

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

СОГЛАСОВАНО
Руководитель ГИИ СИ
Зам. генерального директора
ФГУ «Ростест-Москва»
А.С. Евдокимов
« 15 » 05 2009 г.

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» на ГТ ТЭЦ г. Саранск	Внесена в Государственный реестр средств измерений Регистрационный номер № 41420-09
---	--

Изготовлена ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» г. Москва по проектной документации ЗАО НПП «ЭнергопромСервис» г. Москва. Заводской номер № 004.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» на ГТ ТЭЦ г. Саранск (далее по тексту – АИИС КУЭ ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» на ГТ ТЭЦ г. Саранск) предназначается для осуществления эффективного автоматизированного коммерческого учета и контроля потребления электроэнергии и мощности в ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» на ГТ ТЭЦ г. Саранск по всем расчетным точкам учета, а также регистрации параметров электропотребления, формирования отчетных документов и передачи информации в центры сбора: ИАСУ КУ КО, ОАО «Мордовэнерго», филиал ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Волги, ОАО «Мордовская энергосбытовая компания», филиал ОАО «СО ЕЭС» Мордовское РДУ и др.

Полученные данные и результаты измерений могут использоваться для коммерческих расчетов и оперативного управления энергопотреблением.

ОПИСАНИЕ

АИИС КУЭ ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» на ГТ ТЭЦ г. Саранск, построенная на основе измерительно-вычислительного комплекса для учета электрической энергии «Альфа-Центр» (далее ПО «Альфа-Центр»), Госреестр № 20481-00, представляет собой трёхуровневую автоматизированную измерительную систему с централизованным управлением и распределенной функцией измерения.

1-ый уровень включает в себя: измерительные трансформаторы тока (ТТ), измерительные трансформаторы напряжения (ТН), многофункциональные счетчики активной и реактивной электрической энергии (счетчики), вторичные измерительные цепи, образующие 17 (семнадцать) измерительно-информационных комплексов (ИИК) системы по количеству точек измерения электроэнергии.

2-ой уровень представляет собой информационно-вычислительный комплекс электроустановки (ИВКЭ), включающий устройство сбора и передачи данных (УСПД), устройство синхронизации системного времени (УССВ), технические средства приема-передачи данных, каналы связи, для обеспечения информационного взаимодействия между уровнями системы.

3-ий уровень – информационно-вычислительный комплекс (ИВК), включает в себя сервер баз данных (СБД), УССВ, технические средства приёма-передачи данных, технические средства для организации локальной вычислительной сети (ЛВС) и разграничения прав доступа к информации.

АИИС КУЭ ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» на ГТ ТЭЦ г. Саранск решает следующие задачи:

- измерение 30-минутных приращений активной и реактивной электроэнергии;
- периодический (1 раз в 30 мин) и/или по запросу автоматический сбор привязанных к единому календарному времени результатов измерений приращений электроэнергии с заданной дискретностью учета (30 мин);
- хранение результатов измерений в специализированной базе данных, отвечающей требованию повышенной защищенности от потери информации (резервирование баз данных) и от несанкционированного доступа;
- передача результатов измерений в организации – участники оптового рынка электроэнергии;
- обеспечение защиты оборудования, программного обеспечения и данных от несанкционированного доступа на физическом и программном уровне (установка паролей и т.п.);
- диагностика и мониторинг функционирования технических и программных средств АИИС КУЭ;
- конфигурирование и настройка параметров АИИС КУЭ;
- ведение системы единого времени в АИИС КУЭ (коррекция времени);
- передача журналов событий счетчика и УСПД.

Принцип действия:

Первичные токи и напряжения преобразуются измерительными трансформаторами в аналоговые унифицированные сигналы, которые по проводным линиям связи поступают на измерительные входы счетчика электроэнергии. В счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются соответствующие мгновенные значения активной, реактивной и полной мощности без учета коэффициентов трансформации. Электрическая энергия, как интеграл по времени от мощности, вычисляется для интервалов времени 30 мин.

Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение вычисленных мгновенных значений мощности на интервале времени усреднения 30 мин.

Цифровой сигнал с выходов счетчиков, по линиям связи интерфейса RS-485, поступает на входы УСПД, где производится обработка измерительной информации (умножение на коэффициенты трансформации), сбор и хранение результатов измерений.

Данные об энергопотреблении из УСПД по корпоративной сети ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» поступают на сервер, где выполняется дальнейшая обработка измерительной информации, формирование, хранение и оформление справочных и отчетных документов. Резервный канал передачи данных организован по каналу GSM-связи.

Результаты измерений для каждого интервала измерения и 30-минутные данные коммерческого учета соотнесены с текущим московским зимним временем. Результаты измерений передаются в целых числах кВт·ч.

Передача коммерческой информации в ИАСУ КУ КО и другие заинтересованные организации реализована с использованием электронных документов в XML формате. Электронный документ подтверждается ЭЦП и пересылается по электронной почте и включается в почтовое сообщение как вложение.

АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (СОЕВ). В качестве эталона времени выступает глобальная система позиционирования (далее по тексту - GPS) «NAVSTAR». Синхронизация времени производится по сигналам, принимаемым через устройство синхронизации системного времени УССВ-35HVS. УССВ-35HVS реализовано на базе полнофункционального микропроцессорного встраиваемого GPS-приемника для синхронизации и определения времени Garmin GPS35-HVS. Контроль времени осуществляется постоянно, синхронизация времени осуществляется при расхождении времени СОЕВ и корректируемого компонента на величину более 2 с. В СОЕВ входят средства измерений, обеспечивающие измерение времени, также учитываются временные характеристики (задержки) линий связи, которые используются при синхронизации времени.

Предел допускаемой абсолютной погрешности хода часов ± 5 с/сутки.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав измерительных каналов АИИС КУЭ ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» на ГТ ТЭЦ г. Саранск приведен в таблице 1.

Таблица 1

№ ИИК	Наименование точки учета, диспетчерские наименования присоединения (Код точки измерения)	Состав измерительного канала			Вид измеряемой величины
		Вид СИ	Тип, технические и метрологические характеристики, номер Госреестра, заводской номер		
1	2	3	4		5
ИВКЭ ГТ ТЭЦ г. Саранск		УСПД	Тип Госреестр № Заводской №	RTU-325L 19495-03 002294	Энергия Активная, Реактивная, Календарное время, интервалы времени
		УССВ	Тип Госреестр № Заводской №	УССВ-35HVS 19495-03 (в составе ПТК RTU-300) 000687	
		АРМ	Тип Госреестр №	IBM PC совместимый компьютер с ПО AC_PE 20481-00 (ИВК «Альфа-Центр»)	
ИВК ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» г. Чехов		Сервер	Тип Госреестр №	IBM PC совместимый компьютер с ПО AC_SE 20481-00 (ИВК «Альфа-Центр»)	Энергия Активная, Реактивная, Календарное время, интервалы времени
		УССВ	Тип Госреестр №	УССВ-35HVS 20481-00 (ИВК «Альфа-Центр»)	
		АРМ	Тип Госреестр №	IBM PC совместимый компьютер с ПО AC_SE 20481-00 (ИВК «Альфа-Центр»)	
1	Г-1	ТТ	Тип К _{тт} Класс точности Госреестр № Заводской №	3xARJP3/N2J 1250/5 0,5 21989-01 031665, 031671, 031660	Энергия Активная, Реактивная
		ТН	Тип К _{тн} Класс точности Госреестр № Заводской №	3xVRQ3n/S2 6300/100 0,5 21988-01 0313479, 0313478, 0313472	
		Сч	Тип Класс точности Госреестр № Заводской №	EA05RAL-B-4 (A=5000 имп/кВт·ч (имп/квар·ч)) 0,5S/1,0 16666-97 01135692	

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5
2	Г-2	ТТ	Тип 3хАРJP3/N2J К _{тт} 1250/5 Класс точности 0,5 Госреестр № 21989-01 Заводской № 0313673, 0313670, 0313661	Энергия Активная, Реактивная
		ТН	Тип 3хVRQ3n/S2 К _{тн} 6300/100 Класс точности 0,5 Госреестр № 21988-01 Заводской № 0313489, 0313487, 0313482	
		Сч	Тип EA05RAL-B-4 (A=5000 имп/кВт·ч (имп/квар·ч)) Класс точности 0,5S/1,0 Госреестр № 16666-97 Заводской № 01135695	
3	КЛ1	ТТ	Тип 3хАРJP3/N2J К _{тт} 1250/5 Класс точности 0,5 Госреестр № 21989-01 Заводской № 0313668, 031666, 031659	Энергия Активная, Реактивная
		ТН	Тип 3хVRQ3n/S2 К _{тн} 6300/100 Класс точности 0,5 Госреестр № 21988-01 Заводской № 0313485, 0313486, 0313481	
		Сч	Тип EA05RAL-B-4 (A=5000 имп/кВт·ч (имп/квар·ч)) Класс точности 0,5S/1,0 Госреестр № 16666-97 Заводской № 01135681	
4	КЛ2	ТТ	Тип 3хАРJP3/N2J К _{тт} 1250/5 Класс точности 0,5 Госреестр № 21989-01 Заводской № 0313664, 0313667, 0313674	Энергия Активная, Реактивная
		ТН	Тип 3хVRQ3n/S2 К _{тн} 6300/100 Класс точности 0,5 Госреестр № 21988-01 Заводской № 0313473, 0313474, 0313480	
		Сч	Тип EA05RAL-B-4 (A=5000 имп/кВт·ч (имп/квар·ч)) Класс точности 0,5S/1,0 Госреестр № 16666-97 Заводской № 01135682	
5	ТСН1	ТТ	Тип 3хТЛО-10 К _{тт} 75/5 Класс точности 0,5S Госреестр № 25433-03 Заводской № 9474, 9472, 9471	Энергия Активная, Реактивная
		ТН	Тип 3хVRQ3n/S2 К _{тн} 6300/100 Класс точности 0,5 Госреестр № 21988-01 Заводской № 0313485, 0313486, 0313481	
		Сч	Тип EA05RAL-B-4 (A=5000 имп/кВт·ч (имп/квар·ч)) Класс точности 0,5S/1,0 Госреестр № 16666-97 Заводской № 01135686	

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5
6	ТСН2	ТТ	Тип 3хТЛО-10 К _{тт} 75/5 Класс точности 0,5S Госреестр № 25433-03 Заводской № 9473, 9469, 9466	Энергия Активная, Реактивная
		ТН	Тип 3хVRQ3n/S2 К _{тн} 6300/100 Класс точности 0,5 Госреестр № 21988-01 Заводской № 0313473, 0313474, 0313480	
		Сч	Тип ЕА05RAL-B-4 (А=5000 имп/кВт·ч (имп/квар·ч)) Класс точности 0,5S/1,0 Госреестр № 16666-97 Заводской № 01135683	
7	ТрПУ	ТТ	Тип 3хТЛО-10 К _{тт} 75/5 Класс точности 0,5S Госреестр № 25433-03 Заводской № 9467, 9470, 9468	Энергия Активная, Реактивная
		ТН	Тип 3хVRQ3n/S2 К _{тн} 6300/100 Класс точности 0,5 Госреестр № 21988-01 Заводской № 0313485, 0313486, 0313481	
		Сч	Тип ЕА05RAL-B-4 (А=5000 имп/кВт·ч (имп/квар·ч)) Класс точности 0,5S/1,0 Госреестр № 16666-97 Заводской № 01135677	
8	ВЛ-110 ГТ ТЭЦ-1	ТТ	Тип 3хТВГ-110 К _{тт} 600/5 Класс точности 0,2 Госреестр № 22440-02 Заводской № 1370, 1368, 1369	Энергия Активная, Реактивная
		ТН	Тип 3хНКФ-110-57У1 К _{тн} 110000/100 Класс точности 0,5 Госреестр № 14205-94 Заводской № 1504043, 1504044, 1504039	
		Сч	Тип ЕА02RAL-B-4 (А=5000 имп/кВт·ч (имп/квар·ч)) Класс точности 0,2S/0,5 Госреестр № 16666-97 Заводской № 01152631	
9	ВЛ-110 ГТ ТЭЦ-2	ТТ	Тип 3хТВГ-110 К _{тт} 600/5 Класс точности 0,2 Госреестр № 22440-02 Заводской № 1393, 1391, 1394	Энергия Активная, Реактивная
		ТН	Тип 3хНКФ-110-57У1 К _{тн} 110000/100 Класс точности 0,5 Госреестр № 14205-94 Заводской № 1504040, 1504041, 1504042	
		Сч	Тип ЕА02RAL-B-4 (А=5000 имп/кВт·ч (имп/квар·ч)) Класс точности 0,2S/0,5 Госреестр № 16666-97 Заводской № 01152630	

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5
10	К1	ТТ	Тип 3хCTS-12 К _{ТТ} 1250/5 Класс точности 0,5 Госреестр № 21879-01 Заводской № 025398, 025393, 025400	Энергия Активная, Реактивная
		ТН	Тип TJP 4.1 К _{ТН} 6000/100 Класс точности 0,5 Госреестр № 17083-98 Заводской № 5202004942, 1VLT5204006869, 1VLT5204006859	
		Сч	Тип EA05RAL-B-4 (A=5000 имп/кВт·ч (имп/квар·ч)) Класс точности 0,5S/1,0 Госреестр № 16666-97 Заводской № 01152644	
11	К2	ТТ	Тип 3хCTS-12 К _{ТТ} 1250/5 Класс точности 0,5 Госреестр № 21879-01 Заводской № 025397, 025403, 025401	Энергия Активная, Реактивная
		ТН	Тип TJP 4.1 К _{ТН} 6000/100 Класс точности 0,5 Госреестр № 17083-98 Заводской № 1VLT5204006431, 1VLT5204006447, 1VLT5204006443	
		Сч	Тип EA05RAL-B-4 (A=5000 имп/кВт·ч (имп/квар·ч)) Класс точности 0,5S/1,0 Госреестр № 16666-97 Заводской № 01152646	
12	К3	ТТ	Тип 3хCTS-12 К _{ТТ} 1250/5 Класс точности 0,5 Госреестр № 21879-01 Заводской № 025406, 025396, 025404	Энергия Активная, Реактивная
		ТН	Тип TJP 4.1 К _{ТН} 6000/100 Класс точности 0,5 Госреестр № 17083-98 Заводской № 5202004942, 1VLT5204006869, 1VLT5204006859	
		Сч	Тип EA05RAL-B-4 (A=5000 имп/кВт·ч (имп/квар·ч)) Класс точности 0,5S/1,0 Госреестр № 16666-97 Заводской № 01152648	
13	К4	ТТ	Тип 3хCTS-12 К _{ТТ} 1250/5 Класс точности 0,5 Госреестр № 21879-01 Заводской № 025408, 025405, 025411	Энергия Активная, Реактивная
		ТН	Тип TJP 4.1 К _{ТН} 6000/100 Класс точности 0,5 Госреестр № 17083-98 Заводской № 1VLT5204006431, 1VLT5204006447, 1VLT5204006443	
		Сч	Тип EA05RAL-B-4 (A=5000 имп/кВт·ч (имп/квар·ч)) Класс точности 0,5S/1,0 Госреестр № 16666-97 Заводской № 01152634	

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4		5
14	Резерв1	ТТ	Тип К _{ТТ} Класс точности Госреестр № Заводской №	3хCTS-12 1250/5 0,5 21879-01 029328, 029330, 029342	Энергия Активная, Реактивная
		ТН	Тип К _{ТН} Класс точности Госреестр № Заводской №	ТJP 4.1 6000/100 0,5 17083-98 5202004942, 1VLT5204006869, 1VLT5204006859	
		Сч	Тип Класс точности Госреестр № Заводской №	EA05RAL-B-4 (A=5000 имп/кВт·ч (имп/квар·ч)) 0,5S/1,0 16666-97 01152639	
15	Резерв2	ТТ	Тип К _{ТТ} Класс точности Госреестр № Заводской №	3хCTS-12 1250/5 0,5 21879-01 029344, 029337, 029346	Энергия Активная, Реактивная
		ТН	Тип К _{ТН} Класс точности Госреестр № Заводской №	ТJP 4.1 6000/100 0,5 17083-98 1VLT5204006431, 1VLT5204006447, 1VLT5204006443	
		Сч	Тип Класс точности Госреестр № Заводской №	EA05RAL-B-4 (A=5000 имп/кВт·ч (имп/квар·ч)) 0,5S/1,0 16666-97 01152640	
16	ТСН3	ТТ	Тип К _{ТТ} Класс точности Госреестр № Заводской №	3хCTS-12 50/5 0,5 21879-01 025414, 025417, 025418	Энергия Активная, Реактивная
		ТН	Тип К _{ТН} Класс точности Госреестр № Заводской №	3хТJP 4.1 6000/100 0,5 17083-98 1VLT5205008828, 1VLT5205008843, 1VLT5205008837	
		Сч	Тип Класс точности Госреестр № Заводской №	EA05RAL-B-4 (A=5000 имп/кВт·ч (имп/квар·ч)) 0,5S/1,0 16666-97 01152633	
17	ТСН4	ТТ	Тип К _{ТТ} Класс точности Госреестр № Заводской №	3хCTS-12 50/5 0,5 21879-01 025413, 025416, 025415	Энергия Активная, Реактивная
		ТН	Тип К _{ТН} Класс точности Госреестр № Заводской №	3хТJP 4.1 6000/100 0,5 17083-98 1VLT5205008839, 1VLT5205008832, 1VLT5205008845	
		Сч	Тип Класс точности Госреестр № Заводской №	EA05RAL-B-4 (A=5000 имп/кВт·ч (имп/квар·ч)) 0,5S/1,0 16666-97 01152642	

Метрологические характеристики измерительных каналов АИИС КУЭ ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» на ГТ ТЭЦ г. Саранск приведены в таблице 2.

Таблица 2

Границы допускаемой относительной погрешности измерения активной электрической энергии в рабочих условиях эксплуатации АИИС КУЭ ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» на ГТ ТЭЦ г. Саранск					
Номер ИК	$\cos\varphi$	$\delta_{1(2)\% P, \%}$ $I_{1(2)\%} \leq I_{ИЗМ} < I_{5\%}$	$\delta_{5\% P, \%}$ $I_{5\%} \leq I_{ИЗМ} < I_{20\%}$	$\delta_{20\% P, \%}$ $I_{20\%} \leq I_{ИЗМ} < I_{100\%}$	$\delta_{100\% P, \%}$ $I_{100\%} \leq I_{ИЗМ} \leq I_{120\%}$
1...4, 11...17 ТТ-0,5; ТН-0,5; Сч-0,5S	1,0	-	$\pm 2,2$	$\pm 1,7$	$\pm 1,6$
	0,9	-	$\pm 2,7$	$\pm 1,9$	$\pm 1,7$
	0,8	-	$\pm 3,2$	$\pm 2,1$	$\pm 1,9$
	0,7	-	$\pm 3,8$	$\pm 2,4$	$\pm 2,1$
	0,6	-	$\pm 4,6$	$\pm 2,8$	$\pm 2,3$
	0,5	-	$\pm 5,7$	$\pm 3,3$	$\pm 2,7$
5...7 ТТ-0,5S; ТН-0,5; Сч-0,5S	1,0	$\pm 2,4$	$\pm 1,7$	$\pm 1,6$	$\pm 1,6$
	0,9	$\pm 2,6$	$\pm 2,0$	$\pm 1,7$	$\pm 1,7$
	0,8	$\pm 3,0$	$\pm 2,2$	$\pm 1,9$	$\pm 1,9$
	0,7	$\pm 3,5$	$\pm 2,5$	$\pm 2,1$	$\pm 2,1$
	0,6	$\pm 4,2$	$\pm 2,9$	$\pm 2,3$	$\pm 2,3$
	0,5	$\pm 5,1$	$\pm 3,4$	$\pm 2,7$	$\pm 2,7$
8...9 ТТ-0,2; ТН-0,5; Сч-0,2S	1,0	-	$\pm 1,2$	$\pm 1,0$	$\pm 0,9$
	0,9	-	$\pm 1,3$	$\pm 1,0$	$\pm 1,0$
	0,8	-	$\pm 1,5$	$\pm 1,2$	$\pm 1,1$
	0,7	-	$\pm 1,7$	$\pm 1,3$	$\pm 1,2$
	0,6	-	$\pm 2,0$	$\pm 1,5$	$\pm 1,3$
	0,5	-	$\pm 2,4$	$\pm 1,7$	$\pm 1,6$
Границы допускаемой относительной погрешности измерения реактивной электрической энергии в рабочих условиях эксплуатации АИИС КУЭ ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» на ГТ ТЭЦ г. Саранск					
Номер ИК	$\cos\varphi/\sin\varphi$	$\delta_{1(2)\% P, \%}$ $I_{1(2)\%} \leq I_{ИЗМ} < I_{5\%}$	$\delta_{5\% P, \%}$ $I_{5\%} \leq I_{ИЗМ} < I_{20\%}$	$\delta_{20\% P, \%}$ $I_{20\%} \leq I_{ИЗМ} < I_{100\%}$	$\delta_{100\% P, \%}$ $I_{100\%} \leq I_{ИЗМ} \leq I_{120\%}$
1...4, 11...17 ТТ-0,5; ТН-0,5; Сч-1,0	0,8/0,6	-	$\pm 5,3$	$\pm 3,1$	$\pm 2,6$
	0,7/0,71	-	$\pm 4,3$	$\pm 2,7$	$\pm 2,3$
	0,6/0,8	-	$\pm 3,8$	$\pm 2,5$	$\pm 2,2$
	0,5/0,87	-	$\pm 3,5$	$\pm 2,3$	$\pm 2,1$
5...7 ТТ-0,5S; ТН-0,5; Сч-1,0	0,8/0,6	$\pm 6,1$	$\pm 3,7$	$\pm 2,6$	$\pm 2,5$
	0,7/0,71	$\pm 5,2$	$\pm 3,3$	$\pm 2,4$	$\pm 2,3$
	0,6/0,8	$\pm 4,7$	$\pm 3,0$	$\pm 2,2$	$\pm 2,2$
	0,5/0,87	$\pm 4,4$	$\pm 2,9$	$\pm 2,2$	$\pm 2,1$
8...9 ТТ-0,2; ТН-0,5; Сч-0,5	0,8/0,6	-	$\pm 2,3$	$\pm 1,6$	$\pm 1,5$
	0,7/0,71	-	$\pm 1,7$	$\pm 1,4$	$\pm 1,3$
	0,6/0,8	-	$\pm 1,6$	$\pm 1,3$	$\pm 1,3$
	0,5/0,87	-	$\pm 1,5$	$\pm 1,2$	$\pm 1,2$

Погрешность измерений для $\cos \varphi = 1$ нормируется от $I_{1\%}$, а погрешность измерений для $\cos \varphi = 0,9$ и $\cos \varphi = 0,8$ нормируется только от $I_{2\%}$.

Примечания:

1. Характеристики основной погрешности ИК даны для измерения электроэнергии и средней мощности (30 мин.).
2. В качестве характеристик основной относительной погрешности указаны границы интервала, соответствующие вероятности 0,95.
3. Нормальные условия эксплуатации компонентов АИИС КУЭ ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» на ГТ ТЭЦ г. Саранск:
 - напряжение питающей сети: напряжение (0,98 ... 1,02) $U_{ном}$, ток (1 ... 1,2) $I_{ном}$, $\cos\varphi=0,9$ инд;
 - температура окружающей среды: $(20 \pm 5) ^\circ\text{C}$.

4. Рабочие условия эксплуатации компонентов АИИС КУЭ ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» на ГТ ТЭЦ г. Саранск:

- напряжение питающей сети (0,9 ... 1,1) Уном, ток (0,01 ... 1,2) Іном;
- температура окружающей среды:
 - для счетчиков электроэнергии от + 15 °С до + 35 °С;
 - для RTU-325 от + 15 °С до + 35 °С;
 - трансформаторы тока по ГОСТ 7746;
 - трансформаторы напряжения по ГОСТ 1983.

5. Трансформаторы тока по ГОСТ 7746, трансформаторы напряжения по ГОСТ 1983; счетчики электроэнергии по ГОСТ 30206 в режиме измерения активной электроэнергии и ГОСТ 26035 в режиме измерения реактивной электроэнергии.

6. Допускается замена измерительных трансформаторов и счетчиков электроэнергии на аналогичные (см. п. 5 Примечания) утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в Таблице 1. Допускается замена УСПД на одноступенчатый утвержденного типа. Замена оформляется актом в установленном на объекте ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» порядке. Акт хранится совместно с настоящим описанием типа АИИС КУЭ ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» на ГТ ТЭЦ г. Саранск как его неотъемлемая часть.

Параметры надежности применяемых в АИИС КУЭ ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» на ГТ ТЭЦ г. Саранск измерительных компонентов:

- счетчик электроэнергии ЕвроАльфа – среднее время наработки на отказ не менее 50000 часов;
- УСПД RTU-325 – среднее время наработки на отказ не менее 40000 часов;
- питание АИИС КУЭ осуществляется через общестанционный АВР от двух независимых источников питания.

Среднее время восстановления, при выходе из строя оборудования:

- для счетчика $T_v \leq 7$ суток;
- для сервера $T_v \leq 1$ час;
- для модема $T_v \leq 1$ час;
- для УСПД $T_v \leq 24$ часа.

Защита технических и программных средств АИИС КУЭ ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» на ГТ ТЭЦ г. Саранск от несанкционированного доступа:

- клеммники вторичных цепей измерительных трансформаторов имеют возможность пломбирования;
- на счетчики предусмотрена возможность пломбирования крышки зажимов и откидывающейся прозрачной крышки на лицевой панели счетчика;
- наличие защиты на программном уровне – возможность установки многоуровневых паролей на счетчиках, УСПД, сервере;
- организация доступа к информации ИВК посредством паролей обеспечивает идентификацию пользователей и разграничение прав доступа;
- защита результатов измерений при передаче информации (возможность использования цифровой подписи).

Наличие фиксации в журнале событий счетчика следующих событий

- фактов параметрирования счетчика;
- фактов пропадания напряжения;
- фактов коррекции времени.

Наличие фиксации в журнале событий УСПД следующих событий

- фактов параметрирования УСПД;
- фактов пропадания напряжения;
- фактов коррекции времени в УСПД и счетчиках.

Возможность коррекции времени в:

- счетчиках (функция автоматизирована);
- УСПД (функция автоматизирована);
- сервере, АРМ (функция автоматизирована).

Глубина хранения информации:

- счетчик и УСПД – тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях – не менее 35 суток; при отключении питания – не менее 3 лет;
- ИВК – хранение результатов измерений и информации о состоянии средств измерений – не менее 3,5 лет.

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на титульные листы эксплуатационной документации АИИС КУЭ ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» на ГТ ТЭЦ г. Саранск типографским способом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность АИИС КУЭ ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» на ГТ ТЭЦ г. Саранск определяется проектной документацией на систему. В комплект поставки входит техническая документация на систему и на комплектующие средства измерений.

ПОВЕРКА

Поверка проводится в соответствии с документом «ГСИ. Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» на ГТ ТЭЦ г. Саранск. Методика поверки». МП-603/446-2009 утвержденным ГЦИ СИ ФГУ «Ростест-Москва» в мае 2009 г.

Средства поверки – по НД на измерительные компоненты:

- ТТ – по ГОСТ 8.217-2003;
- ТН – по МИ 2845-2003, МИ 2925-2005 и/или по ГОСТ 8.216-88;
- Счетчик ЕвроАЛЬФА – по документу «ГСИ. Счетчики электрической энергии многофункциональные ЕвроАЛЬФА. Методика поверки» согласованному с ГЦИ СИ ФГУ «Ростест-Москва» в 2002 г.;
- УСПД RTU-325 – по документу «ГСИ. Комплексы программно-аппаратных средств для учета электрической энергии на основе УСПД серии RTU-300. Методика поверки» утвержденному ГЦИ СИ ВНИИМС в 2003 г.;
- Радиочасы МИР РЧ-01, принимающие сигналы спутниковой навигационной системы Global Positioning System (GPS), номер в Государственном реестре средств измерений № 27008-04;
- Переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы со счетчиками системы, ПО для работы с радиочасами МИР РЧ-01;
- Термометр по ГОСТ 28498, диапазон измерений от минус 40 °С до плюс 50 °С, цена деления 1°С.

Межповерочный интервал – 4 года.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

1 ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия.

2 ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания.

3 ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения.

4 ГОСТ 7746-2001 Трансформаторы тока. Общие технические условия

5 ГОСТ 1983-2001 Трансформаторы напряжения. Общие технические условия.

6 ГОСТ 30206-94 Статические счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока (классы точности 0,2S и 0,5S).

7 ГОСТ 26035-83 Счетчики электрической энергии переменного тока электронные. Общие технические условия.

8 МИ 2999-2006 Рекомендация. ГЦИ. Системы автоматизированные информационно-измерительные коммерческого учета электрической энергии. Рекомендации по составлению описания типа.

9 Техническая документация на систему информационно-измерительную автоматизированную коммерческого учета электроэнергии – АИИС КУЭ ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» на ГТ ТЭЦ г. Саранск.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип системы автоматизированной информационно-измерительной коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго» на ГТ ТЭЦ г. Саранск, зав. № 004 утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственным поверочным схемам.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ


ОАО «ГТ-ТЭЦ Энерго»

123610, г. Москва, Краснопресненская наб., дом 12

Тел.: +7 (495) 792 39 08

Факс: +7 (495) 792 39 50

Директор управления сбыта
электрической и тепловой энергии

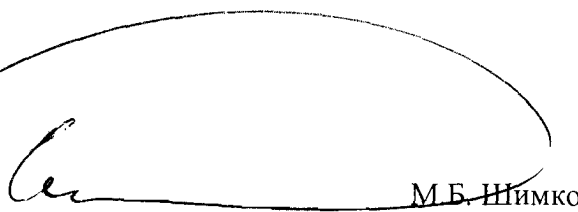

М.Б. Шимко

ЗАЯВИТЕЛЬ



ЗАО НПП «ЭнергопромСервис»

105120, Москва, Костомаровский пер., дом 3, офис 104

Тел.: +7 (495) 663 34 35

Факс: +7 (495) 663 34 36

Генеральный директор

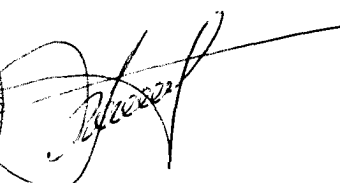

Д.М. Тульчинский