

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система измерительная автоматизированной системы регулирования параметров машины непрерывного литья заготовок № 1 электросталеплавильного цеха Открытого акционерного общества «Новокузнецкий металлургический комбинат»

Назначение средства измерений

Система измерительная автоматизированной системы регулирования параметров машины непрерывного литья заготовок № 1 электросталеплавильного цеха Открытого акционерного общества «Новокузнецкий металлургический комбинат» (далее – ИС) предназначена для измерений объемного расхода, давления, разрежения, температуры; автоматического непрерывного контроля технологических параметров, их визуализации, регистрации и хранения, а также выполнения функций сигнализации.

Описание средства измерений

ИС является средством измерений единичного производства. Конструктивно ИС представляет собой трехуровневую распределенную систему. Измерительные каналы ИС состоят из следующих компонентов (по ГОСТ Р 8.596):

- 1) измерительные компоненты – первичные измерительные преобразователи (в том числе взрывозащищенные), имеющие нормированные метрологические характеристики (нижний уровень ИС);
- 2) комплексные компоненты – комплексы измерительно-вычислительные и управляющие на базе PLC (ИВК), построенные на контроллерах ControlLogix серии 1756 (средний уровень ИС);
- 3) вычислительные компоненты – автоматизированные рабочие места (АРМ) технолога и панели оператора (верхний уровень ИС);
- 4) связующие компоненты – технические устройства и средства связи, используемые для приема и передачи сигналов, несущих информацию об измеряемой величине от одного компонента ИС к другому.

Измерительные каналы ИС имеют простую структуру, которая позволяет реализовать прямой метод измерений путем последовательных измерительных преобразований. ИС имеет в своем составе 80 ИК. Структурная схема ИС приведена на рисунке 1.

Принцип действия ИС заключается в следующем. ИС функционирует в автоматическом режиме. Первичные измерительные преобразователи выполняют измерение физических величин и их преобразование в унифицированный токовый сигнал (от 4 до 20 мА, от 0 до 5 мА), термоЭДС, электрическое сопротивление. ИВК (включающие два процессорных модуля) измеряют аналоговые унифицированные выходные сигналы измерительных преобразователей, сигналы с термопреобразователей сопротивления и термопар, выполняют их аналого-цифровое преобразование; осуществляют прием и обработку дискретных сигналов, формирование управляющих и аварийных аналоговых и дискретных сигналов по различным законам регулирования на основе измерений технологических параметров. ИВК по цифровому каналу передают информацию на АРМ технолога и панели оператора, предназначенные для

отображения параметров технологических процессов, состояния оборудования ИС, формирования сигналов аварийной сигнализации, хранения информации. Связующими компонентами ИС являются контрольные провода с медными жилами с ПВХ изоляцией КВВГ (для связи измерительных и комплексных компонентов), коаксиальный кабель 1786-RG6 (для связи комплексных компонентов с панелями оператора) и кабель UTP PVC Cable (для связи комплексных компонентов с АРМ технолога). Для связи ИВК и АРМ технолога построен цифровой канал связи по технологии Ethernet, для связи ИВК и панелей оператора – ControlNet.

ИС обеспечивает выполнение следующих основных функций:

1) измерение и отображение значений следующих физических величин:

- давления (воды, воздуха, азота, природного газа);
- разрежения (природного газа);
- объёмного расхода (воды, воздуха, природного газа);
- температуры (воды, металла, твердых поверхностей, окружающего воздуха);

2) первичная обработка результатов измерений;

3) хранение архивов значений параметров технологического процесса глубиной 2 месяца и построение трендов;

4) автоматическая диагностика состояния технологического оборудования и контроль протекания технологического процесса;

5) ведение журналов событий и аварий; формирование технологической и предупредительной, аварийной сигнализации;

6) выполнение функции защиты оборудования, программного обеспечения и данных от несанкционированного доступа на физическом и программном уровне;

7) ведение системы обеспечения единого времени.

Система обеспечения единого времени (СОЕВ) выполняет законченную функцию измерений и синхронизации времени. СОЕВ ИС включает в состав: ИВК, АРМ технолога, панели оператора и станцию связи, синхронизирующую время с сервером времени ОАО «НКМК». Сервер времени осуществляет прием точного времени через Интернет с использованием протокола NTP от тайм-серверов 2 уровня (Stratum 2). Системное время тайм-серверов согласовано с UTC (SU) с погрешностью, не превышающей 10 мкс. АРМ один раз в сутки по протоколу Windows XP обращается к станции связи, считывает точное время, корректирует свое время и устанавливает время в ИВК. Панели оператора считывают текущее время из ИВК. Расхождение времени АРМ и ИВК не превышает ± 5 с.

Программное обеспечение

Структура и функции программного обеспечения (ПО) ИС:

ПО АРМ функционирует в SCADA-системе RSView32 Rockwell Automation Allen Bradley и осуществляет отображение измеренных значений параметров технологического процесса, хранение архивных данных в СУБД Microsoft Access 2000, формирование и отображение архивных данных, журнала сообщений, сигналов сигнализации.

ПО панелей оператора является приложением в PanelBuilder32 Rockwell Automation Allen Bradley и выполняет функцию отображения результатов измерений.

Встроенное ПО ИВК (метрологически значимая часть ПО ИС) функционирует в системе программирования контроллеров RSLogix 5000 v.16.0 Rockwell Automation Allen Bradley и осуществляет автоматизированный сбор, обработку и передачу измерительной информации на АРМ, диагностику оборудования, обеспечение работы предупредительной и аварийной сигнализации.

Идентификация метрологически значимой части ПО ИС (ПО ИВК) выполняется по команде оператора, доступ защищен паролем. Идентификационные данные приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование программы	Идентификационное наименование программы	Номер версии программы	Цифровой идентификатор программы (хэш-код исполняемого кода)	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора программы
Проекты в системе программирования RSLogix 5000 v.16.0 Rockwell Automation Allen Bradley	Проект: K_8_2	16.0	Для файла конфигурации проекта K_8_2: K_8_2.ACD 776E89F77274C15585E4D2EEFCF11D9	MD5
	Проект: K_10_2	16.0	Для файла конфигурации проекта K_10_2: K_10_2.ACD 2571E959EB3C3EBF4C44431540DC68B2	MD5

Метрологические характеристики ИС нормированы с учетом ПО ИВК.

Защита ПО ИВК и ПО панелей оператора соответствует уровню «А» по классификации МИ 3286-2010. Для защиты программного обеспечения АРМ от непреднамеренных и преднамеренных изменений реализован алгоритм авторизации пользователей. Защита ПО АРМ соответствует уровню «С» по классификации МИ 3286-2010.

Метрологические и технические характеристики

1 Метрологические характеристики измерительных каналов ИС приведены в таблице 2.

2 Параметры электрического питания:

- напряжение питания постоянного тока, В от 12 до 42;
 - напряжение питания переменного тока, В 220 ± 22 ;
 - частота, Гц 50 ± 1 .

3 Параметры выходных сигналов с первичных измерительных преобразователей:

3.1 Непрерывные сигналы (по ГОСТ 26.011):

- электрический ток, мА от 4 до 20, от 0 до 5.

3.2 Сигналы с термопреобразователей сопротивления (ТС) с номинальными статическими характеристиками преобразования по ГОСТ 6651.

3.3 Сигналы с термопар с номинальными статическими характеристиками преобразования по ГОСТ Р 8.585.

4 Параметры входных сигналов аналоговых модулей ввода/вывода ИВК

- Модуль 1756-IR61 (сигнал с ТС) от 4 до 4020 Ом;
- Модуль 1756-IT61 (сигнал с термопар с НСХ по ГОСТ Р 8.585) от 300 до 1820 °C;
- Модуль 1756-IF61 (электрический ток) от 0 до 21 мА.

5 Коммуникационные каналы и характеристики интерфейсов

5.1 Информационный обмен между измерительными и комплексными компонентами ИС осуществляется по контрольным проводам с медными жилами с ПВХ изоляцией КВБГ.

5.2 Информационный обмен между компонентами среднего и верхнего уровней ИС осуществляется по интерфейсам ControlNet (для связи ИВК с панелями оператора) и Ethernet (для связи ИВК с АРМ технолога).

6 Условия эксплуатации

6.1 Измерительных и связующих компонентов ИС (помещение датчиков №1, 2, 3, 4):

- температура окружающего воздуха, °C:
- расходомеры, преобразователи давления измерительные от минус 40 до 40;
- датчики температуры:
 - погружаемая часть при измеряемой температуре
 - контактные головки от минус 40 до 40;
- относительная влажность при 25 °C, % от 40 до 80;
- атмосферное давление, кПа от 90 до 110.

6.2 Комплексных и вычислительных компонентов ИС (пульт управления, помещение микропроцессорной техники):


- температура окружающего воздуха, °C от 0 до 40;
- относительная влажность при 25 °C, % от 40 до 80;
- атмосферное давление, кПа от 90 до 110.

7 Сведения о надежности

7.1 Средний срок службы ИС, лет, не менее

8.

8 Система обеспечения единого времени ИС согласована со шкалой координированного времени государственного первичного эталона Российской Федерации UTC (SU) с погрешностью в пределах ± 10 с.

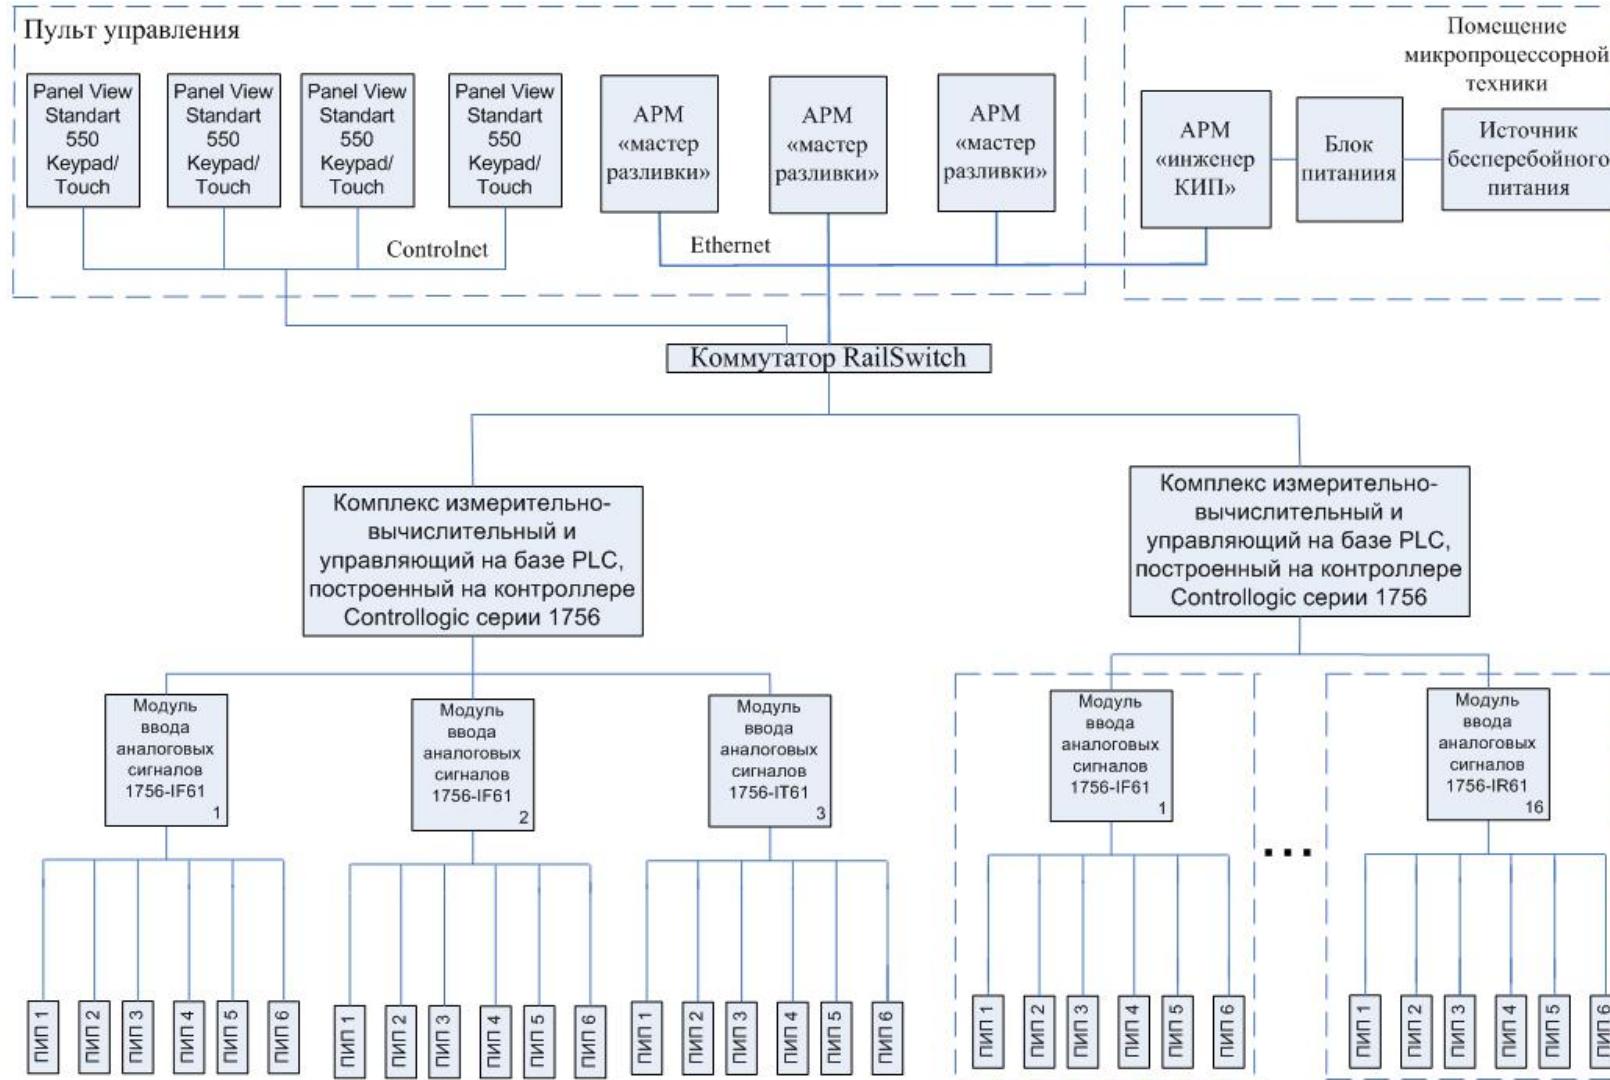

ПИП – первичный измерительный преобразователь

Рисунок 1 – Структурная схема ИС

Таблица 2

№ ИК	Наименование ИК ИС	Диапазон измерений физической величины, ед. измерений	Параметры нормального (технологического) режима, ед. измерений	СИ, входящие в состав ИК ИС				Границы допускаемой основной погрешности ИК	Границы допускаемой погрешности ИК в рабочих условиях
				Наименование, тип СИ	№ в Гос. реестре СИ	Пределы допускаемой основной погрешности компонента ИК	Пределы допускаемой дополнительной погрешности компонента ИК		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Температура воды до кристаллизатора ручей 1	от 0 до 100 °C	от 0 до 100 °C	Термопреобразователь сопротивления взрывозащищенный ТСМ-Ex	31888-06	$\Delta=\pm(0,25+0,0035 t)$ °C	-	$\Delta=\pm(0,35+0,0035 t)$ °C	$\Delta=\pm(0,4+0,0035 t)$ °C
				Модуль аналогового ввода/вывода серии 1756-IR6I комплекса измерительно-вычислительного и управляющего на базе PLC на контроллерах ControlLogix серии 1756 (далее – Модуль 1756-IR6I ИВК)	15652-04	$\gamma=\pm0,1\%$	Температурный коэффициент $\pm0,009\%/\text{°C}$		
2	Температура воды после кристаллизатора ручей 1	от 0 до 100 °C	от 0 до 100 °C	Термопреобразователь сопротивления взрывозащищенный ТСМ-Ex	31888-06	$\Delta=\pm(0,25+0,0035 t)$ °C	-	$\Delta=\pm(0,35+0,0035 t)$ °C	$\Delta=\pm(0,4+0,0035 t)$ °C
				Модуль 1756-IR6I ИВК	15652-04	$\gamma=\pm0,1\%$	Температурный коэффициент $\pm0,009\%/\text{°C}$		
3	Температура воды до кристаллизатора ручей 2	от 0 до 100 °C	от 0 до 100 °C	Термопреобразователь сопротивления взрывозащищенный ТСМ-Ex	31888-06	$\Delta=\pm(0,25+0,0035 t)$ °C	-	$\Delta=\pm(0,35+0,0035 t)$ °C	$\Delta=\pm(0,4+0,0035 t)$ °C
				Модуль 1756-IR6I ИВК	15652-04	$\gamma=\pm0,1\%$	Температурный коэффициент $\pm0,009\%/\text{°C}$		
4	Температура воды после кристаллизатора ручей 2	от 0 до 100 °C	от 0 до 100 °C	Термопреобразователь сопротивления взрывозащищенный ТСМ-Ex	31888-06	$\Delta=\pm(0,25+0,0035 t)$ °C	-	$\Delta=\pm(0,35+0,0035 t)$ °C	$\Delta=\pm(0,4+0,0035 t)$ °C
				Модуль 1756-IR6I ИВК	15652-04	$\gamma=\pm0,1\%$	Температурный коэффициент $\pm0,009\%/\text{°C}$		
5	Температура воды до кристаллизатора ручей 3	от 0 до 100 °C	от 0 до 100 °C	Термопреобразователь сопротивления взрывозащищенный ТСМ-Ex	31888-06	$\Delta=\pm(0,25+0,0035 t)$ °C	-	$\Delta=\pm(0,35+0,0035 t)$ °C	$\Delta=\pm(0,4+0,0035 t)$ °C
				Модуль 1756-IR6I ИВК	15652-04	$\gamma=\pm0,1\%$	Температурный коэффициент $\pm0,009\%/\text{°C}$		
6	Температура воды после кристаллизатора ручей 3	от 0 до 100 °C	от 0 до 100 °C	Термопреобразователь сопротивления взрывозащищенный ТСМ-Ex	31888-06	$\Delta=\pm(0,25+0,0035 t)$ °C	-	$\Delta=\pm(0,35+0,0035 t)$ °C	$\Delta=\pm(0,4+0,0035 t)$ °C
				Модуль 1756-IR6I ИВК	15652-04	$\gamma=\pm0,1\%$	Температурный коэффициент $\pm0,009\%/\text{°C}$		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Температура воды до кристаллизатора ручей 4	от 0 до 100 °C	от 0 до 100 °C	Термопреобразователь сопротивления взрывозащищенный ТСМ-Ex	31888-06	$\Delta=\pm(0,25+0,0035 t) \text{ } ^\circ\text{C}$	-	$\Delta=\pm(0,35+0,0035 t) \text{ } ^\circ\text{C}$	$\Delta=\pm(0,4+0,0035 t) \text{ } ^\circ\text{C}$
				Модуль 1756-IR6I ИВК	15652-04	$\gamma=\pm0,1 \text{ \%}$	Температурный коэффициент $\pm0,009 \text{ \%}/^\circ\text{C}$		
8	Температура воды после кристаллизатора ручей 4	от 0 до 100 °C	от 0 до 100 °C	Термопреобразователь сопротивления взрывозащищенный ТСМ-Ex	31888-06	$\Delta=\pm(0,25+0,0035 t) \text{ } ^\circ\text{C}$	-	$\Delta=\pm(0,35+0,0035 t) \text{ } ^\circ\text{C}$	$\Delta=\pm(0,4+0,0035 t) \text{ } ^\circ\text{C}$
				Модуль 1756-IR6I ИВК	15652-04	$\gamma=\pm0,1 \text{ \%}$	Температурный коэффициент $\pm0,009 \text \%/\text{^}\circ\text{C}$		
9	Температура подшипника пароотсоса №14, т.1	от 0 до 100 °C	от 0 до 100 °C	Термопреобразователь сопротивления взрывозащищенный ТСМ-Ex	31888-06	$\Delta=\pm(0,25+0,0035 t) \text{ } ^\circ\text{C}$	-	$\Delta=\pm(0,35+0,0035 t) \text{ } ^\circ\text{C}$	$\Delta=\pm(0,4+0,0035 t) \text{ } ^\circ\text{C}$
				Модуль 1756-IR6I ИВК	15652-04	$\gamma=\pm0,1 \text{ \%}$	Температурный коэффициент $\pm0,009 \text \%/\text{^}\circ\text{C}$		
10	Температура подшипника пароотсоса №14, т.2	от 0 до 100 °C	от 0 до 100 °C	Термопреобразователь сопротивления взрывозащищенный ТСМ-Ex	31888-06	$\Delta=\pm(0,25+0,0035 t) \text{ } ^\circ\text{C}$	-	$\Delta=\pm(0,35+0,0035 t) \text{ } ^\circ\text{C}$	$\Delta=\pm(0,4+0,0035 t) \text{ } ^\circ\text{C}$
				Модуль 1756-IR6I ИВК	15652-04	$\gamma=\pm0,1 \text{ \%}$	Температурный коэффициент $\pm0,009 \text \%/\text{^}\circ\text{C}$		
11	Температура подшипника пароотсоса №15, т.1	от 0 до 100 °C	от 0 до 100 °C	Термопреобразователь сопротивления взрывозащищенный ТСМ-Ex	31888-06	$\Delta=\pm(0,25+0,0035 t) \text{ } ^\circ\text{C}$	-	$\Delta=\pm(0,35+0,0035 t) \text{ } ^\circ\text{C}$	$\Delta=\pm(0,4+0,0035 t) \text{ } ^\circ\text{C}$
				Модуль 1756-IR6I ИВК	15652-04	$\gamma=\pm0,1 \text{ \%}$	Температурный коэффициент $\pm0,009 \text \%/\text{^}\circ\text{C}$		
12	Температура подшипника пароотсоса №15, т.2	от 0 до 100 °C	от 0 до 100 °C	Термопреобразователь сопротивления взрывозащищенный ТСМ-Ex	31888-06	$\Delta=\pm(0,25+0,0035 t) \text{ } ^\circ\text{C}$	-	$\Delta=\pm(0,35+0,0035 t) \text{ } ^\circ\text{C}$	$\Delta=\pm(0,4+0,0035 t) \text{ } ^\circ\text{C}$
				Модуль 1756-IR6I ИВК	15652-04	$\gamma=\pm0,1 \text{ \%}$	Температурный коэффициент $\pm0,009 \text \%/\text{^}\circ\text{C}$		
13	Температура растворенного кислорода в расплавленном металле	от 1300 до 1800 °C	от 1300 до 1800 °C	Прибор для измерения температуры жидкых металлов и э.д.с. датчиков активности кислородных зондов Multi-Lab III TOX	29752-05	$\Delta= \pm 1 \text{ } ^\circ\text{C}$	$\Delta= \pm 1 \text{ } ^\circ\text{C}$	$\Delta= \pm 1,5 \text{ } ^\circ\text{C}$	$\Delta= \pm 2,6 \text{ } ^\circ\text{C}$
				Модуль 1756-IT6I ИВК	15652-04	$\gamma=\pm0,1 \text{ \%}$	Температурный коэффициент $\pm0,008 \text \%/\text{^}\circ\text{C}$		
14	Давление воды на 1 ручей 1 ЗВО	от 0,1 до 10 кгс/см ²	от 0,1 до 10 кгс/см ²	Преобразователь давления измерительный 40.4385	19422-03	$\gamma=\pm0,5 \text{ \%}$	$\gamma=\pm0,1 \text{ \% / 10 } ^\circ\text{C}$ $\gamma=\pm0,1 \text{ \% / 10 В}$	$\gamma= \pm 0,62 \text{ \%}$	$\gamma= \pm 1,0 \text{ \%}$
				Модуль 1756-IF6I ИВК	15652-04	$\gamma=\pm0,1 \text{ \%}$	$\gamma_{\text{py}}=\pm0,54 \text{ \%}$		
15	Давление воды на 1 ручей 2 ЗВО	от 0,1 до 10 кгс/см ²	от 0,1 до 10 кгс/см ²	Преобразователь давления измерительный 40.4385	19422-03	$\gamma=\pm0,5 \text{ \%}$	$\gamma=\pm0,1 \text{ \% / 10 } ^\circ\text{C}$ $\gamma=\pm0,1 \text{ \% / 10 В}$	$\gamma= \pm 0,62 \text{ \%}$	$\gamma= \pm 1,0 \text{ \%}$
				Модуль 1756-IF6I ИВК	15652-04	$\gamma=\pm0,1 \text{ \%}$	$\gamma_{\text{py}}=\pm0,54 \text{ \%}$		
16	Давление воды на 1 ручей 3 ЗВО	от 0,1 до 10 кгс/см ²	от 0,1 до 10 кгс/см ²	Преобразователь давления измерительный 40.4385	19422-03	$\gamma=\pm0,5 \text{ \%}$	$\gamma=\pm0,1 \text{ \% / 10 } ^\circ\text{C}$ $\gamma=\pm0,1 \text{ \% / 10 В}$	$\gamma= \pm 0,62 \text{ \%}$	$\gamma= \pm 1,0 \text{ \%}$

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	Давление азота на управление клапанами. Ручей № 1, 2	от 0,1 до 4 кгс/см ²	от 0,1 до 4 кгс/см ²	Преобразователь давления измерительный 40.4385	19422-03	$\gamma=\pm 0,5 \%$	$\gamma=\pm 0,1 \% / 10 ^\circ C$ $\gamma=\pm 0,1 \% / 10 В$	$\gamma= \pm 0,62 \%$	$\gamma= \pm 1,0 \%$
				Модуль 1756-IF6I ИВК	15652-04	$\gamma=\pm 0,1 \%$	$\gamma_{py}=\pm 0,54 \%$		
44	Давление азота на управление клапанами. Ручей № 3, 4	от 0,1 до 40 кгс/см ²	от 0,1 до 4 кгс/см ²	Преобразователь давления измерительный 40.4385	20729-03	$\gamma=\pm 0,5 \%$	$\gamma=\pm 0,1 \% / 10 ^\circ C$ $\gamma=\pm 0,1 \% / 10 В$	$\gamma= \pm 0,62 \%$	$\gamma= \pm 1,0 \%$
				Модуль 1756-IF6I ИВК	15652-04	$\gamma=\pm 0,1 \%$	$\gamma_{py}=\pm 0,54 \%$		
45	Расход воздуха на 1 ручей 1 ЗВО	от 0,5 до 160 м ³ /ч	от 0,5 до 160 м ³ /ч	Преобразователь давления измерительный серии 40 мод 4382 (Jumo dTRANS p02 Delta)	20729-03	$\gamma=\pm 0,5 \%$	$\gamma=\pm 0,1 \% / 10 ^\circ C$ $\gamma=\pm 0,1 \% / 10 В$	$\gamma= \pm 3 \%$	$\gamma= \pm 3 \%$
				Модуль 1756-IF6I ИВК	15652-04	$\gamma=\pm 0,1 \%$	$\gamma_{py}=\pm 0,54 \%$		
46	Расход воздуха на 1 ручей 2 ЗВО	от 0,1 до 250 м ³ /ч	от 0,1 до 250 м ³ /ч	Преобразователь давления измерительный серии 40 мод 4382 (Jumo dTRANS p02 Delta)	20729-03	$\gamma=\pm 0,5 \%$	$\gamma=\pm 0,1 \% / 10 ^\circ C$ $\gamma=\pm 0,1 \% / 10 В$	$\gamma= \pm 2,9 \%$	$\gamma= \pm 3 \%$
				Модуль 1756-IF6I ИВК	15652-04	$\gamma=\pm 0,1 \%$	$\gamma_{py}=\pm 0,54 \%$		
47	Расход воздуха на 1 ручей 3 ЗВО	от 0,1 до 320 м ³ /ч	от 0,1 до 320 м ³ /ч	Преобразователь давления измерительный серии 40 мод 4382 (Jumo dTRANS p02 Delta)	20729-03	$\gamma=\pm 0,5 \%$	$\gamma=\pm 0,1 \% / 10 ^\circ C$ $\gamma=\pm 0,1 \% / 10 В$	$\gamma= \pm 2,9 \%$	$\gamma= \pm 3 \%$
				Модуль 1756-IF6I ИВК	15652-04	$\gamma=\pm 0,1 \%$	$\gamma_{py}=\pm 0,54 \%$		
48	Расход воздуха на 2 ручей 1 ЗВО	от 0,5 до 160 м ³ /ч	от 0,5 до 160 м ³ /ч	Преобразователь давления измерительный серии 40 мод 4382 (Jumo dTRANS p02 Delta)	20729-03	$\gamma=\pm 0,5 \%$	$\gamma=\pm 0,1 \% / 10 ^\circ C$ $\gamma=\pm 0,1 \% / 10 В$	$\gamma= \pm 3 \%$	$\gamma= \pm 3 \%$
				Модуль 1756-IF6I ИВК	15652-04	$\gamma=\pm 0,1 \%$	$\gamma_{py}=\pm 0,54 \%$		
49	Расход воздуха на 2 ручей 2 ЗВО	от 0,1 до 250 м ³ /ч	от 0,1 до 250 м ³ /ч	Преобразователь давления измерительный серии 40 мод 4382 (Jumo dTRANS p02 Delta)	20729-03	$\gamma=\pm 0,5 \%$	$\gamma=\pm 0,1 \% / 10 ^\circ C$ $\gamma=\pm 0,1 \% / 10 В$	$\gamma= \pm 2,9 \%$	$\gamma= \pm 3 \%$
				Модуль 1756-IF6I ИВК	15652-04	$\gamma=\pm 0,1 \%$	$\gamma_{py}=\pm 0,54 \%$		
50	Расход воздуха на 2 ручей 3 ЗВО	от 0,1 до 320 м ³ /ч	от 0,1 до 320 м ³ /ч	Преобразователь давления измерительный серии 40 мод 4382 (Jumo dTRANS p02 Delta)	20729-03	$\gamma=\pm 0,5 \%$	$\gamma=\pm 0,1 \% / 10 ^\circ C$ $\gamma=\pm 0,1 \% / 10 В$	$\gamma= \pm 2,9 \%$	$\gamma= \pm 3 \%$
				Модуль 1756-IF6I ИВК	15652-04	$\gamma=\pm 0,1 \%$	$\gamma_{py}=\pm 0,54 \%$		
51	Расход воздуха на 3 ручей 1 ЗВО	от 0,5 до 160 м ³ /ч	от 0,5 до 160 м ³ /ч	Преобразователь давления измерительный серии 40 мод 4382 (Jumo dTRANS p02 Delta)	20729-03	$\gamma=\pm 0,5 \%$	$\gamma=\pm 0,1 \% / 10 ^\circ C$ $\gamma=\pm 0,1 \% / 10 В$	$\gamma= \pm 3 \%$	$\gamma= \pm 3 \%$
				Модуль 1756-IF6I ИВК	15652-04	$\gamma=\pm 0,1 \%$	$\gamma_{py}=\pm 0,54 \%$		
52	Расход воздуха на 3 ручей 2 ЗВО	от 0,5 до 250 м ³ /ч	от 0,5 до 250 м ³ /ч	Преобразователь давления измерительный серии 40 мод 4382 (Jumo dTRANS p02 Delta)	20729-03	$\gamma=\pm 0,5 \%$	$\gamma=\pm 0,1 \% / 10 ^\circ C$ $\gamma=\pm 0,1 \% / 10 В$	$\gamma= \pm 2,9 \%$	$\gamma= \pm 3 \%$
				Модуль 1756-IF6I ИВК	15652-04	$\gamma=\pm 0,1 \%$	$\gamma_{py}=\pm 0,54 \%$		
53	Расход воздуха на 3 ручей 3 ЗВО	от 0,1 до 320 м ³ /ч	от 0,1 до 320 м ³ /ч	Преобразователь давления измерительный серии 40 мод 4382 (Jumo dTRANS p02 Delta)	20729-03	$\gamma=\pm 0,5 \%$	$\gamma=\pm 0,1 \% / 10 ^\circ C$ $\gamma=\pm 0,1 \% / 10 В$	$\gamma= \pm 2,9 \%$	$\gamma= \pm 3 \%$
				Модуль 1756-IF6I ИВК	15652-04	$\gamma=\pm 0,1 \%$	$\gamma_{py}=\pm 0,54 \%$		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	Расход воздуха на 4 ручей 1 ЗВО	от 0,1 до 160 м ³ /ч	от 0,1 до 160 м ³ /ч	Преобразователь давления измерительный серии 40 мод 4382 (Jumo dTRANS p02 Delta)	20729-03	$\gamma=\pm 0,5 \%$	$\gamma=\pm 0,1 \% / 10 ^\circ C$ $\gamma=\pm 0,1 \% / 10 B$	$\gamma= \pm 3 \%$	$\gamma= \pm 3 \%$
				Модуль 1756-IF6I ИВК	15652-04	$\gamma=\pm 0,1 \%$	$\gamma_{py}=\pm 0,54 \%$		
55	Расход воздуха на 4 ручей 2 ЗВО	от 0,1 до 250 м ³ /ч	от 0,1 до 250 м ³ /ч	Преобразователь давления измерительный серии 40 мод 4382 (Jumo dTRANS p02 Delta)	20729-03	$\gamma=\pm 0,5 \%$	$\gamma=\pm 0,1 \% / 10 ^\circ C$ $\gamma=\pm 0,1 \% / 10 B$	$\gamma= \pm 2,9 \%$	$\gamma= \pm 3 \%$
				Модуль 1756-IF6I ИВК	15652-04	$\gamma=\pm 0,1 \%$	$\gamma_{py}=\pm 0,54 \%$		
56	Расход воздуха на 4 ручей 3 ЗВО	от 0,1 до 320 м ³ /ч	от 0,1 до 320 м ³ /ч	Преобразователь давления измерительный серии 40 мод 4382 (Jumo dTRANS p02 Delta)	20729-03	$\gamma=\pm 0,5 \%$	$\gamma=\pm 0,1 \% / 10 ^\circ C$ $\gamma=\pm 0,1 \% / 10 B$	$\gamma= \pm 2,9 \%$	$\gamma= \pm 3 \%$
				Модуль 1756-IF6I ИВК	15652-04	$\gamma=\pm 0,1 \%$	$\gamma_{py}=\pm 0,54 \%$		
57	Расход воды на охлаждение оборудования	от 0,1 до 630 м ³ /ч	от 0,1 до 630 м ³ /ч	Преобразователь давления измерительный серии 40 мод 4382 (Jumo dTRANS p02 Delta)	20729-03	$\gamma=\pm 0,5 \%$	$\gamma=\pm 0,1 \% / 10 ^\circ C$ $\gamma=\pm 0,1 \% / 10 B$	$\gamma= \pm 0,93 \%$	$\gamma= \pm 1,4 \%$
				Модуль 1756-IF6I ИВК	15652-04	$\gamma=\pm 0,1 \%$	$\gamma_{py}=\pm 0,54 \%$		
58	Расход воды на 1 ЗВО 1 ручей	от 0,1 до 4 м ³ /ч	1,9 м ³ /ч	Расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ЭР», мод. ЭРСВ-310	20293-00	$\delta=\pm(0,9+0,002/v+$ $+0,021/v^2) \%$	-	$\delta= \pm 4 \%$	$\delta= \pm 5 \%$
				Модуль 1756-IF6I ИВК	15652-04	$\gamma=\pm 0,1 \%$	$\gamma_{py}=\pm 0,54 \%$		
59	Расход воды на 2 ЗВО 1 ручей	от 0,1 до 4 м ³ /ч	1,7 м ³ /ч	Расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ЭР», мод. ЭРСВ-310	20293-00	$\delta=\pm(0,9+0,002/v+$ $+0,021/v^2) \%$	-	$\delta= \pm 4 \%$	$\delta= \pm 5 \%$
				Модуль 1756-IF6I ИВК	15652-04	$\gamma=\pm 0,1 \%$	$\gamma_{py}=\pm 0,54 \%$		
60	Расход воды на 3 ЗВО 1 ручей	от 0,1 до 4 м ³ /ч	1,0 м ³ /ч	Расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ЭР», мод. ЭРСВ-310	20293-00	$\delta=\pm(0,9+0,002/v+$ $+0,021/v^2) \%$	-	$\delta= \pm 4 \%$	$\delta= \pm 5 \%$
				Модуль 1756-IF6I ИВК	15652-04	$\gamma=\pm 0,1 \%$	$\gamma_{py}=\pm 0,54 \%$		
61	Расход воды на 1 ЗВО 2 ручей	от 0,1 до 4 м ³ /ч	1,9 м ³ /ч	Расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ЭР», мод. ЭРСВ-310	20293-00	$\delta=\pm(0,9+0,002/v+$ $+0,021/v^2) \%$	-	$\delta= \pm 4 \%$	$\delta= \pm 5 \%$
				Модуль 1756-IF6I ИВК	15652-04	$\gamma=\pm 0,1 \%$	$\gamma_{py}=\pm 0,54 \%$		
62	Расход воды на 2 ЗВО 2 ручей	от 0,1 до 4 м ³ /ч	1,7 м ³ /ч	Расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ЭР», мод. ЭРСВ-310	20293-00	$\delta=\pm(0,9+0,002/v+$ $+0,021/v^2) \%$	-	$\delta= \pm 4 \%$	$\delta= \pm 5 \%$
				Модуль 1756-IF6I ИВК	15652-04	$\gamma=\pm 0,1 \%$	$\gamma_{py}=\pm 0,54 \%$		
63	Расход воды на 3 ЗВО 2 ручей	от 0,1 до 4 м ³ /ч	1,0 м ³ /ч	Расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ЭР», мод. ЭРСВ-310	20293-00	$\delta=\pm(0,9+0,002/v+$ $+0,021/v^2) \%$	-	$\delta= \pm 4 \%$	$\delta= \pm 5 \%$
				Модуль 1756-IF6I ИВК	15652-04	$\gamma=\pm 0,1 \%$	$\gamma_{py}=\pm 0,54 \%$		
64	Расход воды на 1 ЗВО 3 ручей	от 0,1 до 4 м ³ /ч	1,9 м ³ /ч	Расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ЭР», мод. ЭРСВ-310	20293-00	$\delta=\pm(0,9+0,002/v+$ $+0,021/v^2) \%$	-	$\delta= \pm 4 \%$	$\delta= \pm 5 \%$
				Модуль 1756-IF6I ИВК	15652-04	$\gamma=\pm 0,1 \%$	$\gamma_{py}=\pm 0,54 \%$		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65	Расход воды на 2 ЗВО 3 ручей	от 0,1 до 4 м ³ /ч	1,7 м ³ /ч	Расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ЭР», мод. ЭРСВ-310	20293-00	$\delta=\pm(0,9+0,002/v+$ $+0,021/v^2) \%$	-	$\delta= \pm 4 \%$	$\delta= \pm 5 \%$
				Модуль 1756-IF6I ИВК	15652-04	$\gamma=\pm 0,1 \%$	$\gamma_{py}=\pm 0,54 \%$		
66	Расход воды на 3 ЗВО 3 ручей	от 0,1 до 4 м ³ /ч	1,0 м ³ /ч	Расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ЭР», мод. ЭРСВ-310	20293-00	$\delta=\pm(0,9+0,002/v+$ $+0,021/v^2) \%$	-	$\delta= \pm 4 \%$	$\delta= \pm 5 \%$
				Модуль 1756-IF6I ИВК	15652-04	$\gamma=\pm 0,1 \%$	$\gamma_{py}=\pm 0,54 \%$		
67	Расход воды на 1 ЗВО 4 ручей	от 0,1 до 4 м ³ /ч	1,9 м ³ /ч	Расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ЭР», мод. ЭРСВ-310	20293-00	$\delta=\pm(0,9+0,002/v+$ $+0,021/v^2) \%$	-	$\delta= \pm 4 \%$	$\delta= \pm 5 \%$
				Модуль 1756-IF6I ИВК	15652-04	$\gamma=\pm 0,1 \%$	$\gamma_{py}=\pm 0,54 \%$		
68	Расход воды на 2 ЗВО 4 ручей	от 0,5 до 4 м ³ /ч	1,7 м ³ /ч	Расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ЭР», мод. ЭРСВ-310	20293-00	$\delta=\pm(0,9+0,002/v+$ $+0,021/v^2) \%$	-	$\delta= \pm 4 \%$	$\delta= \pm 5 \%$
				Модуль 1756-IF6I ИВК	15652-04	$\gamma=\pm 0,1 \%$	$\gamma_{py}=\pm 0,54 \%$		
69	Расход воды на 3 ЗВО 4 ручей	от 0,1 до 4 м ³ /ч	1,0 м ³ /ч	Расходомер-счетчик электромагнитный «ВЗЛЕТ ЭР», мод. ЭРСВ-310	20729-03	$\delta=\pm(0,9+0,002/v+$ $+0,021/v^2) \%$	-	$\delta= \pm 4 \%$	$\delta= \pm 5 \%$
				Модуль 1756-IF6I ИВК	15652-04	$\gamma=\pm 0,1 \%$	$\gamma_{py}=\pm 0,54 \%$		
70	Расход воды на охлаждение кристаллизатора 1 ручей	от 0,5 до 250 м ³ /ч	от 0,5 до 250 м ³ /ч	Преобразователь давления измерительный серии 40 мод 4382 (Jumo dTRANS p02 Delta)	20729-03	$\gamma=\pm 0,5 \%$	$\gamma=\pm 0,1 \% / 10 ^\circ C$ $\gamma=\pm 0,1 \% / 10 B$	$\delta= \pm 2,0 \%$	$\delta= \pm 2,2 \%$
				Модуль 1756-IF6I ИВК	15652-04	$\gamma=\pm 0,1 \%$	$\gamma_{py}=\pm 0,54 \%$		
71	Расход воды на охлаждение кристаллизатора 2 ручей	от 0,5 до 250 м ³ /ч	от 0,5 до 250 м ³ /ч	Преобразователь давления измерительный серии 40 мод 4382 (Jumo dTRANS p02 Delta)	20729-03	$\gamma=\pm 0,5 \%$	$\gamma=\pm 0,1 \% / 10 ^\circ C$ $\gamma=\pm 0,1 \% / 10 B$	$\delta= \pm 2,0 \%$	$\delta= \pm 2,2 \%$
				Модуль 1756-IF6I ИВК	15652-04	$\gamma=\pm 0,1 \%$	$\gamma_{py}=\pm 0,54 \%$		
72	Расход воды на охлаждение кристаллизатора 3 ручей	от 0,5 до 250 м ³ /ч	от 0,5 до 250 м ³ /ч	Преобразователь давления измерительный серии 40 мод 4382 (Jumo dTRANS p02 Delta)	20729-03	$\gamma=\pm 0,5 \%$	$\gamma=\pm 0,1 \% / 10 ^\circ C$ $\gamma=\pm 0,1 \% / 10 B$	$\delta= \pm 2,0 \%$	$\delta= \pm 2,2 \%$
				Модуль 1756-IF6I ИВК	15652-04	$\gamma=\pm 0,1 \%$	$\gamma_{py}=\pm 0,54 \%$		
73	Расход воды на охлаждение кристаллизатора 4 ручей	от 0,5 до 250 м ³ /ч	от 0,5 до 250 м ³ /ч	Преобразователь давления измерительный серии 40 мод 4382 (Jumo dTRANS p02 Delta)	32854-09	$\gamma=\pm 0,5 \%$	$\gamma=\pm 0,1 \% / 10 ^\circ C$ $\gamma=\pm 0,1 \% / 10 B$	$\delta= \pm 2,0 \%$	$\delta= \pm 2,2 \%$
				Модуль 1756-IF6I ИВК	15652-04	$\gamma=\pm 0,1 \%$	$\gamma_{py}=\pm 0,54 \%$		
74	Расход природного газа – СРПК №1	от 0,1 до 320 м ³ /ч	от 0,1 до 320 м ³ /ч	Датчик давления Метран-150CD1	32854-09	$\gamma=\pm 0,1 \%$	$\text{На каждые } 10 ^\circ C$ $\pm \left(0,05 + 0,06 \frac{P_{max}}{P_b} \right), \%$	$\gamma= \pm 2,1 \%$	$\gamma= \pm 2,6 \%$
				Модуль 1756-IF6I ИВК	15652-04	$\gamma=\pm 0,1 \%$	$\gamma_{py}=\pm 0,54 \%$		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
75	Расход воздуха – СРПК №1	от 0,1 до 3200 м ³ /ч	от 0,1 до 3200 м ³ /ч	Датчик давления Метран-150CD1	32854-09	$\gamma = \pm 0,1 \%$	На каждые 10 °C $\pm \left(0,05 + 0,06 \frac{P_{\max}}{P_b} \right) \%,$	$\gamma = \pm 2,1 \%$	$\gamma = \pm 2,3 \%$
				Модуль 1756-IF6I ИВК	15652-04	$\gamma = \pm 0,1 \%$	$\gamma_{\text{pv}} = \pm 0,54 \%$		
76	Расход воздуха – СРПК №2	от 0,1 до 3200 м ³ /ч	от 0,1 до 3200 м ³ /ч	Датчик давления Метран-150CD1	32854-09	$\gamma = \pm 0,1 \%$	На каждые 10 °C $\pm \left(0,05 + 0,06 \frac{P_{\max}}{P_b} \right) \%,$	$\gamma = \pm 2,1 \%$	$\gamma = \pm 2,3 \%$
				Модуль 1756-IF6I ИВК	15652-04	$\gamma = \pm 0,1 \%$	$\gamma_{\text{pv}} = \pm 0,54 \%$		
77	Расход природного газа – СРПК №2	от 0,5 до 320 м ³ /ч	от 0,5 до 320 м ³ /ч	Датчик давления Метран-150CD1	32854-09	$\gamma = \pm 0,1 \%$	На каждые 10 °C $\pm \left(0,05 + 0,06 \frac{P_{\max}}{P_b} \right) \%,$	$\gamma = \pm 2,1 \%$	$\gamma = \pm 2,6 \%$
				Модуль 1756-IF6I ИВК	15652-04	$\gamma = \pm 0,1 \%$	$\gamma_{\text{pv}} = \pm 0,54 \%$		
78	Давление природного газа ССС №1	от 0 до 1000 кгс/м ²	от 0 до 1000 кгс/м ²	Преобразователь измерительный взрывозащищенный Сапфир-22ДИ-Вн 2120	7849-89	$\gamma = \pm 0,5 \%$	-	$\gamma = \pm 0,61 \%$	$\gamma = \pm 0,69 \%$
				Модуль 1756-IF6I ИВК	15652-04	$\gamma = \pm 0,1 \%$	$\gamma_{\text{pv}} = \pm 0,54 \%$		
79	Давление природного газа – СРПК №2	от 0 до 1000 кгс/м ²	от 0 до 1000 кгс/м ²	Преобразователь измерительный взрывозащищенный Сапфир-22ДИ-Вн 2120	7849-89	$\gamma = \pm 0,5 \%$	-	$\gamma = \pm 0,61 \%$	$\gamma = \pm 0,69 \%$
				Модуль 1756-IF6I ИВК	15652-04	$\gamma = \pm 0,1 \%$	$\gamma_{\text{pv}} = \pm 0,54 \%$		
80	Давление воздуха – СРПК №2	от 0 до 1000 кгс/м ²	от 0 до 1000 кгс/м ²	Преобразователь измерительный взрывозащищенный Сапфир-22ДИ-Вн 2120	7849-89	$\gamma = \pm 0,5 \%$	-	$\gamma = \pm 0,61 \%$	$\gamma = \pm 0,69 \%$
				Модуль 1756-IF6I ИВК	15652-04	$\gamma = \pm 0,1 \%$	$\gamma_{\text{pv}} = \pm 0,54 \%$		

Примечания

- 1) В таблице приняты следующие обозначения: Δ – абсолютная погрешность; δ – относительная погрешность; γ – приведенная погрешность; t – измеренное значение температуры; v – текущая скорость потока в трубопроводе; γ_{pv} – приведенная погрешность в рабочих условиях; P_{\max} – максимальный верхний предел измерений, P_b – верхний предел измерений.
- 2) Допускается применение первичных измерительных преобразователей аналогичных типов, прошедших испытания для целей утверждения типа с аналогичными техническими и метрологическими характеристиками

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист паспорта типографским способом.

Комплектность средства измерений

В комплект ИС входят технические и специализированные программные средства, а также документация, представленные в таблицах 2-4, соответственно.

Технические средства (измерительные и комплексные компоненты) представлены в таблице 2, программное обеспечение (включая программное обеспечение ИВК) и технические характеристики АРМ технолога и панелей оператора – в таблице 3, техническая документация – в таблице 4.

Таблица 3

№	Наименование	ПО	Количество
1	В состав АРМ технолога входят: – компьютер, минимальные требования: процессор Pentium IV; 3.0 ГГц; 512 Мбайт ОЗУ; 80 Гбайт HDD; FDD; CDROM; Ethernet; Монитор 19”; клавиатура; мышь.	Операционная система: Windows 95 или Windows NT или Windows 2000 Professional Service Pack 4. Прикладное ПО – SCADA-система RSView32 Rockwell Automation Allen Bradley; СУБД Microsoft Access 2000	4
2	Панель оператора PanelView Standart 550 Keypad/Touch	Приложение PanelBuilder32 Rockwell Automation Allen Bradley	6
3	Комплекс измерительно- вычислительный и управляемый на базе PLC на контроллерах ControlLogix серии 1756	Система программирования контроллеров в составе комплексов измерительно-вычислительных и управляющих на базе PLC RSLogix 5000 v.16 Rockwell Automation Allen Bradley	2

Таблица 4

№	Наименование	Количество
1	И-РЦЭ АСУ ТП-1-017-2010 Автоматизированная система регулирования параметров МНЛЗ № № 1, 2 ЭСПЦ (Подсистемы «Уровень» и «Охаждение»). Инструкция по эксплуатации	1
2	Система измерительная автоматизированной системы регулирования параметров машины непрерывного литья заготовок № 1 электросталеплавильного цеха Открытого акционерного общества «Новокузнецкий металлургический комбинат». Паспорт	1
3	Система измерительная автоматизированной системы регулирования параметров машины непрерывного литья заготовок № 1 электросталеплавильного цеха Открытого акционерного общества «Новокузнецкий металлургический комбинат». Методика поверки	1

Проверка

осуществляется по документу МП 48044-11 «Система измерительная автоматизированной системы регулирования параметров машины непрерывного литья заготовок № 1 электросталеплавильного цеха Открытого акционерного общества «Новокузнецкий металлургический комбинат». Методика поверки», утвержденной руководителем ГЦИ СИ ФГУ «Томский ЦСМ» 30.06.2011 г.

Основные средства поверки:

- средства измерений в соответствии с нормативной документацией по поверке первичных измерительных преобразователей;
- калибратор многофункциональный MC5-R. Основные метрологические характеристики калибратора приведены в таблице 5.

Таблица 5

Наименование и тип средства поверки	Основные метрологические характеристики	
	Диапазон измерений, номинальное значение	Погрешность, класс точности, цена деления
Калибратор многофункциональный MC5-R	Воспроизведение сигналов силы постоянного тока в диапазоне от 0 до 20 мА (при $R_{нагр} = 800 \text{ Ом}$)	$\Delta = \pm(0,2 \cdot 10^{-3} \cdot I_{\text{показ.}} + 1) \text{ мкА}$
	Воспроизведение сигналов термопар типа ХА(К) по ГОСТ Р 8.585 в диапазоне температуры: - от минус 200 до 0 °C - от 0 до 1000 °C - от 1000 до 1372 °C	$\Delta = \pm(0,1 + 1 \cdot 10^{-3} \cdot T_{\text{показ.}}) \text{ }^{\circ}\text{C}$ $\Delta = \pm(0,1 + 0,2 \cdot 10^{-3} \cdot T_{\text{показ.}}) \text{ }^{\circ}\text{C}$ $\Delta = \pm 0,3 \cdot 10^{-3} \cdot T_{\text{показ.}} \text{ }^{\circ}\text{C}$
	Воспроизведение сигналов термопреобразователей сопротивления Pt100 в диапазоне температуры: - от минус 200 до 0 °C - от 0 до 850 °C	$\Delta = \pm 0,10 \text{ }^{\circ}\text{C}$ $\Delta = \pm(0,1 + 0,25 \cdot 10^{-3} \cdot T_{\text{показ.}}) \text{ }^{\circ}\text{C}$
	Воспроизведение сигналов термопреобразователей сопротивления 100М в диапазоне температуры - от минус 60 до 200 °C	$\Delta = \pm(0,1 + 0,4 \cdot 10^{-3} \cdot T_{\text{показ.}}) \text{ }^{\circ}\text{C}$
Примечания		
1) В таблице приняты следующие обозначения: Δ – абсолютная погрешность; $I_{\text{показ.}}$, $T_{\text{показ.}}$ – показания тока и температуры соответственно.		
2) Разрешающая способность для термопар $0,01 \text{ }^{\circ}\text{C}$, $R_{\text{вх}} > 10 \text{ МОм}$.		
3) Разрешающая способность для термопреобразователей сопротивления $0,01 \text{ }^{\circ}\text{C}$.		

Сведения о методиках (методах) измерений

Метод измерений приведен в документе И-РЦЭ АСУ ТП-1-017-2010 «Автоматизированная система регулирования параметров МНЛЗ № № 1, 2 ЭСПЦ (Подсистемы «Уровень» и «Охлаждение»). Инструкция по эксплуатации».

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к системе измерительной автоматизированной системы регулирования параметров машины непрерывного литья заготовок № 1 электросталеплавильного цеха Открытого акционерного общества «Новокузнецкий металлургический комбинат»

1 ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения.

2 УРВ.2.061.ТО Техническое обеспечение. ЭСПЦ. МНЛЗ-1. Автоматизированная система управления зонами вторичного охлаждения и регулирования уровня в кристаллизаторах. АСУ ТП.

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

Осуществление производственного контроля за соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта.

Изготовитель

Открытое акционерное общество «Новокузнецкий металлургический комбинат» (ОАО «НКМК»)

Юр. адрес: Россия, 654010, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пл. Побед, д. 1

Почтовый адрес: Россия, 654010, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, пл. Побед, д. 1

Тел. (3843) 79-22-20, факс (3843) 79-58-58

E-mail: kancelyariya@nkmk.ru

Интернет www.nkmk.ru

Испытательный центр

ГЦИ СИ Федерального государственного учреждения «Томский центр стандартизации, метрологии и сертификации» (ФГУ «Томский ЦСМ»). Регистрационный номер № 30113-08.

Юр. адрес: Россия, 634012, г. Томск, ул. Косарева, д.17-а

Тел. (3822) 55-44-86, факс (3822) 56-19-61, 55-36-76

E-mail: tomsk@tcsms.tomsk.ru

Интернет <http://tomskcsm.ru>

Заместитель

Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

Е.Р.Петросян

М.п.

«____» _____ 20____г.