

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Комплексы программно-технические (ПТК) «Космотроника - Венец»

Назначение средства измерений

Комплексы программно-технические «Космотроника – Венец» (далее ПТК) предназначены для измерений выходных аналоговых сигналов первичных измерительных преобразователей физических величин (давления, уровня и т.д.) в виде напряжения и силы постоянного/переменного тока, аналоговых сигналов термопар, термопреобразователей сопротивления и формирования выходных сигналов по заданной программе при управлении технологическими процессами. Комплексы применяются для построения автоматизированных систем контроля и управления технологическими процессами в энергетике, отраслях химической промышленности и других отраслях.

Описание средства измерений

ПТК «Космотроника – Венец» включают в свой состав унифицированные технические средства, объединенные стандартизированными каналами связи, а также программно-математические средства, обеспечивающие функционирование комплекса в целом.

Программно-технический комплекс обеспечивает:

- прием измерительной информации, представленной сигналами силы постоянного тока ± 5 мА, ± 20 мА, сигналами напряжения постоянного тока 0 – 5 В, ± 5 В, сигналами от термопар и термопреобразователей сопротивления;
- прием информации, представленной в виде дискретных электрических сигналов с разными характеристиками по току и напряжению;
- обработку измерительной информации;
- выработку управляющих и регулирующих воздействий по различным законам регулирования с выдачей внешних сигналов в виде широтно-импульсных, дискретных, а также аналоговых сигналов.

Структура ПТК «Космотроника – Венец» имеет следующие составляющие: аппаратура верхнего уровня, которая компонуется на базе персональных или промышленных компьютеров типа IBM PC, аппаратура ЛВС Ethernet и аппаратура нижнего уровня, которая строится на базе промышленных контроллеров и модулей ввода/вывода сигналов. В состав аппаратуры нижнего уровня входит также и система электропитания.

Измерительные каналы ПТК строятся на базе перечисленных ниже измерительных аналоговых модулей:

- модуль МАВ26-Н1 - модуль ввода аналоговых сигналов напряжения постоянного тока. Модуль имеет 32 гальванически изолированных входа;
- модуль МАВ26-Т1 - модуль ввода аналоговых сигналов силы постоянного тока. Модуль имеет 32 гальванически изолированных входа;
- модули МАУ22Х - модули вывода аналогового сигнала силы постоянного тока или напряжения (зависит от модификации). Модуль имеет 8 гальванически изолированных выходов;
- модуль МАВ26-С1 - модуль ввода сигналов от термопреобразователей сопротивления (по трёхпроводной схеме) с НСХ по ГОСТ 6651: 50 П, 100 П, 50 М, 100 М. Модуль имеет 32 гальванически изолированных входа;
- модуль МАВ26-П1 - модуль приёма сигналов от термопар по ГОСТ Р 8.585 типа: ТХК(Л), ТХА(К), ТПП(С), ТПР(В). Модуль имеет 32 гальванически изолированных входа.



Рисунок 1.1 – Шкаф управления ПТК «Космotronика - Венец»

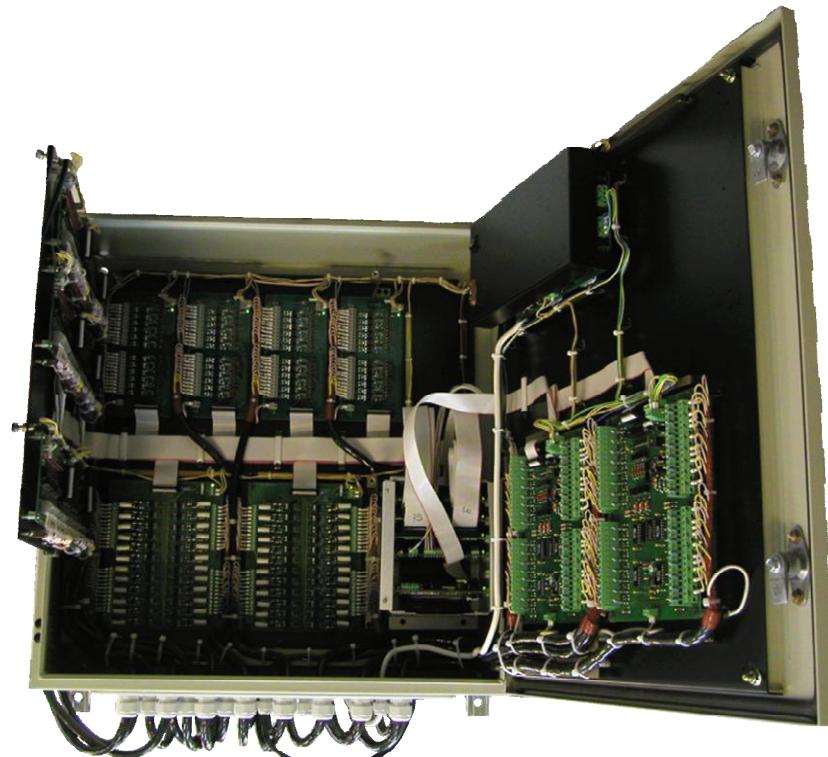


Рисунок 1.2 – Контроллер ПТК «Космotronика - Венец»

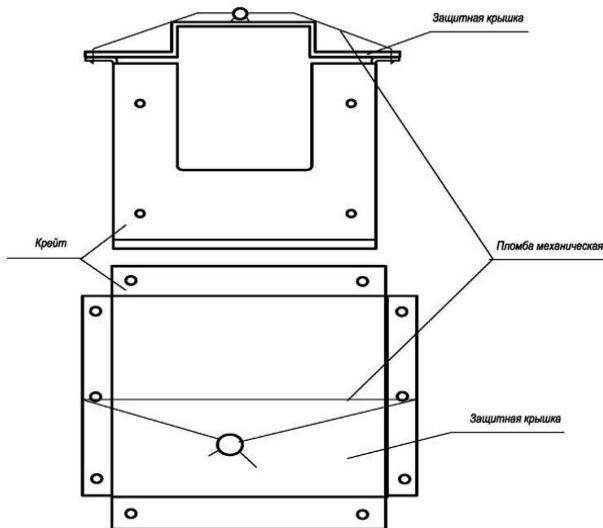


Рисунок 2 – Схема пломбировки от несанкционированного доступа

Программное обеспечение

В ПТК «Космotronика - Венец» используется программное обеспечение (далее – ПО), решающее задачи автоматического накопления, обработки, хранения и отображения измерительной информации.

Метрологически значимая часть ПО ПТК размещена в контроллерах нижнего уровня и обслуживает измерительные аналоговые модули, точностные характеристики которых нормируются в процессе производства.

ПО контроллеров хранится в микросхемах энергонезависимой памяти, запаянных на печатной плате. Конструкция модулей контроллеров исключает возможность несанкционированного влияния на ПО и измерительную информацию.

Таблица 1 - Идентификационные данные ПО

Идентификационное наименование программного обеспечения	Наименование программного модуля	Номер версии программного обеспечения	Цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная сумма исполняемого кода)	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения
ПО контроллеров нижнего уровня ПТК «Космotronика - Венец»	mav27.hex	1.1	98CA1660(h)	утилита ptk_pov.exe
	dac.hex	0.4	107168E1(h)	

Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений - «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014.

Метрологические характеристики ПТК «Космotronика - Венец», указанные в таблицах 2 – 3, нормированы с учетом ПО контроллеров нижнего уровня.

Для защиты накопленной и текущей информации, конфигурационных параметров от несанкционированного доступа в ПТК, предусмотрен физический контроль доступа (запираемые шкафы, пломбирование) и программный контроль доступа. Форма и вид пломбы представлены на рисунке 1.



Рисунок 3 - Форма вид стикера, предназначенного для контроля доступа к контроллерам нижнего уровня

Метрологические и технические характеристики

Основные метрологические и технические характеристики приведены в таблицах 2 - 3.

Таблица 2

Модуль	Входной сигнал	Диапазон входного сигнала	Выходной сигнал	Пределы допускаемой основной (абсолютной) погрешности приведённой к выходу ³
MAB26- П1П1	Сигналы термопар ¹	TXK(L)	От -9,488 до +49,108 мВ (от -200 до +600 °C)	$\pm 0,1\%$ ($\pm 0,0586$ мВ)
		TXA(K)	От -5,891 до +41,276 мВ (от -200 до +1000 °C)	
		TPP(S)	От 0 до 13,159 мВ (от 0 до + 1300 °C)	
		TPT(B)	От 0,431 до 11,263 мВ (от + 300 до + 1600 °C)	
MAB26- C1C1	Сигналы термопреобразователей сопротивления ²	50M $W_{100} = 1,428$	От 39,225 до 60,695 Ом (от -50 до +50 °C)	12 бит $\pm 0,1\%$ ($\pm 0,02147$ Ом)
			От 50,0 до 71,39 Ом (от 0 до + 100 °C)	
			От 50,0 до 82,08 Ом (от 0 до + 150 °C)	
		100M $W_{100} = 1,428$	От 100,0 до 142,78 Ом (от 0 до 100 °C)	
			От 100,0 до 185,55 Ом (от 0 до + 200 °C)	
		50П $W_{100} = 1,391$	От 50,0 до 158,585 Ом (от 0 до + 600 °C)	
		100П $W_{100} = 1,391$	От 100,0 до 317,17 Ом (от 0 до + 600 °C)	
MAB26- H1H1	Унифицированные сигналы тока и напряжения	Напряжение	от -5 до +5 В	$\pm 0,1\%$ (± 10 мВ)
			от 0 до 5 В	
MAB26- T1T1		Ток	от -20 до +20 мА	
			от 0 до 20 мА	
			от 4 до 20 мА	
			от -5 до +5 мА	$\pm 0,1\%$ (± 20 мкА)
			от 0 до 5 мА	

Примечания:

- Для каналов, принимающих сигналы от термопар пределы допускаемой основной приведённой (абсолютной) погрешности, указаны без учета погрешности самого датчика и канала компенсации температуры холодного спая. Пределы допускаемой абсолютной погрешности компенсационного термопреобразователя сопротивления (50М, класс В, поставляется в комплекте системы с контроллером) $\pm 0,25$ °C.
- Для каналов, принимающих сигналы от термопреобразователей сопротивления пределы допускаемой основной приведённой (абсолютной) погрешности, указаны без учета линеаризации и погрешности используемого датчика.
- Дополнительная температурная погрешность измерительных каналов находится в пределах половины основной приведенной погрешности на каждые 10 градусов изменения температуры окружающей среды.

Таблица 3 – Основные параметры модификаций блока МАУ22Х

Модуль МАУ22Х	Разрядность входного кода		Диапазон выходного сигнала	Выходной сигнал	Пределы допускаемой основной (абсолютной) погрешности приве- дённой к выходу.*
МАУ221	Унифициров анные сигналы тока и напряжения	16 бит	от -20 до +20 мА	Ток	$\pm 0,1\%$ (± 40 мкА)
МАУ222			от -10 до +10 В	Напряжение	$\pm 0,1\%$ (± 20 мВ)
МАУ223			± 20 мА(4 к.)./ ± 10 В(4 к.)	Ток / Напр.	$\pm 0,1\%$ (± 40 мкА)/ (± 20 мВ)

Примечания:

- Дополнительная температурная погрешность измерительных каналов находится в пределах половины основной приведенной погрешности на каждые 10 градусов изменения температуры окружающей среды.
- Бинарные (дискретные) модули, источники питания, процессоры, входящие в состав ПТК, не являются измерительными компонентами и не требуют свидетельства утверждения типа.

Рабочие условия применения комплекса:

- температура окружающего воздуха от 10 до 50°C в нормальных условиях; (нормальная температура 20 °C ± 5 °C);
- атмосферное давление от 84 до 106 кПа;
- относительная влажность до 80 % без конденсации влаги при температуре ± 35 °C;
- температура транспортирования от -25 до +50 °C;
- напряжение питания от сети переменного тока напряжением 380В (+10%, -15%), 220В (+10%, -15%) частотой (50 \pm 1) Гц;
- резервное питание аппаратуры нижнего уровня от сети постоянного тока 220В (+10%, -15%).

Потребляемая мощность, габаритные размеры и масса в зависимости от комплектации комплекса.

Срок службы - 10 лет.

Знак утверждения типа

наносится на модули ПТК методом наклейки этикеток и на титульные листы руководства по эксплуатации типографским способом.

Комплектность средства измерений

Комплект поставки приведен в таблице 3.

Таблица 3 – Комплектность средства измерений

Наименование	Кол-во, шт.
ПТК «Космотроника-Венец» - комплектация согласно заказу	1
комплект программного обеспечения (в зависимости от заказа)	1
руководство по эксплуатации;	1
комплект технической документации;	1
Стенд для проверки и настройки модулей (в зависимости от заказа)	1
ЗИП согласно заказу	1

Проверка

осуществляется по документу СШМК.466451.001РЭ «Комплексы программно-технические (ПТК) «Космотроника - Венец». Руководство по эксплуатации» Раздел «Методика поверки», утвержденному ФГУП «ВНИИМС».

Основные средства поверки:

1.Калибратор-вольтметр универсальный В1-28:

- воспроизведение напряжений постоянного тока от 0 до 0,1 В, $\Delta = \pm(0,003\%U + 0,002\%U_m)$;
- воспроизведение силы постоянного тока от 0 до 0,1 А, $\Delta = \pm(0,01\%I + 0,002\%I_m)$;
- измерение напряжения от 0 до 10 В, $\Delta = \pm(0,003\%U + 0,0003\%U_m)$;
- измерение силы постоянного тока от 0 до 0,1 А, $\Delta = \pm(0,01\%I + 0,0015\%I_m)$.

2.Магазин сопротивлений Р4831, диапазон сопротивлений от 0 до 10 кОм, класс точности 0,02.

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

Знак поверки заносится в паспорт ПТК в виде штампа (наклейки) или в свидетельство о поверке.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в эксплуатационном документе

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к ПТК «Космотроника – Венец»

ГОСТ 22261-94 «ЕССП. Средства измерения электрических и магнитных величин. Общие технические условия»

Комплексы программно-технические (ПТК) «Космотроника - Венец. Технические условия. СШМК.466451.001 РЭ

Изготовитель

Акционерное общество «Промышленно-инновационная компания «ПРОГРЕСС» (АО «ПИК ПРОГРЕСС»)

ИНН 7720150771

Адрес: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 51А

Тел.: 8 (495) 365-55-58

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС»)

Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 46

Тел./факс: 8 (495) 437-55-77 / 437-56-66

E-mail: office@vniims.ru

Web-сайт: www.vniims.ru

Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30004-13 от 26.07.2013 г.

Заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

А.В. Кулешов

М.п. « ____ » _____ 2019 г.