

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Интеллектуальные приборы учета электроэнергии РиМ 389.01

Назначение средства измерений

Интеллектуальные приборы учета электроэнергии РиМ 389.01 (далее – ИПУЭ) предназначены для измерения в сетях с напряжением 6/10 кВ: активной и реактивной электрической энергии, а также активной, реактивной и полной мощности, среднеквадратическое значение линейного напряжения и тока в трехфазных трехпроводных электрических цепях переменного тока промышленной частоты; частоты питающей сети; удельной энергии потерь в цепях тока; коэффициента реактивной мощности цепи $\text{tg}(\phi)$; коэффициента мощности $\cos(\phi)$.

ИПУЭ измеряет показатели качества электрической энергии по ГОСТ 32144-2013, ГОСТ 30804.4.30-2013, класс S:

- длительность провала напряжения Δt_{Π} в интервале от 1 до 60 с;
- остаточное напряжение провала напряжения δU_{Π} ;
- максимальное значение перенапряжения;
- длительность перенапряжения $\Delta t_{\text{пер}U}$ в интервале от 1 до 60 с;
- напряжение прямой и обратной последовательности U_1, U_2 ;
- токи прямой и обратной последовательности I_1, I_2 ;
- коэффициенты несимметрии по обратной последовательности напряжения и тока K_{2U}, K_{2I} ;
- установившееся отклонение напряжения.

Описание средства измерений

Принцип действия ИПУЭ основан на цифровой обработке аналоговых входных сигналов токов и напряжений при помощи специализированных микросхем со встроенными АЦП. Остальные параметры, измеряемые ИПУЭ, определяются расчетным путем по измеренным значениям тока, напряжения.

ИПУЭ состоит из интерфейсного блока (далее – БИ) и двух датчиков измерения энергии РиМ 108.01 (далее – ДИЭ). БИ выполнен в виде бокса с установленными в нем базовым блоком (далее - ББ) и сервисными устройствами (предназначены для отключения/подключения и резервирования питания ББ). ДИЭ РиМ 108.01 выполнены в виде герметичного основания с датчиком тока, с шиной диаметром 20 мм. ДИЭ включены по схеме двухэлементного счетчика прямого включения для учета электроэнергии в трехфазных трехпроводных электрических цепях 6/10кВ с изолированной нейтралью.

ИПУЭ выпускается в модификации – РиМ 389.01.

Общий вид средства измерений представлен на рисунке 1 и 2.

Схема пломбировки от несанкционированного доступа, обозначение места нанесения знака поверки представлены на рисунке 3, 4 и 5.


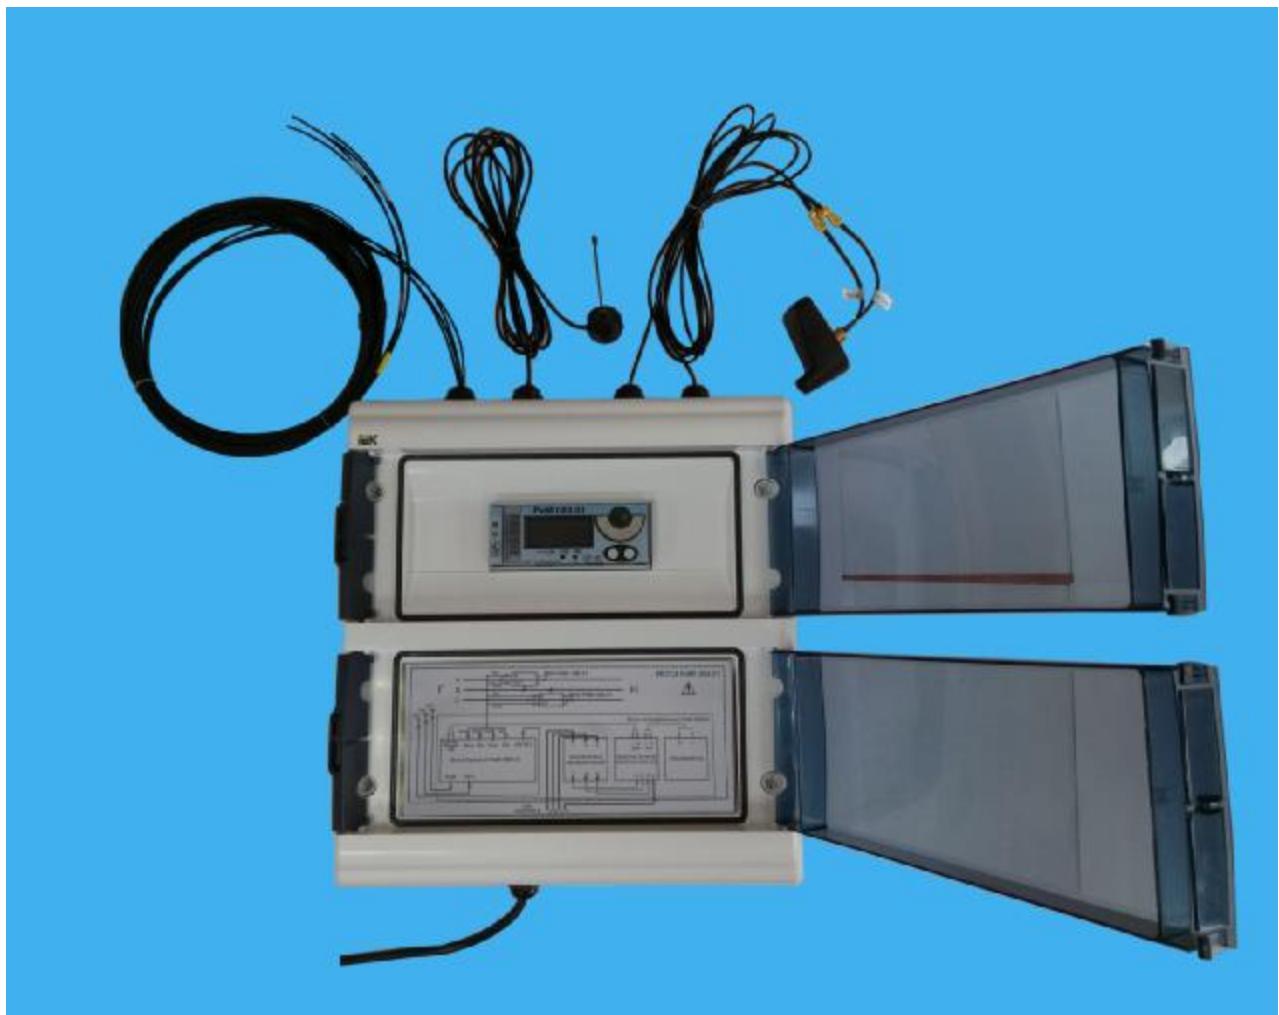


Рисунок 1 – Общий вид БИ



Рисунок 2 – Общий вид ДИЭ

Дополнительное место
установки контрольных пломб*

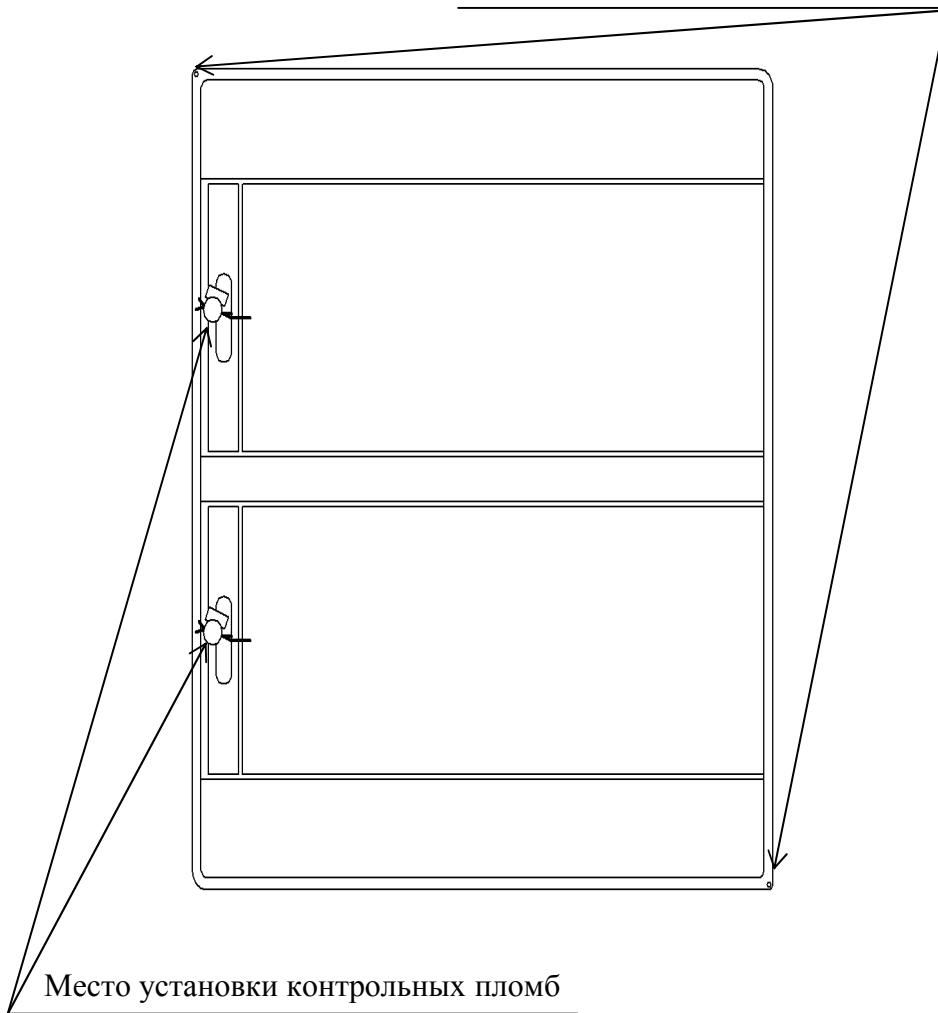

* - данная пломба не входит в комплект поставки и устанавливается по усмотрению
организации производящей ввод прибора учета в эксплуатацию

Рисунок 3 – Схема пломбировки от несанкционированного доступа БИ

Место установки пломб со знаком
проверки (любое из отверстий)

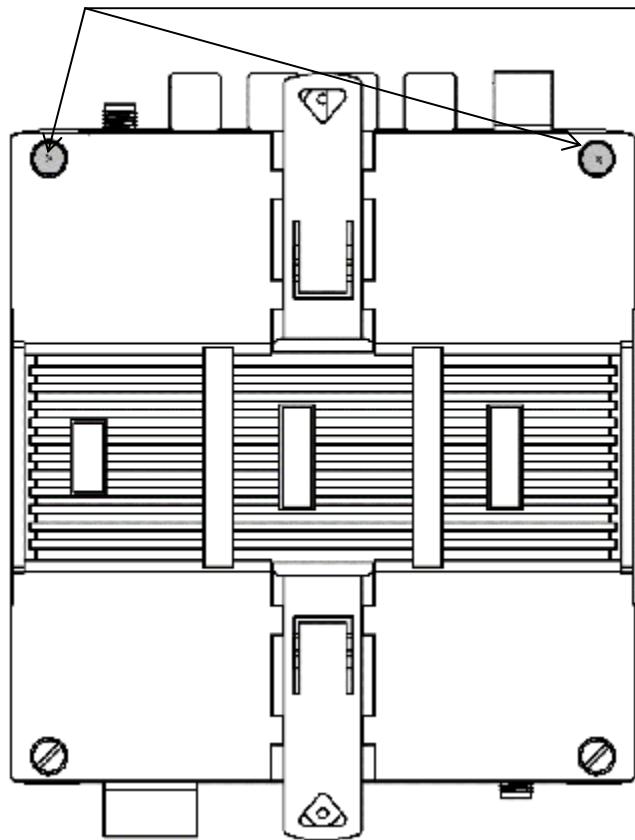


Рисунок 4 – Схема пломбировки от несанкционированного доступа, обозначение места
нанесения знака поверки ББ

Пломба со знаком поверки

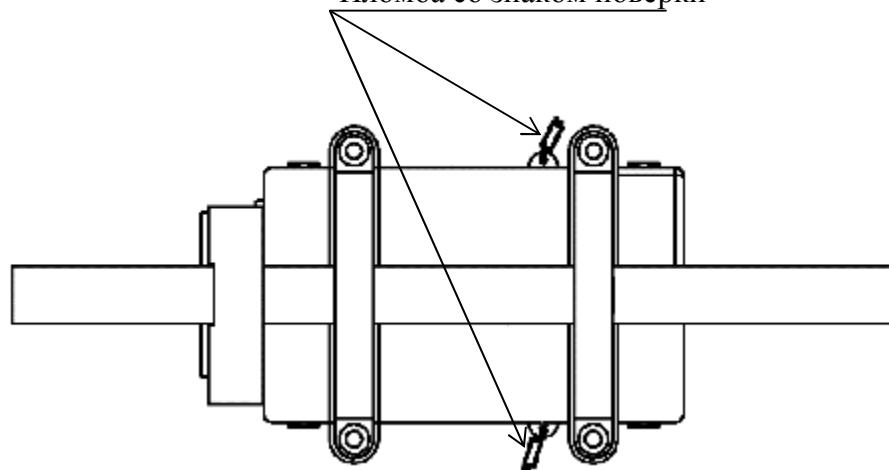


Рисунок 5 – Схема пломбировки от несанкционированного доступа, обозначение места
нанесения знака поверки ДИЭ

Программное обеспечение

Уровень защиты программного обеспечения «Высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014.

Таблица 1 – Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	РМ 38901 ВНКЛ.411152.100 ПО
Номер версии (идентификационный номер) ПО	38901 не ниже 1.00
Цифровой идентификатор ПО	Исполняемый код защищен от считывания и модификации
Алгоритм вычисления контрольной суммы исполняемого кода	Не используется

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 – Метрологические и технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Класс точности: при измерении активной энергии при измерении реактивной энергии	0,5S 1
Пределы допускаемой основной относительной погрешности ИПУЭ при измерении активной энергии, %, при: $0,01I_6 \leq I < 0,05I_6 \cos \varphi$ 1,00 $0,05I_6 \leq I \leq I_{max} \cos \varphi$ 1,00 $0,02I_6 \leq I < 0,10I_6 \cos \varphi$ 0,50 инд. $0,10I_6 \leq I \leq I_{max} \cos \varphi$ 0,50 инд. $0,02I_6 \leq I < 0,10I_6 \cos \varphi$ 0,80 емк. $0,10I_6 \leq I \leq I_{max} \cos \varphi$ 0,80 емк.	$\pm 1,0$ $\pm 0,5$ $\pm 1,0$ $\pm 0,6$ $\pm 1,0$ $\pm 0,6$
Пределы допускаемой основной относительной погрешности ИПУЭ при измерении реактивной энергии, %, при: $0,02I_6 \leq I < 0,05I_6 \sin \varphi$ 1,00 $0,05I_6 \leq I \leq I_{max} \sin \varphi$ 1,00 $0,05I_6 \leq I < 0,10I_6 \sin \varphi$ 0,50 инд. $0,10I_6 \leq I \leq I_{max} \sin \varphi$ 0,50 инд. $0,05I_6 \leq I < 0,10I_6 \sin \varphi$ 0,50 емк. $0,10I_6 \leq I \leq I_{max} \sin \varphi$ 0,50 емк. $0,10I_6 \leq I \leq I_{max} \sin \varphi$ 0,25 инд. $0,10I_6 \leq I \leq I_{max} \sin \varphi$ 0,25 емк.	$\pm 1,5$ $\pm 1,0$ $\pm 1,5$ $\pm 1,0$ $\pm 1,5$ $\pm 1,0$ $\pm 1,5$ $\pm 1,0$ $\pm 1,5$ $\pm 1,5$
Пределы допускаемой основной относительной погрешности ИПУЭ при измерении активной мощности, %, при: $0,05I_6 \leq I \leq I_{max} \cos \varphi$ 1,00 $0,05I_6 \leq I \leq 1,00 \cos \varphi$ 0,50 инд. $0,05I_6 \leq I < 0,10I_6 \cos \varphi$ 0,80 емк. $0,10I_6 \leq I \leq I_{max} \cos \varphi$ 0,80 емк.	$\pm 0,5$ $\pm 0,6$ $\pm 0,6$ $\pm 0,6$

Продолжение таблицы 2

Пределы допускаемой основной относительной погрешности ИПУЭ при измерении реактивной мощности, %, при:	
$0,05I_6 \leq I \leq I_{max} \sin \varphi 1,00$	$\pm 1,0$
$0,05I_6 \leq I < 0,10I_6 \sin \varphi 0,50$ инд.	$\pm 1,5$
$0,10I_6 \leq I \leq I_{max} \sin \varphi 0,50$ инд.	$\pm 1,0$
$0,05I_6 \leq I < 0,10I_6 \sin \varphi 0,50$ емк.	$\pm 1,5$
$0,10I_6 \leq I \leq I_{max} \sin \varphi 0,50$ емк.	$\pm 1,0$
$0,10I_6 \leq I \leq I_{max} \sin \varphi 0,25$ инд.	$\pm 1,5$
$0,10I_6 \leq I \leq I_{max} \sin \varphi 0,25$ емк.	$\pm 1,5$
Пределы допускаемой основной относительной погрешности при измерении среднеквадратических значений тока δI , %, в диапазоне	
$0,05I_6 \leq I \leq I_{max}$	$\pm 0,5$
Пределы допускаемой основной относительной погрешности при измерении среднеквадратического значения линейного (междуфазного) напряжения, %, в диапазоне от 4800 В до 12000 В	$\pm 0,5$
Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении частоты напряжения сети, Гц	$\pm 0,010$
Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении температуры внутри корпуса ДИЭ, °С, в диапазоне: от - 40 °С до + 85 °С, не более	± 5
Пределы допускаемой основной относительной погрешности при измерении напряжения провала и перенапряжения δU_{II} , %, не более	± 5
Пределы допускаемой основной относительной погрешности при измерении длительности провала напряжения Δt_{II} , %, в интервале от 1 до 60 с, не более	± 10
Пределы допускаемой основной относительной погрешности при измерении длительности перенапряжения Δt_{PER} , %, в интервале от 1 до 60 с, не более	± 10
Пределы допускаемой основной относительной погрешности при измерении $\cos \varphi$, %, не более	± 4
Пределы допускаемой основной относительной погрешности при измерении $\operatorname{tg} \varphi$, %, в диапазоне:	
от 0,57 до 0,75, при 0,05 от I_{nom} ;	$\pm 1,6$
от 0,25 до 0,75, при 0,2 от I_{nom} ;	$\pm 1,6$
от 0,25 до 0,75, при 1,0 от I_{nom} ;	$\pm 1,6$
от 0,25 до 0,75, при I_{max}	$\pm 1,6$
Пределы допускаемой основной относительной погрешности при измерении удельной энергии потерь в цепи тока, %, в диапазоне	$\pm 1,0$
$0,05I_6 \leq I \leq I_{max}$	
Пределы дополнительной относительной погрешности вызываемой изменением напряжения в установленном рабочем диапазоне напряжений при измерении активной энергии, %, при	
$5400 \leq U \leq 11000$, $\cos \varphi 1,00$;	$\pm 0,20$
$5400 \leq U \leq 11000$, $\cos \varphi 0,50$ инд.;	$\pm 0,40$

Продолжение таблицы 2

Пределы дополнительной относительной погрешности вызываемой изменением напряжения в установленном рабочем диапазоне напряжений при измерении реактивной энергии, %, при 5400 ≤ U ≤ 11000 , sin φ 1,00; 5400 ≤ U ≤ 11000 , sin φ 0,50 инд.;	±0,70 ±1,00
Пределы дополнительной относительной погрешности вызываемой изменением напряжения в расширенном рабочем диапазоне напряжений при измерении активной энергии, %, при 4800 ≤ U ≤ 11500 , cos φ 1,00; 4800 ≤ U ≤ 11500 , cos φ 0,50 инд.;	±0,60 ±1,20
Пределы дополнительной относительной погрешности вызываемой изменением напряжения в расширенном рабочем диапазоне напряжений при измерении реактивной энергии, %, при 4800 ≤ U ≤ 11500 , sin φ 1,00; 4800 ≤ U ≤ 11500 , sin φ 0,50 инд.;	±2,10 ±3,00
Температурный коэффициент при измерении активной энергии %/К при: cos φ 1,00 cos φ 0,50 инд cos φ 0,80 емк	±0,03 ±0,05 ±0,05
Температурный коэффициент при измерении реактивной энергии %/К при: sin φ 1 sin φ 0,50 инд sin φ 0,50 емк sin φ 0,25 инд sin φ 0,25 емк	±0,05 ±0,07 ±0,07 ±0,07 ±0,07
Суточный ход ЧРВ тарификатора ИПУЭ в отсутствии сигнала GPS/GLONASS, с/сут, не более	± 0,5
Базовый ток, А	10
Максимальный ток, А	200
Номинальное напряжение, БИ, В	230
Класс напряжения ДИЭ, кВ	6 / 10
Номинальная частота, Гц	50
Стартовый ток: при измерении активной энергии, мА при измерении реактивной энергии, мА	10 20
Постоянная ИПУЭ, имп./(кВт·ч) [имп./(квар·ч)]	500
Количество тарифов	8
Наличие ГНСС (глобальная навигационная спутниковая система)	есть
Время сохранения данных, лет, не менее	40
Полная мощность, потребляемая каждой цепью напряжения БИ, В·А, не более	15,0
Полная мощность, потребляемая каждой цепью напряжения ДИЭ, В·А, не более	45,0

Окончание таблицы 2

Габаритные размеры БИ, мм, не более	
длина	370
ширина	500
высота	120
Габаритные размеры ДИЭ, мм, не более	
высота	1500
ширина	320
длина	120
Масса, ИПУЭ, кг, не более	11,5
Условия эксплуатации:	
- температура окружающей среды, С	от -40 до +60
- относительная влажность, %	95
- атмосферное давление, кПа	от 70 до 106,7
Степень защиты оболочек IP для БИ, не менее	51
Степень защиты оболочек IP для ДИЭ	64
Средняя наработка до отказа ББ, ч, не менее	350 000
Средняя наработка до отказа ДИЭ, ч, не менее	550 000
Средний срок службы Тсл, лет, не менее	30

Требования к точности при измерении показателей качества электроэнергии соответствуют классу S по ГОСТ 30804.4.30-2013.

Знак утверждения типа

наносится на корпус ИПУЭ. В эксплуатационной документации на титульных листах изображение Знака утверждения типа наносится печатным способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 3 - Комплект поставки ИПУЭ

Наименование	Обозначение	Количество
Интеллектуальный прибор учета электроэнергии РиМ 389.01 ³⁾		1 комп. ¹⁾
Паспорт на ИПУЭ РиМ 389.01	ВНКЛ.411152.100 ПС	1 экз.
Паспорт на ДИЭ РиМ 108.01	ВНКЛ.411152.099 ПС	2 экз.
Комплект монтажных частей		1 комп.
Руководство по эксплуатации ²⁾	ВНКЛ.411152.100 РЭ	1 экз.
Методика поверки ²⁾	ВНКЛ.411152.100-01ДИ	1 экз.
Терминал мобильный РиМ 099.01 ²⁾	ВНКЛ.426487.030	1 комп.
Руководство по монтажу ИПУЭ РиМ 389 ²⁾	ВНКЛ. 411152.100 Д	1 экз.
Руководство по обмену данными в счетчиках электроэнергии. Сопроводительная документация по чтению, тарификации и управлению нагрузкой ²⁾	СТО ВНКЛ.14-2015	1 экз.

¹⁾ бокс для БИ может быть заменен на аналогичный, со степенью защиты оболочек не менее IP 51;

²⁾ поставляется по отдельному заказу для организаций, производящих ремонт, эксплуатацию, поверку и монтаж ИПУЭ

³⁾ БИ – 1 шт. ДИЭ – 2шт.

Проверка

осуществляется по документу ВНКЛ.411152.100-01 ДИ «Интеллектуальные приборы учета электроэнергии РиМ 389.01. Методика поверки», утвержденному ФГУП «СНИИМ» 19 июня 2019 года.

Основные средства поверки в таблице 4.

Таблица 4

№ п/п	Наименование СИ	Метрологические характеристики
1	Прибор электроизмерительный эталонный многофункциональный Энергомонитор - 3.1К-05, рег.№ 52854-13	Класс точности 0,05. Измерение активной, реактивной, полной мощности, частоты, показателей качества электроэнергии, среднеквадратических значений тока, напряжения.
2	Калибратор фiktивной мощности для поверки счетчиков электрической энергии КФМ-06.1.100, рег.№ 52469-13	Номинальное напряжение 57,7/220 / 380 В, ток 0,001 – 100 А, частота от 45 до 55 Гц, Класс точности 0,05.
3	Калибратор фiktивной мощности для поверки счетчиков электрической энергии КФМ-06.1.100, рег.№ 52469-13	Номинальное напряжение 57,7/220 / 380 В, ток 0,001 – 100 А, частота от 45 до 55 Гц, Класс точности 0,05.
4	Трансформатор напряжения незаземляемый НОЛ.08-10, рег. № 66629-17	10000В / 100В, наибольшее рабочее напряжение 12 кВ, КТ 0,2 или КТ 0,5
5	Трансформатор напряжения измерительный лабораторный незаземляемый НЛЛ-10, рег. № 46942-11	10000В / 100В, 5 ВА, КТ 0,1
6	Трансформатор тока измерительный лабораторный ТЛЛ-066-1, рег.№ 44882-10	(1...500) А / 5А, 5 ВА, КТ 0,1
7	Секундомер СО-СПР, рег. № 11519-11	(0,2 – 60) мин; цена деления 0,2 с; ПГ ±1с/ч.
8	Терминал мобильный РиМ 099.01	Визуализация информации

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик, поверяемых СИ с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на ИПУЭ в виде оттиска поверительного клейма в установленном месте в соответствии с рисунками 4, 5 и на свидетельство о поверке или в соответствующем разделе паспорта.

Сведения о методиках (методах) измерений

Методы измерений приведены в документе «Интеллектуальные приборы учета электроэнергии серии РиМ 389. Технические условия ТУ 26.51.63-084-11821941-2017».

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к ИПУЭ

ГОСТ 31818.11-2012 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний. Часть 11. Счетчики электрической энергии

ГОСТ 31819.22-2012 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S

ГОСТ 31819.23-2012 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 23. Статические счетчики реактивной энергии

ГОСТ 8.551-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственный специальный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений электрической мощности и коэффициента мощности в диапазоне частот 40-20000 Гц

«Интеллектуальные приборы учета электроэнергии серии РиМ 389. Технические условия ТУ 26.51.63-084-11821941-2017»

«Датчики измерения энергии серии РиМ 108. Технические условия ТУ 26.51.63-088-11821941-2017»

Изготовитель

Акционерное общество «Радио и Микроэлектроника» (АО «РиМ»)
ИНН 540811390,
Адрес: 630082, г. Новосибирск, ул. Дачная, д. 60/1, офис 307
Телефон: (383) 219 53-13, факс: (383) 219 53-13
Web-сайт: <http://zao-rim.ru/>
E-mail: rim@zao-rim.ru

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Сибирский государственный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт метрологии»
(ФГУП «СНИИМ»)

Адрес: 630004, г. Новосибирск, проспект Димитрова, д. 4
Телефон: (383) 210-08-14
Факс: (383) 210-13-60
E-mail: director@sniim.ru

Аттестат аккредитации ФГУП «СНИИМ» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа РА.RU.310556 от 14.01.2015 г.

Заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

А.В. Кулешов

М.п. « ____ » _____ 2020 г.