

УТВЕРЖДЕНО  
приказом Федерального агентства  
по техническому регулированию  
и метрологии  
от «06» февраля 2025 г. № 250

Регистрационный № 21621-12

Лист № 1  
Всего листов 19

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

### Измерители показателей качества электрической энергии «Ресурс-UF2»

#### Назначение средства измерений

Измерители показателей качества электрической энергии «Ресурс-UF2» (далее – приборы) предназначены для измерений параметров напряжения, показателей качества электрической энергии в соответствии с ГОСТ 13109–97, ГОСТ 32144–2013, ГОСТ 30804.4.30–2013, класс А, и ГОСТ IEC 61000-4-30–2017 (раздел 4, пп. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.7, 5.8, 5.12), класс А, параметров силы тока, углов фазового сдвига, мощности и энергии в однофазных и трёхфазных электрических сетях переменного тока частотой 50 Гц.

#### Описание средства измерений

Принцип действия приборов основан на аналого-цифровом преобразовании входных сигналов и последующей их обработке, основанной на быстром преобразовании Фурье. По результатам быстрого преобразования Фурье рассчитываются среднеквадратические значения напряжения и силы тока основной частоты, коэффициенты гармонических составляющих напряжения и силы тока, углы фазового сдвига между фазными напряжениями основной частоты, углы фазового сдвига между фазными токами основной частоты, углы фазового сдвига между напряжением и током основной частоты. На основании мгновенных значений входных сигналов вычисляются среднеквадратические значения напряжения и силы тока, а также значения активной, реактивной и полной мощностей.

Приборы предназначены для автономной работы и для использования в составе автоматизированных информационно-измерительных систем.

Приборы предназначены для прямого подключения к электрической сети или подключения к электрической сети с использованием измерительных трансформаторов.

Приборы выполнены в корпусе из коррозионно-стойких материалов. На лицевой панели приборов расположены экран для отображения результатов измерений и вспомогательной информации, а также клавиатура, позволяющая управлять работой приборов.

Приборы выпускаются в модификациях, отличающихся конструктивным исполнением, точностью измерений, наличием в комплектности токоизмерительных клещей и значением номинального первичного тока токоизмерительных клещей.

Приборы модификации «Ресурс-UF2» предназначены для работы в однофазных и трехфазных трехпроводных и четырехпроводных электрических сетях.

Приборы модификаций «Ресурс-UF2C», «Ресурс-UF2M» и «Ресурс-UF2MB» предназначены для работы в однофазных электрических сетях, а также в трехфазных

трехпроводных, трехфазных четырехпроводных и трехфазных пятипроводных электрических сетях.

Приборы модификации «Ресурс-UF2» имеют две группы измерительных входов напряжения. Каждая группа измерительных входов напряжения имеет три измерительных входа напряжения, соединенные по схеме «звезда» и один общий измерительный вход. Одна группа измерительных входов напряжения работает на диапазоне измерений с номинальным среднеквадратическим значением фазного/межфазного напряжения  $220/(220\cdot\sqrt{3})$  В, другая группа измерительных входов напряжения – на диапазоне измерений с номинальным среднеквадратическим значением фазного/межфазного напряжения  $(100/\sqrt{3})/100$  В.

Приборы модификаций «Ресурс-UF2C», «Ресурс-UF2M» и «Ресурс-UF2MB» имеют четыре измерительных входа напряжения и один общий измерительный вход. Измерительные входы напряжения работают на двух диапазонах измерений с номинальными среднеквадратическими значениями фазных/межфазных напряжений  $220/(220\cdot\sqrt{3})$  В и  $(100/\sqrt{3})/100$  В.

Приборы модификаций «Ресурс-UF2MB» имеют четыре измерительных входа напряжения для измерений среднеквадратических значений напряжения до 10 В (далее – измерительные входы низковольтного напряжения).

Приборы модификации «Ресурс-UF2» имеют три группы измерительных входов тока, которые гальванически изолированы друг от друга и от остальных входов прибора. Каждая группа входов тока имеет отдельные контакты для двух диапазонов измерений с номинальными значениями силы тока 1 А и 5 А.

Приборы модификации «Ресурс-UF2C» имеют четыре группы измерительных входов тока, которые гальванически изолированы друг от друга и от остальных входов прибора. Каждая группа входов тока имеет отдельные контакты для двух диапазонов измерений с номинальными значениями силы тока 1 А и 5 А.

Приборы модификаций «Ресурс-UF2M» и «Ресурс-UF2MB» имеют четыре группы измерительных входов тока, которые гальванически изолированы друг от друга и от остальных входов прибора. Каждая группа входов тока имеет отдельные контакты для двух диапазонов измерений с номинальными значениями силы тока 1 А и 5 А, а также дополнительные входы для подключения токоизмерительных клещей, входящих в комплект поставки прибора.

В нижней части корпуса приборов модификаций «Ресурс-UF2» и «Ресурс-UF2C» расположены винтовые клеммные разъемы измерительных входов, интерфейса RS-485 и сетевого питания, а также два держателя плавких предохранителей. Доступ к винтовым клеммным разъемам и держателям плавких предохранителей возможен только при снятой защитной крышке, которая пломбируется пользователем после выполнения необходимых подключений. На нижней панели приборов модификаций «Ресурс-UF2» и «Ресурс-UF2C» расположены разъем интерфейса RS-232 и разъем для подключения защитного проводника.

На задней панели приборов модификаций «Ресурс-UF2M» и «Ресурс-UF2MB» расположены разъемы измерительных входов, разъемы интерфейсов RS-232 и RS-485, разъем USB, разъем сетевого питания, разъем для подключения защитного проводника, а также два держателя плавких предохранителей.

Ограничение доступа к местам настройки (регулировки) осуществляется путем установки двух пломб, закрывающих винты крепления корпуса приборов: пломбы изготовителя и пломбы с нанесением знака поверки. Пломбирование осуществляется мастикой. На приборы настенного (стационарного) конструктивного исполнения (модификации «Ресурс-UF2» и «Ресурс-UF2C») пломба изготовителя и пломба с нанесением знака поверки устанавливаются по диагонали на задней панели приборов. На приборы настольного (переносного) конструктивного исполнения (модификации «Ресурс-UF2M» и

«Ресурс-UF2MB») пломба изготовителя и пломба с нанесением знака поверки устанавливаются по диагонали на верхней крышке приборов под заглушками.

Ограничение доступа к соединителям (разъемам) после выполнения необходимых подключений приборов настенного (стационарного) конструктивного исполнения (модификации «Ресурс-UF2» и «Ресурс-UF2C») осуществляется путём пломбирования защитной крышки пользователем (энергоснабжающей организацией) с помощью навесных пломб, устанавливаемых на проволоке, проходящей через отверстия в корпусе и защитной крышке приборов.

Заводской номер наносится на маркировочную табличку, прикрепленную к боковой панели приборов, любым технологическим способом в виде цифрового кода.

Общий вид приборов настенного (стационарного) конструктивного исполнения (модификации «Ресурс-UF2» и «Ресурс-UF2C») с указанием места ограничения доступа к местам настройки (регулировки), места нанесения знака утверждения типа средств измерений и места нанесения заводского номера представлен на рисунке 1.

Общий вид приборов настольного (переносного) конструктивного исполнения (модификации «Ресурс-UF2M» и «Ресурс-UF2MB») с указанием места ограничения доступа к местам настройки (регулировки), места нанесения знака утверждения типа средств измерений и места нанесения заводского номера представлен на рисунке 2.

Приборы в зависимости от модификации имеют следующее обозначение:

Ресурс-UF2 X-X X/X X	
Тип приборов	
Обозначение модификации приборов: «С» и отсутствие символа – настенное (стационарное) конструктивное исполнение; «М» – настольное (переносное) конструктивное исполнение; «MB» – настольное (переносное) конструктивное исполнение с измерительными входами низковольтного напряжения.	
Количество токоизмерительных клещей: «3» – приборы комплектуются тремя токоизмерительными клещами; «4» – приборы комплектуются четырьмя токоизмерительными клещами; отсутствие символа – в комплекте поставки токоизмерительные клещи отсутствуют.	
Условное обозначение типа токоизмерительных клещей, входящих в комплект поставки (один тип из нижеперечисленных): «Т52-5-100-1000»; «П15-5»; «П15-50»; «П46-50-500»; «Т64-3000»; отсутствие символа – в комплекте поставки токоизмерительные клещи отсутствуют.	
Количество токоизмерительных клещей второго типа (см. «Количество токоизмерительных клещей»)	
Условное обозначение второго типа токоизмерительных клещей, входящих в комплект поставки (см. «Условное обозначение типа токоизмерительных клещей, входящих в комплект поставки»)	

П р и м е ч а н и е – Приборы модификаций «Ресурс-UF2» и «Ресурс-UF2C» токоизмерительными клещами не комплектуются. Приборы модификаций «Ресурс-UF2M» и

«Ресурс-UF2MB» комплектуются одним типом токоизмерительных клещей, по специальному заказу возможна комплектация двумя типами токоизмерительных клещей.

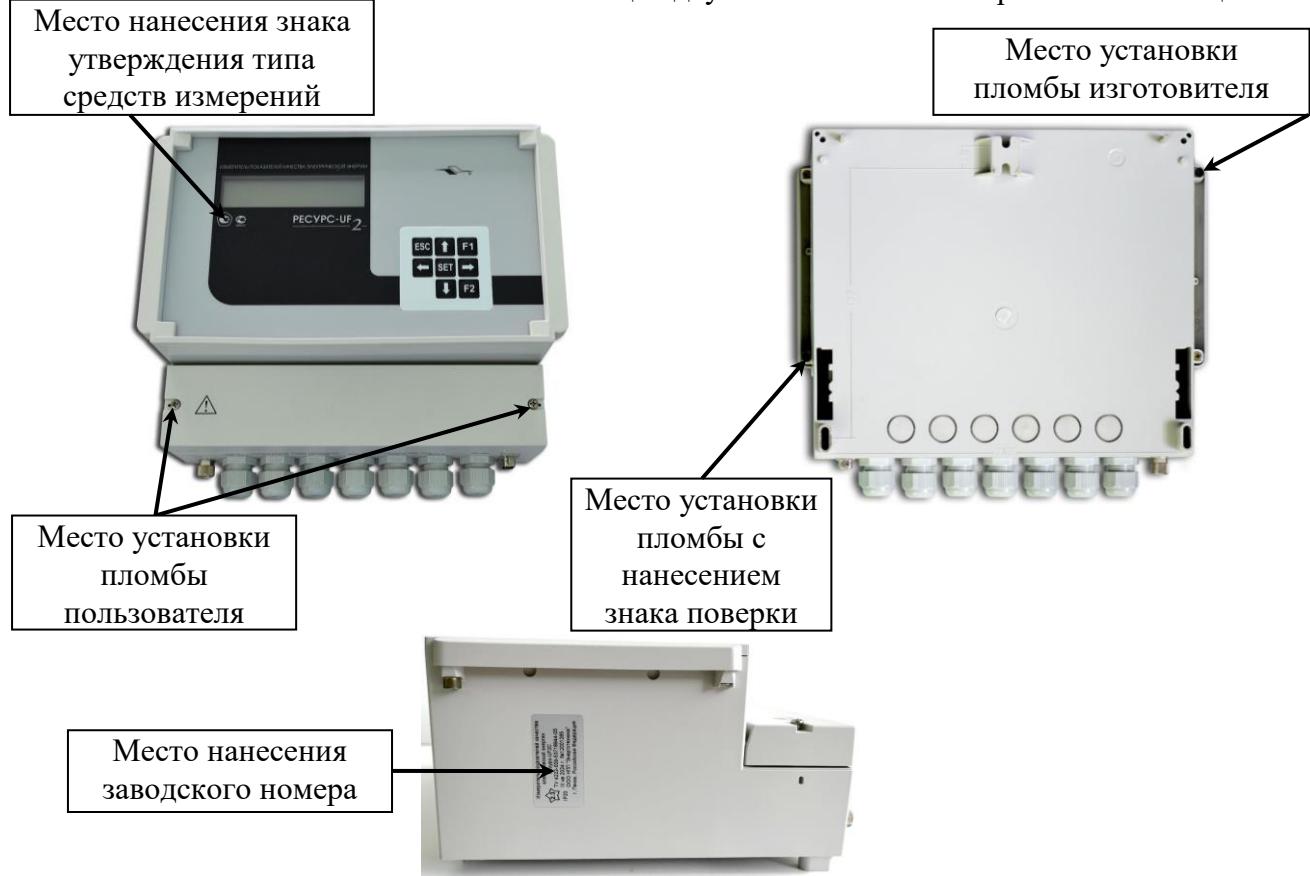


Рисунок 1 – Общий вид приборов модификаций «Ресурс-UF2» и «Ресурс-UF2C» с указанием места ограничения доступа к местам настройки (регулировки), места нанесения знака утверждения типа средств измерений и места нанесения заводского номера



Рисунок 2 – Общий вид приборов модификаций «Ресурс-UF2M» и «Ресурс-UF2MB» с указанием места ограничения доступа к местам настройки (регулировки), места нанесения знака утверждения типа средств измерений и места нанесения заводского номера

### Программное обеспечение

Программное обеспечение приборов включает встроенное программное обеспечение и обеспечивает выполнение следующих функций:

- управление работой всех узлов приборов;
- получение и обработка результатов измерений;
- представление результатов измерений на экране приборов;
- обеспечение связи с внешними устройствами.

Программное обеспечение приборов состоит из двух взаимодействующих модулей. Первый модуль реализует все функции, связанные с вычислением значений всех измеряемых приборами параметров, и является метрологически значимым. Второй модуль обеспечивает интерфейс пользователя.

Идентификационные данные метрологически значимого программного обеспечения приборов приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование программного обеспечения	Идентификационное наименование программного обеспечения	Номер версии (идентификационный номер программного обеспечения)	Цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная сумма исполняемого кода)	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения
Программа для DSP «Ресурс-UF2»	UF2_DSP.asm	2.10	aa9bd176468190a7 776f31cda889fc5f	md5
Программа для DSP «Ресурс-UF2M»	UF2M_DSP.asm	3.90	b0fa631c29eff88a 94d951bf36e706fa	md5

Назначение программного обеспечения для различных модификаций приборов приведено в таблице 2.

Таблица 2

Наименование программного обеспечения	Модификация приборов
Программа для DSP «Ресурс-UF2»	«Ресурс-UF2»
Программа для DSP «Ресурс-UF2M»	«Ресурс-UF2C» «Ресурс-UF2M-X X/X X» «Ресурс-UF2MB-X X/X X»

Уровень защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений – «высокий» в соответствии с Р 50.2.077–2014.

### Метрологические и технические характеристики

Номинальное значение измеряемого фазного/межфазного напряжения  $U_{\text{ном}}$ :

- $(100/\sqrt{3})/100$  В;
- $220/(220\cdot\sqrt{3})$  В.

Номинальное значение измеряемой силы тока  $I_{\text{ном}}$  определяется подключением измерительных входов тока (прямое или с помощью токоизмерительных клещей) и может составлять:

- 1 А (прямое);

- 5 А (прямое и с помощью токоизмерительных клещей);
- 50 А (с помощью токоизмерительных клещей);
- 100 А (с помощью токоизмерительных клещей);
- 500 А (с помощью токоизмерительных клещей);
- 1000 А (с помощью токоизмерительных клещей);
- 3000 А (с помощью токоизмерительных клещей).

Технические характеристики токоизмерительных клещей приведены в таблице 3.

Таблица 3

Тип токоизмерительных клещей	Диаметр измерительного окна, мм	Номинальный первичный ток $I_{\text{ном}}$ , А	Максимальный первичный ток $I_{\text{макс}}$ , А
КТ52-5-100-1000	52	5	10
		100	120
		1000	1200
КП15-5	15	5	10
КП15-50	15	50	60
КП46-50-500	46	50	100
		500	600
КТ64-3000	64	3000	3600

Диапазоны измерений и пределы допускаемых основных погрешностей приборов приведены в таблице 4.

Пределы допускаемых основных погрешностей приборов соответствуют значениям, приведенным в таблице 4, если значения других параметров находятся в пределах влияющих величин, установленных в ГОСТ 30804.4.30–2013 и ГОСТ IEC 61000-4-30–2017 (если не указано иное).

Измеряемые параметры, приведённые в таблице 4, относятся к фазным и междуфазным напряжениям.

Таблица 4

Измеряемый параметр	Диапазон измерений	Пределы допускаемой основной погрешности (абсолютной $\Delta$ ; относительной $\delta, \%$ ; приведённой $\gamma, \%$ )	Примечание	Модификация
1 Среднеквадратическое значение напряжения <sup>1)</sup> $U$ , В	от $0,01 \cdot U_{\text{ном}}$ до $1,5 \cdot U_{\text{ном}}$	$\pm 0,1 (\gamma)$	Пределы допускаемой погрешности $\gamma$ относительно $U_{\text{ном}}$	Pесурс-UF2, Pесурс-UF2C, Pесурс-UF2M, Pесурс-UF2MB
2 Установившееся отклонение напряжения <sup>2)</sup> $\delta U_y, \%$	от – 20 до 20	$\pm 0,2 (\Delta)$	–	
3 Положительное отклонение напряжения $\delta U_{(+)}, \%$	от 0 до 50	$\pm 0,1 (\Delta)$	–	Pесурс-UF2, Pесурс-UF2C, Pесурс-UF2M, Pесурс-UF2MB
4 Отрицательное отклонение напряжения $\delta U_{(-)}, \%$	от 0 до 90	$\pm 0,1 (\Delta)$	–	Pесурс-UF2, Pесурс-UF2C, Pесурс-UF2M, Pесурс-UF2MB

5 Частота $f$ , Гц	от 42,5 до 57,5	$\pm 0,01$ ( $\Delta$ )	—	
6 Отклонение частоты $\Delta f$ , Гц	от $-7,5$ до $7,5$	$\pm 0,01$ ( $\Delta$ )	—	

Продолжение таблицы 4

Измеряемый параметр	Диапазон измерений	Пределы допускаемой основной погрешности (абсолютной $\Delta$ ; относительной $\delta$ , %; приведённой $\gamma$ , %)	Примечание	Модификация
7 Коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности $K_{2U}$ , %	от 0 до 20	$\pm 0,15$ ( $\Delta$ )	—	
8 Коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности $K_{0U}$ , %	от 0 до 20	$\pm 0,15$ ( $\Delta$ )	—	
9 Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения (суммарный коэффициент искажения синусоидальности напряжения) $K_U$ , %	от 0,5 до 30	$\pm 0,05$ ( $\Delta$ )	$K_U < U_{\text{HOM}}/U_{(1)}$ $0,8 \cdot U_{\text{HOM}} \leq U \leq 2,0 \cdot U_{\text{HOM}}$	Ресурс-UF2, Ресурс-UF2C, Ресурс-UF2M, Ресурс-UF2MB
		$\pm(0,05 \cdot U_{\text{HOM}}/U_{(1)})$ ( $\Delta$ )	$K_U < U_{\text{HOM}}/U_{(1)}$ $0,1 \cdot U_{\text{HOM}} \leq U < 0,8 \cdot U_{\text{HOM}}$	
		$\pm 5$ ( $\delta$ )	$K_U \geq U_{\text{HOM}}/U_{(1)}$	
10 Коэффициент $n$ -ой гармонической составляющей напряжения $K_{U(n)}$ , %	от 0,1 до 30,0 $n$ от 2 до 10 включ.	$\pm 0,05$ ( $\Delta$ )	$K_{U(n)} < U_{\text{HOM}}/U_{(1)}$ $0,8 \cdot U_{\text{HOM}} \leq U \leq 2,0 \cdot U_{\text{HOM}}$	
	от 0,1 до 20,0 $n$ св. 10 до 20 включ.			
	от 0,1 до 10,0 $n$ св. 20 до 30 включ.			
	от 0,1 до 5,0 $n$ св. 30 до 40 включ.			

Продолжение таблицы 4

Измеряемый параметр	Диапазон измерений	Пределы допускаемой основной погрешности (абсолютной $\Delta$ ; относительной $\delta, \%$ ; приведённой $\gamma, \%$ )	Примечание	Модификация
	от 0,1 до 30,0 $n$ от 2 до 10 включ.	$\pm(0,05 \cdot U_{\text{HOM}}/U_{(1)})$ ( $\Delta$ )	$K_{U(n)} < U_{\text{HOM}}/U_{(1)}$ $0,1 \cdot U_{\text{HOM}} \leq U < 0,8 \cdot U_{\text{HOM}}$	Ресурс-UF2, Ресурс-UF2C, Ресурс-UF2M, Ресурс-UF2MB
	от 0,1 до 20,0 $n$ св. 10 до 20 включ.			
	от 0,1 до 10,0 $n$ св. 20 до 30 включ.			
	от 0,1 до 5,0 $n$ св. 30 до 40 включ.			
	от 0,1 до 30,0 $n$ от 2 до 10 включ.			
	от 0,1 до 20,0 $n$ св. 10 до 20 включ.			
	от 0,1 до 10,0 $n$ св. 20 до 30 включ.			
	от 0,1 до 5,0 $n$ св. 30 до 40 включ.			
	от 0,01 до 60,00	$\pm 0,02$ ( $\Delta$ )	$K_{U(n)} \geq U_{\text{HOM}}/U_{(1)}$	
	от 10 до 100	$\pm 0,2$ ( $\Delta$ )	—	
11 Длительность провала напряжения $\Delta t_{\text{п}}, \text{с}$	от 0,01 до 60,00	$\pm 0,02$ ( $\Delta$ )	—	Ресурс-UF2, Ресурс-UF2C, Ресурс-UF2M, Ресурс-UF2MB
12 Глубина провала напряжения $\delta U_{\text{п}}, \%$	от 10 до 100	$\pm 0,2$ ( $\Delta$ )	—	
13 Длительность временного перенапряжения $\Delta t_{\text{пер}U}, \text{с}$	от 0,01 до 60,00	$\pm 0,02$ ( $\Delta$ )	—	
14 Коэффициент временного перенапряжения $K_{\text{пер}U}$ , отн.ед.	от 1,1 до 2,0	$\pm 0,002$ ( $\Delta$ )	—	

Продолжение таблицы 4

Измеряемый параметр	Диапазон измерений	Пределы допускаемой основной погрешности (абсолютной $\Delta$ ; относительной $\delta, \%$ ; приведённой $\gamma, \%$ )	Примечание	Модификация
15 Кратковременная доза фликера $P_{st}$ , отн.ед.	от 0,2 до 10,0	$\pm 5 (\delta)$	—	Ресурс-UF2, Ресурс-UF2C, Ресурс-UF2M, Ресурс-UF2MB
16 Угол фазового сдвига между фазными напряжениями основной частоты $\varphi_U$	от $-180^\circ$ до $+180^\circ$	$\pm 0,1^\circ (\Delta)$	$0,8 \cdot U_{\text{HOM}} \leq U \leq 1,2 \cdot U_{\text{HOM}}$	
17 Среднеквадратическое значение силы тока <sup>3)</sup> $I$ , А	от $0,01 \cdot I_{\text{ном}}$ до $1,20 \cdot I_{\text{ном}}$	$\pm 0,2 (\delta)$	$0,05 \cdot I_{\text{ном}} \leq I \leq 1,2 \cdot I_{\text{ном}}$	Ресурс-UF2C, Ресурс-UF2M, Ресурс-UF2MB
		$\pm 0,01 (\gamma)$	$0,01 \cdot I_{\text{ном}} \leq I < 0,05 \cdot I_{\text{ном}}$ Пределы допускаемой погрешности $\gamma$ относительно $I_{\text{ном}}$	
	от $0,01 \cdot I_{\text{ном}}$ до $1,20 \cdot I_{\text{ном}}$	$\pm 0,2 (\gamma)$	Пределы допускаемой погрешности $\gamma$ относительно $I_{\text{ном}}$	Ресурс-UF2
18 Среднеквадратическое значение силы тока прямой $I_1$ , обратной $I_2$ и нулевой $I_0$ последовательности, А	от $0,01 \cdot I_{\text{ном}}$ до $1,20 \cdot I_{\text{ном}}$	$\pm 0,2 (\gamma)$	Пределы допускаемой погрешности $\gamma$ относительно $I_{\text{ном}}$	Ресурс-UF2, Ресурс-UF2C, Ресурс-UF2M, Ресурс-UF2MB
19 Коэффициент искажения синусоидальности кривой тока (суммарный коэффициент искажения синусоидальности тока) $K_I$ , %	от 1 до 100	$\pm 0,15 (\Delta)$	$0,01 \cdot I_{\text{ном}} \leq I \leq 1,2 \cdot I_{\text{ном}}$ $K_I < 3$	Ресурс-UF2C, Ресурс-UF2M, Ресурс-UF2MB
		$\pm 5 (\delta)$	$0,01 \cdot I_{\text{ном}} \leq I \leq 1,2 \cdot I_{\text{ном}}$ $K_I \geq 3$	
	от 1 до 100	$\pm 0,15 (\Delta)$	$0,1 \cdot I_{\text{ном}} \leq I \leq 1,2 \cdot I_{\text{ном}}$ $K_I < 3$	Ресурс-UF2
		$\pm 5 (\delta)$	$0,1 \cdot I_{\text{ном}} \leq I \leq 1,2 \cdot I_{\text{ном}}$ $K_I \geq 3$	

Продолжение таблицы 4

Измеряемый параметр	Диапазон измерений	Пределы допускаемой основной погрешности (абсолютной $\Delta$ ; относительной $\delta, \%$ ; приведённой $\gamma, \%$ )	Примечание	Модификация	
20 Коэффициент $n$ -ой гармонической составляющей тока $K_{I(n)}, \%$	от 0,2 до 50,0 $n$ от 2 до 10 включ.	$\pm 0,15 (\Delta)$	$0,01 \cdot I_{\text{ном}} \leq I \leq 1,2 \cdot I_{\text{ном}}$ $K_{I(n)} < 3$	Ресурс-UF2C, Ресурс-UF2M, Ресурс-UF2MB	
	от 0,2 до 30,0 $n$ св. 10 до 20 включ.				
	от 0,2 до 20,0 $n$ св. 20 до 30 включ.				
	от 0,2 до 10,0 $n$ св. 30 до 40 включ.				
	от 0,2 до 50,0 $n$ от 2 до 10 включ.	$\pm 5 (\delta)$	$0,01 \cdot I_{\text{ном}} \leq I \leq 1,2 \cdot I_{\text{ном}}$ $K_{I(n)} \geq 3$		
	от 0,2 до 30,0 $n$ св. 10 до 20 включ.				
	от 0,2 до 20,0 $n$ св. 20 до 30 включ.				
	от 0,2 до 10,0 $n$ св. 30 до 40 включ.				

Продолжение таблицы 4

Измеряемый параметр	Диапазон измерений	Пределы допускаемой основной погрешности (абсолютной $\Delta$ ; относительной $\delta, \%$ ; приведённой $\gamma, \%$ )	Примечание	Модификация	
	от 0,2 до 50,0 $n$ от 2 до 10 включ.	$\pm 0,15 (\Delta)$	$0,1 \cdot I_{\text{HOM}} \leq I \leq 1,2 \cdot I_{\text{HOM}}$ $K_{I(n)} < 3$	Ресурс-UF2	
	от 0,2 до 30,0 $n$ св. 10 до 20 включ.				
	от 0,2 до 20,0 $n$ св. 20 до 30 включ.				
	от 0,2 до 10,0 $n$ св. 30 до 40 включ.				
	от 0,2 до 50,0 $n$ от 2 до 10 включ.	$\pm 5 (\delta)$	$0,1 \cdot I_{\text{HOM}} \leq I \leq 1,2 \cdot I_{\text{HOM}}$ $K_{I(n)} \geq 3$		
	от 0,2 до 30,0 $n$ св. 10 до 20 включ.				
	от 0,2 до 20,0 $n$ св. 20 до 30 включ.				
	от 0,2 до 10,0 $n$ св. 30 до 40 включ.				

Продолжение таблицы 4

Измеряемый параметр	Диапазон измерений	Пределы допускаемой основной погрешности (абсолютной $\Delta$ ; относительной $\delta, \%$ ; приведённой $\gamma, \%$ )	Примечание	Модификация
21 Угол фазового сдвига между напряжением и током <sup>4)</sup> $\varphi_{UI}$	от $-180^\circ$ до $+180^\circ$	$\pm 0,1^\circ (\Delta)$	$0,05 \cdot I_{\text{HOM}} \leq I \leq 1,2 \cdot I_{\text{HOM}}$ $0,8 \cdot U_{\text{HOM}} \leq U \leq 1,2 \cdot U_{\text{HOM}}$	Ресурс-UF2C, Ресурс-UF2M, Ресурс-UF2MB
		$\pm 0,5^\circ (\Delta)$	$0,01 \cdot I_{\text{HOM}} \leq I < 0,05 \cdot I_{\text{HOM}}$ $0,8 \cdot U_{\text{HOM}} \leq U \leq 1,2 \cdot U_{\text{HOM}}$	
		$\pm 5^\circ (\Delta)$	$0,01 \cdot I_{\text{HOM}} \leq I \leq 1,2 \cdot I_{\text{HOM}}$ $0,01 \cdot U_{\text{HOM}} \leq U < 0,8 \cdot U_{\text{HOM}}$	
		$\pm 0,1^\circ (\Delta)$	$0,5 \cdot I_{\text{HOM}} \leq I \leq 1,2 \cdot I_{\text{HOM}}$ $0,8 \cdot U_{\text{HOM}} \leq U \leq 1,2 \cdot U_{\text{HOM}}$	Ресурс-UF2
		$\pm 0,3^\circ (\Delta)$	$0,1 \cdot I_{\text{HOM}} \leq I < 0,5 \cdot I_{\text{HOM}}$ $0,8 \cdot U_{\text{HOM}} \leq U \leq 1,2 \cdot U_{\text{HOM}}$	
		$\pm 5^\circ (\Delta)$	$0,01 \cdot I_{\text{HOM}} \leq I \leq 1,2 \cdot I_{\text{HOM}}$ $0,01 \cdot U_{\text{HOM}} \leq U < 0,8 \cdot U_{\text{HOM}}$	
22 Угол фазового сдвига между $n$ -ми гармоническими составляющими напряжения и тока $\varphi_{UI(n)}$	от $-180^\circ$ до $+180^\circ$	$\pm 3^\circ (\Delta)$	$0,05 \cdot I_{\text{HOM}} \leq I \leq 1,2 \cdot I_{\text{HOM}}$ $0,8 \cdot U_{\text{HOM}} \leq U \leq 1,2 \cdot U_{\text{HOM}}$ $5 \% \leq K_{I(n)} \leq 50 \%$ $5 \% \leq K_{U(n)} \leq 30 \%$	Ресурс-UF2C, Ресурс-UF2M, Ресурс-UF2MB
		$\pm 5^\circ (\Delta)$	$0,05 \cdot I_{\text{HOM}} \leq I \leq 1,2 \cdot I_{\text{HOM}}$ $0,8 \cdot U_{\text{HOM}} \leq U \leq 1,2 \cdot U_{\text{HOM}}$ $1 \% \leq K_{I(n)} < 5 \%$ $1 \% \leq K_{U(n)} < 5 \%$	
		$\pm 15^\circ (\Delta)$	$0,1 \cdot I_{\text{HOM}} \leq I \leq 1,2 \cdot I_{\text{HOM}}$ $0,8 \cdot U_{\text{HOM}} \leq U \leq 1,2 \cdot U_{\text{HOM}}$ $0,4 \% \leq K_{I(n)} < 1 \%$ $0,2 \% \leq K_{U(n)} < 1 \%$	
		$\pm 5^\circ (\Delta)$	$0,1 \cdot I_{\text{HOM}} \leq I \leq 1,2 \cdot I_{\text{HOM}}$ $0,8 \cdot U_{\text{HOM}} \leq U \leq 1,2 \cdot U_{\text{HOM}}$ $5 \% \leq K_{I(n)} \leq 50 \%$ $5 \% \leq K_{U(n)} \leq 30 \%$	Ресурс-UF2
		$\pm 15^\circ (\Delta)$	$0,2 \cdot I_{\text{HOM}} \leq I \leq 1,2 \cdot I_{\text{HOM}}$ $0,8 \cdot U_{\text{HOM}} \leq U \leq 1,2 \cdot U_{\text{HOM}}$ $1 \% \leq K_{I(n)} < 5 \%$ $0,2 \% \leq K_{U(n)} < 5 \%$	
		$\pm 0,2 (\gamma)^5)$	$0,05 \cdot I_{\text{HOM}} \leq I \leq 1,2 \cdot I_{\text{HOM}}$ $0,8 \cdot U_{\text{HOM}} \leq U \leq 1,2 \cdot U_{\text{HOM}}$	Ресурс-UF2C, Ресурс-UF2M, Ресурс-UF2MB
23 Активная мощность $P$	—	$\pm 0,4 (\gamma)^5)$	$0,01 \cdot I_{\text{HOM}} \leq I < 0,05 \cdot I_{\text{HOM}}$ $0,8 \cdot U_{\text{HOM}} \leq U \leq 1,2 \cdot U_{\text{HOM}}$	
		$\pm 0,2 (\gamma)^6)$	$0,01 \cdot I_{\text{HOM}} \leq I \leq 1,2 \cdot I_{\text{HOM}}$ $0,8 \cdot U_{\text{HOM}} \leq U \leq 1,2 \cdot U_{\text{HOM}}$	Ресурс-UF2

Продолжение таблицы 4

Измеряемый параметр	Диапазон измерений	Пределы допускаемой основной погрешности (абсолютной $\Delta$ ; относительной $\delta, \%$ ; приведённой $\gamma, \%$ )	Примечание	Модификация
24 Реактивная мощность $Q$	—	$\pm 0,5 (\gamma)^5)$	$0,05 \cdot I_{\text{HOM}} \leq I \leq 1,2 \cdot I_{\text{HOM}}$ $0,8 \cdot U_{\text{HOM}} \leq U \leq 1,2 \cdot U_{\text{HOM}}$	Ресурс-UF2C, Ресурс-UF2M, Ресурс-UF2MB
		$\pm 1 (\gamma)^5)$	$0,01 \cdot I_{\text{HOM}} \leq I < 0,05 \cdot I_{\text{HOM}}$ $0,8 \cdot U_{\text{HOM}} \leq U \leq 1,2 \cdot U_{\text{HOM}}$	
		$\pm 0,5 (\gamma)^6)$	$0,01 \cdot I_{\text{HOM}} \leq I \leq 1,2 \cdot I_{\text{HOM}}$ $0,8 \cdot U_{\text{HOM}} \leq U \leq 1,2 \cdot U_{\text{HOM}}$	Ресурс-UF2
25 Полная мощность $S$	—	$\pm 0,5 (\delta)$	$0,05 \cdot I_{\text{HOM}} \leq I \leq 1,2 \cdot I_{\text{HOM}}$ $0,8 \cdot U_{\text{HOM}} \leq U \leq 1,2 \cdot U_{\text{HOM}}$	Ресурс-UF2C, Ресурс-UF2M, Ресурс-UF2MB
		$\pm 1 (\delta)$	$0,01 \cdot I_{\text{HOM}} \leq I < 0,05 \cdot I_{\text{HOM}}$ $0,8 \cdot U_{\text{HOM}} \leq U \leq 1,2 \cdot U_{\text{HOM}}$	
		$\pm 4 (\delta)$	$0,05 \cdot I_{\text{HOM}} \leq I \leq 1,2 \cdot I_{\text{HOM}}$ $0,01 \cdot U_{\text{HOM}} \leq U < 0,8 \cdot U_{\text{HOM}}$	
		$\pm 1 (\delta)^7)$	$0,25 \text{ A} \leq I \leq 6 \text{ A}$ $0,05 \text{ B} \leq U \leq 10 \text{ B}$	Ресурс-UF2MB для входа «10 В»
		$\pm 0,5 (\gamma)^6)$	$0,01 \cdot I_{\text{HOM}} \leq I \leq 1,2 \cdot I_{\text{HOM}}$ $0,8 \cdot U_{\text{HOM}} \leq U \leq 1,2 \cdot U_{\text{HOM}}$	Ресурс-UF2
26 Активная энергия <sup>8)</sup> $W_P$	—	$\pm 0,2 (\delta)$	$0,05 \cdot I_{\text{HOM}} \leq I \leq 1,2 \cdot I_{\text{HOM}}$ $\cos \varphi = 1$	Ресурс-UF2C, Ресурс-UF2M, Ресурс-UF2MB
		$\pm 0,4 (\delta)$	$0,01 \cdot I_{\text{HOM}} \leq I < 0,05 \cdot I_{\text{HOM}}$ $\cos \varphi = 1$	
		$\pm 0,2 (\delta)$	$0,1 \cdot I_{\text{HOM}} \leq I \leq 1,2 \cdot I_{\text{HOM}}$ $\cos \varphi = 0,5$	
		$\pm 0,4 (\delta)$	$0,02 \cdot I_{\text{HOM}} \leq I < 0,1 \cdot I_{\text{HOM}}$ $\cos \varphi = 0,5$	
		$\pm 0,4 (\delta)$	$0,1 \cdot I_{\text{HOM}} \leq I \leq 1,2 \cdot I_{\text{HOM}}$ $\cos \varphi = 0,25$	
		$\pm 0,5 (\delta)$	$0,05 \cdot I_{\text{HOM}} \leq I \leq 1,2 \cdot I_{\text{HOM}}$ $\cos \varphi = 1$	Ресурс-UF2
		$\pm 1 (\delta)$	$0,01 \cdot I_{\text{HOM}} \leq I < 0,05 \cdot I_{\text{HOM}}$ $\cos \varphi = 1$	
		$\pm 0,5 (\delta)$	$0,1 \cdot I_{\text{HOM}} \leq I \leq 1,2 \cdot I_{\text{HOM}}$ $\cos \varphi = 0,5$	
		$\pm 1 (\delta)$	$0,02 \cdot I_{\text{HOM}} \leq I < 0,1 \cdot I_{\text{HOM}}$ $\cos \varphi = 0,5$	
		$\pm 1 (\delta)$	$0,1 \cdot I_{\text{HOM}} \leq I \leq 1,2 \cdot I_{\text{HOM}}$ $\cos \varphi = 0,25$	

Продолжение таблицы 4

Измеряемый параметр	Диапазон измерений	Пределы допускаемой основной погрешности (абсолютной $\Delta$ ; относительной $\delta, \%$ ; приведённой $\gamma, \%$ )	Примечание	Модификация
27 Реактивная энергия <sup>8)</sup> $W_Q$	—	$\pm 0,5 (\delta)$	$0,05 \cdot I_{\text{HOM}} \leq I \leq 1,2 \cdot I_{\text{HOM}}$ $\sin \varphi = 1$	Ресурс-UF2C, Ресурс-UF2M, Ресурс-UF2MB
		$\pm 0,75 (\delta)$	$0,01 \cdot I_{\text{HOM}} \leq I < 0,05 \cdot I_{\text{HOM}}$ $\sin \varphi = 1$	
		$\pm 0,5 (\delta)$	$0,1 \cdot I_{\text{HOM}} \leq I \leq 1,2 \cdot I_{\text{HOM}}$ $\sin \varphi = 0,5$	
		$\pm 0,75 (\delta)$	$0,02 \cdot I_{\text{HOM}} \leq I < 0,1 \cdot I_{\text{HOM}}$ $\sin \varphi = 0,5$	
		$\pm 0,75 (\delta)$	$0,1 \cdot I_{\text{HOM}} \leq I \leq 1,2 \cdot I_{\text{HOM}}$ $\sin \varphi = 0,25$	
		$\pm 1 (\delta)$	$0,05 \cdot I_{\text{HOM}} \leq I \leq 1,2 \cdot I_{\text{HOM}}$ $\sin \varphi = 1$	Ресурс-UF2
		$\pm 1,5 (\delta)$	$0,01 \cdot I_{\text{HOM}} \leq I < 0,05 \cdot I_{\text{HOM}}$ $\sin \varphi = 1$	
		$\pm 1 (\delta)$	$0,1 \cdot I_{\text{HOM}} \leq I \leq 1,2 \cdot I_{\text{HOM}}$ $\sin \varphi = 0,5$	
		$\pm 1,5 (\delta)$	$0,02 \cdot I_{\text{HOM}} \leq I < 0,1 \cdot I_{\text{HOM}}$ $\sin \varphi = 0,5$	
		$\pm 1,5 (\delta)$	$0,1 \cdot I_{\text{HOM}} \leq I \leq 1,2 \cdot I_{\text{HOM}}$ $\sin \varphi = 0,25$	
28 Интервал времени (ход часов), с/сут	—	$\pm 1$	Без устройства синхронизации времени (GPS-приёмник)	Ресурс-UF2, Ресурс-UF2C, Ресурс-UF2M, Ресурс-UF2MB
29 Текущее время (ход часов таймера реального времени), мс	—	$\pm 20$	При работе с устройством синхронизации времени (GPS-приёмник) <sup>9)</sup>	Ресурс-UF2, Ресурс-UF2C, Ресурс-UF2M, Ресурс-UF2MB

Продолжение таблицы 4

Измеряемый параметр	Диапазон измерений	Пределы допускаемой основной погрешности (абсолютной $\Delta$ ; относительной $\delta, \%$ ; приведённой $\gamma, \%$ )	Примечание	Модификация
<p>Примечание – <math>U_{(1)}</math> – среднеквадратическое значение напряжения основной частоты.</p> <p><sup>1)</sup> Среднеквадратическое значение напряжения переменного тока, напряжения основной частоты, напряжения прямой последовательности, напряжения обратной последовательности и напряжения нулевой последовательности.</p> <p><sup>2)</sup> Установившееся отклонение напряжения основной частоты и напряжения прямой последовательности.</p> <p><sup>3)</sup> Среднеквадратическое значение силы переменного тока и силы тока основной частоты.</p> <p><sup>4)</sup> Угол фазового сдвига между напряжением и током основной частоты, напряжением и током прямой последовательности, напряжением и током обратной последовательности и напряжением и током нулевой последовательности. Под <math>U</math> подразумевают среднеквадратическое значение напряжения основной частоты, напряжения прямой последовательности, напряжения обратной последовательности и напряжения нулевой последовательности. Под <math>I</math> подразумевают среднеквадратическое значение тока основной частоты, тока прямой последовательности, тока обратной последовательности и тока нулевой последовательности.</p> <p><sup>5)</sup> Приводится к значению полной мощности.</p> <p><sup>6)</sup> Приводится к номинальному значению полной трехфазной (<math>S_{\text{ном}} = 3 \cdot U_{\text{ном}} \cdot I_{\text{ном}}</math>) или однофазной (<math>S_{\text{ном}} = U_{\text{ном}} \cdot I_{\text{ном}}</math>) мощности.</p> <p><sup>7)</sup> Параметр действителен для прибора модификации «Ресурс-UF2МВ» с токоизмерительными клещами типа КП15-5.</p> <p><sup>8)</sup> Среднеквадратическое значение напряжения <math>U</math> находится в пределах от <math>0,8 \cdot U_{\text{ном}}</math> до <math>1,2 \cdot U_{\text{ном}}</math>.</p> <p><sup>9)</sup> При работе без устройства синхронизации времени (GPS-приемника) процесс измерения текущего времени соответствует классу S по ГОСТ 30804.4.30–2013 и ГОСТ IEC 61000-4-30–2017.</p>				

Пределы допускаемой дополнительной температурной погрешности при измерении параметров 1–8, 12, 14, 17, 18, 23–27 таблицы 4 составляют 0,5 пределов основной погрешности на каждые  $10^{\circ}\text{C}$  изменения температуры окружающего воздуха от нормального значения температуры.

Пределы допускаемой дополнительной погрешности, возникающей при использовании токоизмерительных клещей, входящих в комплект поставки, при измерении параметров 17 и 18 таблицы 4 составляют 0,5 пределов основной погрешности.

Пределы допускаемой дополнительной погрешности, возникающей при использовании токоизмерительных клещей, входящих в комплект поставки, при отклонении проводника от перпендикуляра к центру измерительного окна при измерении параметров 17 и 18 таблицы 4 составляют 0,5 пределов основной погрешности.

Пределы допускаемой дополнительной погрешности, возникающей при использовании токоизмерительных клещей, входящих в комплект поставки, при измерении параметров 21–27 таблицы 4 равны пределам основной погрешности.

Пределы допускаемой дополнительной температурной погрешности прибора при измерении интервала времени (хода часов) составляют  $\pm 1$  с/сутки на каждые  $10$   $^{\circ}\text{C}$  изменения температуры окружающего воздуха по отношению к нормальному значению температуры.

Пределы допускаемых погрешностей при измерениях параметров в рабочих условиях применения равны пределам допускаемых основных погрешностей, если дополнительные погрешности при измерениях этих параметров не установлены.

Входное сопротивление приборов модификации «Ресурс-UF2»:

- по измерительным входам напряжения с номинальным среднеквадратическим значением напряжения  $220/(220 \cdot \sqrt{3})$  В – не более 400 кОм;

- по измерительным входам напряжения с номинальным среднеквадратическим значением напряжения  $(100/\sqrt{3})/100$  В – не менее 100 кОм.

Входное сопротивление приборов модификаций «Ресурс-UF2C», «Ресурс-UF2M» и «Ресурс-UF2MB» по измерительным входам напряжения не менее 400 кОм.

Входное сопротивление приборов по измерительным входам тока с номинальным среднеквадратическим значением силы тока 5 А не более 0,05 Ом. Входное сопротивление приборов по измерительных входам тока с номинальным среднеквадратическим значением силы тока 1 А не более 0,25 Ом.

Входное сопротивление приборов модификации «Ресурс-UF2MB» по измерительным входам для измерений среднеквадратических значений напряжения до 10 В не менее 30 кОм.

Нормальные условия применения:

- нормальное значение температуры окружающего воздуха  $+20$   $^{\circ}\text{C}$ , допустимые отклонения от нормального значения  $\pm 5$   $^{\circ}\text{C}$ ;

- нормальная область значений относительной влажности воздуха от 30 % до 80 %;

- нормальная область значений атмосферного давления от 84 до 106 кПа (от 630 до 795 мм рт.ст.);

- нормальное значение частоты питающей сети 50 Гц, допустимые отклонения от нормального значения  $\pm 0,5$  Гц;

- нормальное значение напряжения питающей сети переменного тока 220 В, допустимые отклонения от нормального значения  $\pm 4,4$  В;

- коэффициент искажения синусоидальности напряжения питающей сети не более 5 %.

Рабочие условия применения в части устойчивости к климатическим воздействиям соответствуют группе 4 по ГОСТ 22261:

- температура окружающего воздуха от  $-20$   $^{\circ}\text{C}$  до  $+55$   $^{\circ}\text{C}$ ;

- относительная влажность воздуха 90 % при температуре окружающего воздуха  $+30$   $^{\circ}\text{C}$ ;

- атмосферное давление от 70,0 до 106,7 кПа (от 537 до 800 мм рт.ст.).

Электропитание приборов осуществляется от отдельного входа электропитания переменным однофазным напряжением с среднеквадратическим значением от 85 до 265 В и частотой от 42,5 до 57,5 Гц.

Мощность, потребляемая приборами, не более 20 В·А.

Время установления рабочего режима не более 10 мин.

Приборы обеспечивают непрерывный режим работы без ограничения длительности.

Средняя наработка на отказ не менее 45000 ч.

Габаритные размеры и масса приборов и токоизмерительных клещей приведены в таблице 5.

Сопротивление изоляции между корпусом и электрическими цепями приборов:

- не менее 20 МОм в нормальных условиях применения;

- не менее 5 МОм при температуре окружающего воздуха +30 °C и относительной влажности воздуха 90 %.

Таблица 5

Наименование	Размеры, мм, не более (высота × ширина × глубина)	Масса, кг, не более (1 шт.)
Приборы модификаций «Ресурс-UF2» и «Ресурс-UF2C»	255 × 290 × 130	3
Приборы модификаций «Ресурс-UF2M» и «Ресурс-UF2MB»	(150 × 310 × 260) <sup>1)</sup>	4
КП15-5 и КП15-50	140 × 50 × 30	0,4
КП46-50-500	160 × 85 × 50	0,45
КТ52-5-100-1000	220 × 120 × 50	0,9
КТ64-3000	325 × 130 × 55	1,4

<sup>1)</sup> Габаритные размеры приводятся для положения ручки прибора, как при упаковывании.

### Знак утверждения типа

наносят на лицевую панель приборов методом шелкографии, в центр титульных листов паспорта и руководства по эксплуатации типографским способом.

### Комплектность средства измерений

Комплект поставки приборов приведён в таблице 6.

Таблица 6

Обозначение	Наименование	Количество
ТУ 4222-009-53718944-2005	Измеритель показателей качества электрической энергии «Ресурс-UF2»	1 шт.
—	Токоизмерительные клещи <sup>1)</sup>	
БГТК.464345.001	Устройство синхронизации времени (GPS-приёмник с внешней GPS-антенной) <sup>2)</sup>	1 шт.
ЭГТХ.685612.047-01 <sup>2)</sup>	Кабель RS-232 (модемный)	1 шт.
ЭГТХ.685612.048-01	Кабель RS-232 (нуль-модемный)	1 шт.
ЭГТХ.685612.004 <sup>3)</sup> или SCZ-1 <sup>4)</sup>	Кабель сетевой	1 шт.
—	Пластиковый кейс <sup>4)</sup>	1 шт.
ЭГТХ.685612.013 <sup>3)</sup>	Кабель измерительный напряжения	1 шт.
ЭГТХ.685612.036 <sup>3)</sup>	Кабель измерительный напряжения	1 шт.
ЭГТХ.685612.049-01 <sup>5)</sup>	Кабель измерительный напряжения	1 шт.
ЭГТХ.685612.056 <sup>4)</sup>	Кабель измерительный напряжения	1 шт.
ЭГТХ.685612.057 <sup>4)</sup>	Кабель измерительный напряжения	1 шт.
ЭГТХ.685612.014 <sup>3)</sup>	Кабель измерительный тока	1 шт.
ЭГТХ.685612.038 <sup>4)</sup>	Кабель измерительный тока	1 шт.
ЭГТХ.685612.038-01 <sup>4)</sup>	Кабель измерительный тока	1 шт.
ЭГТХ.685612.038-02 <sup>4)</sup>	Кабель измерительный тока	1 шт.

Продолжение таблицы 6

Обозначение	Наименование	Количество
ЭГТХ.685612.038-03 <sup>4)</sup>	Кабель измерительный тока	1 шт.
—	Программное обеспечение «Ресурс-UF2Plus»	1 шт.
БГТК.411722.009 РЭ	Измерители показателей качества электрической энергии «Ресурс-UF2». Руководство по эксплуатации	1 экз.
БГТК.411722.009 ПС	Измеритель показателей качества электрической энергии «Ресурс-UF2». Паспорт	1 экз.
—	Измерители показателей качества электрической энергии «Ресурс-UF2». Методика поверки	1 экз.
—	Программное обеспечение «Ресурс-UF2Plus». Руководство оператора	1 экз.

Примечание – Приборы модификаций «Ресурс-UF2» и «Ресурс-UF2C» токоизмерительными клещами не комплектуются. Приборы модификаций «Ресурс-UF2M» и «Ресурс-UF2MB» комплектуются одним типом токоизмерительных клещей, по специальному заказу возможна комплектация двумя типами токоизмерительных клещей.

---

<sup>1)</sup> Тип и количество токоизмерительных клещей определяется при заказе.  
<sup>2)</sup> Поставляется только в соответствии с договором поставки.  
<sup>3)</sup> Поставляется с приборами модификаций «Ресурс-UF2» и «Ресурс-UF2C».  
<sup>4)</sup> Поставляется с приборами модификаций «Ресурс-UF2M» и «Ресурс-UF2MB».  
<sup>5)</sup> Поставляется с приборами модификации «Ресурс-UF2MB».

**Сведения о методиках (методах) измерений**

приведены в разделах 4, 6–8 документа «Измерители показателей качества электрической энергии «Ресурс-UF2». Руководство по эксплуатации. БГТК.411722.009 РЭ.

**Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений**

ГОСТ Р 8.655–2009 Государственная система обеспечения единства измерений.

Средства измерений показателей качества электрической энергии. Общие технические требования;

ГОСТ 13109–97 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения;

ГОСТ 32144–2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения;

ГОСТ 30804.4.7–2013 (IEC 61000-4-7:2009) Совместимость технических средств электромагнитная. Общее руководство по средствам измерений и измерениям гармоник и интергармоник для систем электроснабжения и подключаемых к ним технических средств;

ГОСТ Р 51317.4.15–2012 (МЭК 61000-4-15:2010) Совместимость технических средств электромагнитная. Фликерметр. Функциональные и конструктивные требования;

ГОСТ 30804.4.30–2013 (IEC 61000-4-30:2008) Электрическая энергия.

Совместимость технических средств электромагнитная. Методы измерений показателей качества электрической энергии;

ГОСТ IEC 61000-4-30–2017 Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-30. Методы испытаний и измерений. Методы измерений качества электрической энергии;

ГОСТ 22261–94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия;

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 июля 2021 г. № 1436 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений электроэнергетических величин в диапазоне частот от 1 до 2500 Гц»;

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 26 сентября 2022 г. № 2360 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений времени и частоты»;

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 марта 2022 г. № 668 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений силы переменного электрического тока от  $1 \cdot 10^{-8}$  до 100 А в диапазоне частот от  $1 \cdot 10^{-1}$  до  $1 \cdot 10^6$  Гц»;

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 августа 2023 г. № 1706 «Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений переменного электрического напряжения до 1000 В в диапазоне частот от  $1 \cdot 10^{-1}$  до  $2 \cdot 10^9$  Гц»;

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2022 г. № 3345 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерений угла фазового сдвига между двумя электрическими напряжениями в диапазоне частот от  $1 \cdot 10^{-2}$  до  $10 \cdot 10^7$  Гц»;

ТУ 4222-009-53718944-2005 Измерители показателей качества электрической энергии «Ресурс-UF2». Технические условия.

### **Изготовитель**

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие «Энерготехника» (ООО НПП «Энерготехника»)

ИНН 5829042379

Адрес: 440026, г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 3

Телефон (факс): (8412) 56-42-76, 55-31-29

E-mail: [info@entp.ru](mailto:info@entp.ru)

Web-сайт: <https://www.entp.ru>

### **Испытательный центр**

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГБУ «ВНИИМС»)  
ИНН 9729315781

Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д. 46

Телефон: +7 (495) 437-55-77

Факс: +7 (495) 437-56-66

E-mail: [office@vniims.ru](mailto:office@vniims.ru)

Web-сайт: [www.vniims.ru](http://www.vniims.ru)

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № 30004-13.