

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
приложение к сертификату об утверждении типа средств измерений
от 26 августа 2021 г. № 14314

Наименование типа средств измерений и их обозначение:

Датчики давления микропроцессорные СЕНСОР-М

Назначение и область применения:

Датчики давления микропроцессорные СЕНСОР-М (далее – датчики) предназначены для преобразования избыточного давления, разрежения или разности давлений в электрический унифицированный аналоговый выходной сигнал и (или) цифровой выходной сигнал (интерфейс): стандарта RS485 и протокола Modbus RTU, стандарта и протокола 1-Wire, стандарта BELL 202 и протокола HART в зависимости от конструктивного исполнения.

Датчики могут применяться в системах автоматического управления, контроля и регулирования производственных процессов.

Описание:

Датчики давления микропроцессорные состоят из пустотелого цилиндрического корпуса, нижняя часть которого заканчивается штуцером для присоединения к месту отбора давления (модели 10, 11, 12), торцевой мембраной (модель 13), модулем разности давлений (модели 25, 26). Внутри корпуса находится пьезо- или тензометрический сенсор давления со встроенным термодатчиком и плата с элементами электрической схемы. К верхней части корпуса любой конструктивной модели может быть прикреплен четырёхконтактный разъём для подключения внешних цепей (исполнение без индикатора), кабель с воздушным каналом (исполнение Г), съёмный индикатор (исполнение И) или встроенный индикатор (исполнение И1).

Под воздействием давления измеряемой среды изменяется сопротивление сенсора давления, что, в свою очередь, приводит к изменению выходного сигнала прямо пропорционально измеряемому давлению. На плате установлен микропроцессор, который получает информацию о текущей температуре от термодатчика и давлении от сенсора давления. Используя данные о температуре и давлении, микропроцессор вычисляет значение поправки и корректирует выходной сигнал для компенсации нелинейности и погрешности от воздействия температуры. Датчики могут изготавливаться взрывозащищённого исполнения с видом взрывозащиты «Искробезопасная электрическая цепь i» (исполнение Ex, H, H1).

Программное обеспечение (далее – ПО) датчиков состоит из встроенного и внешнего (прикладного).

Встроенное ПО для датчиков с цифровыми интерфейсами устанавливается в микропроцессор датчиков на стадии производства. Встроенное ПО является метрологически значимым и защищено от преднамеренных и непреднамеренных изменений. Доступ к номеру версии (идентификационному номеру) встроенного ПО из прикладного ПО – в соответствии с интерфейсом.

Прикладное ПО для датчиков с цифровыми интерфейсами состоит из программ WinMaster, Master1W, HMaster (в зависимости от цифрового интерфейса) и ручного коммуникатора цифровых интерфейсов СЕНСОР-РК. Прикладное ПО не является метрологически значимым.

подпись *Верта* 06.08.2026



Программное обеспечение (далее – ПО) датчиков состоит из встроенного и внешнего (прикладного).

Встроенное ПО для датчиков с цифровыми интерфейсами устанавливается в микропроцессор датчиков на стадии производства. Встроенное ПО является метрологически значимым и защищено от преднамеренных и непреднамеренных изменений. Доступ к номеру версии (идентификационному номеру) встроенного ПО из прикладного ПО – в соответствии с интерфейсом.

Прикладное ПО для датчиков с цифровыми интерфейсами состоит из программ WinMaster, Master1W, HMaster (в зависимости от цифрового интерфейса) и ручного коммуникатора цифровых интерфейсов СЕНСОП-РК. Прикладное ПО не является метрологически значимым.

Программа WinMaster предназначена для обмена данными с датчиками с интерфейсом RS485 / Modbus RTU, подключёнными к USB-порту персонального компьютера (далее – ПК) через адаптер СЕНСОП-USB / RS485. Программа с адаптером является мастер-устройством сети Modbus и обеспечивает интерфейс пользователя для выполнения команд протокола Modbus RTU и поиска устройств в сети Modbus.

Программа Master1W предназначена для обмена данными с датчиками с интерфейсом 1-Wire, подключёнными к USB-порту ПК через адаптер

СЕНСОП-USB / 1W или адаптер DS9490. Программа с адаптером является мастер-устройством сети MicroLAN и обеспечивает интерфейс пользователя для выполнения процедуры поиска устройств 1-Wire в сети и выполнения стандартных и функциональных команд протокола 1-Wire.

Программа HMaster предназначена для обмена данными с датчиками с интерфейсом BELL202 / HART через модем СЕНСОП-USB / HART, подключённый к USB-порту ПК. Программа с модемом является главным мастер-устройством сети HART и обеспечивает интерфейс пользователя для выполнения команд протокола HART.

Ручной коммуникатор цифровых интерфейсов СЕНСОП-РК предназначен для обмена данными с датчиками давления микропроцессорными СЕНСОП-М и другими устройствами по интерфейсу и протоколу 1-Wire, по интерфейсу RS485 с протоколом Modbus-RTU, по интерфейсу BELL202 с протоколом HART.

Фотография общего вида датчиков приведена в приложении 1. Место нанесения знака поверки (клейма-наклейки) приведено в приложении 2.

Обязательные метрологические требования:

Обязательные метрологические требования указаны в таблице 1.



копия *версия* *06.08.2026*

Таблица 1

Модель		Верхний предел измерений Р _{max} *		Диапазон изменения выходного сигнала, цифровой интерфейс	Пределы допускаемой основной приведённой погрешности, % диапазона измерений
Конструктивное исполнение	Код чувствительного элемента				
10	1	0,25 кПа	1,0 кПа	0-5 мА, 5-0 мА, 4-20 мА, 4-20 мА с HART, 0,4-2 В, 0-10 В, 10-0 В, 1-Wire, RS485 (для датчиков с индикатором: исполнения И, И1) 4-20 мА, 4-20 мА с HART, 0,4-2 В, 1-Wire, RS485 (для исполнения без индикатора)	±1,0
	2	0,4 кПа	1,6 кПа		±0,5 ±1,0
11	3	100 кПа	250 кПа		±1,0
	4	250 кПа	600 кПа		
	5	1,0 МПа	2,5 МПа		
12	6	4 МПа	10 МПа		±0,5 ±1,0 ±0,25 ±0,5 ±0,1** ±0,15** ±0,25 ±0,5
	0	-100 кПа			
	1	1,6 кПа	6 кПа		
	2	6 кПа	25 кПа		
	3	25 кПа	100 кПа		
	4	160 кПа	600 кПа		
	5	0,6 МПа	2,5 МПа		
	6	2,5 МПа	10 МПа		
	7	10 МПа	40 МПа		
13	8	25 МПа	60 МПа		±0,25 ±0,5
	3	25 кПа	100 кПа		
	4	160 кПа	600 кПа		
	5	0,6 МПа	2,5 МПа		
25	6	2,5 МПа	10 МПа		±0,5 ±0,25 ±0,5
	3	10 кПа	40 кПа		
	4	25 кПа	100 кПа		
26	5	160 кПа	600 кПа		±0,15 ±0,25 ±0,5
	1	0,6 кПа	2,5 кПа		
	2	1,6 кПа	6 кПа		
	3	6,3 кПа	40 кПа		
	4	40 кПа	250 кПа		

* Нижний предел измерений равен 0.

** Только для датчиков с цифровым интерфейсом 1-Wire или RS485.

Примечания:

1 Датчики конструктивных исполнений 25, 26 являются датчиками разности давлений.

2 Датчики конструктивных исполнений 10, 11 и 12 с кодами чувствительного элемента 1, 2, 3, 4 могут быть настроены на диапазоны измерений от минус $P_{\max}/2$ до плюс $P_{\max}/2$.

3 Допускается настройка диапазона измерений в любых единицах измерений, допущенных к применению согласно Постановлению Совмина Республики Беларусь от 24 ноября 2020 г. № 673.

копия верна 06.08.2026

БЕЛСЕНСОР

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
Министерство промышленности и торговли
Унитарное предприятие
«БЕЛСЕНСОР»

Основные технические характеристики и метрологические характеристики, не относящиеся к обязательным метрологическим требованиям:

Допустимая перегрузка давлением и масса датчиков в зависимости от модели указаны в таблице 2.

Таблица 2

Модель		Допустимая перегрузка давлением, не более	Масса, кг, не более
Конструктивное исполнение	Код чувствительного элемента		
10	1	10 кПа	0,25
	2	10 кПа	
11	3	400 кПа	
	4	1 МПа	
	5	4 МПа	
	6	15 МПа	
12	0	150 кПа	
	1	50 кПа	
	2	80 кПа	
	3	400 кПа	
	4	2,5 МПа	
	5	8 МПа	
	6	15 МПа	
	7	50 МПа	
13	8	110 МПа	
	3	150 кПа	
	4	1 МПа	
	5	3 МПа	
25	6	15 МПа	
	3	60 кПа	0,4
	4	150 кПа	
26	5	1 МПа	
	1	160 кПа	4
	2	160 кПа	
	3	160 кПа	
	4	600 кПа	

Питание датчиков от источника постоянного тока номинальным напряжением 5 В (для выходного сигнала 0,4-2 В, интерфейсов 1-Wire и RS485) или 24 В (для других сигналов).



(модема).

потпис Верна
06.08.2026

Место нанесения знака утверждения типа средств измерений

Знак утверждения типа наносится на специальную табличку методом лазерной печати, а также на титульный лист руководства по эксплуатации и паспорта типографским способом.

Поверка осуществляется по СТБ 8069-2017 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Преобразователи давления измерительные. Методика поверки».

Сведения о методиках (методах) измерений: приведено в руководстве по эксплуатации.

Технические нормативные правовые акты и технические документы, устанавливающие требования к типу средств измерений:

ГОСТ 22520-85 «Датчики давления, разрежения и разности давлений с электрическими аналоговыми выходными сигналами ГСП. Общие технические условия»;

ГОСТ 12997-84 «Изделия ГСП. Общие технические условия»;

ГОСТ 31610.0-2014 «Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования»;

ГОСТ 31610.11-2014 «Взрывоопасные среды. Часть 11. Оборудование с видом взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь i»;

методику поверки:

СТБ 8069-2017 «Система обеспечения единства измерений Республики Беларусь. Преобразователи давления измерительные. Методика поверки».

Перечень средств поверки:

Микроманометр МКВ-250, диапазон измерений от 0 до 2,5 кПа, класс точности 0,02.

Манометр избыточного давления грузопоршневой МП-2,5, диапазон измерений от 0 до 250 кПа, классы точности 0,02; 0,05.

Манометр избыточного давления грузопоршневой МП-6, диапазон измерений от 0,04 до 0,6 МПа, классы точности 0,02; 0,05.

Манометр избыточного давления грузопоршневой МП-60, диапазон измерений от 0,1 до 6 МПа, классы точности 0,02; 0,05.

Манометр избыточного давления грузопоршневой МП-600, диапазон измерений от 1 до 60 МПа, классы точности 0,02; 0,05.

Мановакуумметр грузопоршневой МВП-2,5, диапазон измерений от минус 95 до плюс 250 кПа, классы точности 0,02; 0,05.

Калибратор многофункциональный UPS-III, диапазон измерений силы постоянного тока (I) от 0 до 24 мА, пределы допускаемой основной погрешности $\pm(0,01 \% \text{ от } I + 2 \text{ е.м.р.})$.



Вольтметр универсальный В7-54/3; предел измерений напряжения постоянного тока (U) 2 В, пределы допускаемой основной погрешности $\pm(0,004 \% \text{ от } U + 20 \text{ мкВ})$; предел измерений напряжения постоянного тока 20 В, пределы допускаемой основной погрешности $\pm(0,003 \% \text{ от } U + 200 \text{ мкВ})$.

Мера электрического сопротивления Р331, номинальное значение 100 Ом, класс точности 0,01.

Многозначная мера электрического сопротивления (ММЭС) Р3026-1, диапазон от 0,01 до 111111,1 Ом, класс точности 0,002.

Адаптер, модем, ручной коммуникатор, ПО для датчиков с цифровым интерфейсом – указаны в комплектности.

Идентификация программного обеспечения

Идентификационные данные ПО приведены в таблицах 4, 5.

Таблица 4 – Идентификационные данные встроенного ПО

Цифровой интерфейс датчиков	Наименование ПО	Идентификационное наименование ПО	Номер версии (идентификационный номер) ПО
RS485 / Modbus RTU	—	1788_MB_1W_H.hex	1.x.y* (не ниже 1.0.0)
1-Wire			
BELL202 / HART			
x, y – составная часть номера версии ПО (метрологически незначимая часть); x, y принимаются равными от 0 до 9.			

Таблица 5 – Идентификационные данные прикладного ПО

Цифровой интерфейс датчиков	Наименование ПО	Идентификационное наименование ПО	Номер версии (идентификационный номер) ПО
RS485 / Modbus RTU	WinMaster	WinMaster.exe	не ниже 1.0.0
1-Wire	Master1W	Master1W.exe	не ниже 1.0.0
BELL202 / HART	HMaster	HMaster_V1.02.exe	не ниже 1.02
Все указанные выше интерфейсы	СЕНСОП-РК	СЕНСОП-РК	не ниже 1.0.5

Заключение о соответствии утвержденного типа средств измерений требованиям технических нормативных правовых актов и/или технической документации производителя:

Датчики давления микропроцессорные СЕНСОП-М соответствуют требованиям ГОСТ 22520-85, ГОСТ 12997-84, ГОСТ 31610.0-2014, ГОСТ 31610.11-2014, ТУ ВУ 691433373.001-2012, ТР ТС 020/2011 (декларация о соответствии, регистрационный номер ЕАЭС № ВУ/112 11 01. ТР020 003 38391 от 27.12.2019, срок действия по 08.12.2024), ТР ТС 012/2011 (сертификат соответствия, регистрационный номер ВУ/112 02.01.103 00323, срок действия с 29.04.2019 по 28.04.2024).



Производитель средств измерений

Частное производственно-торговое унитарное предприятие «Белсенсор»
(Частное предприятие «Белсенсор»)

223051 Минская обл., Минский р-н, п. Колодищи, ул. Минская, 5, оф. 350

Тел./факс (+37517) 508-15-90

www.belsensor.by

e-mail: belsensor@mail.ru

Уполномоченное юридическое лицо, проводившее испытания средств измерений /метрологическую экспертизу единичного экземпляра средств измерений

БелГИМ


Республика Беларусь, г. Минск, Старовиленский тракт, 93

телефон: +375 17 374-55-01, факс: +375 17 244-99-38

e-mail: info@belgim.by

- Приложение: 1. Фотографии общего вида средств измерений на 1 листе.
2. Схема (рисунок) с указанием места для нанесения знака поверки средств измерений на 1 листе.

Директор БелГИМ



В.Л.Гуревич



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

(обязательное)

Фотографии общего вида средств измерений



Рисунок 1.1 – Общий вид датчиков

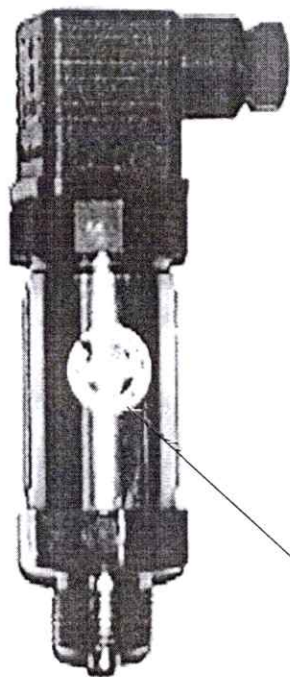


Рисунок 1.2 – Маркировка датчиков



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
(обязательное)

Схема с указанием места нанесения знака поверки средств измерений



Место нанесения знака поверки
(клейма-наклейки)

Рисунок 2 – Схема с указанием места нанесения знака поверки (клейма-наклейки)

Республика Беларусь
Министерство промышленности и торговли
БелСенсор
подпись верна
06.08.2026