

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ГЦИ СИ,
заместитель генерального директора



Д.Р. Васильев

05 2003г.

Контроллер программируемый с резервированием КПП-1	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный номер 24906-03 Взамен №
----------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

Выпускается по техническим условиям КУНИ.466945.020 ТУ.

Назначение и область применения

Контроллер программируемый с резервированием КПП-1 (далее - контроллер) предназначен для измерения электрических сигналов с датчиков и формирования выходных аналоговых сигналов с нормируемыми метрологическими характеристиками, для сбора, выдачи информации по каналам дискретных сигналов ввода/вывода, обработки полученной информации, выполнения функций непрерывного регулирования и защит.

Применяется в автоматизированных системах управления технологическими процессами (АСУ ТП) в составе высоконадёжных и ответственных АСУ ТП (например, атомных электростанций).

Контроллер – восстанавливаемое изделие с непрерывным режимом работы.

Описание

Контроллер используется при построении многоуровневых распределенных вычислительных систем в качестве главного контроллера, который осуществляет управление подчиненными контроллерами нижнего уровня (например, контроллером удаленного ввода/вывода с резервированием КУВВР-1 КУНИ.466945.018). Управление подчиненными устройствами контроллер осуществляет через последовательный интерфейс RS-485 по протоколу MODBUS

со скоростью до 115,2 Кбод. Обмен информацией с устройствами верхнего уровня в составе многоуровневой распределенной вычислительной системы контроллер осуществляет по сети Ethernet. Поддержка функций контроллера осуществляется комплексом программ технологического контроля и управления "ОКО" (разработка ФГУП ЭЗАН), работающих под управлением операционной системы QNX фирмы QSSL (Канада).

Конструктивно контроллер выполнен в металлическом корпусе с электромагнитным экраном, внутри которого расположены два крейта (основной и резервный), укомплектованные модулями ввода/вывода, интерфейсные модули соответствующие модулям ввода/вывода, источник питания и фильтр сетевого питания.

Перечень используемых в контроллере модулей ввода/вывода и соответствующих интерфейсных модулей приведен в таблице 1.

Таблица 1

Вид канала	Обозначение модулей, формирующих каналы контроллера	
	Модуль ввода/вывода	Интерфейсный модуль
1 Канал входных аналоговых сигналов		
а) от 0 до плюс 5 мА	КУНИ.467439.004	КУНИ.468353.053
от 0 до плюс 20 мА	КУНИ.467439.004-01	КУНИ.468353.053
б) от термопар ТХА, ТХК, ТПП 10, ТПП 13	КУНИ.467439.009	КУНИ.468353.053
в) от термосопротивлений		
ТСП 50	КУНИ.467439.010	КУНИ.468353.053
ТСП 100	КУНИ.467439.010-01	КУНИ.468353.053
ТСМ 50	КУНИ.467439.010-02	КУНИ.468353.053
ТСМ 100	КУНИ.467439.010-03	КУНИ.468353.053
г) от реостатных датчиков положения от 0 до 100 Ом	КУНИ.467439.010-04	КУНИ.468353.053
д) от термопар ТХА, ТХК, ТПП 10, ТПП 13 с каналом измерения температуры холодного спая термопар	КУНИ.467439.012	КУНИ.468353.053
е) от 0 до плюс 10 В	КУНИ.467439.011	КУНИ.468353.053
2 Канал выходных аналоговых сигналов от 0 до плюс 20 мА	КУНИ.467439.008	КУНИ.468353.054
3 Канал входного дискретного сигнала напряжения постоянного тока	КУНИ.467451.005 КУНИ.467451.016	КУНИ.468353.048 КУНИ.468353.048
4 Канал входного дискретного сигнала напряжения переменного тока	КУНИ.467451.006 КУНИ.467451.007	КУНИ.468353.048 КУНИ.468353.048
5 Канал выходного дискретного сигнала релейной коммутации	КУНИ.467451.008 КУНИ.467451.009	КУНИ.468353.049 КУНИ.468353.050

Рабочие условия применения контроллера:

температура окружающей среды, °С от плюс 5 до плюс 60

относительная влажность при 35 °С, % 98

атмосферное давление, кПа от 84 до 106

Основные технические характеристики

Основные технические характеристики приведены в таблице 2.

Таблица 2

Техническая характеристика	Значение
1 Диапазоны измерения аналоговых сигналов: температуры °С (от термометров сопротивления) температуры °С (от термопар) напряжения, В тока, мА	минус 200 до плюс 500 * минус 50 до плюс 1300 ** 0 до плюс 10 0 до плюс 20 0 до плюс 5
2 Пределы допускаемой основной приведенной погрешности преобразования аналоговых сигналов: температуры, % (от термометров сопротивления) температуры, % (от термопар) напряжения, % тока, %	± 0,1 ± 0,2 ± 0,1 ± 0,1
2. Пределы допускаемой дополнительной погрешности преобразования от изменения напряжения питающей сети от 187 В до 242 В, %	± 0,05
3 Пределы допускаемой дополнительной погрешности преобразования аналоговых каналов, вызванной изменениями температуры на каждые 10°С от нормальной во всем диапазоне рабочих температур, %	± 0,1
4 Время преобразования входного сигнала, не более, мс	40
5 Входное сопротивление: по напряжению, не менее, кОм по току, не менее, Ом	500 100
6 Электрическая прочность изоляции, не менее, В	1500
7. Электрическое сопротивление изоляции, не менее, МОм	20
8. Уровень подавления помехи общего вида, не менее, дБ	80
9. Уровень подавления помехи нормального вида, не менее, дБ	70
10 Потребляемая мощность контроллера, не более, ВА	80
11 Питание от сети переменного тока: напряжение, В частота, Гц	220 (+22, -33) 50 (+1, - 2,5)
12 Средняя наработка на отказ, не менее, ч	58 000
13 Габаритные размеры (длина x ширина x высота), не более, мм	300 x 800 x 1000
14 Масса, не более, кг	80

* преобразование измеренной электрической величины в температуру весте по ГОСТ 6651-94.

** преобразование измеренной электрической величины в температуру весте по ГОСТ Р 50431-92.

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на титульные листы руководства по эксплуатации КУНИ.466945.020 РЭ и паспорта КУНИ.466945.020 ПС типографским или иным способом.

Комплектность

Таблица 3

Обозначение	Наименование	Количество	Примечание
КУНИ. 466945.020	Контроллер программируемый с резервированием КПП-1	1 шт.	
КУНИ.466945.020 РЭ	Руководство по эксплуатации	1 шт.	
КУНИ.466945.020 ПС	Паспорт	1 шт.	
КУНИ.466945.010 Д6	Методика поверки	1 шт.	

Поверка

Поверка контроллера программируемого с резервированием КПП-1 осуществляется в соответствии с документом «Контроллер СН-1 «СОНЕТ», контроллер программируемый КП-1, контроллер программируемый с резервированием КПП-1, контроллер удаленного ввода/вывода КУВВ-1, контроллер удаленного ввода/вывода с резервированием КУВВР-1. Методика поверки» КУНИ.466945.010 Д6, утвержденным ГП «ВНИИФТРИ» 30.01.03г.

Основное поверочное оборудование:

прибор для поверки вольтметров программируемый В1-13;
вольтметр универсальный Щ 31.

Межповерочный интервал: два года.

Нормативные и технические документы

ГОСТ 12997-84 Изделия ГСП. Общие технические условия.

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин.

Общие технические условия.

КУНИ. 466945.020 ТУ Контроллер программируемый с резервированием КПП-1.

Технические условия.

Заключение

Контроллер программируемый с резервированием КПР-1 утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании, включен в действующую государственную поверочную схему и метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации.

Изготовитель: «Федеральное государственное унитарное предприятие Экспериментальный завод научного приборостроения со Специальным конструкторским бюро Российской академии наук» (ФГУП ЭЗАН).


Адрес: 142432, Московская обл., Ногинский р-н, г. Черноголовка

Факс (252) 4-95-88 (из Москвы)
(09652) 4-95-88 (из других городов)

Тел. (095) 962-80-50

/ **Генеральный директор ФГУП ЭЗАН.**

Д.Т.Н

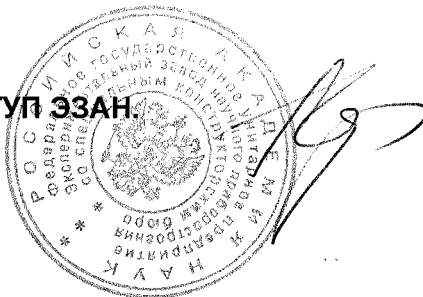

В.А.Бородин