

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ГЦИ СИ,

зам. генерального директора

ГП «ВНИИФТИ»

Д.Р. Васильев

2003г.



Контроллер удаленного ввода/вывода КУВВ-1	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный номер 24908-03 Взамен № *
--	---

Выпускается по техническим условиям КУНИ.466945.017 ТУ.

Назначение и область применения

Контроллер удаленного ввода/вывода КУВВ-1 (далее - контроллер) предназначен для измерения электрических сигналов с датчиков и формирования выходных сигналов с нормируемыми метрологическими характеристиками, для сбора, выдачи информации по каналам дискретных ввода/вывода и обработки полученной информации, выполнения функций непрерывного регулирования и защит.

Применяется в автоматизированных системах управления технологическими процессами (АСУ ТП) в составе высоконадёжных и ответственных АСУ ТП (например, атомных электростанций).

Контроллер – восстанавливаемое изделие с непрерывным режимом работы.

Описание

Контроллер используется при построении многоуровневых распределенных систем в качестве подчинённого контроллера, управление которым может осуществляться главным контроллером (например, контроллерами

программируемыми КП-1 КУНИ.466945.016 и КПП-1 КУНИ.466945.020) или компьютером, имеющим интерфейс RS-485 и способным поддерживать коммуникационный протокол MODBUS.

Обмен данными с главным контроллером или компьютером контроллер осуществляет через последовательный интерфейс RS-485 по протоколу MODBUS со скоростью до 115,2 Кбод.

Конструктивно контроллер выполнен в металлическом корпусе с электромагнитным экраном, внутри которого расположены крейт, укомплектованный модулями ввода/вывода, интерфейсные модули, соответствующие модулям ввода/вывода, источник питания и фильтр сетевого питания.

Перечень используемых в контроллере модулей ввода/вывода и соответствующих интерфейсных модулей приведен в таблице 1.

Таблица 1

Вид канала	Обозначение модулей, формирующих каналы контроллера	
	Модуль ввода/вывода	Интерфейсный модуль
1 Канал входных аналоговых сигналов а) от 0 до плюс 5 мА от 0 до плюс 20 мА б) от термопар ТХА, ТХК, ТПП 10, ТПП 13 в) от термосопротивлений ТСП 50 ТСП 100 ТСМ 50 ТСМ 100 г) от реостатных датчиков положения от 0 до 100 Ом д) от термопар ТХА, ТХК, ТПП 10, ТПП 13 с каналом измерения температуры холодного спая термопар е) от 0 до плюс 10 В	КУНИ.467439.004 КУНИ.467439.004-01 КУНИ.467439.009 КУНИ.467439.010 КУНИ.467439.010-01 КУНИ.467439.010-02 КУНИ.467439.010-03 КУНИ.467439.010-04 КУНИ.467439.012 КУНИ.467439.011	КУНИ.468353.053 КУНИ.468353.053 КУНИ.468353.053 КУНИ.468353.053 КУНИ.468353.053 КУНИ.468353.053 КУНИ.468353.053 КУНИ.468353.053 КУНИ.468353.053 КУНИ.468353.053
2 Канал выходных аналоговых сигналов от 0 до плюс 20 мА	КУНИ.467439.008	КУНИ.468353.054
3 Канал входного дискретного сигнала напряжения постоянного тока	КУНИ.467451.005 КУНИ.467451.016	КУНИ.468353.048 КУНИ.468353.048
4 Канал входного дискретного сигнала напряжения переменного тока	КУНИ.467451.006 КУНИ.467451.007	КУНИ.468353.048 КУНИ.468353.048
5 Канал выходного дискретного сигнала релейной коммутации	КУНИ.467451.008 КУНИ.467451.009	КУНИ.468353.049 КУНИ.468353.050

Рабочие условия применения контроллера:

температура окружающей среды, °С от плюс 5 до плюс 60

относительная влажность при 35 °С, % 98

атмосферное давление, кПа от 84 до 106

Основные технические характеристики

Основные технические характеристики приведены в таблице 2.

Таблица 2

Техническая характеристика	Значение
1 Диапазоны измерения аналоговых сигналов: температуры °С (от термометров сопротивления) температуры °С (от термопар) напряжения, В тока, мА	минус 200 до плюс 500 * минус 50 до плюс 1300 ** 0 до плюс 10 0 до плюс 20 0 до плюс 5
2 Пределы допускаемой основной приведенной погрешности преобразования аналоговых сигналов: температуры, % (от термометров сопротивления) температуры, % (от термопар) напряжения, % тока, %	± 0,1 ± 0,2 ± 0,1 ± 0,1
2. Пределы допускаемой дополнительной погрешности преобразования от изменения напряжения питающей сети от 187 В до 242 В, %	± 0,05
3 Пределы допускаемой дополнительной погрешности преобразования аналоговых каналов, вызванной изменениями температуры на каждые 10°С от нормальной во всем диапазоне рабочих температур, %	± 0,1
4 Время преобразования входного сигнала, не более, мс	40
5 Входное сопротивление: по напряжению, не менее, кОм по току, не менее, Ом	500 100
6 Электрическая прочность изоляции, не менее, В	1500
7. Электрическое сопротивление изоляции, не менее, МОм	20
8. Уровень подавления помехи общего вида, не менее, дБ	80
9. Уровень подавления помехи нормального вида, не менее, дБ	70
10 Потребляемая мощность контроллера, не более, ВА	80
11 Питание от сети переменного тока: напряжение, В частота, Гц	220 (+22, -33) 50 (+1, - 2,5)
12 Средняя наработка на отказ, не менее, ч	58 000
13 Габаритные размеры (длина x ширина x высота), не более, мм	300 x 800 x 1000
14 Масса, не более, кг	70

* преобразование измеренной электрической величины в температуру вести по ГОСТ 6651-94.

** преобразование измеренной электрической величины в температуру вести по ГОСТ Р 50431-92.

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на титульные листы руководства по эксплуатации КУНИ.466945.017 РЭ и паспорта КУНИ.466945.017 ПС типографским или иным способом.

Комплектность

Таблица 3

Обозначение	Наименование	Количество	Примечание
КУНИ.466945.017	Контроллер удаленного ввода/вывода КУВВ-1	1 шт.	
КУНИ.466945.017 РЭ	Руководство по эксплуатации	1 шт.	
КУНИ.466945.017 ПС	Паспорт	1 шт.	
КУНИ.466945.010 Д6	Методика поверки	1 шт.	

Поверка

Поверка контроллера удаленного ввода/вывода КУВВ-1 осуществляется в соответствии с документом «Контроллер СН-1 «СОНЕТ», контроллер программируемый КП-1, контроллер программируемый с резервированием КПП-1, контроллер удаленного ввода/вывода КУВВ-1, контроллер удаленного ввода/вывода с резервированием КУВВР-1. Методика поверки» КУНИ.466945.010 Д6 утвержденным ГП «ВНИИФТРИ» 30.01.03г.

Основное поверочное оборудование:

- прибор для поверки вольтметров программируемый В1-13;
- вольтметр универсальный Щ 31.

Межповерочный интервал: два года.

Нормативные и технические документы

ГОСТ 12997-84 Изделия ГСП. Общие технические условия.

ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин.

Общие технические условия.

КУНИ.466945.017 ТУ Контроллер удаленного ввода/вывода КУВВ-1.

Технические условия.

Заключение

Контроллер удаленного ввода/вывода КУВВ-1 утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании, включен в действующую государственную поверочную схему и метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации.

Изготовитель: «Федеральное государственное унитарное предприятие Экспериментальный завод научного приборостроения со Специальным конструкторским бюро Российской академии наук» (ФГУП ЭЗАН).


Адрес: 142432, Московская обл., Ногинский р-н, г. Черноголовка

Факс (252) 4-95-88 (из Москвы)
(09652) 4-95-88 (из других городов)

Тел. (095) 962-80-50

/ **Генеральный директор ФГУП ЭЗАН.**

д.т.н

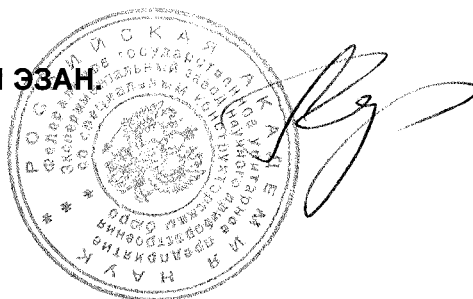

В.А.Бородин