

«СОГЛАСОВАНО»

Руководитель ГЦИ СИ

ФГУ «Пензенский ЦСМ»

А.А. Данилов А.А. Данилов

_____ 2006 г.

Система информационно-измерительная автоматизированная коммерческого учета электроэнергии Газоперерабатывающий завод ООО «Астраханьгазпром»	Внесена в Государственный реестр средств измерений Регистрационный номер № 33235-06
---	--

Изготовлена по технической документации ООО «Инженерный центр» «ЭНЕРГОАУДИТКОНТРОЛЬ», г. Москва.

Заводской № 04032-411711-06

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Система информационно-измерительная автоматизированная коммерческого учета электроэнергии Газоперерабатывающий завод ООО «Астраханьгазпром» (далее - АИИС КУЭ Газоперерабатывающий завод ООО «Астраханьгазпром») предназначена для измерения активной и реактивной энергии, а также для автоматизированного сбора, обработки, хранения и отображения информации.

Областью применения данной АИИС КУЭ является коммерческий учёт электроэнергии на АИИС КУЭ Газоперерабатывающий завод ООО «Астраханьгазпром» по утвержденной методике выполнения измерений количества электрической энергии.

ОПИСАНИЕ

АИИС КУЭ состоит из информационно-измерительных комплексов (далее - ИИК), включающих следующие средства измерений:

- измерительные трансформаторы тока (ТТ) по ГОСТ 7746;
- измерительные трансформаторы напряжения (ТН) по ГОСТ 1983;
- многофункциональные счетчики электрической энергии в соответствии с ГОСТ 26035-83 и ГОСТ 30206-94.

Перечень информационно-измерительных комплексов, входящих в состав АИИС КУЭ, с указанием непосредственно измеряемой величины, наименования ввода, типов и классов точности средств измерений, входящих в состав ИИК, номера регистрации средства в Государственном реестре средств измерений представлен в таблице 1.

Таблица 1. Перечень ИК АИИС КУЭ

номер ИК	код ИК	Присоединение	Вид СИ	Фаза	К-т трансформации	Класс точности	№ госреестра	Тип	Зав. №	Ктг · Ктн				
1		ГПП1 ЗРУ 110кВ Ввод 1Т ВЛ №453	ТТ	A	600/5	0,2	15651-96	TG 145-420	1161	132000				
				B	600/5	0,2	15651-96	TG 145-420	1163					
				C	600/5	0,2	15651-96	TG 145-420	1162					
			ТН	A	110000/100	0,5	15853-96	СРВ 123-550	8642289					
				B	110000/100	0,5	15853-96	СРВ 123-550	8642283					
				C	110000/100	0,5	15853-96	СРВ 123-550	8642299					
			Счетчик		1	0.2S/0.5	16666-97	EA02RAL-P3B-4	1110425					
			2		ГПП1 ЗРУ 110кВ Ввод 2Т ВЛ №457	ТТ	A	600/5	0,2		15651-96	TG 145-420	1158	132000
							B	600/5	0,2		15651-96	TG 145-420	1160	
C	600/5	0,2					15651-96	TG 145-420	1159					
ТН	A	110000/100				0,5	15853-96	СРВ 123-550	8642297					
	B	110000/100				0,5	15853-96	СРВ 123-550	8642298					
	C	110000/100				0,5	15853-96	СРВ 123-550	8642291					
Счетчик		1				0.2S/0.5	16666-97	EA02RAL-P3B-4	1110422					
3		ГПП2 ЗРУ 10кВ яч86 Ввод 6				ТТ	A	3000/5	0,2	11077-03	ТЛШ 10	1387	60000	
							B	3000/5	0,2	11077-03	ТЛШ 10	1388		
			C	3000/5	0,2		11077-03	ТЛШ 10	1389					
			ТН	A	10000/100	0,2	3344-04	ЗНОЛ.06	16599					
				B	10000/100	0,2	3344-04	ЗНОЛ.06	17190					
				C	10000/100	0,2	3344-04	ЗНОЛ.06	17377					
			Счетчик		1	0.2S/0.5	16666-97	EA02RAL-P3B-4	1110431					
			4		ГПП2 ОПУ панель 26 ТСН-2	ТТ	A	200/5	0,2	15174-01	ТОП 0.66	39209		40
							B	200/5	0,2	15174-01	ТОП 0.66	39208		
C	200/5	0,2					15174-01	ТОП 0.66	39211					
ТН	A	Отсутствует												
	B													
	C													
Счетчик		1				0.2S/0.5	16666-97	EA02RAL-P3B-4	1110423					
5	10кВ яч52	ТТ	A	3000/5	0,2	11077-03	ТЛШ 10	1260	60000					
			B	3000/5	0,2	11077-03	ТЛШ 10	1247						

Таблица 1. Перечень ИК АИИС КУЭ

номер ИК	код ИК	Присоединение	Вид СИ	Фаза	К-т трансформации	Класс точности	№ госреестра	Тип	Зав. №	Ктт · Ктн
			ТН	С	3000/5	0,2	11077-03	ТЛШ 10	1259	
				А	10000/100	0,2	3344-04	ЗНОЛ.06	18222	
				В	10000/100	0,2	3344-04	ЗНОЛ.06	17740	
				С	10000/100	0,2	3344-04	ЗНОЛ.06	17172	
			Счетчик	1	0.2S/0.5	16666-97	ЕА02РАL-Р3В-4	1110500		
6		ГПП2 ЗРУ 10кВ яч26 Ввод 2	ТТ	А	3000/5	0,2	11077-03	ТЛШ 10	1267	60000
				В	3000/5	0,2	11077-03	ТЛШ 10	1268	
				С	3000/5	0,2	11077-03	ТЛШ 10	1269	
			ТН	А	10000/100	0,2	3344-04	ЗНОЛ.06	16689	
				В	10000/100	0,2	3344-04	ЗНОЛ.06	17455	
				С	10000/100	0,2	3344-04	ЗНОЛ.06	17180	
			Счетчик	1	0.2S/0.5	16666-97	ЕА02РАL-Р3В-4	1110503		
7		ГПП2 ОПУ панель 26 ТСН-1	ТТ	А	200/5	0,2	15174-01	ТОП 0.66	39210	40
				В	200/5	0,2	15174-01	ТОП 0.66	3913	
				С	200/5	0,2	15174-01	ТОП 0.66	39212	
			ТН	А	Отсутствует					
				В						
				С						
			Счетчик	1	0.2S/0.5	16666-97	ЕА02РАL-Р3В-4	1134350		
8		ГПП2 ЗРУ 10кВ яч87 Ввод 5	ТТ	А	3000/5	0,2	11077-03	ТЛШ 10	1270	60000
				В	3000/5	0,2	11077-03	ТЛШ 10	1271	
				С	3000/5	0,2	11077-03	ТЛШ 10	1272	
			ТН	А	10000/100	0,2	3344-04	ЗНОЛ.06	17262	
				В	10000/100	0,2	3344-04	ЗНОЛ.06	16887	
				С	10000/100	0,2	3344-04	ЗНОЛ.06	17651	
			Счетчик	1	0.2S/0.5	16666-97	ЕА02РАL-Р3В-4	1110531		
9		ЗРУ 10кВ яч57	ТТ	А	3000/5	0,2	11077-03	ТЛШ 10	1253	60000
				В	3000/5	0,2	11077-03	ТЛШ 10	1252	
				С	3000/5	0,2	11077-03	ТЛШ 10	1249	

Таблица 1. Перечень ИК АИИС КУЭ

номер ИК	код ИК	Присоединение	Вид СИ	Фаза	К-т трансформации	Класс точности	№ госреестра	Тип	Зав. №	Ктт · Ктн	
			ТН	A	10000/100	0,2	3344-04	ЗНОЛ.06	17189	60000	
				B	10000/100	0,2	3344-04	ЗНОЛ.06	17191		
				C	10000/100	0,2	3344-04	ЗНОЛ.06	17640		
			Счетчик	1	0.2S/0.5	16666-97	EA02RAL-P3B-4	1110430			
10		ГПП2 ЗРУ 10кВ яч27 Ввод 1	ТТ	A	3000/5	0,2	11077-03	ТЛШ 10	1254	60000	
				B	3000/5	0,2	11077-03	ТЛШ 10	1256		
				C	3000/5	0,2	11077-03	ТЛШ 10	1257		
			ТН	A	10000/100	0,2	3344-04	ЗНОЛ.06	17192		60000
				B	10000/100	0,2	3344-04	ЗНОЛ.06	17566		
				C	10000/100	0,2	3344-04	ЗНОЛ.06	17471		
			Счетчик	1	0.2S/0.5	16666-97	EA02RAL-P3B-4	1110427			
11		ГПП2 ЗРУ 10/6кВ яч6 МВ-10-I-2Т	ТТ	A	3000/5	0,2	11077-03	ТЛШ 10	1255	60000	
				B	3000/5	0,2	11077-03	ТЛШ 10	1246		
				C	3000/5	0,2	11077-03	ТЛШ 10	1258		
			ТН	A	10000/100	0,2	3344-04	ЗНОЛ.06	17385		60000
				B	10000/100	0,2	3344-04	ЗНОЛ.06	17469		
				C	10000/100	0,2	3344-04	ЗНОЛ.06	17468		
			Счетчик	1	0.2S/0.5	16666-97	EA02RAL-P3B-4	1110428			
12		ГПП2 ЗРУ 10/6кВ яч24 МВ-10-II-2Т	ТТ	A	3000/5	0,2	11077-03	ТЛШ 10	1250	60000	
				B	3000/5	0,2	11077-03	ТЛШ 10	1251		
				C	3000/5	0,2	11077-03	ТЛШ 10	1248		
			ТН	A	10000/100	0,2	3344-04	ЗНОЛ.06	17470		60000
				B	10000/100	0,2	3344-04	ЗНОЛ.06	17565		
				C	10000/100	0,2	3344-04	ЗНОЛ.06	17554		
			Счетчик	1	0.2S/0.5	16666-97	EA02RAL-P3B-4	1110432			
13		ПС Серная ЗРУ 6кВ яч1 Ввод 1	ТТ	A	800/5	0.2S	25433-03	ТЛО-10	1953	9600	
				B	800/5	0.2S	25433-03	ТЛО-10	1965		
				C	800/5	0.2S	25433-03	ТЛО-10	1953		
			ТН	A	6000/100	0,2	3344-04	ЗНОЛ.06	17441		

Таблица 1. Перечень ИК АИИС КУЭ

номер ИК	код ИК	Присоединение	Вид СИ	Фаза	К-т трансформации	Класс точности	№ госреестра	Тип	Зав. №	Ктт · Ктн
				В	6000/100	0,2	3344-04	ЗНОЛ.06	17137	
				С	6000/100	0,2	3344-04	ЗНОЛ.06	17442	
			Счетчик		1	0.2S/0.5	16666-97	EA02RAL-P3B-4	1110501	
14		ПС Серная ЗРУ 6кВ яч3 ТСН-1	ТТ	А	100/5	0.2S	25433-03	ТЛО-10	1991	1200
				В	100/5	0.2S	25433-03	ТЛО-10	1940	
				С	100/5	0.2S	25433-03	ТЛО-10	1940	
			ТН	А	6000/100	0,2	3344-04	ЗНОЛ.06	17441	
				В	6000/100	0,2	3344-04	ЗНОЛ.06	17137	
				С	6000/100	0,2	3344-04	ЗНОЛ.06	17442	
	1	0.2S/0.5	16666-97	EA02RAL-P3B-4	1110436					
15		ПС Серная ЗРУ 6кВ яч37 ТСН-2	ТТ	А	150/5	0.2S	25433-03	ТЛО-10	412	1800
				В	150/5	0.2S	25433-03	ТЛО-10	389	
				С	150/5	0.2S	25433-03	ТЛО-10	389	
			ТН	А	6000/100	0,2	3344-04	ЗНОЛ.06	17136	
				В	6000/100	0,2	3344-04	ЗНОЛ.06	17444	
				С	6000/100	0,2	3344-04	ЗНОЛ.06	17445	
Счетчик		1	0.2S/0.5	16666-97	EA02RAL-P3B-4	1110517				
16		ПС Серная ЗРУ 6кВ яч39 Ввод 2	ТТ	А	800/5	0.2S	25433-03	ТЛО-10	1366	9600
				В	800/5	0.2S	25433-03	ТЛО-10	1378	
				С	800/5	0.2S	25433-03	ТЛО-10	1375	
			ТН	А	6000/100	0,2	3344-04	ЗНОЛ.06	17136	
				В	6000/100	0,2	3344-04	ЗНОЛ.06	17444	
				С	6000/100	0,2	3344-04	ЗНОЛ.06	17445	
Счетчик		1	0.2S/0.5	16666-97	EA02RAL-P3B-4	1110502				

АИИС КУЭ является иерархической, трехуровневой, интегрированной, автоматизированной системой и состоящей из информационно-измерительных комплексов, информационно-вычислительных комплексов электроустановок (далее - ИВКЭ) и центрального информационно-

вычислительного комплекса (далее - ИВК).

Принцип работы АИИС КУЭ заключается в трансформировании первичных фазных токов и напряжений измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы низкого уровня, которые по проводным линиям связи поступают на соответствующие входы электронного счетчика электрической энергии (уровень – ИИК). В счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуются в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются соответствующие мгновенные значения активной, реактивной и полной мощности, с учетом коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов тока (ТТ) и напряжения (ТН). Электрическая энергия, как интеграл по времени от мощности, вычисляется для интервалов времени 30 мин.

Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение вычисленных мгновенных значений мощности на интервале времени усреднения 30 мин.

Цифровой сигнал с выходов счетчиков по проводным линиям связи (интерфейс RS-485) поступает на входы локальных УСПД RTU-325-E1-256-M3-Q-I2-G заводской номер 637 (уровень – ИВКЭ), где осуществляется хранение измерительной информации, ее накопление и передача накопленных данных на уровень ИВК региона. ИВК региона осуществляет передачу информации в ИВК Центра сбора данных.

На верхнем уровне системы выполняется обработка измерительной информации, формирование и хранение поступающей информации, оформление справочных и отчетных документов. Передача информации в заинтересованные организации осуществляется от сервера базы данных, по коммутируемым телефонным линиям, через Интернет-провайдера по оптоволоконной линии связи, по сотовому каналу передачи данных и по выделенному оптическому цифровому каналу связи.

АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (СОЕВ), включающей в себя приемник сигналов точного времени от спутников глобальной системы позиционирования (GPS). Погрешность системного времени не превышает 5 с. Система обеспечения единого времени (СОЕВ) выполнена на базе устройства синхронизации единого времени УССВ-35HVS.

Для защиты измерительной системы от несанкционированных изменений (корректировок) предусмотрен многоступенчатый доступ к текущим данным и параметрам настройки системы (электронные ключи, индивидуальные пароли и программные средства для защиты файлов и базы данных).

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики АИИС КУЭ представлены в таблице 1.

Таблица 1. Характеристики измерительных каналов					
ИИК	Наименование параметра	Значение			
1 ГПП1 ЗРУ 110кВ Ввод 1Т ВЛ №453	Номинальный ток (I_{N1}/I_{N2}), А	600/5			
	Допустимый диапазон первичного тока, А	6 .. 300			
	Номинальная нагрузка ТТ , ВА	A = 20; B = 20; C = 20			
	Номинальное напряжение (U_{N1}/U_{N2}), В	110000/100			
	Номинальная нагрузка ТН, ВА	A = 400; B = 400; C = 400			
	Границы допускаемой относительной погрешности результата измерений количества активной электрической энергии при доверительной вероятности 0.95:, %	$\cos\varphi=1$	$\cos\varphi=0.8$	$\cos\varphi=0.5$	
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.02 .. 0.05 \cdot I_{N1}$	не норм.	не норм.	не норм.	
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.05 .. 0.2 \cdot I_{N1}$	± 1.21	± 1.54	± 2.43	
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.2 .. 1.0 \cdot I_{N1}$	± 0.97	± 1.18	± 1.76	
	- в диапазоне тока $I_1 = 1.0 .. 1.2 \cdot I_{N1}$	± 0.92	± 1.10	± 1.62	
	Границы допускаемой относительной погрешности результата измерений количества реактивной электрической энергии при доверительной вероятности 0.95:, %	$\sin\varphi=0.6$		$\sin\varphi=0.87$	
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.02 .. 0.05 \cdot I_{N1}$	не норм.		не норм.	
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.05 .. 0.2 \cdot I_{N1}$	± 2.42		± 1.82	
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.2 .. 1.0 \cdot I_{N1}$	± 1.65		± 1.30	
	- в диапазоне тока $I_1 = 1.0 .. 1.2 \cdot I_{N1}$	± 1.50		± 1.22	
2 ГПП1 ЗРУ 110кВ Ввод 2Т ВЛ №457	Номинальный ток (I_{N1}/I_{N2}), А	600/5			
	Допустимый диапазон первичного тока, А	6 .. 300			
	Номинальная нагрузка ТТ , ВА	A = 20; B = 20; C = 20			
	Номинальное напряжение (U_{N1}/U_{N2}), В	110000/100			
	Номинальная нагрузка ТН, ВА	A = 400; B = 400; C = 400			
	Границы допускаемой относительной погрешности результата измерений количества активной электрической энергии при доверительной вероятности 0.95:, %	$\cos\varphi=1$	$\cos\varphi=0.8$	$\cos\varphi=0.5$	
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.02 .. 0.05 \cdot I_{N1}$	не норм.	не норм.	не норм.	
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.05 .. 0.2 \cdot I_{N1}$	± 1.21	± 1.54	± 2.43	
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.2 .. 1.0 \cdot I_{N1}$	± 0.97	± 1.18	± 1.76	
	- в диапазоне тока $I_1 = 1.0 .. 1.2 \cdot I_{N1}$	± 0.92	± 1.10	± 1.62	

Таблица 1. Характеристики измерительных каналов

ИИК	Наименование параметра	Значение		
	Границы допускаемой относительной погрешности результата измерений количества реактивной электрической энергии при доверительной вероятности 0.95:, %	sinφ=0.6	sinφ=0.87	
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.02 \dots 0.05 \cdot I_{N1}$	не норм.	не норм.	
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.05 \dots 0.2 \cdot I_{N1}$	±2.42	±1.82	
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.2 \dots 1.0 \cdot I_{N1}$	±1.65	±1.30	
	- в диапазоне тока $I_1 = 1.0 \dots 1.2 \cdot I_{N1}$	±1.50	±1.22	
3	Номинальный ток (I_{N1}/I_{N2}), А	3000/5		
	Допустимый диапазон первичного тока, А	30 .. 1500		
	Номинальная нагрузка ТТ , ВА	А = 20; В = 20; С = 20		
	Номинальное напряжение (U_{N1}/U_{N2}), В	10000/100		
	Номинальная нагрузка ТН, ВА	А = 50; В = 50; С = 50		
	Границы допускаемой относительной погрешности результата измерений количества активной электрической энергии при доверительной вероятности 0.95:, %	cosφ=1	cosφ=0.8	cosφ=0.5
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.02 \dots 0.05 \cdot I_{N1}$	не норм.	не норм.	не норм.
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.05 \dots 0.2 \cdot I_{N1}$	±1.10	±1.39	±2.17
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.2 \dots 1.0 \cdot I_{N1}$	±0.83	±0.98	±1.39
	- в диапазоне тока $I_1 = 1.0 \dots 1.2 \cdot I_{N1}$	±0.76	±0.89	±1.20
	Границы допускаемой относительной погрешности результата измерений количества реактивной электрической энергии при доверительной вероятности 0.95:, %	sinφ=0.6	sinφ=0.87	
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.02 \dots 0.05 \cdot I_{N1}$	не норм.	не норм.	
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.05 \dots 0.2 \cdot I_{N1}$	±2.25	±1.72	
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.2 \dots 1.0 \cdot I_{N1}$	±1.39	±1.16	
- в диапазоне тока $I_1 = 1.0 \dots 1.2 \cdot I_{N1}$	±1.20	±1.07		
4	Номинальный ток (I_{N1}/I_{N2}), А	200/5		
	Допустимый диапазон первичного тока, А	2 .. 100		
	Номинальная нагрузка ТТ , ВА	А = 5; В = 5; С = 5		
	Номинальное напряжение (U_{N1}/U_{N2}), В	отсутствует ТН		
	Номинальная нагрузка ТН, ВА			
	Границы допускаемой относительной погрешности результата измерений количества активной электрической энергии при доверительной вероятности 0.95:, %	cosφ=1	cosφ=0.8	cosφ=0.5
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.02 \dots 0.05 \cdot I_{N1}$	не норм.	не норм.	не норм.
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.05 \dots 0.2 \cdot I_{N1}$	±1.08	±1.35	±2.09
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.2 \dots 1.0 \cdot I_{N1}$	±0.80	±0.92	±1.25
	- в диапазоне тока $I_1 = 1.0 \dots 1.2 \cdot I_{N1}$	±0.73	±0.82	±1.04

Таблица 1. Характеристики измерительных каналов

ИИК	Наименование параметра	Значение		
	Границы допускаемой относительной погрешности результата измерений количества реактивной электрической энергии при доверительной вероятности 0.95:, %	sinφ=0.6	sinφ=0.87	
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.02 \dots 0.05 \cdot I_{N1}$	не норм.	не норм.	
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.05 \dots 0.2 \cdot I_{N1}$	±2.20	±1.69	
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.2 \dots 1.0 \cdot I_{N1}$	±1.31	±1.12	
	- в диапазоне тока $I_1 = 1.0 \dots 1.2 \cdot I_{N1}$	±1.10	±1.03	
5	ГПП2 ЗРУ 10кВ яч52 ввод 4	3000/5		
		30 .. 1500		
		A = 20; B = 20; C = 20		
		10000/100		
		A = 50; B = 50; C = 50		
	Границы допускаемой относительной погрешности результата измерений количества активной электрической энергии при доверительной вероятности 0.95:, %	cosφ=1	cosφ=0.8	cosφ=0.5
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.02 \dots 0.05 \cdot I_{N1}$	не норм.	не норм.	не норм.
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.05 \dots 0.2 \cdot I_{N1}$	±1.10	±1.39	±2.17
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.2 \dots 1.0 \cdot I_{N1}$	±0.83	±0.98	±1.39
	- в диапазоне тока $I_1 = 1.0 \dots 1.2 \cdot I_{N1}$	±0.76	±0.89	±1.20
	Границы допускаемой относительной погрешности результата измерений количества реактивной электрической энергии при доверительной вероятности 0.95:, %	sinφ=0.6	sinφ=0.87	
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.02 \dots 0.05 \cdot I_{N1}$	не норм.	не норм.	
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.05 \dots 0.2 \cdot I_{N1}$	±2.25	±1.72	
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.2 \dots 1.0 \cdot I_{N1}$	±1.39	±1.16	
	- в диапазоне тока $I_1 = 1.0 \dots 1.2 \cdot I_{N1}$	±1.20	±1.07	
6	ГПП2 ЗРУ 10кВ яч26 Ввод 2	3000/5		
		30 .. 1500		
		A = 20; B = 20; C = 20		
		10000/100		
		A = 50; B = 50; C = 50		
	Границы допускаемой относительной погрешности результата измерений количества активной электрической энергии при доверительной вероятности 0.95:, %	cosφ=1	cosφ=0.8	cosφ=0.5
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.02 \dots 0.05 \cdot I_{N1}$	не норм.	не норм.	не норм.
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.05 \dots 0.2 \cdot I_{N1}$	±1.10	±1.39	±2.17
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.2 \dots 1.0 \cdot I_{N1}$	±0.83	±0.98	±1.39
	- в диапазоне тока $I_1 = 1.0 \dots 1.2 \cdot I_{N1}$	±0.76	±0.89	±1.20

Таблица 1. Характеристики измерительных каналов

ИИК	Наименование параметра	Значение		
	Границы допускаемой относительной погрешности результата измерений количества реактивной электрической энергии при доверительной вероятности 0.95%, %	sinφ=0.6		sinφ=0.87
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.02 \dots 0.05 \cdot I_{N1}$	не норм.		не норм.
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.05 \dots 0.2 \cdot I_{N1}$	±2.25		±1.72
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.2 \dots 1.0 \cdot I_{N1}$	±1.39		±1.16
	- в диапазоне тока $I_1 = 1.0 \dots 1.2 \cdot I_{N1}$	±1.20		±1.07
7 ГПП2 ОПУ панель 26 ТСН-1	Номинальный ток (I_{N1}/I_{N2}), А	200/5		
	Допустимый диапазон первичного тока, А	2 .. 100		
	Номинальная нагрузка ТТ , ВА	A = 5; B = 5; C = 5		
	Номинальное напряжение (U_{N1}/U_{N2}), В	отсутствует ТН		
	Номинальная нагрузка ТН, ВА			
	Границы допускаемой относительной погрешности результата измерений количества активной электрической энергии при доверительной вероятности 0.95%, %	cosφ=1	cosφ=0.8	cosφ=0.5
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.02 \dots 0.05 \cdot I_{N1}$	не норм.	не норм.	не норм.
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.05 \dots 0.2 \cdot I_{N1}$	±1.08	±1.35	±2.09
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.2 \dots 1.0 \cdot I_{N1}$	±0.80	±0.92	±1.25
	- в диапазоне тока $I_1 = 1.0 \dots 1.2 \cdot I_{N1}$	±0.73	±0.82	±1.04
	Границы допускаемой относительной погрешности результата измерений количества реактивной электрической энергии при доверительной вероятности 0.95%, %	sinφ=0.6		sinφ=0.87
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.02 \dots 0.05 \cdot I_{N1}$	не норм.		не норм.
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.05 \dots 0.2 \cdot I_{N1}$	±2.20		±1.69
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.2 \dots 1.0 \cdot I_{N1}$	±1.31		±1.12
	- в диапазоне тока $I_1 = 1.0 \dots 1.2 \cdot I_{N1}$	±1.10		±1.03
8 ГПП2 ЗРУ 10кВ яч87 Ввод 5	Номинальный ток (I_{N1}/I_{N2}), А	3000/5		
	Допустимый диапазон первичного тока, А	30 .. 1500		
	Номинальная нагрузка ТТ , ВА	A = 20; B = 20; C = 20		
	Номинальное напряжение (U_{N1}/U_{N2}), В	10000/100		
	Номинальная нагрузка ТН, ВА	A = 50; B = 50; C = 50		
	Границы допускаемой относительной погрешности результата измерений количества активной электрической энергии при доверительной вероятности 0.95%, %	cosφ=1	cosφ=0.8	cosφ=0.5
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.02 \dots 0.05 \cdot I_{N1}$	не норм.	не норм.	не норм.
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.05 \dots 0.2 \cdot I_{N1}$	±1.10	±1.39	±2.17
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.2 \dots 1.0 \cdot I_{N1}$	±0.83	±0.98	±1.39
	- в диапазоне тока $I_1 = 1.0 \dots 1.2 \cdot I_{N1}$	±0.76	±0.89	±1.20

Таблица 1. Характеристики измерительных каналов

ИИК	Наименование параметра	Значение		
	Границы допускаемой относительной погрешности результата измерений количества реактивной электрической энергии при доверительной вероятности 0.95:, %	sinφ=0.6	sinφ=0.87	
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.02 \dots 0.05 \cdot I_{N1}$	не норм.	не норм.	
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.05 \dots 0.2 \cdot I_{N1}$	±2.25	±1.72	
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.2 \dots 1.0 \cdot I_{N1}$	±1.39	±1.16	
	- в диапазоне тока $I_1 = 1.0 \dots 1.2 \cdot I_{N1}$	±1.20	±1.07	
9	Номинальный ток (I_{N1}/I_{N2}), А	3000/5		
	Допустимый диапазон первичного тока, А	30 .. 1500		
	Номинальная нагрузка ТТ, ВА	А = 20; В = 20; С = 20		
	Номинальное напряжение (U_{N1}/U_{N2}), В	10000/100		
	Номинальная нагрузка ТН, ВА	А = 50; В = 50; С = 50		
	Границы допускаемой относительной погрешности результата измерений количества активной электрической энергии при доверительной вероятности 0.95:, %	cosφ=1	cosφ=0.8	cosφ=0.5
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.02 \dots 0.05 \cdot I_{N1}$	не норм.	не норм.	не норм.
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.05 \dots 0.2 \cdot I_{N1}$	±1.10	±1.39	±2.17
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.2 \dots 1.0 \cdot I_{N1}$	±0.83	±0.98	±1.39
	- в диапазоне тока $I_1 = 1.0 \dots 1.2 \cdot I_{N1}$	±0.76	±0.89	±1.20
	Границы допускаемой относительной погрешности результата измерений количества реактивной электрической энергии при доверительной вероятности 0.95:, %	sinφ=0.6	sinφ=0.87	
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.02 \dots 0.05 \cdot I_{N1}$	не норм.	не норм.	
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.05 \dots 0.2 \cdot I_{N1}$	±2.25	±1.72	
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.2 \dots 1.0 \cdot I_{N1}$	±1.39	±1.16	
- в диапазоне тока $I_1 = 1.0 \dots 1.2 \cdot I_{N1}$	±1.20	±1.07		
10	Номинальный ток (I_{N1}/I_{N2}), А	3000/5		
	Допустимый диапазон первичного тока, А	30 .. 1500		
	Номинальная нагрузка ТТ, ВА	А = 20; В = 20; С = 20		
	Номинальное напряжение (U_{N1}/U_{N2}), В	10000/100		
	Номинальная нагрузка ТН, ВА	А = 50; В = 50; С = 50		
	Границы допускаемой относительной погрешности результата измерений количества активной электрической энергии при доверительной вероятности 0.95:, %	cosφ=1	cosφ=0.8	cosφ=0.5
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.02 \dots 0.05 \cdot I_{N1}$	не норм.	не норм.	не норм.
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.05 \dots 0.2 \cdot I_{N1}$	±1.10	±1.39	±2.17
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.2 \dots 1.0 \cdot I_{N1}$	±0.83	±0.98	±1.39
	- в диапазоне тока $I_1 = 1.0 \dots 1.2 \cdot I_{N1}$	±0.76	±0.89	±1.20

Таблица 1. Характеристики измерительных каналов

ИИК	Наименование параметра	Значение		
	Границы допускаемой относительной погрешности результата измерений количества реактивной электрической энергии при доверительной вероятности 0.95: , %	sinφ=0.6	sinφ=0.87	
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.02 \dots 0.05 \cdot I_{N1}$	не норм.	не норм.	
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.05 \dots 0.2 \cdot I_{N1}$	±2.25	±1.72	
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.2 \dots 1.0 \cdot I_{N1}$	±1.39	±1.16	
	- в диапазоне тока $I_1 = 1.0 \dots 1.2 \cdot I_{N1}$	±1.20	±1.07	
11	ГПП2 ЗРУ 10/6кВ яч6 МВ-10-I-2Т	3000/5		
		30 .. 1500		
		A = 20; B = 20; C = 20		
		10000/100		
		A = 50; B = 50; C = 50		
	Границы допускаемой относительной погрешности результата измерений количества активной электрической энергии при доверительной вероятности 0.95: , %	cosφ=1	cosφ=0.8	cosφ=0.5
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.02 \dots 0.05 \cdot I_{N1}$	не норм.	не норм.	не норм.
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.05 \dots 0.2 \cdot I_{N1}$	±1.10	±1.39	±2.17
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.2 \dots 1.0 \cdot I_{N1}$	±0.83	±0.98	±1.39
	- в диапазоне тока $I_1 = 1.0 \dots 1.2 \cdot I_{N1}$	±0.76	±0.89	±1.20
	Границы допускаемой относительной погрешности результата измерений количества реактивной электрической энергии при доверительной вероятности 0.95: , %	sinφ=0.6	sinφ=0.87	
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.02 \dots 0.05 \cdot I_{N1}$	не норм.	не норм.	
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.05 \dots 0.2 \cdot I_{N1}$	±2.25	±1.72	
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.2 \dots 1.0 \cdot I_{N1}$	±1.39	±1.16	
	- в диапазоне тока $I_1 = 1.0 \dots 1.2 \cdot I_{N1}$	±1.20	±1.07	
12	ГПП2 ЗРУ 10/6кВ яч24 МВ-10-II-2Т	3000/5		
		30 .. 1500		
		A = 20; B = 20; C = 20		
		10000/100		
		A = 50; B = 50; C = 50		
	Границы допускаемой относительной погрешности результата измерений количества активной электрической энергии при доверительной вероятности 0.95: , %	cosφ=1	cosφ=0.8	cosφ=0.5
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.02 \dots 0.05 \cdot I_{N1}$	не норм.	не норм.	не норм.
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.05 \dots 0.2 \cdot I_{N1}$	±1.10	±1.39	±2.17
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.2 \dots 1.0 \cdot I_{N1}$	±0.83	±0.98	±1.39
	- в диапазоне тока $I_1 = 1.0 \dots 1.2 \cdot I_{N1}$	±0.76	±0.89	±1.20

Таблица 1. Характеристики измерительных каналов				
ИИК	Наименование параметра	Значение		
	Границы допускаемой относительной погрешности результата измерений количества реактивной электрической энергии при доверительной вероятности 0.95%, %	sinφ=0.6		sinφ=0.87
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.02 \dots 0.05 \cdot I_{N1}$	не норм.		не норм.
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.05 \dots 0.2 \cdot I_{N1}$	±2.25		±1.72
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.2 \dots 1.0 \cdot I_{N1}$	±1.39		±1.16
	- в диапазоне тока $I_1 = 1.0 \dots 1.2 \cdot I_{N1}$	±1.20		±1.07
13 ПС Серная ЗРУ 6кВ яч1 Ввод 1	Номинальный ток (I_{N1}/I_{N2}), А	800/5		
	Допустимый диапазон первичного тока, А	8 .. 400		
	Номинальная нагрузка ТТ, ВА	А = 10; В = 10; С = 10		
	Номинальное напряжение (U_{N1}/U_{N2}), В	6000/100		
	Номинальная нагрузка ТН, ВА	А = 50; В = 50; С = 50		
	Границы допускаемой относительной погрешности результата измерений количества активной электрической энергии при доверительной вероятности 0.95%, %	cosφ=1	cosφ=0.8	cosφ=0.5
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.02 \dots 0.05 \cdot I_{N1}$	±1.17	±1.43	±2.17
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.05 \dots 0.2 \cdot I_{N1}$	±0.83	±1.01	±1.46
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.2 \dots 1.0 \cdot I_{N1}$	±0.76	±0.89	±1.20
	- в диапазоне тока $I_1 = 1.0 \dots 1.2 \cdot I_{N1}$	±0.76	±0.89	±1.20
	Границы допускаемой относительной погрешности результата измерений количества реактивной электрической энергии при доверительной вероятности 0.95%, %	sinφ=0.6		sinφ=0.87
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.02 \dots 0.05 \cdot I_{N1}$	±3.08		±2.33
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.05 \dots 0.2 \cdot I_{N1}$	±1.82		±1.48
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.2 \dots 1.0 \cdot I_{N1}$	±1.27		±1.09
	- в диапазоне тока $I_1 = 1.0 \dots 1.2 \cdot I_{N1}$	±1.20		±1.07
14 ПС Серная ЗРУ 6кВ яч3 ТСН-1	Номинальный ток (I_{N1}/I_{N2}), А	100/5		
	Допустимый диапазон первичного тока, А	1 .. 50		
	Номинальная нагрузка ТТ, ВА	А = 10; В = 10; С = 10		
	Номинальное напряжение (U_{N1}/U_{N2}), В	6000/100		
	Номинальная нагрузка ТН, ВА	А = 50; В = 50; С = 50		
	Границы допускаемой относительной погрешности результата измерений количества активной электрической энергии при доверительной вероятности 0.95%, %	cosφ=1	cosφ=0.8	cosφ=0.5
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.02 \dots 0.05 \cdot I_{N1}$	±1.17	±1.43	±2.17
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.05 \dots 0.2 \cdot I_{N1}$	±0.83	±1.01	±1.46
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.2 \dots 1.0 \cdot I_{N1}$	±0.76	±0.89	±1.20
	- в диапазоне тока $I_1 = 1.0 \dots 1.2 \cdot I_{N1}$	±0.76	±0.89	±1.20

Таблица 1. Характеристики измерительных каналов

ИИК	Наименование параметра	Значение		
	Границы допускаемой относительной погрешности результата измерений количества реактивной электрической энергии при доверительной вероятности 0.95:, %	sinφ=0.6	sinφ=0.87	
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.02 \dots 0.05 \cdot I_{N1}$	±3.08	±2.33	
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.05 \dots 0.2 \cdot I_{N1}$	±1.82	±1.48	
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.2 \dots 1.0 \cdot I_{N1}$	±1.27	±1.09	
	- в диапазоне тока $I_1 = 1.0 \dots 1.2 \cdot I_{N1}$	±1.20	±1.07	
15	ПС Серная ЗРУ 6кВ яч37 ТСН-2	150/5		
		2 .. 75		
		A = 10; B = 10; C = 10		
		6000/100		
		A = 50; B = 50; C = 50		
	Границы допускаемой относительной погрешности результата измерений количества активной электрической энергии при доверительной вероятности 0.95:, %	cosφ=1	cosφ=0.8	cosφ=0.5
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.02 \dots 0.05 \cdot I_{N1}$	±1.17	±1.43	±2.17
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.05 \dots 0.2 \cdot I_{N1}$	±0.83	±1.01	±1.46
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.2 \dots 1.0 \cdot I_{N1}$	±0.76	±0.89	±1.20
	- в диапазоне тока $I_1 = 1.0 \dots 1.2 \cdot I_{N1}$	±0.76	±0.89	±1.20
	Границы допускаемой относительной погрешности результата измерений количества реактивной электрической энергии при доверительной вероятности 0.95:, %	sinφ=0.6	sinφ=0.87	
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.02 \dots 0.05 \cdot I_{N1}$	±3.08	±2.33	
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.05 \dots 0.2 \cdot I_{N1}$	±1.82	±1.48	
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.2 \dots 1.0 \cdot I_{N1}$	±1.27	±1.09	
- в диапазоне тока $I_1 = 1.0 \dots 1.2 \cdot I_{N1}$	±1.20	±1.07		
16	ПС Серная ЗРУ 6кВ яч39 Ввод 2	800/5		
		8 .. 400		
		A = 10; B = 10; C = 10		
		6000/100		
		A = 50; B = 50; C = 50		
	Границы допускаемой относительной погрешности результата измерений количества активной электрической энергии при доверительной вероятности 0.95:, %	cosφ=1	cosφ=0.8	cosφ=0.5
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.02 \dots 0.05 \cdot I_{N1}$	±1.17	±1.43	±2.17
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.05 \dots 0.2 \cdot I_{N1}$	±0.83	±1.01	±1.46
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.2 \dots 1.0 \cdot I_{N1}$	±0.76	±0.89	±1.20
	- в диапазоне тока $I_1 = 1.0 \dots 1.2 \cdot I_{N1}$	±0.76	±0.89	±1.20

Таблица 1. Характеристики измерительных каналов			
ИИК	Наименование параметра	Значение	
	Границы допускаемой относительной погрешности результата измерений количества реактивной электрической энергии при доверительной вероятности 0.95; %	$\sin\varphi=0.6$	$\sin\varphi=0.87$
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.02 \dots 0.05 \cdot I_{N1}$	± 3.08	± 2.33
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.05 \dots 0.2 \cdot I_{N1}$	± 1.82	± 1.48
	- в диапазоне тока $I_1 = 0.2 \dots 1.0 \cdot I_{N1}$	± 1.27	± 1.09
	- в диапазоне тока $I_1 = 1.0 \dots 1.2 \cdot I_{N1}$	± 1.20	± 1.07

Перечень функций выполняемых АИИС КУЭ

Общее число измерительных каналов в АИИС КУЭ.....	21
Возможность проведения измерений величин приращений активной электроэнергии.....	имеется
Возможность проведения измерений величин приращений реактивной электроэнергии.....	имеется
Возможность проведения измерений времени и интервалов времени	имеется
Возможность проведения измерений напряжения в ИИК.....	имеется
Возможность проведения измерений тока в ИИК.....	имеется
Функция проведения измерений активной электрической энергии.....	автоматизирована
Функция проведения измерений реактивной электрической энергии.....	автоматизирована
Функция проведения измерений времени и интервалов времени.....	автоматизирована
Функция проведения измерений напряжения в ИИК.....	автоматизирована
Функция проведения измерений тока в ИИК.....	автоматизирована
Цикличность проведения измерений, интервал.....	30 минут
Возможность коррекции текущего времени в ИИК, ИВКЭ и ИВК.....	имеется
Функция коррекции текущего времени в ИИК, ИВКЭ и ИВК.....	автоматизирована
Цикличность коррекции текущего времени в ИИК, ИВКЭ и ИВК, интервал.....	30 минут
Возможность сбора состояний средств измерений	имеется
Возможность сбора результатов измерений.....	имеется
Функция проведения сбора состояний средств измерения.....	автоматизирована
Функция проведения сбора результатов измерения.....	автоматизирована
Цикличность сбора результатов измерений и состояний СИ, интервал.....	30 минут
Возможность предоставления результатов измерений в ИАСУ КУ.....	имеется
Функция предоставления результатов измерений в ИАСУ КУ.....	автоматизирована
Цикличность предоставления результатов измерений в ИАСУ КУ, интервал.....	1 раз в сутки
Возможность предоставления результатов измерений в РДУ «СО-ЦДУ ЕЭС».....	имеется
Функция предоставления результатов измерений в РДУ «СО-ЦДУ ЕЭС».....	автоматизирована
Цикличность предоставления результатов измерений в РДУ «СО-ЦДУ ЕЭС», интервал.....	1 раз в сутки
Возможность хранения информации (профиля) в ИИК(счетчик).....	имеется
Функция хранение информации (профиля) в ИИК(счетчик).....	автоматизирована
Глубина хранения информации (профиля) в ИИК(счетчик).....	не менее 35 суток
Глубина хранения информации при отключении питания.....	не менее 5 лет
Возможность хранения информации (профиля) в ИВКЭ(УСПД).....	имеется
Функция хранение информации (профиля) в ИВКЭ(УСПД).....	автоматизирована
Глубина хранения информации (профиля) в ИВКЭ(УСПД).....	не менее 35 суток
Возможность хранения информации (профиля) в ИВК(сервер).....	имеется
Функция хранения информации (профиля) в ИВК (сервер).....	автоматизирована

Глубина хранения информации (профиля) в ИВК.....не менее 3,5 лет
 Функция синхронизации времени в АИИС КУЭ.....автоматизирована
 Защита информации при параметрировании счетчика.....реализована с помощью пароля
 Защита информации при параметрировании УСПД.....реализована с помощью пароля
 Защита информации при параметрировании сервера.....реализована с помощью пароля
 Защита информации при конфигурировании и настройке АИИС КУЭ.....реализована с помощью пароля
 Защита передачи информации от ИВКЭ в сервер ИВК.....реализована с помощью пароля
 Защита информации при хранении в соответствии с требованиями к классу 2Б РД Гостехкомиссии в сервере БД ИВК.....предусмотрена
 Защита от несанкционированного доступа при передаче результатов измерений (использование электронной цифровой подписи).....предусмотрена
 Резервное электрическое питание счетчиков электрической энергии.....выполнено
 Резервирование каналов связи ИВКЭ – ИВК.....выполнено
 Резервирование каналов связи ИВК – ИАСУ КУ НП «АТС».....выполнено
 Резервирование каналов связи ИВК – ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» РДУ.....выполнено
 Средства для резервного копирования и восстановления (довосстановления пропусков данных) базы данных АИИС КУЭ.....предусмотрены
 Возможность контроля достоверности и восстановления данных в АИИС КУЭ.....имеется
 Возможность считывания информации со счетчика автономным способом.....предусмотрена
 Возможность считывания информации со счетчика удаленным способом.....имеется
 Возможность визуального контроля информации на счетчике.....имеется

Наличие фиксации в журнале событий счетчика следующих событий:

- фактов параметрирования счетчика.....имеется
- фактов пропадания напряжения.....имеется
- фактов коррекции времени.....имеется

Нормальные условия эксплуатации:

- напряжение питающей сети переменного тока.....(220±2,2) В
- частота питающей сети.....(50 ± 0,15) Гц
- температура:от -35 °С до +40°С (для ТН и ТТ)
от +18 °С до +22°С (для счетчиков)
от +18°С до +22 °С (для ИВКЭ)
от +18°С до +22°С (для ИВК)
- относительная влажность воздуха.....(70±5) %
- атмосферное давление.....(750±30) мм рт.ст.

Рабочие условия эксплуатации:

- напряжение питающей сети переменного тока.....(220±22) В

- частота питающей сети.....(50 ± 0,4) Гц
- температура:от -45 °С до +40 °С (для ТН и ТТ)
.....от +5 °С до +40 °С (для счетчиков)
.....от +5 °С до +40 °С (для ИВКЭ)
.....от +5 °С до +40 °С (для ИВК)
- относительная влажность воздуха.....(70±10) %
- атмосферное давление.....(750±30) мм рт.ст.

- Средняя наработка на отказ.....35000 ч
- Средний срок службы АИИС КУЭ.....10 лет

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на титульные листы эксплуатационной документации АИИС КУЭ.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность АИИС КУЭ представлена в таблице 3.

Таблица 3 – Комплектность АИИС КУЭ

Наименование	Количество
Измерительный трансформатор тока типа ТЛШ-10	32 шт.
Измерительный трансформатор тока типа ТПЛ-10	6 шт.
Измерительный трансформатор тока типа ТОЛ-10	4 шт.
Измерительный трансформатор напряжения НАМИ-10	16 шт.
Измерительный трансформатор напряжения VRM2N/S2	8 шт.
Счетчик электроэнергии многофункциональный типа EA02RAL-P3-B4-W	21 шт.
Устройство сбора и передачи данных УСПД типа RTU-325	1 шт.
Модем Zyxel U-336 E Plus	2 шт.
SHDSL-модем Prestige 791R EE	4 шт.
коммутатор Ethernet 3Com Baseline Switch 2016	1 шт.
Устройство синхронизации единого времени УССВ-35HVS	2 шт.
сервер БД HP Proliant ML570	2 шт.
сервер управления HP DL360 G4p	1 шт.
ленточная библиотека HP StorageWorks Ultrium 448 Tape Drives	1 шт.
источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 2200VA USB&Serial RMI	3 шт.
переключатель ATEN Data Switch Masterview CS-14	1 шт.
коммутатор (HUB) 3Com Baseline Switch 2816	1 шт.
межсетевой экран Cisco PIX-515E-R-DMZ-BUN	1 шт.
коммутатор Cisco Catalyst 2950-12 Switch	1 шт.
системный блок Arbyte Quint mATX C2./256/40/CD-R	1 шт.
Специализированное программное обеспечение установленное на сервере (ПО) «Альфа Центр_SE», с дополнительными компонентами: Альфа Центр Администратор, АльфаЦентр Мониторинг, Альфа Центр Резерв	1 комплект
Специализированное программное обеспечение установленное на рабочей станции оператора (ПО) «Альфа Центр_PE»	1 комплект
Средства управления (монитор, клавиатура, мышь)	2 комплекта
Руководство по эксплуатации	1 экземпляр
Методика поверки	1 экземпляр

ПОВЕРКА

Поверка АИИС КУЭ проводится по документу "ГСИ. Система автоматизированная информационно-измерительная - АИИС КУЭ АИИС КУЭ Газоперерабатывающий завод ООО «Астраханьгазпром». Методика поверки», утвержденному ГУ «Энерготестконтроль».

Перечень основных средств поверки:

- средства поверки измерительных трансформаторов напряжения по МИ 2845-2003, МИ 2925-2005 и/или по ГОСТ 8.216-88;
 - средства поверки измерительных трансформаторов тока по ГОСТ 8.217-2003;
 - средства поверки счетчиков электрической энергии в соответствии с методикой поверки счетчиков типа ЕвроАЛЬФА;
 - средства измерений вторичной нагрузки ТТ в соответствии с утвержденным документом «Методика выполнения измерений мощности нагрузки трансформаторов тока в условиях эксплуатации»;
 - средства измерений вторичной нагрузки ТН в соответствии с утвержденным документом «Методика выполнения измерений мощности нагрузки трансформаторов тока в условиях эксплуатации»;
 - средства измерений падения напряжения в линии соединения счетчика с ТН в соответствии с утвержденным документом «Методика выполнения измерений падения напряжения в линии соединения счетчика с трансформатором напряжения в условиях эксплуатации»;
 - средства измерений в соответствии с утвержденным документом «Методика выполнения измерений профилей электроэнергии, передачи информации и вычисления приращений электрической энергии за 30-ти минутные интервалы времени в условиях эксплуатации»;
 - переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы со счетчиками системы;
 - радиоприемник УКВ диапазона, принимающий сигналы службы точного времени;
 - GPS приемник сигналов точного времени - GPS MAP 76S фирмы GARMIN.
- Межповерочный интервал - 4 года.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 1983-2001 «Трансформаторы напряжения. Общие технические условия».

ГОСТ 7746-2001 «Трансформаторы тока. Общие технические условия».

ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия».

ГОСТ 26035-83 «Счетчики электрической энергии переменного тока электронные. Общие технические условия».

ГОСТ 30206-94 (МЭК 687-92) «Статические счетчики ватт-часов активной энергии переменного тока (классы точности 0,2S и 0,5S)».

ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».

ГОСТ Р 8.596-2002 "ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения"

Техническая документация на систему информационно-измерительную автоматизированную - АИИС КУЭ АИИС КУЭ Газоперерабатывающий завод ООО «Астраханьгазпром».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип системы информационно-измерительной автоматизированной Газоперерабатывающий завод ООО «Астраханьгазпром» утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, и метрологически обеспечен в эксплуатации.

Изготовитель:

ООО «Инженерный центр «ЭНЕРГОАУДИТКОНТРОЛЬ»


Юридический адрес: 125368, г. Москва, ул. Барышиха, д. 19

Почтовый адрес: 123242 г. Москва, пер. Капранова, д 3, а

Телефон: (095) 540-9909

Факс: (095) 540-1169

Технический директор

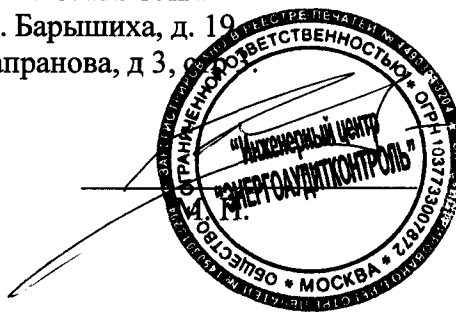

Л. Генгринович