


ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА

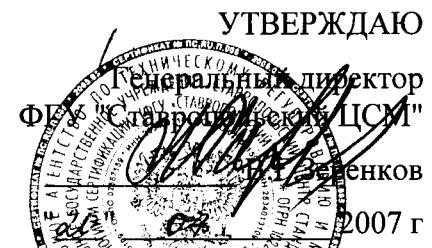

Счетчики активной электрической энергии трехфазные СЕ 301	Внесены в Государственный реестр средств из- мерений Регистрационный № <u>34048-07</u> Взамен №
--	--

Выпускаются по ГОСТ Р 52320-2005, ГОСТ Р 52322-2005, ГОСТ Р 52323-2005 и техническим условиям ТУ 4228-068-22136119-2006.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Счетчики активной электрической энергии трехфазные СЕ 301 предназначены для измерения активной электрической энергии, значений активной мощности, усредненных на интервале в 1 с (в дальнейшем активная мощность), частоты напряжения, угла сдвига фаз, среднеквадратического значения напряжения и силы тока в трехфазных четырехпроводных цепях переменного тока и организации многотарифного учета электроэнергии.

Применяются внутри помещений, в местах, имеющих дополнительную защиту от влияния окружающей среды, на промышленных предприятиях и объектах энергетики, а также для передачи по линиям связи информационных данных для автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ.

ОПИСАНИЕ

Принцип действия счетчика основан на измерении мгновенных значений входных сигналов тока и напряжения шестиканальным аналого-цифровым преобразователем, с последующим вычислением среднеквадратических значений токов и напряжений, активной мощности и энергии, углов сдвига фазы и частоты.


Счетчик также имеет в своем составе микроконтроллер, энергонезависимую память данных и встроенные часы реального времени, позволяющие вести учет активной электроэнергии по тарифным зонам суток, интерфейсные выходы для подключения к системам автоматизированного учета потребленной электроэнергии, ЖК-индикатор для просмотра измеряемой информации, клавиатуру с одной пломбируемой кнопкой для защиты от несанкционированного перепрограммирования.

В состав счетчика, в соответствии со структурой условного обозначения, могут входить дополнительные устройства: интерфейсные, управления нагрузкой и т.д.

Зажимы для подсоединения счетчика к сети и испытательное выходное устройство закрываются пластмассовой крышкой.

Структура условного обозначения счетчиков

СЕ 301 X XXX X...X

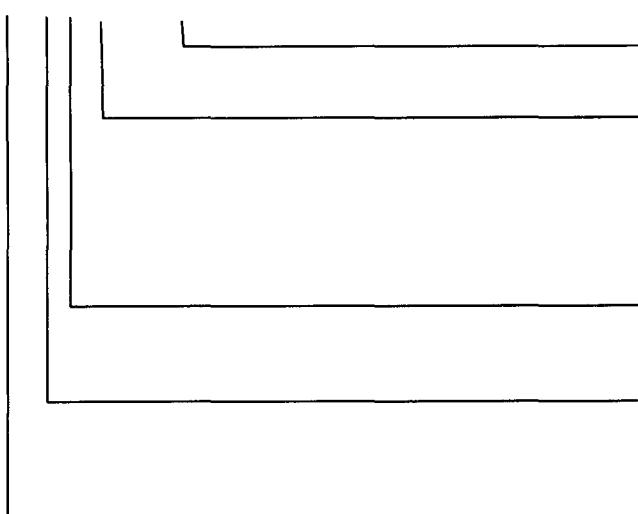

Дополнительные исполнения:*

Смотри таблицу 1

Номинальный, базовый (максимальный) ток:

3 – 5(10) А

5 – 5(60) А

6 – 5(100) А

8 – 10(100) А

Номинальное фазное напряжение:

0- 57,7 В

4 – 230 В

Класс точности по активной энергии:

0 – 0,5S

1 – 1

Тип корпуса:

R3X – для установки на рейку;

S3X – для установки на щиток.

Примечание – X указывает номер конструктивного исполнения корпуса

Примечание - * Количество символов определяется наличием дополнительных программно-аппаратных опций в соответствии с таблицей 1

Рисунок 1 – Структура условного обозначения счетчика

Таблица 1

Обозначение	Интерфейс	Обозначение	Дополнительные программно- аппаратные опции
A	EIA485	H	TM-вход
U	USB	Q	Реле управления
C	CAN	S	Реле сигнализации
B	M-Bus	V	Контроль вскрытия крышки
E	EIA232	X	Сниженное собственное потребление
I	IrDA 1.0	Y	2 направления учета
J	Оптический интерфейс	Z	С расширенным набором параметров
P	PLC-интерфейс		
R1	Радиоинтерфейс со встроенной антенной		
R2	Радиоинтерфейс с разъемом под внешнюю antennу		

Счетчик ведет учет энергии по четырем тарифам в соответствии с сезонными программами смены тарифных зон (количество тарифных зон в сутках – до 12, количество сезонных программ – до 12, количество тарифных графиков – до 36). Сезонная программа может содержать суточный график тарификации рабочих дней и альтернативные суточные графики тарификации.

Счетчик обеспечивает учет и вывод на индикацию:

- количества потребленной и отпущенной активной электроэнергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по четырем тарифам;

- количества потребленной и отпущененной активной электроэнергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по 4 тарифам на конец месяца за 13 месяцев;
- количества потребленной и отпущенной активной электроэнергии нарастающим итогом суммарно и раздельно по 4 тарифам на конец суток за 45 суток;
- графиков активных мощностей (потребления и отпуска), усредненных на заданном интервале времени (1...60 минут) за период не менее 60 суток (при 30 минутном интервале);
- количества потребленной и отпущенной активной электроэнергии за текущий и 12 прошедших месяца суммарно и раздельно по 4 тарифам (в модификации Z);
- количества потребленной и отпущенной активной электроэнергии за 45 прошедших суток суммарно и раздельно по 4 тарифам (в модификации Z);
- значений активных мощностей, усредненных за прошедший трехминутный интервал;
- действующего тарифа и направления электроэнергии (отпуск, потребление);
- максимальных месячных значений активной мощности, усредненных на заданном (1...60 минут) интервале, за текущий и 12 прошедших месяцев раздельно по четырем тарифам.

Счетчик обеспечивает измерение и индикацию:

- среднеквадратических значений фазных напряжений по каждой фазе в цепях напряжения;
- среднеквадратических значений токов по каждой фазе в цепях тока;
- углов сдвига фазы между основными гармониками фазных напряжений и токов (в модификации Z);
- углов сдвига фазы между основными гармониками фазных напряжений (в модификации Z);
- значений коэффициента активной мощности (с ненормируемой точностью);
- значений частоты сети.

Счетчик обеспечивает возможность задания следующих параметров:

- заводского номера счетчика;
- текущего времени и даты;
- величины суточной коррекции хода часов;
- разрешения перехода на "летнее" время (с заданием месяцев перехода на "зимнее", "летнее" время);
- до 12 дат начала сезона;
- до 12 зон суточного графика тарификации и до 36 графиков тарификации;
- до 32 исключительных дней (дни, в которые тарификация отличается от общего правила и задается пользователем);
- графиков тарификации для каждого из семи дней недели;
- коэффициентов трансформации тока и напряжения;
- пароля для доступа по интерфейсу до 12 символов;
- идентификатора в соответствии с протоколом;
- скорости обмена (в т.ч. стартовой);
- лимитов по потреблению и мощности с процентом превышения для работы сигнализации по каждому тарифу.

Счетчик обеспечивает фиксацию не менее 20 последних корректировок времени, изменения уставок временных тарифных зон и перепрограммирования метрологических характеристик счетчика, а также фиксацию не менее 40 последних пропаданий фазных напряжений.

Обмен информацией с внешними устройствами обработки данных осуществляется через оптический интерфейс или IrDA 1.0 и интерфейс, выбираемый при заказе счётчиков, из списка: EIA485, EIA232, CAN, M-Bus, USB, PLC-интерфейс, Радиоинтерфейс.

Обслуживание счетчиков производится с помощью программы "Администрирование устройств".

Оптический интерфейс соответствует стандарту ГОСТ Р МЭК 61107-2001. Интерфейсы EIA485, EIA232, CAN, M-Bus, USB, PLC-интерфейс, Радиоинтерфейс, IrDA 1.0 соответствуют стандарту ГОСТ Р МЭК 61107-2001 на уровне протокола обмена.

Обмен информацией по оптическому интерфейсу осуществляется с помощью оптической головки, соответствующей ГОСТ Р МЭК 61107-2001.

Обмен информацией по IrDA 1.0 осуществляется с помощью любого устройства поддерживающего протокол IrDA 1.0 (КПК, ноутбук, ПЭВМ и т.д.).

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 2

Номинальный или базовый ток	5 А или 10 А
Максимальный ток	10 А, 60 А или 100 А
Номинальное напряжение	3х57,7/100 В или 3х230/400 В
Диапазон рабочих температур окружающего воздуха	от минус 40 до 60 °С
Диапазон значений постоянной счетчика	от 450 имп/кВт·ч до 8000 имп/кВт·ч
Порог чувствительности	См. таблицу 8
Количество десятичных знаков индикатора	не менее 8
Полная мощность, потребляемая каждой цепью тока	не более 0,1 В·А при номинальном (базовом) токе
Полная (активная) мощность, потребляемая каждой цепью напряжения	не более 9 В·А (0,8 Вт) при номинальном значении напряжения
Предел основной абсолютной погрешности хода часов	± 0,5 с/сутки
Дополнительная погрешность хода часов при нормальной температуре и при отключеннном питании	± 1 с/сутки
Предел дополнительной температурной погрешности хода часов	± 0,15 с/°С·сутки в диапазоне от минус 10 до 45 °С ± 0,2 с/°С·сутки в диапазоне от минус 40 до 60 °С
Длительность хранения информации при отключении питания, лет	10
Число тарифов	4
Число временных зон в сутках	до 12
Минимальный (максимальный) интервал тарифной зоны, мин	1 (1440)
Дискретность задания интервала тарифной зоны, мин	1
Количество реле управления нагрузкой	до 2
Допустимое коммутируемое напряжение на контактах реле управления нагрузкой	не более 265 В
Допустимое значение коммутируемого тока на контактах реле управления нагрузкой	не более 2 А
Количество электрических испытательных выходов с параметрами по ГОСТ Р 52322 (ГОСТ Р 52323)	1
Количество оптических испытательных выходов с параметрами по ГОСТ Р 52320	1
Максимальная емкость каждого счетного механизма импульсных входов	99999999 импульсов
Скорость обмена по интерфейсам	От 300 Бод до 19200 Бод; для IrDA фикс. 9600 Бод
Скорость обмена через оптический порт	От 300 Бод до 9600 Бод
Время интеграции средней мощности (периоды интеграции выбираются пользователем из ряда)	1; 2; 3; 4; 5; 6; 10; 12; 15; 20, 30 или 60 мин.

Время обновления всех показаний счетчика	1 с
Время чтения любого параметра счетчика по интерфейсу или оптическому порту	Зависит от типа параметра и может изменяться в диапазоне от 0,06 с до 1000 с (при скорости 9600 Бод)
Масса счетчика	не более 2,0 кг
Габаритные размеры, мм, не более (длина; ширина; высота)	278; 175; 73 для СЕ 301 S; 143; 113; 72,5 для СЕ 301 R;
Средняя наработка до отказа	160000 ч
Средний срок службы до первого капитального ремонта счетчиков	30 лет

Пределы допускаемых значений основной относительной погрешности, приведенные в таблицах 3...8, нормируют при трехфазном симметричном напряжении и трехфазном симметричном токе для информативных значений входного сигнала:

напряжение – (0,75 ... 1,15) $U_{\text{ном}}$;

частота измерительной сети – (47,5...52,5) Гц или (57...63) Гц.

Пределы допускаемых значений основной относительной погрешности при измерении активной энергии и активной мощности δ_P , в процентах, при трехфазном симметричном напряжении и трехфазном симметричном токе не должны превышать значений, указанных в таблице 3.

Таблица 3

Значение тока для счетчиков		$\cos \varphi$	Пределы допускаемой основной погрешности при измерении активной энергии и мощности, %, для счетчиков класса точности		
с непосредственным включением	включаемых через трансформатор		0,5S	1	
—	$0,01 I_{\text{н}} \leq I < 0,05 I_{\text{н}}$	1,0	$\pm 1,0$	—	
	$0,05 I_{\text{н}} \leq I \leq I_{\text{макс}}$		$\pm 0,5$		
	$0,02 I_{\text{н}} \leq I < 0,10 I_{\text{н}}$	0,5 (инд) 0,8 (емк)	$\pm 1,0$		
	$0,10 I_{\text{н}} \leq I \leq I_{\text{макс}}$		$\pm 0,6$		
	$0,05 I_6 \leq I < 0,10 I_6$	1,0	$\pm 1,5$		
	$0,10 I_6 \leq I \leq I_{\text{макс}}$				
$0,10 I_6 \leq I < 0,20 I_6$	$0,05 I_{\text{н}} \leq I < 0,10 I_{\text{н}}$	0,5 (инд) 0,8 (емк)	$\pm 1,5$	—	
	$0,10 I_{\text{н}} \leq I \leq I_{\text{макс}}$				
	$0,20 I_6 \leq I \leq I_{\text{макс}}$	0,5 (инд) 0,8 (емк)	$\pm 1,0$		

Пределы допускаемых значений основной относительной погрешности при измерении среднеквадратических значений силы тока δ_I , в процентах, не должны превышать значений, указанных в таблице 4.

Таблица 4

Значение тока для счетчиков		Пределы допускаемой основной погрешности при измерении тока δ_I , %, для счетчиков класса точности	
с непосредственным включением	включаемых через трансформатор	0,5S	1
$0,05 I_6 \leq I \leq I_{\text{макс}}$	$0,05 I_{\text{ном}} \leq I \leq I_{\text{макс}}$	$\pm 1,0$	$\pm 2,0$

Пределы допускаемых значений основной относительной погрешности при измерении среднеквадратических значений напряжений δ_U , в процентах, не должны превышать значений, указанных в таблице 5.

Таблица 5

Значение напряжения	Пределы допускаемой основной погрешности при измерении напряжения δ_U , %, для счетчиков класса точности	
	0,5S	1
$0,75 U_{\text{ном}} \leq U \leq 1,2 U_{\text{ном}}$	$\pm 1,0$	$\pm 2,0$

Пределы допускаемых значений абсолютной погрешности при измерении углов сдвига фазы между основными гармониками напряжений и токов не должны превышать $\pm 1^\circ$ в диапазоне от минус 180° до 180° для счётчиков всех классов точности при величине тока от $0,05I_{\text{ном}}$ до $I_{\text{макс}}$ или от $0,05I_6$ до $I_{\text{макс}}$.

Пределы допускаемых значений абсолютной погрешности при измерении частоты напряжения сети не должны превышать $\pm 0,1$ Гц в диапазоне от 47,5 Гц до 52,5 Гц для счётчиков всех классов точности.

Средний температурный коэффициент при измерении активной энергии, активной мощности не должен превышать пределов, установленных в таблице 6, при измерении напряжений, токов не должен превышать пределов, установленных в таблице 7.

Таблица 6

Значение тока для счетчиков		$\cos \phi$	Средний температурный коэффициент при измерении активной энергии и мощности, %/К, для счетчиков класса точности	
с непосредственным включением	включаемых через трансформатор		0,5S	1
$0,1I_6 \leq I \leq I_{\text{макс}}$	$0,05I_{\text{ном}} \leq I \leq I_{\text{макс}}$	1,0	$\pm 0,03$	$\pm 0,05$
$0,2I_6 \leq I \leq I_{\text{макс}}$	$0,10I_{\text{ном}} \leq I \leq I_{\text{макс}}$	0,5 (инд)	$\pm 0,05$	$\pm 0,07$

Таблица 7

Значение тока для счетчиков		Средний температурный коэффициент при измерении напряжений, токов, %/К, для счетчиков класса точности	
с непосредственным включением	включаемых через трансформатор	0,5S	1
$0,1I_6 \leq I \leq I_{\text{макс}}$	$0,05I_{\text{ном}} \leq I \leq I_{\text{макс}}$	$\pm 0,05$	$\pm 0,10$

Порог чувствительности (стартовый ток). Счетчики должны начать и продолжать регистрировать показания при симметричных значениях тока, указанных в таблице 8 для активной энергии при коэффициенте мощности равном 1.

Таблица 8

Включение счетчика	Класс точности счетчика	
	0,5S	1
непосредственное	—	$0,002 I_6$
через трансформаторы тока	$0,001 I_{\text{ном}}$	$0,002 I_{\text{ном}}$

Примечание - При измерении следующих вспомогательных параметров: активной мощности, среднеквадратических значений напряжений, среднеквадратических значений токов дополнительные погрешности, вызываемые изменением влияющих величин (кроме температуры окружающей среды) по отношению к нормальным условиям соответствуют дополнительным погрешностям по активной энергии, поскольку энергия и вспомогательные параметры вычисляются из одних и тех же мгновенных значений тока и напряжения.

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносят на панель счетчика офсетной печатью (или другим способом, не ухудшающим качества), на титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

- счетчик активной электрической энергии трехфазный СЕ 301 (одно из исполнений);
- руководство по эксплуатации;
- формуляр;
- программа обслуживания счетчиков "Администрирование устройств". *

По требованию организаций, производящих регулировку, ремонт и поверку счетчиков, дополнительно высылаются методика поверки ИНЕС.411152.091 Д1, руководство по среднему ремонту ИНЕС.411152.091 РС.

* - Поставляется на компакт-диске и опубликована на сайте в сети интернет <http://www.energomera.ru>

ПОВЕРКА

Поверку осуществляют в соответствии с документом: "Счетчики активной электрической энергии трехфазные СЕ 301. Методика поверки." ИНЕС.411152.091 Д1, утвержденным ФГУП ВНИИМС в 2007 г.

В перечень основного поверочного оборудования входят:

- установка для поверки счетчиков электрической энергии ЦЭ6804М (используется при поверке счетчиков трансформаторного включения класса точности 0,5S и менее точных), установка для поверки счетчиков электрической энергии ЦУ6800И (используется при поверке счетчиков непосредственного включения классов точности 1);
- счетчик многофункциональный эталонный ЦЭ6815-0101Т.
- универсальная пробойная установка УПУ-10;
- секундомер СО спр-26.

Межповерочный интервал 16 лет для счетчиков СЕ 301 S, 10 лет для счетчиков СЕ 301 R.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ Р 52320-2005 "Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний. Часть 11. Счетчики электрической энергии".

ГОСТ Р 52323-2005 "Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S"

ГОСТ Р 52322-2005 "Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 21. Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2".

ГОСТ Р МЭК 61107-2001 "Обмен данными при считывании показаний счетчиков, тарификации и управления нагрузкой. Прямой локальный обмен данными".

ТУ 4228-068-22136119-2006 "Счетчики активной электрической энергии трехфазные СЕ 301. Технические условия".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип счетчиков активной электрической энергии трехфазных СЕ 301 утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа и метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации.

Счетчики имеют сертификат соответствия требованиям безопасности и электромагнитной совместимости № РОСС RU.ME65.B01124.

Изготовитель: ОАО "Концерн Энергомера"

- Почтовый адрес:
➤ 355029, Россия, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415
- Телефоны:
➤ (8652) 35-75-27 (центр консультаций потребителей);
➤ 35-67-45 (канцелярия Концерна);
- Телефон/факс:
➤ (8652) 56-66-90 (центр консультаций потребителей);
➤ 56-44-17 (канцелярия Концерна);
- E-mail:
➤ concern@energomera.ru;
- Сайт Концерна:
➤ <http://www.energomera.ru>;

Генеральный директор
ОАО "Концерн Энергомера"



В.И.Поляков