

СОГЛАСОВАНО
Руководитель ГИИ «НИИМС»



Яншин

2008 г

Трансформаторы напряжения VES 24	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный N <u>39351-08</u> Взамен N
----------------------------------	---

Выпускаются по технической документации фирмы «RITZ Instrument Transformers GmbH» (Германия).

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Трансформаторы напряжения VES 24 предназначены для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам и (или) устройствам защиты и управления, применяются в установках переменного тока промышленной частоты в сетях 20 кВ.

ОПИСАНИЕ

Трансформаторы VES 24 однофазные, индуктивные, с одним изолированным выводом первичной обмотки, на который может быть установлен предохранитель, при этом другой конец первичной обмотки при эксплуатации заземляется. Первичные и вторичные обмотки залиты специальным компаундом, который обеспечивает основную изоляцию. Трансформаторы имеют две вторичные обмотки – основную измерительную и дополнительную. Выводы вторичных обмоток помещены в контактной коробке, закрепленной на основании. На основании трансформатора имеется клемма для заземления с винтом М8. Контактная коробка вторичных выводов снабжена изоляционной пломбируемой крышкой.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- наибольшее рабочее напряжение, кВ	24
- номинальные первичные напряжения, кВ	15/√3; 20/√3
- номинальные вторичные напряжения, В	
для измерительных обмоток	100/√3
для дополнительных обмоток	100/3
- класс точности / вторичная нагрузка, В·А	
для основной вторичной обмотки	0,2/10;15; 0,5/30;60; 1,0/90;120
для дополнительной обмотки	3P/50; 6P/100
- предельная мощность, В·А	
основная вторичная обмотка	400
дополнительная вторичная обмотка	100
- номинальная частота, Гц	50
- масса, кг	
без предохранителя	до 27
с предохранителем	до 29
- габаритные размеры (Д x Ш x В), мм	
без предохранителя	354 x 178 x 280
с предохранителем	379 x 178 x 385

Климатическое исполнение У3 по ГОСТ 15150-69 в диапазоне от - 45 до 40 °С.

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на табличку трансформатора и на паспорт типографским способом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Трансформатор напряжения - 1 шт.

Руководство по эксплуатации - 1 экз. (на партию).

Паспорт – 1 экз.

ПОВЕРКА

Поверку трансформаторов производят в соответствии с ГОСТ 8.216-88

"Трансформаторы напряжения. Методика поверки".

Межповерочный интервал - 8 лет.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 1983-2001 "Трансформаторы напряжения. Общие технические условия".

ГОСТ 8.216-88 "Трансформаторы напряжения. Методика поверки".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип трансформаторов напряжения VES 24 утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.

Выдан сертификат соответствия ГОСТ Р № РОСС DE.MB02.B01556 ОС
Высоковольтного Электрооборудования Ассоциация «ЭНЕРГОСЕРТ»,
регистрационный № РОСС RU.0001.11MB02.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Фирма «RITZ Instrument Transformers GmbH» (Германия)

Адрес : Siemensstr. 2, D-56422 Wirges, Germany.


Тел. +49 2602 679-0, факс +49 2602 9436-00

ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС»

«RITZ Instrument Transformers GmbH»



И.П. Зубков

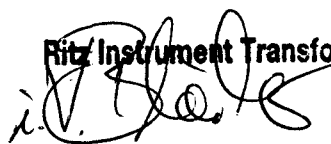

Ritz Instrument Transformers GmbH

Gerd Bräuer