

Приложение к свидетельству
№ _____ об утверждении типа
средств измерений

СОГЛАСОВАНО



Расходомеры-счетчики вихревые FV4000
(модели FV4000-VR4, FV4000-VT4,
FS4000-SR4, FS4000-ST4)

Внесены в Государственный реестр средств
измерений
Регистрационный номер 41988-09
Взамен № _____

Выпускаются по технической документации фирмы "ABB Automation Products GmbH",
Германия.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Расходомеры-счетчики вихревые FV4000 (модели FV4000-VR4, FV4000-VT4, FS4000-SR4, FS4000-ST4), далее – расходомеры, предназначены для измерений объемного (массового) расхода и объема (массы) различных жидкостей и неагрессивных газов (пара).

Область применения: для контроля и учета, в том числе при учетно-расчетных операциях, на объектах теплоэнергетического комплекса, на промышленных предприятиях и в жилищно-коммунальном хозяйстве.

ОПИСАНИЕ

Принцип действия расходомеров основан на явлении возникновения вихрей (неоднородностей измеряемой среды) за телом обтекания (модели FV4000-VR4, FV4000-VT4) или за специальным устройством закрутки потока (модели FS4000-SR4, FS4000-ST4). При правильном подборе геометрических размеров тела обтекания и устройства закрутки потока, частота следования вихрей в широких пределах прямо пропорциональна скорости потока измеряемой среды и ее расходу через расходомер.

Информация о частоте следования вихрей преобразовывается пьезоэлектрическим сенсором (датчиком) в нормированный по амплитуде и скважности электрический сигнал, дальнейшая обработка которого происходит в электронном блоке.

Конструктивно расходомер состоит из первичного преобразователя и электронного блока. Первичный преобразователь выполнен в виде отрезка трубопровода с фланцами (или бесфланцевое соединение типа "сэндвич" для моделей FV4000-VR4, FV4000-VT4), внутри которого находится тело обтекания (модели FV4000-VR4, FV4000-VT4) или специальное устройство закрутки потока (модели FS4000-SR4, FS4000-ST4), а также пьезоэлектрический датчик.

Электронный блок, входящий в состав расходомера, преобразует частоту электрических импульсов в значения расхода и объема измеряемой среды и стандартизированные аналоговые и цифровые сигналы.

Электронный блок выполнен в герметичном корпусе и крепится снаружи первичного преобразователя счетчика на цилиндрической опоре (в зависимости от модели счетчика электронный блок может быть выносным), внутри которого расположены печатные платы и элементы присоединения внешних цепей. По заказу расходомер может комплектоваться преобразователем температуры.

Расходомеры, в зависимости от их модели, обеспечивают:

- представление результатов измерений и диагностики на внешние устройства посредством унифицированных выходных сигналов;
- индикацию измерительной информации посредством табло встроенного или выносного электронного блока;
- архивирование измерительной информации и результатов диагностики.

Расходомеры обеспечивают представление на табло показания следующих величин: расход ($\text{м}^3/\text{ч}$ или $\text{кг}/\text{ч}$), объем (м^3 , дм^3 или кг), время работы (мин). При этом предусмотрена возможность вывода на табло только требуемых величин.

Модели расходомеров отличаются друг от друга материалами исполнения, типом устройства формирования вихрей и конструкцией электронного блока.

Длина прямых участков трубопровода перед и после расходомера должна составлять соответственно не менее 3Ду и 1Ду для моделей FS4000-SR4, FS4000-ST4 и 15 Ду и 5 Ду для моделей FV4000-VR4, FV4000-VT4.

Конструкция расходомера обеспечивает защиту от несанкционированного изменения метрологических характеристик после выпуска из производства и защиту от вмешательства в его работу в процессе эксплуатации.

Модели расходомеров для применения во взрывоопасных зонах имеют маркировку взрывозащиты: 1Exd[ib] IICТ6, 1ExdIICT4.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

Наименование характеристики	Значение характеристики для модели			
	2	3	4	5
1				
Модель расходомера	FV4000-VR4	FV4000-VT4	FS4000-SR4	FS4000-ST4
Диаметр условного прохода (Ду), мм	15 - 300		15 - 400	
Диапазон измерений объемного расхода (в зависимости от Ду), $\text{м}^3/\text{ч}$: жидкости; газа (при плотности 1,2 $\text{кг}/\text{м}^3$)	(0,5-135) – (6-2400) (4-1410) – (24-20000)		(0,1-180) – (1,6-1800) (2,5-1050) – (16-20000)	
Пределы допускаемой относительной погрешности, %: жидкость; газ	± 1 $\pm 1,5$		$\pm 0,5$ ± 1	
Диапазон температуры измеряемой среды*, $^{\circ}\text{C}$	от - 55 до 280 (400*)		от - 55 до 280	
Диапазон температуры окружающего воздуха, $^{\circ}\text{C}$	от - 20 (40*) до 70 (60*)			

Продолжение таблицы 1

1	2	3	4	5
Напряжение питания постоянного тока, В	14 – 46			
Потребляемая мощность, не более, Вт	1			
Давление измеряемой среды (в зависимости от заказа и температуры измеряемой среды), МПа	10 - 40			
Габаритные размеры (длина, диаметр по фланцам) в зависимости от Ду, мм	от 200; 90 до 500; 465			
Масса в зависимости от Ду, кг	5 – 118			
Средний срок службы, лет	10			
Примечание: * по заказу.				

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносят на расходомер методом наклейки, на титульный лист эксплуатационной документации - типографским способом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

*Расходомер-счетчик вихревой FV4000	1 шт.;
Паспорт	1 экз.;
Методика поверки МП 2550-0113-2009	1 экз.;
Упаковка транспортная	1 шт.
Примечание: *модель согласно заказу.	

ПОВЕРКА

Поверка расходомеров осуществляется в соответствии с документом МП 2550-0113-2009 «Расходомеры-счетчики вихревые FV4000. Методика поверки», утвержденным ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И.Менделеева» 20 августа 2009 г.

Основные средства измерений, применяемые при поверке (характеристики не хуже):

- установка расходомерная УМР-1, диапазон воспроизведений расхода воды от 0,01 до 360 м³/ч, относительная погрешность $\pm 0,05$ %;

- установка трубопоршневая ОЗНА-Прувер С-0,05, наибольший расход жидкости 1100 м³/ч, относительная погрешность $\pm 0,05$ %.

Межповерочный интервал - 4 года.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 28723-90. «Расходомеры скоростные, электромагнитные и вихревые. Общие технические требования и методы испытаний».

ГОСТ 8.510-2002 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений объема и массы жидкости».

Техническая документация фирмы «ABB Automation Products GmbH», Германия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип расходомеров-счетчиков вихревых FV4000 (модели FV4000-VR4, FV4000-VT4, FS4000-SR4, FS4000-ST4) утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при ввозе в страну и эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.

Сертификаты соответствия № РОСС DE.ГБ05.В02723 и № РОСС DE.ГБ05.Н00127 выданы НАНИО «ЦСВЭ», г. Москва, от 02. 06. 2009 г.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Фирма «ABB Automation Products GmbH», Германия.


Dransfelder Stra.е 2, D-37079 Gottingen, Germany

Tel.: +49 551 905-534, Fax: +49 551 905-555

ССС-support.deapr@de.abb.com

Представитель фирмы
“ABB Automation Products

ABB Automation Products GmbH
Göttingen
37079 Göttingen
37079 Göttingen, Dransfelder Str. 2

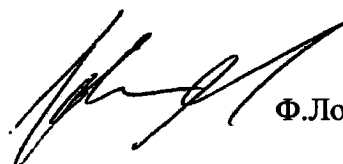

Ф.Лоренгель