



«СОГЛАСОВАНО»

директор ГЦИ СИ  
ФГУП «ВНИИМС»

В.Н. Яншин

" 22 " марта 2010 г.

<p>Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии подстанции 330/110/35/10 кВ «Лоухи» - АИИС КУЭ ПС 330/110/35/10 кВ «Лоухи»</p>	<p>Внесена в Государственный реестр средств измерений</p> <p>Регистрационный номер № <u>43770-10</u></p> <p>Взамен № _____</p>
---	--

Изготовлена по проектной документации ООО «Энергоучет», г. Самара, заводской номер №331

### НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Система автоматизированная информационно - измерительная коммерческого учета электроэнергии подстанции 330/110/35/10 кВ «Лоухи» (далее - АИИС КУЭ ПС 330/110/35/10 кВ «Лоухи»), Лоуховский район, республика Карелия, предназначена для измерения активной и реактивной энергии, а также для автоматизированного сбора, хранения и отображения информации.

Областью применения АИИС КУЭ ПС 330/110/35/10 кВ «Лоухи» является коммерческий учет электрической энергии на объекте ПС 330/110/35/10 кВ «Лоухи» ОАО «ФСК-ЕЭС» МЭС Северо-Запада по утвержденной методике выполнения измерений количества электрической энергии.

### ОПИСАНИЕ

АИИС КУЭ ПС 330/110/35/10 кВ «Лоухи» представляет собой многофункциональную, 3х-уровневую систему, которая состоит из измерительных каналов (далее - ИК), измерительно - вычислительного комплекса электроустановки (далее - ИВКЭ) с системой обеспечения единого времени (СОЕВ) и информационно - вычислительного комплекса (ИВК).

АИИС КУЭ ПС 330/110/35/10 кВ «Лоухи» решает следующие задачи:

- измерение 30-минутных приращений активной и реактивной электроэнергии;
- периодический (1 раз в сутки) и/или по запросу автоматический сбор привязанных к единому календарному времени результатов измерений приращений электроэнергии с заданной дискретностью учета (30 мин.);

- хранение результатов измерений в специализированной базе данных, отвечающей требованию повышенной защищенности от потери информации (резервирование баз данных) и от несанкционированного доступа;
- передача в ИВК Альфа ЦЕНТР результатов измерений;
- предоставление по запросу контрольного доступа к результатам измерений, данных о состоянии средств измерений со стороны сервера организаций - участников оптового рынка электроэнергии;
- обеспечение защиты оборудования, программного обеспечения и данных от несанкционированного доступа на физическом и программном уровне (установка паролей и
- диагностика и мониторинг функционирования технических и программных средств АИИС КУЭ;
- конфигурирование и настройка параметров АИИС КУЭ;
- ведение системы обеспечения единого времени в АИИС КУЭ (коррекция времени).

1-й уровень – измерительные каналы (ИК), включающие измерительные трансформаторы тока (ТТ) класса точности 0,2S, 0,5S по ГОСТ 7746, измерительные трансформаторы напряжения (ТН) класса точности 0,2, 0,5 по ГОСТ 1983 и счетчики активной и реактивной электроэнергии типа А1802RAL-P4-GB-DW-4, класса точности 0,2S по ГОСТ Р 52323-2005 (в части активной электроэнергии) и 0,5 по ГОСТ 26035-83 (в части реактивной электроэнергии), А1805RAL-P4-GB-DW-4 класса точности 0,5S по ГОСТ Р 52323-2005 (в части активной электроэнергии), и 1 по ГОСТ 26035-83 (в части реактивной электроэнергии); А1805RL-P4-GB-DW-4 класса точности 0,5S по ГОСТ Р 52323-2005 (в части активной электроэнергии), и 1 по ГОСТ 26035-83 (в части реактивной электроэнергии); вторичные электрические цепи; технические средства каналов передачи данных.

2-й уровень - измерительно-вычислительный комплекс электроустановки (ИВКЭ) АИИС КУЭ ПС 330/110/35/10 кВ «Лоухи»;

3-й - информационно-вычислительный комплекс (ИВК), Сервер БД ИВК расположен в филиале ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Северо-Запада.

Цифровые счетчики производят измерения максимальной мощности по заданным видам энергии, измерения значений тока и напряжения. Усреднение мощности происходит на интервалах времени, длительность которых задается программно и может составлять 1, 2, 3, 5, 10, 15, 30 минут. В памяти счетчиков ведутся профили нагрузки и графики параметров сети.

Каждые 30 минут УСПД RTU-325Н производит опрос всех подключенных к нему цифровых счетчиков ИК. Полученная информация обрабатывается, записывается в энергонезависимую память УСПД и, по запросу с сервера базы данных ИВК, с периодичностью 1 раз в 30 минут предоставляется в базу данных ИВК. Вышеописанные процедуры выполняются автоматически, а время и частота опроса устанавливаются на этапе пуска-наладки системы.

Раз в сутки ПО Альфа ЦЕНТР, установленное на сервере БД ИВК, формирует и отправляет файл в формате XML, содержащий информацию о получасовой потребленной и выданной электроэнергии по каждому из направлений, всем заинтересованным субъектам ОРЭ (параметры  $P_{A18}$ ,  $P_{A21}$ ).

Возможность приема данных смежными системами с уровня ИВКЭ может быть обеспечена установкой ПО Альфа ЦЕНТР на АРМ пользователей смежных субъектов ОРЭ.

В АИИС КУЭ ПС 330/110/35/10 кВ «Лоухи» синхронизация времени производится от GPS (глобальная система позиционирования). В качестве приёмника сигналов GPS о точном календарном времени используется устройство синхронизации системного времени (УССВ), подключаемое к УСПД RTU-325Н. УССВ синхронизируются внутренние часы УСПД RTU-325Н. Синхронизация времени

счетчиков А1800 производится от УСПД RTU.

В системе автоматически поддерживается единое время во всех ее компонентах и погрешность системного времени не превышает  $\pm 5$  секунд. Сличение времени УСПД RTU-325Н со временем УССВ осуществляется каждые 30 минут, корректировка времени осуществляется при расхождении со временем УССВ на величину  $\pm 1$  с. Сличение времени счетчиков со временем УСПД RTU-325Н осуществляется каждые 30 минут, корректировка времени осуществляется при расхождении со временем УСПД RTU-325Н на величину  $\pm 2$  с.

Защита от несанкционированного доступа предусмотрена на всех уровнях сбора, передачи и хранения коммерческой информации и обеспечивается совокупностью технических и организационных мероприятий.

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состав измерительных каналов и их метрологические характеристики приведены в таблице 1

Таблица 1 - Состав измерительных каналов и их метрологические характеристики

Номер ИК	Код точки измерений, наименование объекта учета	Состав измерительного канала			Класс точности, коэффициент трансформации, № Госсрегистра СИ	Обозначение, тип	Заводской номер	Класс точности	Наименование измеряемой величины	Метрологические характеристики		
		Вид СИ, фаза, класс точности, коэффициент трансформации, № Госсрегистра СИ	Вид СИ, фаза, класс точности, коэффициент трансформации, № Госсрегистра СИ	Вид СИ, фаза, класс точности, коэффициент трансформации, № Госсрегистра СИ						Основная погрешность ИК, ±%	Погрешность ИК в рабочих условиях, ±%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		АИИС КУЭ	АИИС КУЭ ПС 330/110/35/10 кв «Люхи»	331			Энергия активная, Вт	Энергия активная, Вт				
		УСПД	RTU-325H	004683			Интервалы времени	Энергия активная, Вт				
		ТТ	Кт=0,2S Ктт=2000/1A №44358-10				Календарное время	Энергия активная, Вт				
		ТН	Кт=0,2 Ктн= 330000/√3;100/√3 №44356-10				66000000	Энергия активная, Вт	Активная Реактивная	±0,5% ±1,1%	±1,9% ±2%	
			Кт=0,2 Ктн= 330000/√3;100/√3 №44357-10									
			Кт=0,2S/0,5 Ксч=1 №31857-06									
1.1	Л-395 330 КВ	Счетчик	А1802RAL-P4-GB-DW-4	01185450								

1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
1.2	Л-495 330 КВ	ТТ Кт=0,2S Ктт=2000/1А №44358-10	A	CA-362	0801956/07	6600000	Энергия активная, WP Энергия реактивная, WQ	Активная Реактивная	±0,5% ±1,1%	±1,9% ±2%	
			B	CA-362	0801956/04						
			C	CA-362	0801956/03						
ТН	Л-495 330 КВ	Кт=0,2 Ктн= 330000/Δ3:100/Δ3 №44356-10	A	DFK 362	0804415/18						
			B	DFK 362	0804415/17						
			C	DFK 362	0804415/6						
Счетчик	Л-495 330 КВ	Кт=0,2S/0,5 Ксч=1 №31857-06	A	UTF 420	0801958/10						
			B	UTF 420	0801958/6						
			C	UTF 420	0801958/7						
1.3	Л-493 330 КВ	ТТ Кт=0,2S Ктт=2000/1А №44358-10	A	CA-362	0801956/06	6600000	Энергия активная, WP Энергия реактивная, WQ	Активная Реактивная	±0,5% ±1,1%	±1,9% ±2%	
			B	CA-362	0801956/12						
			C	CA-362	0801956/11						
ТН	Л-493 330 КВ	Кт=0,2 Ктн= 330000/Δ3:100/Δ3 №44356-10	A	DFK 362	0804415/3						
			B	DFK 362	0804415/2						
			C	DFK 362	0804415/1						
Счетчик	Л-493 330 КВ	Кт=0,2 Ктн= 330000/Δ3:100/Δ3 №44357-10	A	UTF 420	0801958/4						
			B	UTF 420	0801958/9						
			C	UTF 420	0801958/2						
1.4	Л-393 330 КВ	ТТ Кт=0,2S Ктт=2000/1А №44358-10	A	CA-362	0801956/09	6600000	Энергия активная, WP Энергия реактивная, WQ	Активная Реактивная	±0,5% ±1,1%	±1,9% ±2%	
			B	CA-362	0801956/02						
			C	CA-362	0801956/05						
ТН	Л-393 330 КВ	Кт=0,2 Ктн= 330000/Δ3:100/Δ3 №44356-10	A	DFK 362	0804415/10						
			B	DFK 362	0804415/9						
			C	DFK 362	0804415/4						
Счетчик	Л-393 330 КВ	Кт=0,2S/0,5 Ксч=1 №31857-06	A	UTF 420	0907879/1						
			B	UTF 420	0801958/5						
			C	UTF 420	0801958/1						
1.4	Л-393 330 КВ	Счетчик	A1802RAL-P4-GB-DW-4			01185448	6600000	Энергия активная, WP Энергия реактивная, WQ	Активная Реактивная	±0,5% ±1,1%	±1,9% ±2%
			A1802RAL-P4-GB-DW-4			01185447					
			A1802RAL-P4-GB-DW-4			01185451					

Лист №6  
Всего листов 15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1	Л-199 110 кВ	ТТ Кт=0,2S Ктт=600/5А №23747-02	A CA-123 B CA-123 C CA-123	0801954/4 0801954/5 0801954/6	132000	Энергия активная, WP Энергия реактивная, WQ	Активная Реактивная	±0,5% ±1,1%	±1,9% ±2%
		ТН Ктн= 110000/√3:100/√3 №44355-10	A DDB-123 B DDB-123 C DDB-123	0801959/6 0801959/5 0801959/4					
		Счетчик Кт=0,2S/0,5 Ксч=1 №31857-06	A1802RAL-P4-GB-DW-4 01185445						
2.2	Л-198 110 кВ	ТТ Кт=0,2S Ктт=600/5А №23747-02	A CA-123 B CA-123 C CA-123	0801954/11 0801954/21 0801954/20	132000	Энергия активная, WP Энергия реактивная, WQ	Активная Реактивная	±0,5% ±1,1%	±1,9% ±2%
		ТН Ктн= 110000/√3:100/√3 №44355-10	A DDB-123 B DDB-123 C DDB-123	0801959/3 0801959/1 0801959/2					
		Счетчик Кт=0,2S/0,5 Ксч=1 №31857-06	A1802RAL-P4-GB-DW-4 01185443						
3.1	Л-44 35 кВ	ТТ Кт=0,5S Ктт=75/5А №30357-05	A TCO/1815 B TCO/1815 C TCO/1815	08112051 08112052 08112053	5250	Энергия активная, WP Энергия реактивная, WQ	Активная Реактивная	±1,2% ±2,5%	±5% ±4,2%
		ТН Ктн= 35000/√3:100/√3 №912-05	A ЗНОМ-35-65 У1 B ЗНОМ-35-65 У1 C ЗНОМ-35-65 У1	1513010 1513009 1513011					
		Счетчик Кт=0,5S/1 Ксч=1 №31857-06	A1805RAL-P4-GB-DW-4 01185459						
4.1	ТСН-1 10 кВ	ТТ Кт=0,5S Ктт=200/5А №25433-08	A ТЛО-10-3-У3 B ТЛО-10-3-У3 C ТЛО-10-3-У3	14158 14157 14156	4000	Энергия активная, WP Энергия реактивная, WQ	Активная Реактивная	±1,2% ±2,5%	±5% ±4,2%
		ТН Ктн= 10000/√3:100/√3 №16047-04	A UMZ 17-1F B UMZ 17-1F C UMZ 17-1F	4618 4614 4616					
		Счетчик Кт=0,5S/1 Ксч=1 №31857-06	A1805RAL-P4-GB-DW-4 01185458						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
4.2	ТСН-2 10 кв	ТТ Кт=0,5S Ктт=200/5А №25433-08	A	ТЛЮ-10-3-У3	14165	4000	Энергия активная, WР Энергия реактивная, WQ	Активная Реактивная	±1,2% ±2,5%	±5% ±4,2%							
			B	ТЛЮ-10-3-У3	14161												
			C	ТЛЮ-10-3-У3	14166												
		ТН Кт=0,5 Клт= 10000/3:100/3 №16047-04	A	UMZ 17-1F	4620												
			B	UMZ 17-1F	4619												
			C	UMZ 17-1F	4617												
		Счетчик	Кт=0,5S/1 Ксч=1 №31857-06	A1805RAL-P4-GB-DW-4	01185460												
		5.3	ТСН-3 1с-0,4 кв	ТТ Кт=0,2S Клт=1500/5А №26563-04	A						МАК	700373	300	Энергия активная, WР Энергия реактивная, WQ	Активная Реактивная	±0,6% ±1,3%	±2,3% ±3,7%
					B						МАК	700350					
					C						МАК	700354					
ТН	A			-	-												
	B			-	-												
	C			-	-												
Счетчик	Кт=0,5S/1 Ксч=1 №31857-06			A1805RL-P4-GB-DW-4	06100128												
5.4	ТСН-3 2с-0,4 кв			ТТ Кт=0,2S Клт=1500/5А №26563-04	A	МАК	700360	300	Энергия активная, WР Энергия реактивная, WQ	Активная Реактивная	±0,6% ±1,3%	±2,3% ±3,7%					
					B	МАК	700368										
					C	МАК	700351										
		ТН	A	-	-												
			B	-	-												
			C	-	-												
		Счетчик	Кт=0,5S/1 Ксч=1 №31857-06	A1805RL-P4-GB-DW-4	06100129												

Примечания:

1. В Таблице 1 приведены метрологические характеристики основной погрешности ИК (нормальные условия эксплуатации) и погрешности ИК в рабочих условиях эксплуатации для измерения электрической энергии и средней мощности (получасовых);

2. В Таблице 1 в графе «Погрешность ИК в рабочих условиях эксплуатации, ± %» приведены границы погрешности результата измерений посредством ИК при доверительной вероятности  $P=0,95$ ,  $\cos\varphi=0,5$  ( $\sin\varphi=0,87$ ) и токе ТТ, равном 2 % от  $I_{ном}$ .

3. Нормальные условия эксплуатации:

- параметры питающей сети: напряжение -  $(220 \pm 4,4)$  В; частота -  $(50 \pm 0,5)$  Гц;
- параметры сети: диапазон напряжения -  $(0,99 \div 1,01)U_{н}$ ; диапазон силы тока -  $(1,0 \div 1,2)I_{н}$ ; диапазон коэффициента мощности  $\cos\varphi$  ( $\sin\varphi$ ) -  $0,87(0,5)$ ; частота -  $(50 \pm 0,5)$  Гц;
- температура окружающего воздуха: ТТ - от  $-40^\circ\text{C}$  до  $+50^\circ\text{C}$ ; ТН - от  $-40^\circ\text{C}$  до  $+25^\circ\text{C}$ ; счетчиков - от  $+21^\circ\text{C}$  до  $+25^\circ\text{C}$  по ГОСТ Р 52323-2005, от  $+18^\circ\text{C}$  до  $+22^\circ\text{C}$  по ГОСТ 26035-83; УСПД - от  $+15^\circ\text{C}$  до  $+25^\circ\text{C}$ ;
- относительная влажность воздуха -  $(70 \pm 5)$  %;
- атмосферное давление -  $(750 \pm 30)$  мм рт.ст.

4. Рабочие условия эксплуатации:  
для ТТ и ТН:

- параметры сети: диапазон первичного напряжения -  $(0,9 \div 1,1)U_{н1}$ ; диапазон силы первичного тока -  $(0,01 \div 1,2)I_{н1}$ ; коэффициент мощности  $\cos\varphi$  ( $\sin\varphi$ ) -  $0,5 \div 1,0(0,6 \div 0,87)$ ; частота -  $(50 \pm 0,5)$  Гц;
- температура окружающего воздуха - от  $+5^\circ\text{C}$  до  $+35^\circ\text{C}$ ;
- относительная влажность воздуха -  $(70 \pm 5)$  %;
- атмосферное давление -  $(750 \pm 30)$  мм рт.ст.

для электросчетчиков:

- параметры сети: диапазон вторичного напряжения -  $(0,9 \div 1,1)U_{н2}$ ; диапазон силы вторичного тока -  $(0,02(0,01 \text{ при } \cos\varphi=1) \div 1,2)I_{н2}$
- диапазон коэффициента мощности  $\cos\varphi$  ( $\sin\varphi$ ) -  $0,5 \div 1,0(0,6 \div 0,87)$ ; частота -  $(50 \pm 0,5)$  Гц;
- магнитная индукция внешнего происхождения -  $0,5$  мТл;
- температура окружающего воздуха - от  $+15^\circ\text{C}$  до  $+30^\circ\text{C}$ ;
- относительная влажность воздуха -  $(40-60)$  %;
- атмосферное давление -  $(750 \pm 30)$  мм рт.ст.

для аппаратуры передачи и обработки данных:

- параметры питающей сети: напряжение -  $(220 \pm 10)$  В; частота -  $(50 \pm 1)$  Гц;
- температура окружающего воздуха - от  $+15^\circ\text{C}$  до  $+30^\circ\text{C}$ ;
- относительная влажность воздуха -  $(70 \pm 5)$  %;
- атмосферное давление -  $(750 \pm 30)$  мм рт.ст.

5. Измерительные каналы включают измерительные трансформаторы тока по ГОСТ 7746, измерительные трансформаторы напряжения по ГОСТ 1983, счетчики электрической энергии по ГОСТ Р 52323 в режиме измерения активной электрической энергии и по ГОСТ 26035 в режиме измерения реактивной



электрической энергии;

6. Допускается замена измерительных трансформаторов и счетчиков на аналогичные, утвержденные типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в Таблице 1, УСПД на однопольный утвержденный тип. Замена оформляется актом установленном на объекте ПС 330/110/35/10 кВ «Лухи» - порядке. Акт хранится совместно с настоящим описанием типа АИИС КУЭ как его неотъемлемая часть.

Надежность применяемых в системе компонентов:

- электросчетчик – среднее время наработки на отказ не менее  $T_0 = 120\,000$  ч., время восстановления работоспособности  $T_B = 168$  ч.;
- компоненты ИВКЭ – УСПД - среднее время наработки на отказ не менее  $T_0 = 40\,000$  ч., среднее время восстановления работоспособности  $T_B = 24$  ч.;

Оценка надежности АИИС в целом:

$K_{Г\_АИИС} = 0,996$  – коэффициент готовности;

$T_{O\_АИИС} = 1586$  ч. – среднее время наработки на отказ.

Надежность системных решений:

- Применение конструкции оборудования и электрической компоновки, отвечающих требованиям ИЕС - Стандартов;
- Стойкость к электромагнитным воздействиям;
- Ремонтопригодность;
- Программное обеспечение отвечает требованиям ISO 9001;
- Мощные функции контроля процесса работы и развитые средства диагностики системы;
- Резервирование элементов системы;
- Резервирование каналов связи при помощи переносного инженерного пульта;
- Резервирование электропитания оборудования системы.

Регистрация событий:

- журнал событий счетчика:
  - попытки несанкционированного доступа;
  - связи со счетчиком, приведшие к каким-либо изменениям данных;
  - изменение текущих значений времени и даты при синхронизации времени;
  - отсутствие напряжения при наличии тока в измерительных цепях;
  - перерывы питания.
- журнал событий ИВКЭ:
  - ввод расчётных коэффициентов измерительных каналов (коэффициентов трансформации измерительных трансформаторов тока и напряжения);
  - ввод/изменение групп измерительных каналов учёта электроэнергии для расчёта агрегированных значений электроэнергии по группам точек измерений (необходимость формирования групп измерительных каналов в промконтроллере определяется на стадии проектирования); потеря и восстановление связи со счетчиком;
  - установка текущих значений времени и даты;
  - попытки несанкционированного доступа;
  - связи с промконтроллером, приведшие к каким-либо изменениям данных;
  - перезапуски промконтроллера (при пропадании напряжения, закливании и т.п.);
  - изменение текущих значений времени и даты при синхронизации времени;
  - отключение питания.
- журнал событий ИВК:
  - даты начала регистрации измерений;
  - перерывов электропитания;
  - программных и аппаратных перезапусков;
  - установка и корректировка времени;

- переход на летнее/зимнее время;
- нарушение защиты ИВК;
- отсутствие/довосстановление данных с указанием точки измерений и соответствующего интервала времени;

**Защищенность применяемых компонентов:**

- механическая защита от несанкционированного доступа и пломбирование:
  - привод разъединителя трансформаторов напряжения;
  - клеммы низкого напряжения трансформаторов напряжения;
  - корпус (или кожух) автоматического выключателя в цепи трансформатора напряжения, а также его рукоятка (или прозрачная крышка);
  - клеммы вторичной обмотки трансформаторов тока;
  - промежуточные клеммники, через которые проходят цепи тока и напряжения;
  - испытательная коробка (специализированный клеммник);
  - крышки клеммных отсеков счетчиков;
  - крышки клеммного отсека УСПД.
- защита информации на программном уровне:
  - результатов измерений при передаче информации (возможность использования цифровой подписи);
  - установка пароля на счетчик;
  - установка пароля на промконтроллер (УСПД);
  - установка пароля на сервер БД ИВК.

**Глубина хранения информации:**

- электросчетчик – тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях - не менее 30 дней; при отключении питания – не менее 35 суток;
- ИВКЭ – суточные данные о тридцатиминутных приращениях электропотребления по каждому каналу и электропотребление за месяц по каждому каналу - не менее 35 дней; при отключении питания – не менее 35 суток;
- ИВК – хранение результатов измерений и информации состояний средств измерений – не менее 3,5 лет.

## ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на титульные листы эксплуатационной документации на систему автоматизированную информационно-измерительную коммерческого учета электироэнергии подстанции 330/110/35/10 кВ «Лоухи» - АИИС КУЭ ПС 330/110/35/10 кВ «Лоухи».

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность АИИС КУЭ ПС 330/110/35/10 кВ «Лоухи» определяется проектной документацией на систему. В комплект поставки входит техническая документация на систему и на комплектующие средства измерений.

Комплектность АИИС КУЭ ПС 330/110/35/10 кВ «Лоухи» представлена в таблице 3.

Таблица 3 - Комплектность АИИС КУЭ ПС 330/110/35/10 кВ «Лоухи»

Наименование	Количество
Измерительный трансформатор тока СА 362	12 шт.
Измерительный трансформатор тока СА 123	6 шт.
Измерительный трансформатор тока ТСО	3 шт.
Измерительный трансформатор тока ТЛО-10-3	6 шт.
Измерительный трансформатор тока МАК	6 шт.
Измерительный трансформатор напряжения DFK 362	12 шт.
Измерительный трансформатор напряжения UTF 420	12 шт.
Измерительный трансформатор напряжения DDB 123	6 шт.
Измерительный трансформатор напряжения ЗНОМ-35-65 У1	3 шт.
Измерительный трансформатор напряжения UMZ-17-1F	6 шт.
Счетчик электроэнергии многофункциональный типа А1802RAL-P4-GB-DW-4	6 шт.
Счетчик электроэнергии многофункциональный типа А1805RAL-P4-GB-DW-4	3 шт.
Счетчик электроэнергии многофункциональный типа А1805RL-P4-GB-DW-4	2 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Методика поверки	1 экз.
УСПД RTU-325H	1 экз.
АРМ оператора с ПО Windows XP Pro и АС_PE_30	1 шт.
Переносной инженерный пульт на базе Notebook	1 шт.

## ПОВЕРКА

Проверка АИИС КУЭ проводится по документу «ГСИ. Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии подстанции 330/110/35/10 кВ «Лоухи» - АИИС КУЭ ПС 330/110/35/10 кВ «Лоухи». Методика поверки», утвержденному ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС».

Перечень основных средств поверки:

- Трансформаторы напряжения – в соответствии с ГОСТ 8.216-88 «ГСИ. Трансформаторы напряжения. Методика поверки» и/или МИ 2845-2003 «Измерительные трансформаторы напряжения  $6/\sqrt{3} \dots 35$  кВ. Методика поверки на месте эксплуатации», МИ 2925-2005 «ГСИ. Измерительные трансформаторы напряжения  $35 \dots 330/\sqrt{3}$  кВ. Методика поверки на месте эксплуатации с помощью эталонного делителя»;

- Трансформаторы тока – в соответствии с ГОСТ 8.217-20003 «ГСИ. Трансформаторы тока. Методика поверки»;

- Счетчики типа Альфа А1800 – в соответствии с документом МП-2203-0042-2006 «Счетчики электрической энергии трехфазные многофункциональный Альфа А1800. Методика поверки», утвержденному ГЦИ СИ «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева» 19 мая 2006 г.;

- переносной компьютер с ПО и оптический преобразователь для работы со счетчиками системы и с ПО для работы с радиочасами МИР РЧ-01;

- Радиочасы МИР РЧ-01, принимающие сигналы спутниковой навигационной системы Global Positioning System (GPS), номер в Государственном реестре средств измерений № 27008-04.

Межповерочный интервал - 4 года.

## НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 1983-2001 «Трансформаторы напряжения. Общие технические условия».

ГОСТ 7746-2001 «Трансформаторы тока. Общие технические условия».

ГОСТ 26035-83 «Счетчики электрической энергии переменного тока электронные. Общие технические условия».

ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия».

ГОСТ Р 8.596-2002 «ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения».

ГОСТ Р 52323-2005 (МЭК 62053-22:2003) Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S.

МИ 3000-2006 «Системы автоматизированные информационно-измерительные коммерческого учета электрической энергии. Типовая методика поверки».

Техническая документация на систему автоматизированную информационно-измерительную коммерческого учета электроэнергии подстанции 330/110/35/10 кВ «Лоухи» - АИИС КУЭ ПС 330/110/35/10 кВ «Лоухи».


## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип системы автоматизированной информационно - измерительной коммерческого учета электроэнергии подстанции 330/110/35/10 кВ «Лоухи» - АИИС КУЭ ПС 330/110/35/10 кВ «Лоухи», утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, обеспечен при выпуске и в эксплуатации согласно государственным поверочным схемам.

**Изготовитель:**  
ООО «Энергоучет»

Юридический/Почтовый адрес:  
443070, Россия, г.Самара,  
ул. Партизанская, д. 150

Технический директор  
ООО «Энергоучет»

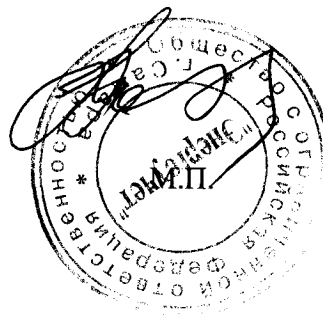

В.В. Тараканов