



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.E.34.067.A № 48556

**Срок действия бессрочный**

**НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ**

**Система автоматизированная информационно-измерительная  
коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ПС 110/10 кВ "Рошен"**

**ЗАВОДСКОЙ НОМЕР 001**

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

**Закрытое акционерное общество "Газэнерго", д.Румянцево,  
Московская обл.**

**РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 51596-12**

**ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ**

**КПНГ.411713.124.МП**

**ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 4 года**

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по  
техническому регулированию и метрологии от **26 октября 2012 г. № 892**

Описание типа средств измерений является обязательным приложением  
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя  
Федерального агентства

Ф.В.Булыгин

"....." ..... 2012 г.

Серия СИ

№ 007116

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ ПС 110/10 кВ «Рошен»

### Назначение средства измерений

Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учёта электроэнергии АИИС КУЭ ПС 110/10 кВ «Рошен» (далее – АИИС КУЭ), предназначена для измерения электроэнергии (мощности), потребляемой объектами Липецкой кондитерской фабрики, а также регистрации и хранения параметров электропотребления, формирования отчетных документов и информационного обмена с субъектами оптового рынка электроэнергии (ОРЭ) и другими внешними пользователями. Выходные данные системы могут быть использованы для коммерческих расчетов.

### Описание средства измерений

АИИС КУЭ представляет собой многофункциональную, двухуровневую систему с централизованным управлением и распределенной функцией измерения.

АИИС КУЭ решает следующие задачи:

- измерение 30-минутных приращений активной электроэнергии,
- периодический (1 раз в сутки) и /или по запросу автоматический сбор привязанных к единому календарному времени результатов измерений приращений электроэнергии с заданной дискретностью учета (30 мин);
- хранение результатов измерений в специализированной базе данных, отвечающей требованию повышенной защищенности от потери информации (резервирование баз данных) и от несанкционированного доступа;
- передача в организации (внешние пользователи) результатов измерений;
- предоставление по запросу контрольного доступа к результатам измерений, данных о состоянии объектов и средств измерений со стороны сервера организаций (внешних пользователей);
- обеспечение защиты оборудования, программного обеспечения и данных от несанкционированного доступа на физическом и программном уровне (установка паролей и т.п.);
- диагностика функционирования технических и программных средств АИИС КУЭ;
- конфигурирование и настройка параметров АИИС КУЭ;
- ведение системы единого времени в АИИС КУЭ (коррекция времени).

Измерительные каналы (далее – ИК) АИИС КУЭ включают в себя 1-й и 2-й уровни АИИС КУЭ:

- 1-й уровень информационно-измерительные комплексы точек измерений (ИИК ТИ);
- 2-й уровень - информационно-вычислительный комплекс (ИВК).

ИИК ТИ уровень включает в себя трансформаторы тока (далее – ТТ) по ГОСТ 7746-2001, трансформаторы напряжения (далее – ТН) по ГОСТ 1983 – 89, счетчики активной и реактивной электроэнергии типа А1802-RAL-P4-GB-DW-4 по ГОСТ Р 52323-2005 (в части активной электроэнергии) и по ГОСТ Р 52425-2005 (в части реактивной электроэнергии), вторичные электрические цепи, технические средства каналов передачи данных. Состав 1-го уровня приведен в таблице 2.

ИВК включает в себя сервер базы данных (далее – сервер БД) типа HP ProLiant ML110, модем стандарта GSM 900/1800 IRZ MC55iT, систему обеспечения единого времени (далее - СОЕВ) на базе устройство синхронизации времени 16-VHS, программное обеспечение ПО Альфа Центр, устройство бесперебойного питания сервера (UPS).

Первичные токи и напряжения трансформируются измерительными трансформаторами в аналоговые сигналы низкого уровня, которые по проводным линиям связи поступают на соответствующие входы электронного счетчика электрической энергии. В счетчике мгновенные значения аналоговых сигналов преобразуют в цифровой сигнал. По мгновенным значениям силы электрического тока и напряжения в микропроцессоре счетчика вычисляются мгновенные значения активной и полной мощности, которые усредняются за период 0,02 с. Средняя за период реактивная мощность вычисляется по средним за период значениям активной и полной мощности.

Электрическая энергия, как интеграл по времени от средней за период 0,02 с мощности, вычисляется для интервалов времени 30 мин.

Средняя активная (реактивная) электрическая мощность вычисляется как среднее значение мощности на интервале времени усреднения 30 мин.

Цифровой сигнал с выходов счетчиков с помощью беспроводных линий связи поступает на сервер БД. Информация в сервере БД формируется в архивы и записывается на жесткий диск. Сервер подключается к коммутатору сети Ethernet. На верхнем уровне системы выполняется обработка измерительной информации, в частности вычисление электроэнергии и мощности с учетом коэффициентов трансформации, формирование и хранение поступающей информации, оформление справочных и отчетных документов. Передача информации в организации–участники оптового рынка электроэнергии осуществляется в соответствии с согласованными сторонами регламентами.

АИИС КУЭ оснащена системой обеспечения единого времени (СОЕВ), созданной на основе устройства синхронизации времени 16-VHS, установленного на уровне ИВК. 16-VHS включает в себя GPS – приемник, принимающий сигналы точного времени от спутников глобальной системы позиционирования (GPS). Часы сервера АИИС КУЭ синхронизированы со временем GPS – приемника, корректировка часов сервера АИИС КУЭ выполняется при расхождении часов сервера и GPS – приемника на  $\pm 1$  с. Сверка показаний часов счетчиков АИИС КУЭ с часами сервера происходит при каждом опросе, при расхождении часов счетчиков с часами сервера на  $\pm 2$  с выполняется их корректировка. Погрешность часов компонентов системы не превышает  $\pm 5$  с.

В АИИС КУЭ предусмотрена многоуровневая защита от несанкционированного доступа: система паролей в ПО, пломбирование счетчиков и информационных цепей.

### **Программное обеспечение**

В состав прикладного программного обеспечения (ПО) сервера БД АИИС КУЭ ПС 110/10 кВ «Рошен» входит многопользовательский программный комплекс "Альфа ЦЕНТР" с возможностью опроса до 10 счетчиков электрической энергии.

ПО "Альфа ЦЕНТР" базируется на принципах клиент-серверной архитектуры и обеспечивает соблюдение принципов взаимодействия открытых систем. В качестве СУБД используется ORACLE Personal Edition 11. В ПО предусмотрено разграничение доступа к функциям для различных категорий пользователей, а также фиксации действий персонала в системном журнале.

Пределы допускаемых относительных погрешностей по активной и реактивной электроэнергии не зависят от способов передачи измерительной информации и способов организации измерительных каналов ПО "Альфа ЦЕНТР" и определяются классом применяемых электросчетчиков и трансформаторов.

Предел допускаемой дополнительной абсолютной погрешности по электроэнергии в ПО "Альфа ЦЕНТР", получаемой за счет математической обработки измерительной информации, поступающей от счетчиков, составляет 1 единицу младшего разряда измеренного (учтенного) значения.

Идентификационные данные программного обеспечения, установленного АИИС КУЭ приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Идентификационные данные ПО

Наименование программного обеспечения	Наименование программного модуля (идентификационное наименование программного обеспечения)	Наименование файла	Номер версии программного обеспечения	Цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная сумма исполняемого кода)	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения
ПО "Альфа ЦЕНТР"	Планировщик опроса и передачи данных	Amrserver.exe	3.32.0.0	e357189aea0466e98b0221dee68d1e12	MD5
	драйвер ручного опроса счетчиков и УСПД	Amrc.exe	3.32.0.0	f0bc36ea92ac507a9b3e9b1688235a03	
	Драйвер автоматического опроса счетчиков и УСПД	Amra.exe	3.32.0.0	524ebbefee04f5fd0db5461ceed6beb2	
	драйвер работы с БД	Cdbora2.dll	3.31.0.0	0ad7e99fa26724e65102e215750c655a	
	Библиотека шифрования пароля счетчиков	encryptdll.dll	2.0.0.0	0939ce05295fbcbbba400eeae8d0572c	
	библиотека сообщений планировщика опросов	alphamess.dll	Номер версии отсутствует	b8c331abb5e34444170eee9317d635cd	

В соответствии с МИ 3286-2010 установлен уровень "С" защиты программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений.

### Метрологические и технические характеристики

Состав измерительных каналов (ИК) приведен в табл. 2. Значение характеристик погрешности АИИС КУЭ в рабочих условиях приведены в таблицах 3,4. Основные технические характеристики АИИС КУЭ приведены в табл. 5.

Блок-схема АИИС КУЭ приведена на рис. 1

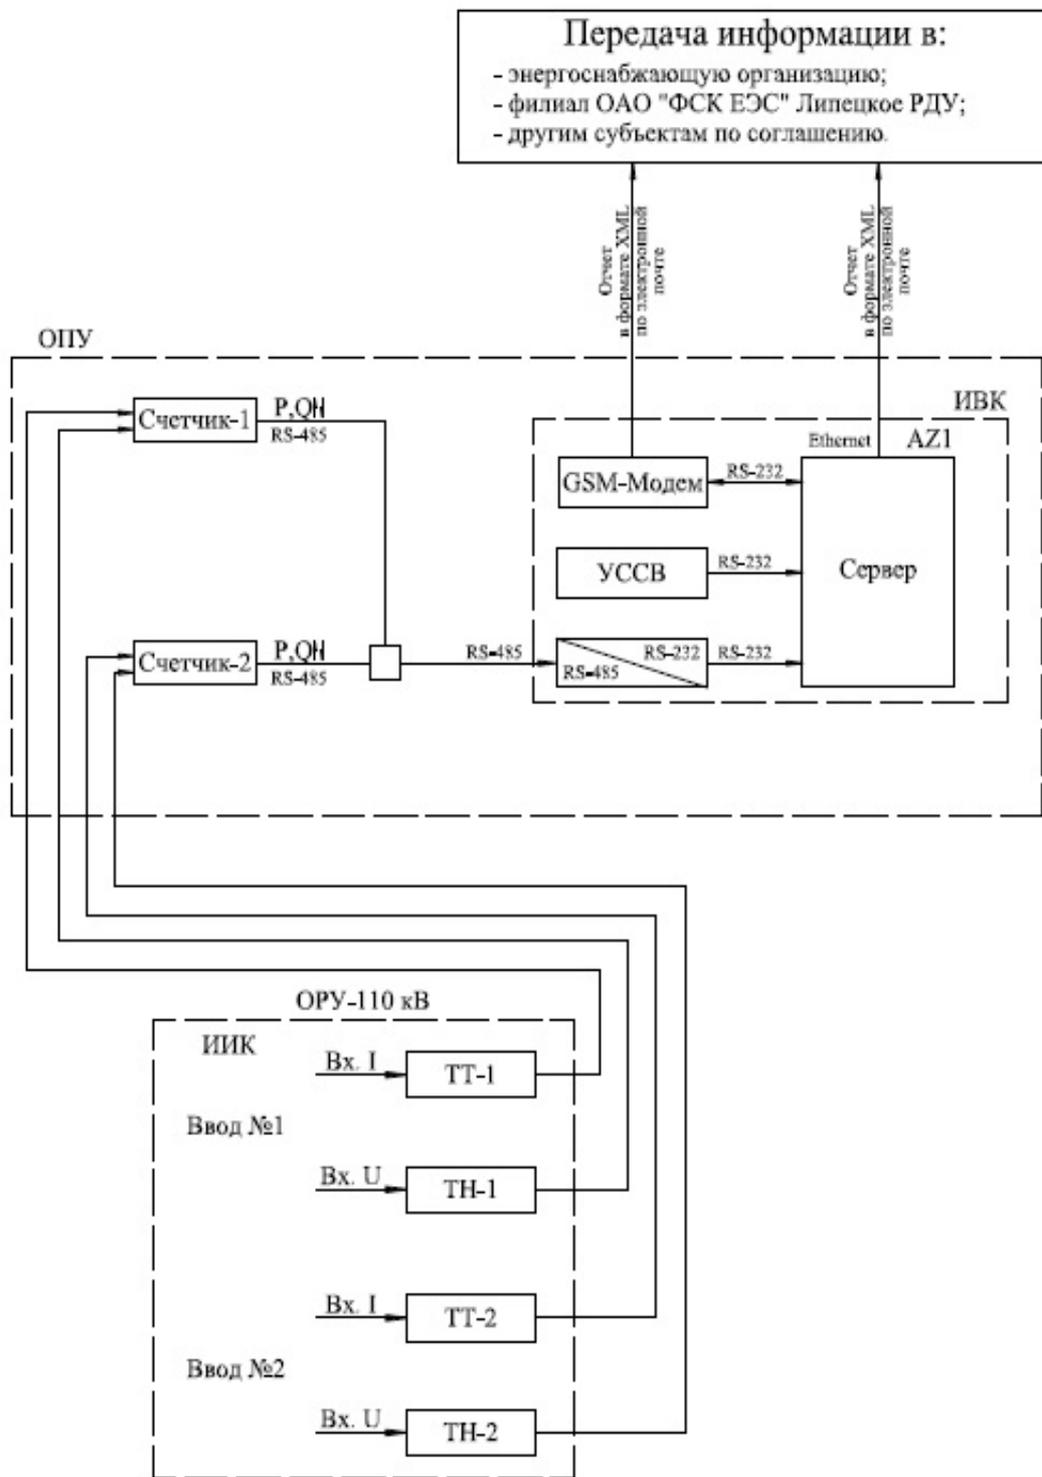


Рис. 1

Таблица 2 Состав 1-го уровня ИК - ИИК ТИ

№№ ИК	Наименование присоединения	Состав ИИК ТИ			Вид электро-энергии	Основная погрешность %
		ТТ	ТН	Счётчик		
1	ОРУ-110 кВ, Т-1, 110 кВ	IOSK1 23 К ТТ 300/1 Кл. т. 0,2S Зав. №: А-2118576 В-2118577 С-2118578	СРТf 123 Кл. т. 0,2; 110 / 0,1 $\frac{110}{\sqrt{3}} / \frac{0,1}{\sqrt{3}}$ Зав. № А-30084534 В-30084535 С-30084536	А1802-RAL-P4-GB-DW-4 Кл.т. 0,2S/0,5 Зав. № 01238169	Активная Реактивная	± 0,5 Не норм.
2	ОРУ-110 кВ, Т-2, 110 кВ	IOSK 123 К ТТ 300/1 Кл. т. 0,2S Зав. №: А-2118579 В-2118580 С-2118581	СРТf 123 Кл. т. 0,2, $\frac{110}{\sqrt{3}} / \frac{0,1}{\sqrt{3}}$ Зав. № А-30084537 В-30084538 С-30084539	А1802-RAL-P4-GB-DW-4 Кл.т., 2S/0,5 Зав. № 01238170	Активная Реактивная	± 0,5 Не норм.

Таблица 3

Характеристики погрешностей ИК при измерении активной электроэнергии

№ ИК	Диапазон значений $\cos \varphi$	Тип нагрузки	Предел допускаемой относительной погрешности ИК при измерении активной электроэнергии при значении рабочего тока в % от номинального первичного тока ТТ, %				
			$1 \leq I_{\text{раб}} < 2$	$2 \leq I_{\text{раб}} < 5$	$5 \leq I_{\text{раб}} < 20$	$20 \leq I_{\text{раб}} < 100$	$100 \leq I_{\text{раб}} < 120$
1, 2	$0,5 \leq \cos \varphi < 0,8$	инд.	не норм.	1,9	1,3	1,0	1,0
	$0,8 \leq \cos \varphi < 0,866$	инд.	не норм.	1,2	0,8	0,6	0,6
	$0,866 \leq \cos \varphi < 0,9$	инд.	не норм.	1,1	0,7	0,6	0,6
	$0,9 \leq \cos \varphi < 0,95$	инд.	не норм.	1,0	0,7	0,6	0,6
	$0,95 \leq \cos \varphi < 0,99$	инд.	не норм.	1,0	0,6	0,5	0,5
	$0,99 \leq \cos \varphi < 1$	инд.	не норм.	0,9	0,6	0,5	0,5
	$\cos \varphi = 1$		1,0	0,9	0,6	0,5	0,5
	$0,8 \leq \cos \varphi < 1$	емк.	не норм.	1,2	0,9	0,7	0,7

Таблица 4

Характеристики погрешностей ИК при измерении реактивной электроэнергии

№ ИК	Диапазон значений $\cos \varphi$	Предел допускаемой относительной погрешности ИК при измерении реактивной электроэнергии при значении рабочего тока в % от номинального первичного тока ТТ, %				
		$1 \leq I_{\text{раб}} < 2$	$2 \leq I_{\text{раб}} < 5$	$5 \leq I_{\text{раб}} < 20$	$20 \leq I_{\text{раб}} < 100$	$100 \leq I_{\text{раб}} < 120$
1, 2	$0,5 \leq \cos \varphi \leq 0,8$	не норм.	1,9	1,3	1,2	1,2
	$0,8 < \cos \varphi \leq 0,866$	не норм.	2,2	1,5	1,3	1,4
	$0,866 < \cos \varphi \leq 0,9$	не норм.	не норм.	1,7	1,5	1,5
	$0,9 < \cos \varphi \leq 0,95$	не норм.	не норм.	2,3	1,9	2,0
	$0,95 < \cos \varphi \leq 1$	не норм.	не норм.	не норм.	не норм.	не норм.

Примечания к таблицам 3 и 4:

1 Характеристики основной погрешности ИК даны для измерения электроэнергии и средней мощности (получасовая);

2 Нормальные условия:

параметры сети: напряжение (0,98 - 1,02)  $U_{\text{ном}}$ ; ток (0,01 - 1,0)  $I_{\text{ном}}$ ,  $\cos \varphi = 0,9$  инд; температура окружающей среды (20 ± 5)°С.

3 Рабочие условия:

параметры сети: напряжение (0,95 - 1,05)  $U_{\text{ном}}$ ; ток (0,01 - 1,2)  $I_{\text{ном}}$  при трансформаторе тока с классом точности 0,2S;  $\cos \varphi = 0,8$  инд.;

допускаемая температура окружающей среды для измерительных трансформаторов от минус 40 до плюс 70° С, для счетчиков от минус 40 до плюс 70°С; для сервера от плюс 10 до плюс 40°С;

4 Трансформаторы тока по ГОСТ 7746, трансформаторы напряжения по ГОСТ 1983, многофункциональные счетчики типа А1802-RAL-P4-GB-DW-4 активной и реактивной энергии класса точности 0,2S/0,5 в соответствии с ГОСТ 52323-2005 при измерении активной электроэнергии, ГОСТ 26035-83 при измерении реактивной электроэнергии;

5 Допускается замена измерительных трансформаторов и счетчиков на аналогичные, утвержденных типов с метрологическими характеристиками не хуже, чем у перечисленных в Таблице 2. Замена оформляется актом в установленном порядке.

Таблица 5 Основные технические характеристики АИИС КУЭ

№ ИК	Наименование характеристики		Значение
1, 2	Номинальный ток:	первичный ( $I_{Н1}$ )	300 А
		вторичный ( $I_{Н2}$ )	1 А
	Диапазон тока:	первичного ( $I_1$ )	От 3 до 300 А
		вторичного ( $I_2$ )	От 0,01 до 1 А
	Номинальное напряжение:	первичное ( $U_{Н1}$ )	110 кВ
		вторичное ( $U_{Н2}$ )	100 В
	Диапазон напряжения:	первичное ( $U_{Н1}$ )	От 104,5 до 115,5 В
		вторичное ( $U_{Н2}$ )	От 95 до 105 В
Коэффициент мощности $\cos \varphi$			От 0,5 до 1,0
Номинальная нагрузка ТТ			20 ВА
Допустимый диапазон нагрузки ТТ			От 5 до 20 ВА
Допустимое значение $\cos \varphi_2$ во вторичной цепи нагрузки ТТ			От 0,8 до 1,0

Надежность применяемых в системе компонентов:

- электросчётчик - среднее время наработки на отказ не менее  $T_{cp} = 120\ 000$  ч, среднее время восстановления работоспособности не более  $t_b = 2$  ч;

- Трансформатор тока - среднее время наработки на отказ не менее  $T_{cp} = 400\ 000$  ч, среднее время восстановления работоспособности не более  $t_b = 2$  ч;

- сервер – среднее время наработки на отказ не менее  $T_{cp} = 15843$  ч, среднее время восстановления работоспособности не более  $t_b = 2$  ч;

Надежность системных решений:

- резервирование питания с помощью устройства АВР;
- резервирование каналов связи: информация о результатах измерений может передаваться в организации – участники оптового рынка электроэнергии с помощью электронной почты и сотовой связи;

Регистрация событий:

в журнале счётчика:

- параметрирование;
- пропадания напряжения;
- коррекция времени;

• журнал ИВК:

- параметрирование;
- попытка не санкционированного доступа;
- коррекция времени;

Защищённость применяемых компонентов:

• механическая защита от несанкционированного доступа и пломбирование:

- электросчётчика;
- промежуточных клеммников вторичных цепей напряжения;
- испытательной коробки;
- сервера.

• защита на программном уровне информации при хранении, передаче, параметрировании:

- результатов измерений (при передаче, возможность использования цифровой подписи)
- установка пароля на счётчик;
- установка пароля на сервер;

Возможность коррекции времени в:

- электросчетчиках (функция автоматизирована);
- ИВК (функция автоматизирована).

Возможность сбора информации:

- о состоянии средств измерений (функция автоматизирована);
- о результатах измерений (функция автоматизирована).

Цикличность:

- измерений 30 мин (функция автоматизирована);
- сбора 30 мин (функция автоматизирована).

Глубина хранения информации:

- электросчетчик - тридцатиминутный профиль нагрузки в двух направлениях не менее 2730 часов.

Сервер баз данных обеспечивает хранение результатов измерений, состояний средств измерений на срок не менее 3,5 лет.

### Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на титульные листы эксплуатационной документации АИИС КУЭ типографским способом.

### Комплектность средств измерения

Таблица 6 Комплектность АИИС КУЭ

Наименование компонентов системы	Количество (шт.)
Счетчик электрической энергии А1802-RAL-P4-GB-DW-4, КТ 0,2S/0,5, ГР № 31857-06	2
Трансформатор тока IOSK 123, К тт 300/1, ГР № 26510-09	6
Трансформатор напряжения СРТf 123, (110:√3)/(0,1:√3), ГР № 29695-08	6
Устройство синхронизации системного времени 16-VHS	1
Сервер Proliant ML110	1 комплект
ПО Альфа Центр АС_РЕ_10	1 комплект
Наименование документации	
Инструкция по эксплуатации 69729714.411713.042.ИЭ	1
Методика поверки КПНГ.411713.124.МП	1
Формуляр 69729714.411713.042.ФО	1

### Поверка

осуществляется по документу КПНГ.411713.124.МП "Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учёта электроэнергии АИИС КУЭ ПС 110/10 кВ «Рошен»". Методика поверки", утверждённому ГЦИ СИ ООО "ИЦ "Энерготестконтроль" 24.09.2012 г.

Средства поверки – по НД на измерительные компоненты:

- 1) Средства поверки измерительных трансформаторов тока по ГОСТ 8.217-2003;
- 2) средства поверки счетчиков электрической энергии многофункциональных А1802-RAL-P4-GB-DW-4 согласно методике поверки ДЯИМ.411152.018.МП;
- 3) Средства поверки 16-VHS согласно методике поверки ДЯИМ.466453.005.МП;
- 4) Радиочасы МИР РЧ-02.

### Сведения о методиках (методах) измерений

Методы измерений, которые используются в АИИС КУЭ приведены в документе КПНГ.411713.124.МИ – "Система автоматизированная информационно-измерительная коммерческого учёта электроэнергии АИИС КУЭ ПС 110/10 кВ «Рошен» Методика (метод) измерений электроэнергии";

Методика (метод) измерений - КПНГ.411713.124 МИ аттестована ГЦИ СИ – ООО "Испытательный центр "Энерготестконтроль" по ГОСТ Р 8.563-2009 .Свидетельство об аттестации № 83/01.00066-2010/2012 от 21.09.2012 г.

**Нормативные документы, устанавливающие требования к АИИС КУЭ:**

- 1) ГОСТ 22261-94 Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия;
- 2) ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения;
- 3) ГОСТ 7746-2001. Трансформаторы тока. Общие технические условия;
- 4) ГОСТ Р 52323-2005. (МЭК 62053-22:2003) "Аппаратура для измерений электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 22. Статистические счетчики активной энергии классов точности 0,2S и 0,5S";
- 5) ГОСТ Р 52425-2005. (МЭК 62053-23:2003) "Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 23. Статические счетчики реактивной энергии".

**Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений**

Осуществление торговли и товарообменных операций.

**Изготовитель:**

Закрытое акционерное общество "Газэнерго"

Адрес: 142784, Московская обл., Ленинский р-н, д. Румянцево, строение 2, блок Г

E-mail: [main@gasenergo.ru](mailto:main@gasenergo.ru)

**Испытательный центр:**

Государственный центр испытаний средств измерений ООО "Испытательный центр "Энерготестконтроль" (ГЦИ СИ - ООО "ИЦ "Энерготестконтроль")

Адрес: 11543, г. Москва, ул. Первомайская, д.35/18, стр.1,

аттестат аккредитации № 30067-10.

Почтовый адрес: 115419, г. Москва, ул. 2-й Рощинский проезд, дом 8

Тел/факс: (495) 737 61 17

E-mail: [mail@etcontrol.ru](mailto:mail@etcontrol.ru)

Заместитель

Руководителя Федерального  
агентства по техническому  
регулированию и метрологии

Ф.В. Булыгин

М.П.

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2012г.