

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Счетчики электрической энергии однофазные статические РИМ 289.21, РИМ 289.22, РИМ 289.23, РИМ 289.24

Назначение средства измерений

Счетчики электрической энергии однофазные статические РИМ 289.21, РИМ 289.22, РИМ 289.23, РИМ 289.24 (далее – счетчики) предназначены для измерений (в зависимости от исполнения): активной и реактивной электрической энергии; мощности (активной, реактивной, полной) в однофазных двухпроводных электрических цепях переменного тока промышленной частоты; среднеквадратического значения фазного напряжения, среднеквадратического значения тока фазного провода, среднеквадратического значения тока нулевого провода, значения частоты сети, коэффициента мощности $\cos \varphi$, коэффициента реактивной мощности $\tan \varphi$, удельной энергии потерь в цепи тока.

Счетчики измеряют показатели качества электрической энергии по ГОСТ 32144-2013, ГОСТ 30804.4.30-2013, класс S: установившееся отклонение напряжения основной частоты δU_y , отклонение частоты Δf .

Описание средства измерений

Принцип действия счетчиков основан на цифровой обработке аналоговых входных сигналов токов и напряжения при помощи специализированной микросхемы со встроенными АЦП. Остальные параметры, измеряемые счетчиком, определяются расчетным путем по измеренным значениям тока, напряжения и частоты сети.

Счетчики выполнены в едином корпусе с несколькими отсеками, в которых размещены электронный блок счетчика, измерительные преобразователи тока, источник питания, устройство коммутации нагрузки (далее – УКН) (в зависимости от исполнения) и cassette клеммной колодки, образующая цоколь счетчика. Предусмотрен отдельный отсек для установки встраиваемого коммуникатора (предназначен для дистанционной передачи показаний счетчика и проведения его конфигурирования) или другого устройства, позволяющего расширить функциональные возможности счетчика. Установка коммуникатора возможна как на производстве, так и на месте эксплуатации. Отсек коммуникатора закрывается отдельной крышкой. В этом же отсеке расположен батарейный отсек элемента питания с отдельной крышкой.

Счетчики выпускаются в следующих модификациях (исполнениях): счетчики электрической энергии однофазные статические РИМ 289.21, РИМ 289.22, РИМ 289.23, РИМ 289.24 (далее РИМ 289.2X), которые отличаются: наличием УКН и наличием дополнительного датчика для измерения тока нулевого провода.

Общий вид счетчиков представлен на рисунке 1.

Схема пломбировки от несанкционированного доступа, обозначение места нанесения знака поверки представлены на рисунке 2.



Рисунок 1 – Общий вид счетчиков РиМ 289.2Х

Место нанесения знака поверки

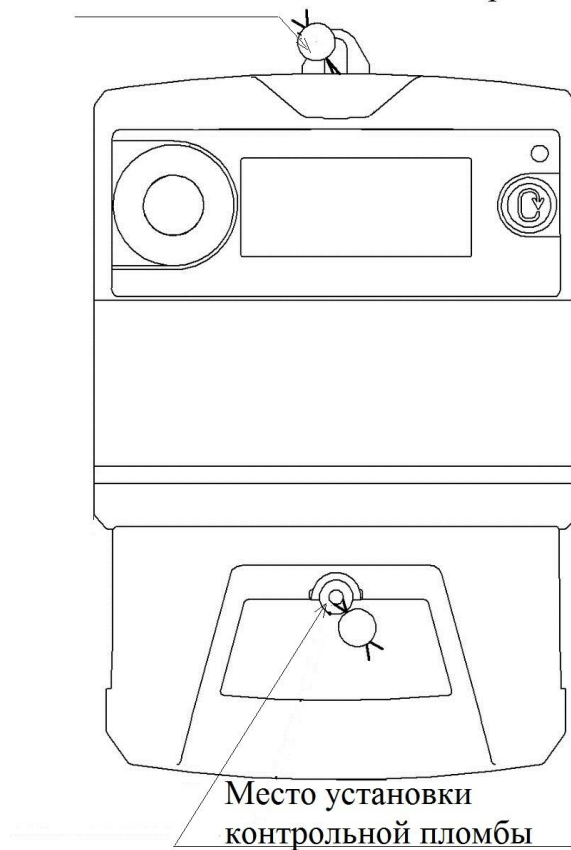


Рисунок 2 – Схема пломбировки от несанкционированного доступа, обозначение места нанесения знака поверки

Программное обеспечение

Уровень защиты программного обеспечения «Высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014.

Конструкция счетчиков исключает возможность несанкционированного влияния на ПО счетчиков и измерительную информацию.

Таблица 1 – Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)	Значение	Исполнения счетчиков
Идентификационное наименование ПО	PM28921 ВНКЛ.411152.114 ПО	РиМ 289.21
	PM28922 ВНКЛ.411152.114–01 ПО	РиМ 289.22
	PM28923 ВНКЛ.411152.114–02 ПО	РиМ 289.23
	PM28924 ВНКЛ.411152.114–03 ПО	РиМ 289.24
Номер версии (идентификационный номер) ПО	не ниже v1.00	РиМ 289.21
	не ниже v1.00	РиМ 289.22
	не ниже v1.00	РиМ 289.23
	не ниже v1.00	РиМ 289.24
Цифровой идентификатор ПО	-	Для всех
Алгоритм вычисления контрольной суммы исполняемого кода	-	Для всех

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2– Метрологические и технические характеристики

Наименование характеристики	Исполнения счетчиков			
	РиМ 289.21	РиМ 289.22	РиМ 289.23	РиМ 289.24
	Значение			
Класс точности: при измерении активной энергии при измерении реактивной энергии	1 2			
Базовый ток, А	5			
Максимальный ток, А	100			
Номинальное напряжение, В	230			
Номинальная частота, Гц	50			
Установленный диапазон напряжений, В	от 195 до 253			
Расширенный диапазон напряжений, В	от 140 до 280			
Предельный диапазон напряжений, В	от 0 до 400			
Пределы допускаемой основной погрешности, вызываемой изменением тока, при измерении активной энергии ^{1), 2)} , % 0,05I _б ≤ I < 0,10I _б , cos φ = 1,00 0,10I _б ≤ I ≤ I _{макс} , cos φ = 1,00 0,10I _б ≤ I < 0,20I _б , cos φ = 0,50 инд 0,10I _б ≤ I < 0,20I _б , cos φ = 0,80 емк 0,20I _б ≤ I ≤ I _{макс} , cos φ = 0,50 инд 0,20I _б ≤ I ≤ I _{макс} , cos φ = 0,80 емк	±1,5 ±1,0 ±1,5 ±1,5 ±1,0 ±1,0			

Продолжение таблицы 2

Наименование характеристики	Исполнения счетчиков			
	РиМ 289.21	РиМ 289.22	РиМ 289.23	РиМ 289.24
	Значение			
Пределы допускаемой основной погрешности, вызываемой изменением тока, при измерении реактивной энергии ^{1), 2)} , % $0,05I_6 \leq I < 0,10I_6, \sin \varphi = 1,00$ $0,10I_6 \leq I \leq I_{\text{макс}}, \sin \varphi = 1,00$ $0,10I_6 \leq I < 0,20I_6, \sin \varphi = 0,50$ (инд, емк) $0,20I_6 \leq I \leq I_{\text{макс}}, \sin \varphi = 0,50$ (инд, емк) $0,20I_6 \leq I \leq I_{\text{макс}}, \sin \varphi = 0,25$ (инд, емк)				
Полная потребляемая мощность в цепи тока, В·А				0,1
Полная потребляемая мощность в цепи напряжения, В·А				4
Активная потребляемая мощность в цепи напряжения, Вт				1,5
Пределы допускаемой основной погрешности, вызываемой изменением тока, при измерении активной мощности ^{1), 2)}				соответствуют классу точности при измерении активной энергии
Пределы допускаемой основной погрешности, вызываемой изменением тока, при измерении реактивной мощности ^{1), 2)}				соответствуют классу точности при измерении реактивной энергии
Пределы погрешности при измерении средней активной мощности на программируемом интервале Ринт, максимальной средней активной мощности на программируемом интервале Ринт макс, максимальной средней активной мощности на расчетный день и час Ррдч				соответствует классу точности при измерении активной энергии
Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении полной мощности ¹⁾ , %				$\pm 3,0$
Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении коэффициента мощности $\cos \varphi$ ^{1), 6)} , %				$\pm 4,0$
Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении коэффициента реактивной мощности $\text{tg } \varphi$ ¹⁾ , %, в диапазоне $0,2I_6 \leq I < 1,0I_6$ $1,0I_6 \leq I \leq I_{\text{макс}}$				$\pm 2,5$ $\pm 2,0$
Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении среднеквадратического значения тока фазного провода $\delta I_{\text{ф}}$, %, в диапазоне $0,1I_6 \leq I \leq I_{\text{макс}}$				$\pm 0,5$
Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении среднеквадратического значения тока нулевого провода δI_{N} , %, в диапазоне $0,1I_6 \leq I \leq I_{\text{макс}}$				- $\pm 0,5$

Продолжение таблицы 2

Наименование характеристики	Исполнения счетчиков			
	РиМ 289.21	РиМ 289.22	РиМ 289.23	РиМ 289.24
	Значение			
Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении среднеквадратического значения фазного напряжения, %, в диапазоне от 140 до 280 В	± 0,5			
Пределы дополнительной погрешности при измерении активной энергии, вызываемой изменением напряжения в установленном рабочем диапазоне ^{1), 2), 4)} , % от 195 до 253 В, cos φ = 1,00 от 195 до 253 В, cos φ = 0,50 инд	±0,7 ±1,0			
Пределы дополнительной погрешности при измерении реактивной энергии, вызываемой изменением напряжения в установленном рабочем диапазоне ^{1), 2), 5)} , % от 195 до 253 В, sin φ = 1,00 от 195 до 253 В, sin φ = 0,50 инд	±1,0 ±1,5			
Пределы дополнительной погрешности при измерении активной мощности, вызываемой изменением напряжения в установленном рабочем диапазоне ^{1), 2), 4)} от 195 до 253 В, cos φ = 1,00 от 195 до 253 В, cos φ = 0,50 инд	соответствует классу точности при измерении активной энергии			
Пределы дополнительной погрешности при измерении реактивной мощности, вызываемой изменением напряжения в установленном рабочем диапазоне ^{1), 2), 5)} от 195 до 253 В, sin φ = 1,00 от 195 до 253 В, sin φ = 0,50 инд	соответствует классу точности при измерении реактивной энергии			
Пределы дополнительной погрешности при измерении активной энергии, вызываемой изменением напряжения в расширенном рабочем диапазоне ^{1), 2), 4)} , % от 140 до 280 В, cos φ = 1,00 от 140 до 280 В, cos φ = 0,50 инд	±0,7 ±1,0			
Пределы дополнительной погрешности при измерении реактивной энергии, вызываемой изменением напряжения в расширенном рабочем диапазоне ^{1), 2), 5)} , % от 140 до 280 В, sin φ = 1,00 от 140 до 280 В, sin φ = 0,50 инд	±1,0 ±1,5			
Пределы дополнительной погрешности при измерении активной мощности, вызываемой изменением напряжения в расширенном рабочем диапазоне ^{1), 2), 4)} от 140 до 280 В, cos φ = 1,00 от 140 до 280 В, cos φ = 0,50 инд	соответствует классу точности при измерении активной энергии			

Продолжение таблицы 2

Наименование характеристики	Исполнения счетчиков			
	РиМ 289.21	РиМ 289.22	РиМ 289.23	РиМ 289.24
	Значение			
Пределы дополнительной погрешности при измерении реактивной мощности, вызываемой изменением напряжения в расширенном рабочем диапазоне ^{1), 2), 5)} от 140 до 280 В, $\sin \varphi = 1,00$ от 140 до 280 В, $\sin \varphi = 0,50$ инд	соответствует классу точности при измерении реактивной энергии			
Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении установившегося отклонения напряжения основной частоты δU_y , % ³⁾ , в диапазоне $U_{\text{н}}$ $\begin{matrix} +50 \\ -30 \end{matrix}$, В	±0,5			
Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении частоты сети, Гц	±0,030			
Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении отклонения частоты сети Δf , Гц ³⁾ , в диапазоне значений от 42,5 до 57,5 Гц	±0,030			
Пределы допускаемой абсолютной погрешности при измерении температуры внутри корпуса счетчика ⁶⁾ , °С, в диапазоне температур от - 45 до +85°С	±5			
Средний температурный коэффициент при измерении активной энергии ^{2), 4)} , %/К $\cos \varphi = 1,00$ $\cos \varphi = 0,50$ инд $\cos \varphi = 0,80$ емк	±0,05 ±0,07 ±0,07			
Средний температурный коэффициент при измерении реактивной энергии ^{2), 5)} , %/К $\sin \varphi = 1,00$ $\sin \varphi = 0,50$ инд $\sin \varphi = 0,50$ емк $\sin \varphi = 0,25$ инд $\sin \varphi = 0,25$ емк	±0,10 ±0,15 ±0,15 ±0,15 ±0,15			
Средний температурный коэффициент при измерении активной мощности ^{2), 4)} , %/К $\cos \varphi = 1,00$ $\cos \varphi = 0,50$ инд $\cos \varphi = 0,80$ емк	соответствует классу точности при измерении активной энергии			
Средний температурный коэффициент при измерении реактивной мощности ^{2), 5)} , %/К $\sin \varphi = 1,00$ $\sin \varphi = 0,50$ инд $\sin \varphi = 0,50$ емк $\sin \varphi = 0,25$ инд $\sin \varphi = 0,25$ емк	соответствует классу точности при измерении реактивной энергии			
Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении удельной энергии потерь в цепи тока ¹⁾ , %, в диапазоне $0,1I_{\text{б}} \leq I < 0,2I_{\text{б}}$ $0,2I_{\text{б}} \leq I \leq I_{\text{макс}}$	±1,5 ±1,0			

Продолжение таблицы 2

Наименование характеристики	Исполнения счетчиков			
	РиМ 289.21	РиМ 289.22	РиМ 289.23	РиМ 289.24
	Значение			
Суточный ход (точность хода ЧРВ) при нормальных условиях, с/сут, не более	±0,5			
Срок энергетической автономности хода ЧРВ - без резервного элемента питания ЧРВ, ч, не менее - с резервным элементом питания ЧРВ, лет, не менее	60			
	16			
Стартовый ток: при измерении активной энергии, мА при измерении реактивной энергии, мА	20			
	25			
Постоянная счетчика, имп./кВт·ч [имп./квар·ч]	4000			
Количество тарифов	8			
Наличие УКН (коммутируемый ток, А)	нет	есть (100)	нет	есть (100)
Возможность замены резервного элемента питания ЧРВ без нарушения знака поверки	есть			
Измерение тока в нулевом проводе	нет		есть	
Время сохранения данных, лет, не менее	40			
Время начального запуска, с, не более	5			
Габаритные размеры, мм, не более:	высота			
	230			
	ширина			
135				
длина				
100				
Масса, кг, не более	1,5			
Условия эксплуатации: -температура окружающей среды, °С -относительная влажность, %, при +35 (+25) °С -атмосферное давление, кПа	от -45 до +70			
	95 (100)			
	от 70 до 106,7			
Средняя наработка на отказ, ч, не менее	220 000			
Средний срок службы Тсл, лет, не менее	30			
Условия эксплуатации счетчиков	У2** по ГОСТ 15150-69			
Нормальные условия измерений: -температура окружающей среды, °С -относительная влажность, % -атмосферное давление, кПа	от 21 до 25			
	от 30 до 80			
	от 70 до 106,7			
¹⁾ Режим учета активной и реактивной энергии, удельной энергии потерь в цепях тока, активной, реактивной и полной мощности счетчиков настраивается программно на автоматический переход на учет по нулевому проводу, в случае превышения тока в нулевом проводе над током в фазном проводе; ²⁾ счетчики выполняют измерение энергии и мощности: активной импортируемой (I и IV квадрант) и экспортируемой (II и III квадрант); реактивной импортируемой (I и II квадрант) и экспортируемой (III и IV квадрант). Расположение квадрантов согласно геометрическому представлению С.1 ГОСТ 31819.23; ³⁾ усреднение согласно с требованиями класса S по ГОСТ 30804.4.30; ⁴⁾ согласно п. 8.2 ГОСТ 31819.21-2012; ⁵⁾ согласно п. 8.2 ГОСТ 31819.23-2012; ⁶⁾ для технического учета.				

Наименование характеристики	Исполнения счетчиков			
	РиМ 289.21	РиМ 289.22	РиМ 289.23	РиМ 289.24
	Значение			
Примечание - Дополнительные погрешности, вызываемые изменением влияющих величин по отношению к нормальным условиям, приведенным в 8.2 ГОСТ 31819.21 и 8.2 ГОСТ 31819.23, не превышают пределов дополнительных погрешностей для счетчиков соответствующего класса точности в соответствии с таблицей 8 ГОСТ 31819.21 и таблицей 8 ГОСТ 31819.23.				

Таблица 3 - Перечень измеряемых величин и цена единиц разрядов измеряемых величин

Измеряемая величина	Основная единица	Цена единицы старшего/младшего разряда ²⁾
Активная энергия	кВт·ч	$10^5 / 10^{-2}$
Реактивная энергия	квар·ч	$10^5 / 10^{-2}$
Активная мощность	кВт	$10^2 / 10^{-4}$
Реактивная мощность	квар	$10^2 / 10^{-4}$
Полная мощность	кВ·А	$10^2 / 10^{-4}$
Ток, среднеквадратическое (действующее) значение	А	$10^2 / 10^{-3}$
Напряжение, среднеквадратическое (действующее) значение	В	$10^2 / 10^{-2}$
Частота сети	Гц	$10^1 / 10^{-3}$
Удельная энергия потерь в цепи тока ¹⁾	кА ² ·ч	$10^5 / 10^{-2}$
Коэффициент реактивной мощности цепи $\text{tg } \varphi$ ¹⁾	безразм.	$10^3 / 10^{-3}$
Коэффициент мощности $\cos \varphi$	безразм.	$10^0 / 10^{-3}$
Температура внутри корпуса счетчика	°С	$10^1 / 10^{-2}$
¹⁾ На дисплей счетчиков не выводится.		
²⁾ При выводе на дисплей счетчиков и по всем интерфейсам.		

Знак утверждения типа

наносится на корпус счетчика методом шелкографии или другим способом, не ухудшающим качество знака. В эксплуатационной документации на титульных листах изображение Знака утверждения типа наносится печатным способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 4 - Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество
Счетчик электрической энергии однофазный статический РиМ 289.21 (РиМ 289.22, РиМ 289.23, РиМ 289.24) в упаковке	Счетчик электрической энергии однофазный статический РиМ 289.21 (РиМ 289.22, РиМ 289.23, РиМ 289.24)	1 шт.
Паспорт	ВНКЛ.411152.114 ПС	1 экз.
Коммуникатор ²⁾	-	-
Руководство по эксплуатации ³⁾	ВНКЛ.411152.114 РЭ	1 экз.
Методика поверки ³⁾	ВНКЛ.411152.114 ДИ	1 экз.
Терминал мобильный РиМ 099.01 ¹⁾	ВНКЛ.426487.030	1 шт.
Сервисное ПО ^{1), 2), 3), 4)}	-	-
Счетчики электрической энергии. Требования к информационной модели обмена данными ³⁾	СТО 34.01-5.1-006-2017	-

- | |
|---|
| <p>¹⁾ поставляется по отдельному заказу для организаций, производящих ремонт, эксплуатацию, поверку и монтаж счетчиков;</p> <p>²⁾ счетчики по требованию заказчика могут комплектоваться встроенным коммуникатором;</p> <p>³⁾ поставляется в виде документа на электронном носителе;</p> <p>⁴⁾ сервисное ПО представляет собой ПО, предназначенное для конфигурирования счетчика, а также для считывания с него информации.</p> |
|---|

Поверка

осуществляется по документу ВНКЛ.411152.114 ДИ «Счетчики электрической энергии однофазные статические РиМ 289.21, РиМ 289.22, РиМ 289.23, РиМ 289.24. Методика поверки», утвержденному ФГУП «СНИИМ» 10.12.2018 г.

Основные средства поверки:

- установка поверочная универсальная УППУ-МЭ 3.1 (рег. № 29123-05, класс точности 0,05, 220/380 В, (0,01– 100) А, ПГ ± (0,03–0,06) %),
- секундомер механический типа СОСпр (рег. № 11519-11, емкость шкалы 60 мин; цена деления 0,2 с; ПГ ±0,6 с).

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых счетчиков с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на счетчик в виде оттиска поверительного клейма в установленном месте в соответствии с рисунком 2 и в соответствующем разделе паспорта или в свидетельстве о поверке.

Сведения о методиках (методах) измерений приведены в эксплуатационном документе.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к счетчикам электрической энергии однофазным статическим РиМ 289.21, РиМ 289.22, РиМ 289.23, РиМ.289.24

ГОСТ 31818.11-2012 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний. Часть 11. Счетчики электрической энергии

ГОСТ 31819.21-2012 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 21. Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2

ГОСТ 31819.23-2012 Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Часть 23. Статические счетчики реактивной энергии

ГОСТ 8.551-2013 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений электрической мощности и электрической энергии в диапазоне частот от 1 до 2500 Гц

ГОСТ 32144-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения

ГОСТ 30804.4.30-2013 Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Методы измерений показателей качества электрической энергии

ТУ 4228 – 057 – 11821941 – 2012 Счетчики электрической энергии однофазные статические РиМ 289.01, РиМ 289.02, РиМ 289.03, РиМ 289.04, РиМ 289.05, РиМ 289.06, РиМ 289.07, РиМ 289.08, РиМ 289.09, РиМ 289.10, РиМ 181.01, РиМ 181.02, РиМ 181.03, РиМ 181.04, РиМ 181.05, РиМ 181.06, РиМ 181.07, РиМ 181.08, РиМ 289.21, РиМ 289.22, РиМ 289.23, РиМ 289.24. Технические условия

Изготовитель

Акционерное общество «Радио и Микроэлектроника» (АО «РиМ»)
ИНН 5408110390
Адрес: 630082, г. Новосибирск, ул. Дачная, д. 60/1, офис 307
Телефон: +7 (383) 236 37-03, факс: +7 (383) 219 53-13
Web-сайт: www.zao-rim.ru
E-mail: rim@zao-rim.ru

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Сибирский государственный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт метрологии» (ФГУП «СНИИМ»)

Адрес: 630004, г. Новосибирск, проспект Димитрова, д. 4
Телефон: +7 (383) 210-08-14, факс: +7 (383) 210-13-60
E-mail: director@sniim.ru

Аттестат аккредитации ФГУП «СНИИМ» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа RA.RU.310556 от 14.01.2015 г.

Заместитель

Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

А.В. Кулешов

М.п. « ____ » _____ 2019 г.