

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «31» августа 2023 г. № 1769

Регистрационный № 89875-23

Лист № 1
Всего листов 6

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Модули выдачи аналоговых сигналов V1

Назначение средства измерений

Модули выдачи аналоговых сигналов V1 (далее по тексту – Модуль V1) предназначены для измерения выходных аналоговых сигналов от первичных датчиков в виде напряжения и силы постоянного тока. Входит в состав Программируемого логического контроллера «АНИКРОН ПЛК-01» (далее по тексту – ПЛК).

Описание средства измерений

Принцип действия Модуля V1 заключается в преобразовании численного значения в воспроизводимый аналоговый сигнал напряжения или силы постоянного тока, с помощью цифро-аналогового преобразователя (ЦАП).

Модуль V1 выполнен в унифицированном пластмассовом корпусе. Закрепляется на DIN рейке и соединяется с другими модулями из состава ПЛК при помощи восьмиконтактных параллельных шинных соединителей (параллельная шина), монтируемых в основании DIN рейки. На передней панели находятся индикаторы наличия питания и передачи данных по шине, а также переключатели адреса Модуля V1. На верхней и нижней сторонах корпуса расположены разъемные соединения для подключения выходов и внешнего питания. Питание и управление Модулем V1 производится Модулем управления R1 из состава ПЛК по параллельной шине.

Заводской номер Модуля V1 и знак утверждения типа наносится с боковой стороны корпуса. Заводской номер записывается в шестизначном цифровом формате. Знак поверки на Модуль V1 наносится приклеиванием пломбирочной наклейки на крышку и корпус с боковой стороны.

Общий вид Модуля V1 представлен на рисунке 1.

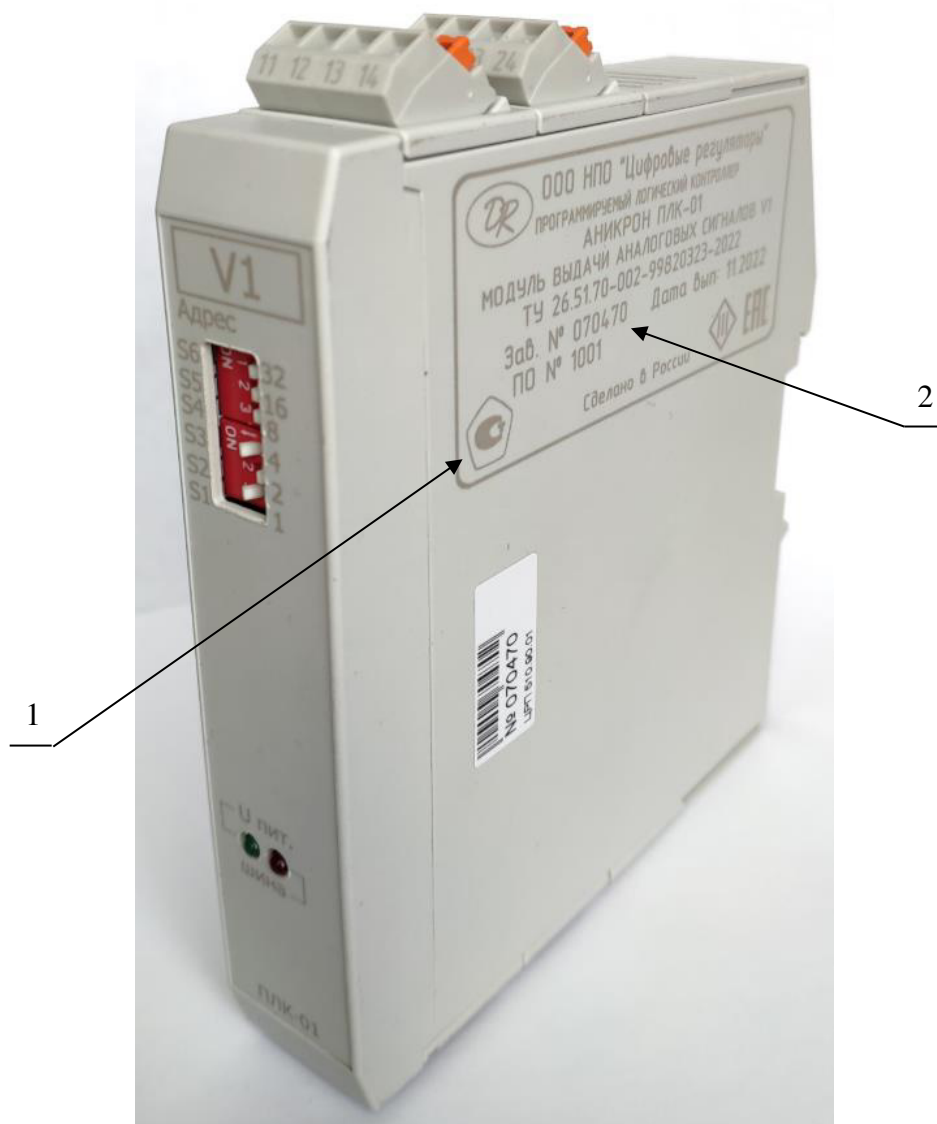


Рисунок 1 – Общий вид Модуля V1:

1 – место нанесения знака утверждения типа; 2 – место нанесения заводского номера.

Схема пломбировки от несанкционированного доступа (наклейки с индивидуальным номером) и нанесение знака поверки (наклейки) представлена на рис. 2.

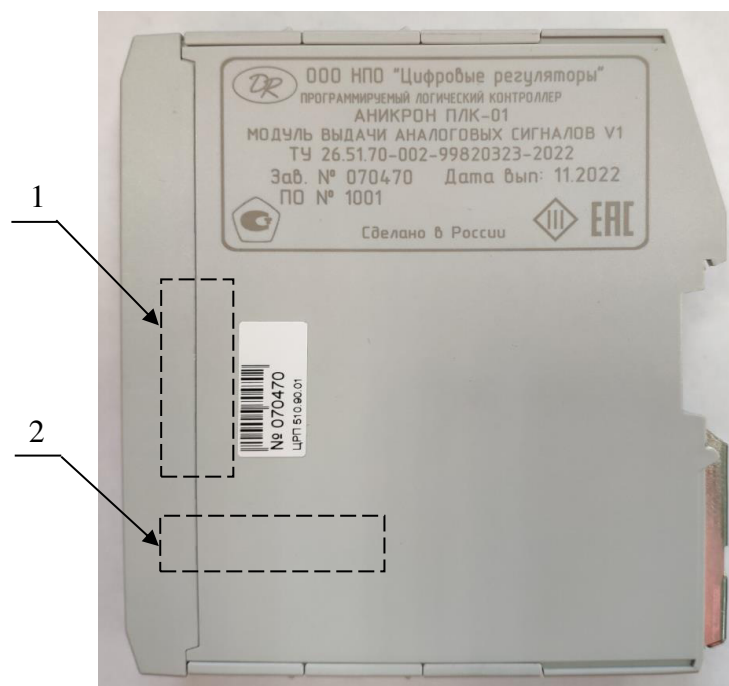


Рисунок 2 – Схема пломбировки Модуля V1 от несанкционированного доступа:
1 – место пломбировки завода-изготовителя;
2 – место нанесения знака поверки.

Программное обеспечение

Программное обеспечение (далее – ПО) Модуля V1 представлено встроенным (интегрированным) ПО микропроцессора. Встроенное ПО размещено в памяти программы микропроцессора, защищённой от считывания и модификации путём установки соответствующих битов защиты памяти программ во время программирования микропроцессора на предприятии-изготовителе, и является метрологически значимым.

Интерфейс информационного обмена является защищёнными, т.к. не обеспечивают возможность перепрограммирования микроконтроллера (электрически не связаны с интерфейсом программирования).

Идентификационные данные ПО Модуля V1, приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Идентификационные данные

Наименование ПО	Идентификационное наименование ПО	Номер версии (идентификационный номер) ПО
Встроенное	–	1001 и выше

Уровень защищённости ПО Модуля V1 от преднамеренных и непреднамеренных изменений соответствует уровню «высокий» по Р 50.2.077–2014.

Метрологические и технические характеристики
приведены в таблицах 2 и 3.

Таблица 2 – Метрологические характеристики

Наименование	Ед. изм.	Значение
Диапазон воспроизведения напряжения постоянного тока	В	от 0 до 10
Пределы допускаемой приведенной (к диапазону измерений) погрешности воспроизведения напряжения постоянного тока в диапазоне от 0 до 10 В:		
- при номинальном нагрузочном сопротивлении;	%	±1
- при нагрузочном сопротивлении в диапазоне от 1 кОм до 1 МОм	%	±1,5
Диапазон воспроизведения напряжения постоянного тока	В	от 0 до 5
Пределы допускаемой приведенной (к диапазону измерений) погрешности воспроизведения напряжения постоянного тока в диапазоне от 0 до 5 В:		
- при номинальном нагрузочном сопротивлении;	%	±1,5
- при нагрузочном сопротивлении в диапазоне от 1 кОм до 1 МОм	%	±2
Диапазон воспроизведения напряжения постоянного тока	В	от 1 до 5
Пределы допускаемой приведенной (к диапазону измерений) погрешности воспроизведения напряжения постоянного тока в диапазоне от 1 до 5 В:		
- при номинальном нагрузочном сопротивлении;	%	±1,5
- при нагрузочном сопротивлении в диапазоне от 1 кОм до 1 МОм	%	±2
Диапазон воспроизведения силы постоянного тока	мА	от 0 до 20
Пределы допускаемой приведенной (к диапазону измерений) погрешности воспроизведения силы постоянного тока в диапазоне от 0 до 20 мА	%	±1
Диапазон воспроизведения силы постоянного тока	мА	от 4 до 20
Пределы допускаемой приведенной (к диапазону измерений) погрешности воспроизведения силы постоянного тока в диапазоне от 4 до 20 мА	%	±1

Таблица 3 – Технические характеристики

Наименование	Ед. изм.	Значение
1	2	3
Количество каналов воспроизведения	шт.	4
Нагрузочное сопротивление в режиме воспроизведения силы постоянного тока, не более	Ом	110
Номинальное нагрузочное сопротивление в режиме воспроизведения напряжения постоянного тока	кОм	10

Продолжение таблицы 3

1	2	3
Пульсация на выходе, от полной шкалы, не более	%	5
Электрическая прочность изоляции между каналами воспроизведения, не менее	В	500
Электрическая прочность изоляции между каналами воспроизведения и внутренними цепями, не менее	В	500
Напряжения питания постоянного тока по внутренней шине	В	5 и 24
Потребляемая мощность, не более: - по напряжению питания внутренней шины +5 В - по напряжению питания внутренней шины +24 В - по напряжению питания внешнего источника +24 В	мВт мВт мВт	350 1 920 2 112
Нормальные условия применения: - температура окружающего воздуха - относительная влажность воздуха - атмосферное давление - напряжение постоянного тока внешнего источника питания	°С % кПа В	+20 ± 5 от 30 до 80 от 84 до 106 24
Рабочие условия применения: - температура окружающего воздуха - относительная влажность воздуха, при +25 °С - атмосферное давление - допустимые отклонения напряжения внешнего источника питания	°С % кПа %	от +5 до +40 90 от 70 до 106,7 от -15 до +20
Предельные условия транспортирования: - температура окружающего воздуха - относительная влажность воздуха, при +25 °С - атмосферное давление	°С % кПа	от -40 до +70 95 от 70 до 106,7
Габаритные размеры, не более	мм	25x140x117
Масса модуля, не более	г	200
Средняя наработка на отказ	ч	50 000
Средний срок службы модуля	лет	15

Знак утверждения типа наносится

на боковой стороне корпуса способом лазерной маркировки и на титульный лист паспорта типографским способом.

Комплектность средства измерений

приведена в таблице 4.

Таблица 4 – Комплект поставки Модуля V1

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество
1	Модуль выдачи аналоговых сигналов	V1	1 шт.
2	Паспорт	ЦРОП 510.90 ПС	1 экз.
3	Руководство по эксплуатации	ЦРП 510.01 РЭ	1 экз.
4	Копия декларации о соответствии	—	1 экз.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в разделе 5 «Описание и работа модулей расширения» руководства по эксплуатации.

Нормативные документы, устанавливающие требования к средству измерений

ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин. Общие технические условия»;

Государственная поверочная схема для средств измерений постоянного электрического напряжения и электродвижущей силы, утвержденная приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2019 г. № 3457;

Государственная поверочная схема для средств измерений силы постоянного электрического тока в диапазоне от $1 \cdot 10^{-16}$ до 100 А, утвержденная приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 1 октября 2018 г. № 2091.

Правообладатель

Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственное Объединение «Цифровые регуляторы» (ООО НПО «Цифровые регуляторы»)

ИНН 5402474031

Адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Линейная, д. 28, оф. 301

Телефон/факс: (383) 306-30-50, 306-30-04

E-mail: cr@anikron.ru, crvd@bk.ru

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью Научно-Производственное Объединение «Цифровые регуляторы» (ООО НПО «Цифровые регуляторы»)

ИНН 5402474031

Адрес: 630049, г. Новосибирск, ул. Линейная, д. 28, оф. 301

Телефон/факс: (383) 306-30-50, 306-30-04

E-mail: cr@anikron.ru, crvd@bk.ru

Испытательный центр

Западно-Сибирский филиал Федерального Государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений» (Западно-Сибирский филиал ФГУП «ВНИИФТРИ»)

ИНН 5044000102

Адрес: 630004, г. Новосибирск, пр-кт Димитрова, д. 4

Телефон: (383) 210-08-14

E-mail: director@sniim.ru

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.310556.

