

УТВЕРЖДАЮ



Директор
ФБУ «Гомский ЦСМ», к.т.н.
_____ М.М. Чухланцева

« 19 » 09 2015 г.

Государственная система обеспечения единства измерений

**Система измерительно-управляющая
конвертера № 2 кислородно-конвертерного цеха № 1**

АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

и.р. 63225-16

МП 228-15

2015 г.

Содержание

1	Общие положения	3
2	Операции поверки	4
3	Средства поверки	5
4	Требования к квалификации поверителей	5
5	Требования безопасности	5
6	Условия поверки	6
7	Подготовка к поверке	6
8	Проведение поверки	7
9	Оформление результатов поверки	15
	Приложение А. Перечень измерительных каналов ИУС	16
	Приложение Б. Пример расчета погрешности измерительных каналов ИУС	46
	Приложение В. Образец оформления протокола поверки	48
	Приложение Г. Перечень ссылочных нормативных документов	49

1 Общие положения

1.1 Настоящая методика поверки распространяется на систему измерительно-управляющую конвертера № 2 кислородно-конвертерного цеха № 1 АО «ЕВРАЗ ЗСМК» (далее – ИУС) и устанавливает методы и средства ее первичной и периодической поверок.

1.2 Поверке подлежит ИУС в соответствии с перечнем измерительных каналов (ИК), приведенным в приложении А.

1.3 Первичную поверку ИУС выполняют перед вводом в эксплуатацию.

1.4 Периодическую поверку ИУС выполняют в процессе эксплуатации через установленный интервал между поверками.

1.5 Периодичность поверки (интервал между поверками) ИУС – 1 год.

1.6 Измерительные компоненты ИУС поверяют с интервалом между поверками, установленным при утверждении их типа. Если очередной срок поверки измерительного компонента наступает до очередного срока поверки ИУС, поверяется только этот компонент и поверка ИУС не проводится.

1.7 При замене измерительных компонентов на однотипные или на компоненты с аналогичными техническими и метрологическими характеристиками подвергают поверке только те ИК, в которых проведена замена измерительных компонентов. В этом случае собственником ИУС должен быть оформлен акт об изменениях, внесенных в ИУС, являющийся неотъемлемой частью описания типа ИУС для Государственного реестра средств измерений.

1.8 При модернизации ИУС путем введения новых измерительных каналов должны быть проведены их испытания в целях утверждения типа.

1.9 В случае замены отдельных компонентов АРМ (за исключением жёсткого диска) проводят проверку функционирования ИУС в объёме раздела 8.5 настоящей методики поверки.

1.10 В случае обновления программного обеспечения ИУС, расширения/модификации его функций проводится анализ изменений, внесённых в программное обеспечение. Если внесённые изменения могут повлиять на метрологически значимую часть программного обеспечения, то проводят испытания ИУС в целях утверждения типа.

В тексте приняты следующие сокращения:

АРМ – автоматизированное рабочее место;

ИК – измерительный канал;

ИУС – измерительно-управляющая система;

МП – методика поверки;

МХ – метрологические характеристики;

ПО – программное обеспечение;

СИ – средство измерений;

ФВ – физическая величина.

2. Операции поверки

2.1 При проведении поверки выполняют операции, приведенные в таблице 1.

Таблица 1

Наименование операции	Номер пункта методики поверки	Проведение операции при поверке					периодической
		первичной				после переустановки ПО или замены компьютера АРМ	
		при вводе в эксплуатацию	при вводе нового ИК	после ремонта ИК			
1 Рассмотрение документации	8.1	да	да*	да*	да*	да*	
2 Внешний осмотр	8.2	да	нет	нет	да	да	
3 Проверка сопротивления цепи защитного заземления	8.3	да	да*	да*	нет	да	
4 Проверка условий эксплуатации компонентов ИУС	8.4	да	да*	нет	нет	да	
5 Опробование	8.5	да	да	да	да	да	
6 Подтверждение соответствия ПО	8.6	да	да*	нет	да	да	
7 Определение погрешности синхронизации и измерений времени	8.7	да	нет	нет	да*	да	
8 Проверка метрологических характеристик измерительных каналов ИУС	8.8	да	да*	да*	да	да	

* – в объеме вносимых изменений

3 Средства поверки

3.1 При проведении поверки применяют основные и вспомогательные средства поверки, перечень которых приведен в таблице 2.

3.2 Средства поверки должны иметь действующие свидетельства о поверке или оттиски поверительных клейм.

Таблица 2

Наименование и тип средства поверки	Основные метрологические характеристики	
	Диапазон измерений, номинальное значение	Погрешность, класс точности, цена деления
Миллиомметр Е6-18/1	от 0,0001 до 100 Ом	$\delta = \pm 1,5 \%$
Радиочасы МИР РЧ-02.00	Период формирования импульса PPS и последовательного временного кода 1 с	Пределы допускаемой абсолютной погрешности синхронизации переднего фронта выходного импульса PPS со шкалой координированного времени UTC не более ± 1 мкс. Пределы допускаемой абсолютной погрешности синхронизации переднего фронта последовательного временного кода со шкалой координированного времени UTC не более ± 35 мкс
Калибратор многофункциональный MC5-R	1) Воспроизведение сигналов силы постоянного тока в диапазоне от 0 до 20 мА (при $R_{нагр} = 800$ Ом) 2) Воспроизведение сигналов термопар типа ХА(К) по ГОСТ Р 8.585 в диапазоне температуры: - от минус 200 до 0 °С, - от 0 до 1000 °С, - от 1000 до 1372 °С 3) Воспроизведение сигналов термопреобразователей сопротивления Pt100 в диапазоне температуры: - от минус 200 до 0 °С, - от 0 до 850 °С 4) Воспроизведение сигналов термопреобразователей сопротивления 100М в диапазоне температуры: - от минус 60 до 200 °С	$\Delta = \pm (0,2 \cdot 10^{-3} \cdot I_{показ.} + 1)$ мкА $\Delta = \pm (0,1 + 1 \cdot 10^{-3} \cdot T_{показ.})$ °С $\Delta = \pm (0,1 + 0,2 \cdot 10^{-3} \cdot T_{показ.})$ °С $\Delta = \pm 0,3 \cdot 10^{-3} \cdot T_{показ.}$ °С $\Delta = \pm 0,10$ °С $\Delta = \pm (0,1 + 0,25 \cdot 10^{-3} \cdot T_{показ.})$ °С $\Delta = \pm (0,1 + 0,4 \cdot 10^{-3} \cdot T_{показ.})$ °С
<p>Примечания</p> <p>1) В таблице приняты следующие обозначения: δ – относительная погрешность; Δ – абсолютная погрешность; $I_{показ.}$, $T_{показ.}$ – показания тока и температуры соответственно.</p> <p>2) Разрешающая способность для термопар 0,01 °С, $R_{вх} > 10$ МОм.</p> <p>3) При проведении поверки допускается замена указанных средств измерений аналогичными, обеспечивающими определение (контроль) метрологических характеристик ИК ИУС с требуемой точностью измерений</p>		

4 Требования к квалификации поверителей

4.1 Поверка ИУС должна выполняться специалистами, аттестованными в качестве поверителей средств измерений, имеющими удостоверение на право работы с напряжением до 1000 В (квалификационная группа по электробезопасности не ниже третьей) и освоившими работу с ИУС.

5 Требования безопасности

5.1 При проведении поверки необходимо соблюдать требования безопасности, установленные в следующих документах:

- ГОСТ ИЕК МЭК 60950-1-2011 «Оборудование информационных технологий. Требования безопасности. Ч.1. Общие требования»;
- «Правила устройств электроустановок», раздел I, III, IV;
- «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей»;
- ПОТ Р М-016-2001. РД 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;
- СНиП 3.05.07-85 «Системы автоматизации»;
- РИЦ169.01-ИЭ.01 Модернизация АСУ ТП выплавки стали в конвертере № 2 в рамках проекта замены котла ОКГ-160У-1. Электрооборудование, автоматизация, оборудование АСУ и КИП. Подсистемы «Конвертер № 2» и «Котел № 2». Руководство пользователя;
- РИЦ169.01-ПА Модернизация АСУ ТП выплавки стали в конвертере № 2 в рамках проекта замены котла ОКГ-160У-1. Электрооборудование, автоматизация, оборудование АСУ и КИП. Подсистемы «Конвертер № 2» и «Котел № 2». Описание программного обеспечения;
- Эксплуатационная документация на компоненты ИУС.

6 Условия поверки

6.1 Для комплексных компонентов и серверов:

- | | |
|---|--------------------------|
| а) температура окружающей среды, °С | от 5 до 40; |
| б) атмосферное давление, кПа | от 84 до 106,7; |
| в) относительная влажность воздуха, % | от 40 до 80 (при 25 °С); |
| г) напряжение питания переменного тока, В | от 198 до 242; |
| д) частота питающей сети, Гц | от 49,6 до 50,4 |
| е) напряжение питания постоянного тока, В | от 21,6 до 26,4. |

6.2 Для АРМ ИУС:

- | | |
|---|--------------------------|
| а) температура окружающей среды, °С | от 5 до 40; |
| б) атмосферное давление, кПа | от 84 до 106,7; |
| в) относительная влажность воздуха, % | от 40 до 80 (при 25 °С); |
| г) напряжение питания переменного тока, В | от 198 до 242; |
| д) частота питающей сети, Гц | от 49,6 до 50,4. |

6.3 Для измерительных и связующих компонентов ИУС:

- | | |
|---|-----------------------------|
| а) температура окружающей среды, °С | |
| 1) преобразователи давления измерительные | от 5 до 40; |
| 2) газоанализатор | от 5 до 35; |
| 3) датчики температуры: | |
| -погружаемая часть | при измеряемой температуре; |
| -контактные головки | от 0 до 40; |
| б) атмосферное давление, кПа | от 84 до 106,7; |

- в) относительная влажность воздуха, % от 40 до 90 (при 25 °С);
 г) напряжение питания постоянного тока, В от 21,6 до 26,4.

7 Подготовка к поверке

7.1 На поверку ИУС представляют следующие документы:

- Система измерительно-управляющая конвертера № 2 кислородно-конвертерного цеха № 1 АО «ЕВРАЗ ЗСМК». Паспорт;
- РИЦ169.01-ИЭ.01 Модернизация АСУ ТП выплавки стали в конвертере № 2 в рамках проекта замены котла ОКГ-160У-1. Электрооборудование, автоматизация, оборудование АСУ и КИП. Подсистемы «Конвертер № 2» и «Котел № 2». Руководство пользователя;
- РИЦ169.01-ПА Модернизация АСУ ТП выплавки стали в конвертере № 2 в рамках проекта замены котла ОКГ-160У-1. Электрооборудование, автоматизация, оборудование АСУ и КИП. Подсистемы «Конвертер № 2» и «Котел № 2». Описание программного обеспечения;
- документы, удостоверяющие поверку (калибровку) средств измерений, входящих в состав ИУС;
- свидетельство о предыдущей поверке ИУС (при выполнении периодической поверки);
- эксплуатационную документацию на ИУС и ее компоненты;
- эксплуатационную документацию на средства измерений, применяемые при поверке ИУС.

7.2 Перед выполнением операций поверки необходимо изучить настоящий документ, эксплуатационную документацию на поверяемую ИУС и её компоненты.

7.3 Непосредственно перед проведением поверки (калибровки) необходимо подготовить средства поверки (калибровки) к работе в соответствии с их эксплуатационной документацией.

8 Проведение поверки

8.1 Рассмотрение документации

8.1.1 Проверяют наличие следующей документации:

- Система измерительно-управляющая конвертера № 2 кислородно-конвертерного цеха № 1 АО «ЕВРАЗ ЗСМК». Паспорт;
- РИЦ169.01-ИЭ.01 Модернизация АСУ ТП выплавки стали в конвертере № 2 в рамках проекта замены котла ОКГ-160У-1. Электрооборудование, автоматизация, оборудование АСУ и КИП. Подсистемы «Конвертер № 2» и «Котел № 2». Руководство пользователя;
- РИЦ169.01-П5 Модернизация АСУ ТП выплавки стали в конвертере № 2 в рамках проекта замены котла ОКГ-160У-1. Электрооборудование, автоматизация, оборудование АСУ и КИП. Подсистемы «Конвертер № 2» и «Котел № 2». Описание информационного обеспечения;
- РИЦ169.01-ПА Модернизация АСУ ТП выплавки стали в конвертере № 2 в рамках проекта замены котла ОКГ-160У-1. Электрооборудование, автоматизация, оборудование АСУ и КИП. Подсистемы «Конвертер № 2» и «Котел № 2». Описание программного обеспечения;

- свидетельство о предыдущей поверке ИУС (при проведении периодической поверки);
- документы, удостоверяющие поверку (калибровку) средств измерений, входящих в состав ИУС;
- эксплуатационная документация на ИУС и ее компоненты;
- эксплуатационная документация на средства измерений, применяемые при поверке ИУС.

8.1.2 Проверяют перечень измерительных каналов, представленных на поверку, в соответствии с перечнем, приведенным в паспорте на ИУС и в приложении А настоящей МП. Эксплуатационная документация на средства измерений, применяемые при поверке ИУС, должна содержать информацию о порядке работы, их технических и метрологических характеристиках.

Результат проверки положительный, если вся вышеперечисленная документация в наличии, перечень измерительных каналов соответствует перечню, приведенному в паспорте на ИУС и в приложении А настоящей МП, все средства поверки имеют документально подтвержденную пригодность для использования в операциях поверки, все компоненты ИУС имеют действующие свидетельства о поверке (протоколы калибровки).

8.2 Внешний осмотр

8.2.1 При внешнем осмотре проверяют соответствие ИУС нижеследующим требованиям:

- соответствие комплектности ИУС перечню, приведенному в паспорте и в таблице А.1 приложения А настоящей МП;
- отсутствие механических повреждений и дефектов покрытия, ухудшающих внешний вид и препятствующих применению;
- отсутствие обрывов и нарушения изоляции кабелей и жгутов, влияющих на функционирование ИУС;
- наличие и прочность крепления разъемов и органов управления;
- отсутствие следов коррозии, отсоединившихся или слабо закрепленных элементов схемы.

8.2.2 Внешним осмотром проверяют наличие и месторасположение серверов и АРМ.

Результат проверки положительный, если наличие и месторасположение серверов и АРМ соответствует эксплуатационной документации на ИУС. При оперативном устранении недостатков, замеченных при внешнем осмотре, поверка продолжается по следующим операциям.

8.3 Проверка сопротивления цепи защитного заземления

8.3.1 Проверку сопротивления цепи защитного заземления проводят только у тех компонентов ИУС, которые в соответствии с эксплуатационной документацией, должны быть подключены к защитному заземлению.

8.3.2 Значение сопротивления между заземляющим болтом (винтом, шпилькой) и каждой доступной прикосновению металлической нетоковедущей частью компонентов, которая может оказаться под напряжением, не должно превышать 0,1 Ом.

8.3.3 Сопротивление цепи защитного заземления измеряют омметром или определяют по протоколам испытаний компонентов ИУС.

Результат проверки положительный, если значение сопротивления цепи защитного заземления, измеренное или зафиксированное в протоколах, не превышает 0,1 Ом.

8.4 Проверка условий эксплуатации компонентов ИУС

8.4.1 Проводят сравнение фактических климатических условий в местах, где размещены компоненты ИУС, а также параметров сети их питания с показателями, приведенными в разделе 6 настоящей МП и в эксплуатационной документации на эти компоненты.

Результат проверки положительный, если фактические условия эксплуатации каждого компонента ИУС удовлетворяют рабочим условиям применения, приведенным в разделе 6 настоящей МП и в эксплуатационной документации.

8.5 Опробование

8.5.1 Непосредственно перед выполнением экспериментальных исследований необходимо подготовить ИУС и СИ к работе в соответствии с их эксплуатационной документацией.

8.5.1.1 Перед опробованием ИУС в целом необходимо выполнить проверку функционирования её компонентов.

8.5.1.2 При проверке функционирования измерительных и комплексных компонентов ИУС проверяют работоспособность индикаторов, отсутствие кодов ошибок или предупреждений об ошибках, авариях.

8.5.1.3 При опробовании линий связи проверяют:

- наличие сигнализации о включении в сеть технических средств ИУС;
- поступление информации по линиям связи;
- наличие сигнализации об обрыве линий.

8.5.1.4 При опробовании ИУС проводят первичное тестирование ИУС средствами программного обеспечения АРМ (опрос первичных измерительных преобразователей, контроллеров; установление связи с компонентами и оборудованием ИУС, просмотр технологических экранных форм системы и сообщений в журнале сообщений, ввод и корректировка данных с клавиатуры с визуальным контролем правильности и полноты вводимой информации и т.д.).

8.5.1.5 Мониторы АРМ должны быть включены. Исправность клавиатуры и манипулятора мышь АРМ оценивают, выполнив переключение между экранными формами ИУС.

8.5.1.6 При проверке функционирования ИУС с АРМ проверяют выполнение следующих функций:

- измерение и отображение значений параметров технологического процесса;
- измерение и отображение текущих значений даты и времени.

8.5.2 Проверка функционирования ИУС

8.5.2.1 На АРМ 1 «Машинист дистрибутора» (АРМ 1), АРМ 2 «Машинист дистрибутора» (АРМ 2), АРМ 3 «Машинист дистрибутора» (АРМ 3) проверяют наличие экранных форм: «Мнемосхема», «Газопроводы», «Графики» согласно инструкции по

эксплуатации РИЦ169.01-ИЭ.01, на АРМ 4 «Оператор котла» (АРМ 4), АРМ 5 «Оператор котла» (АРМ 5) проверяют наличие экранных форм «Котел», «Барaban», «Газоход», «Циркнасосы», «Дымосос», «Графики», согласно инструкции по эксплуатации РИЦ169.01-ИЭ.01. На АРМ 6 «Машинист эксгаустера» (АРМ 6) проверяют наличие экранных форм «Дымосос» и «Графики» согласно инструкции по эксплуатации РИЦ169.01-ИЭ.01.

8.5.2.2 В экранной форме «Мнемосхема» (рисунок 1) и в других экранных формах проверяют отображение значений параметров технологического процесса, текущих значений даты и времени.

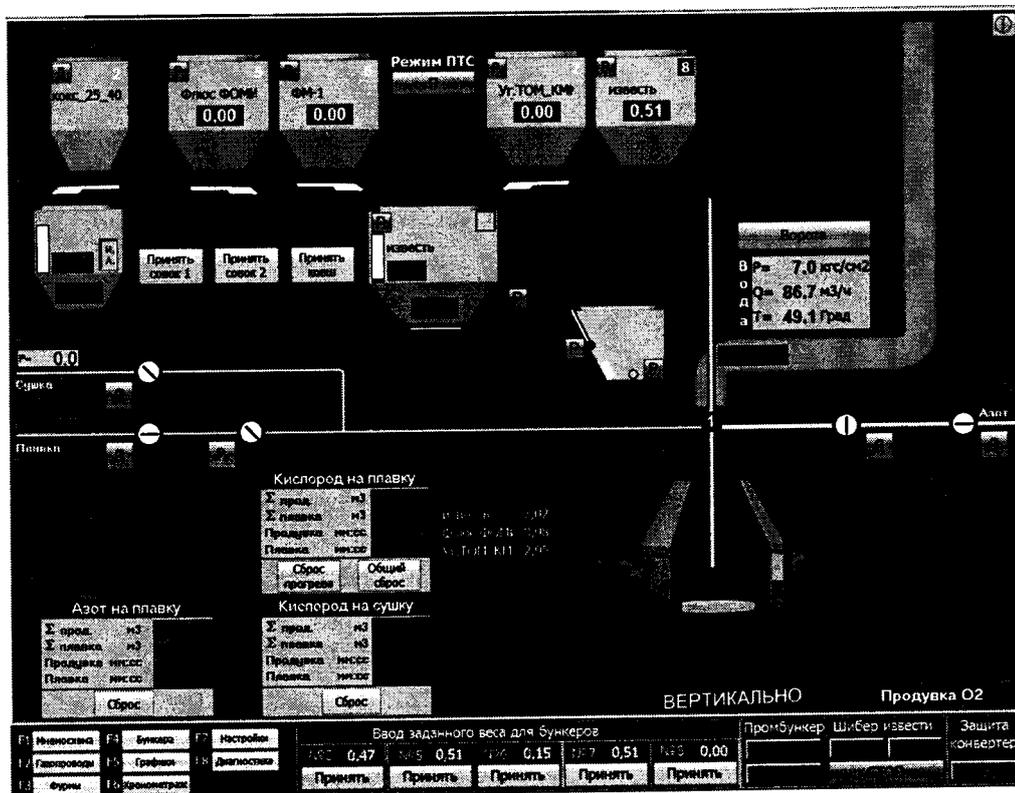


Рисунок 1- Отображение значений технологических параметров на экранной форме «Мнемосхема»

8.5.2.3 Возможность отображения в реальном масштабе времени технологических параметров в виде исторического тренда проверяют с использованием экранной формы «Графики».

Результат проверки положительный, если по всем ИК (перечень ИК приведен в приложении А) на мониторах АРМ 1 - АРМ 6 отображаются текущие значения даты и времени, значения параметров технологического процесса в установленных единицах и результаты измерений находятся в заданных диапазонах; осуществляется графическое отображение выбранных параметров в реальном масштабе времени.

8.6 Подтверждение соответствия программного обеспечения

8.6.1 Идентификационные данные метрологически значимой части ПО ИУС – программного обеспечения контроллеров программируемых SIMATIC S7-400:

- идентификационное наименование проекта ПО контроллера программируемого ZG1 (проект: konv2);
- идентификационное наименование проекта ПО контроллера программируемого ZG2 (проект: kotel2_03_04_2015).

Система измерительно-управляющая конвертера № 2 кислородно-конвертерного цеха № 1 АО «ЕВРАЗ ЗСМК». Методика поверки

8.6.2 Проверку идентификационного наименования проекта ПО контроллеров программируемых ZG1 и ZG2 (метрологически значимой части ПО ИУС) проводят с использованием программатора (переносной компьютер с установленным пакетом ПО SIMATIC PCS7 (система управления процессами SIEMENS), системой программирования STEP 7) и адаптера USB/MPI. Проверку проводят следующим образом:

- a) к контроллерам программируемым ZG1 и ZG2 с помощью адаптера последовательно подключают программатор;
- b) на программаторе после загрузки операционной системы Windows XP загружают программу SIMATIC Manager;
- c) в меню программы SIMATIC Manager выполняют команды File→Open→Browse;
- d) в поле «Find in directory» окна «Browse», указав путь D:\ASU\Konv-2\konv2_24_04_15, проверяют идентификационное наименование проекта ПО для контроллера ZG1, указав путь D:\ASU\Kotel-2\kotel2_03_04_15, проверяют идентификационное наименование проекта ПО для контроллера ZG2.

Результаты проверки положительные, если идентификационное наименование метрологически значимой части ПО ИУС соответствует значению, приведенному в описании типа ИУС и 8.6.1 настоящей МП.

8.7 Определение погрешности синхронизации и измерений времени

8.7.1 АРМ 1 переводят в режим отображения/настройки времени АРМ (текущее системное время) и контроллера программируемого ZG1. Устанавливается соединение с радиочасами МИР РЧ-02.00 нажатием кнопки «Соединить» на вкладке «Конфигурация» программы «КОНФИГУРАТОР РАДИОЧАСОВ МИР РЧ-02» (далее – конфигуратора). На вкладке «Синхронизация» конфигуратора фиксируют следующие значения:

- «ВРЕМЯ UTC» - время в очередной метке времени, пришедшей от радиочасов МИР РЧ-02.00;
- «Время ПК» - локальное время АРМ в момент прихода метки времени от радиочасов МИР РЧ-02.00;
- «Разница» - разница между локальным временем АРМ 1 и временем UTC из очередной метки времени.

Примечание – Разница вычисляется без учёта количества часов.

Результат проверки положительный, если:

- отличие показаний АРМ от значения астрономического времени не превышает ± 5 с (привязка к Государственной шкале единого времени).

8.8 Проверка метрологических характеристик измерительных каналов ИУС

8.8.1 Метрологические характеристики (МХ) ИК ИУС определяют расчетно-экспериментальным способом (согласно МИ 2439). Проверку метрологических характеристик измерительных компонентов ИУС выполняют экспериментально в соответствии с утвержденной методикой поверки на каждый тип СИ. Определение метрологических характеристик комплексных компонентов ИУС выполняют экспериментально в соответствии с разделом 8.8.2.1 настоящей методики поверки.

МХ измерительных каналов рассчитывают по МХ компонентов ИУС в соответствии с методикой, приведенной в разделе 8.8.4 настоящей МП. Допускается не проводить расчет погрешности ИК ИУС при условии, что подтверждены МХ компонентов ИК ИУС. Результаты проверки МХ ИК ИУС заносят в таблицу по форме таблицы А.1 приложения А настоящей МП.

8.8.2 Проверка метрологических характеристик компонентов ИК ИУС

8.8.2.1 Метрологические характеристики измерительных компонентов ИУС принимают равными значениям, приведенным в эксплуатационной документации (паспорт, формуляр и др.) СИ при наличии на них свидетельств о поверке. Допускается метрологические характеристики (диапазон измерений, основная погрешность) измерительных компонентов ИУС принимать равными действительным значениям, полученным по результатам калибровки в аккредитованной метрологической службе.

Метрологические характеристики (диапазон измерений, основная погрешность) комплексных компонентов (включая АРМ) определяют «сквозным методом» по МИ 2439, МИ 2539:

- подключают калибратор к i -ому ($i=1, \dots, m$) входу модуля ввода аналогового сигнала контроллера согласно перечню ИК, приведенному в таблице А.1 приложения А;
- назначают пять проверяемых точек, распределенных равномерно в пределах диапазона измерений ФВ;
- при помощи калибратора последовательно на i -ый ($i=1, \dots, m$) вход модуля ввода аналогового сигнала подают сигналы, имитирующие сигналы с первичного преобразователя данного ИК (постоянный ток, термоЭДС, сопротивление), значение задаваемого сигнала должно соответствовать проверяемым точкам $N_{зад}$ диапазона измерений ФВ;
- производят регистрацию результатов измерений ($N_{изм}$) на экране АРМ, данные заносят в протокол калибровки соответствующего модуля ввода аналогового сигнала контроллера;
- рассчитывают значение основной приведенной погрешности модуля ввода аналогового сигнала $\gamma_{ВВ}$, % по формуле:

$$\gamma_{ВВ} = \frac{N_{зад} - N_{изм}}{N_n} \cdot 100\%, \quad (1)$$

где N_n – нормирующее значение, соответствующее верхней границе диапазона измерений ФВ;

m – количество входов модуля ввода аналогового сигнала.

8.8.2.2 Значения основной погрешности компонента ИК ИУС заносят в таблицу по форме таблицы А.1 приложения А настоящей МП.

8.8.3 Исходные допущения для определения погрешности измерительных каналов ИУС

Погрешности компонентов ИУС относятся к инструментальным погрешностям.

Факторы, определяющие погрешность, - независимы.

Погрешности компонентов ИУС – не коррелированы между собой.

Законы распределения погрешностей компонентов ИУС – равномерные.

8.8.4 Методика расчета основной погрешности измерительных каналов ИУС

8.8.4.1 При расчете оценивают основную погрешность ИК следующим образом:

Для ИК расхода, в которых ПИП являются расходомеры, погрешность нормируют в относительной форме. Погрешность ИК температуры нормируют в абсолютной форме. Для ИК, в которых ПИП являются преобразователи давления, погрешность нормируют в приведенной форме.

1) Границы основной абсолютной погрешности ИК температуры $\Delta_{ИК_осн}$, °С, определяют исходя из состава ИК ИУС по формуле (2):

$$\Delta_{ИК_осн} = \Delta_{ПИП} + \Delta_K + \Delta_{ЛС}, \quad (2)$$

где $\Delta_{ПИП}$ – абсолютная погрешность первичных измерительных преобразователей, °С;
 Δ_K – абсолютная погрешность контроллера, °С;
 $\Delta_{ЛС}$ – абсолютная погрешность линий связи, °С.

Примечание:

Погрешность $\Delta_{ЛС}$ определяется потерями в линиях связи. Между измерительными и комплексными компонентами линии связи (ЛС) построены из кабелей контрольных и/или кабелей управления. Параметры линий связи удовлетворяют требованиям ГОСТ 18404.0 и ГОСТ 26411. Длина линий связи небольшая, входное сопротивление контроллера велико, поэтому потери в ЛС пренебрежимо малы. Между комплексными и вычислительными компонентами построен цифровой канал связи. Применены сетевые технологии Ethernet, Profibus DP. Передача данных по каналам связи Ethernet, Profibus DP имеет класс достоверности II и относится к S1 классу организации передачи (в соответствии с ГОСТ Р МЭК 870-5-1). Погрешность линий связи во всех ИК принимаем равной нулю.

Для расчета погрешности ИК по формуле (2) погрешность компонента ИК ИУС переводят в абсолютную форму Δ , ед. ФВ, для случая ее представления в приведенной форме по формуле (3):

$$\Delta = \gamma \cdot \frac{X_B - X_H}{100}. \quad (3)$$

2) Границы основной относительной погрешности ИК расхода $\delta_{ИК_осн}$, % определяют (в соответствии с РМГ 62), исходя из состава ИК ИУС по формуле (4):

$$\delta_{ИК_осн} = K \cdot \sqrt{\delta_{ПИП}^2 + \delta_K^2 + \delta_{ЛС}^2}, \quad (4)$$

где $K = 1,2$;

$\delta_{ПИП}$ – относительная погрешность первичных измерительных преобразователей, %;
 δ_K – относительная погрешность контроллера, %;
 $\delta_{ЛС}$ – относительная погрешность линии связи, %.

Принимаем $\delta_{ЛС} = 0$.

Для расчета погрешности ИК по формуле (4) погрешность компонента ИК ИУС переводят в относительную форму δ , %, для случая ее представления в абсолютной или приведенной формах по формуле (5):

$$\delta = \frac{\Delta}{X_{ном}} \cdot 100 = \gamma \cdot \frac{X_B - X_H}{X_{ном}}, \quad (5)$$

где Δ – пределы допускаемой абсолютной погрешности компонента ИК ИУС;
 γ – пределы допускаемой приведенной погрешности, нормированной для разности пределов измерений компонента ИК ИУС;

X_B, X_H – верхний и нижний пределы измерений компонента ИК ИУС (в тех же единицах, что и $X_{ном}$);

Примечание – Если приведенная погрешность γ нормирована для верхнего предела измерений, то $X_H = 0$.

$X_{ном}$ – номинальное значение измеряемого параметра ФВ, для которого рассчитывается погрешность измерений.

В соответствии с ГОСТ 8.508 относительную погрешность вычисляют в точках $X_{номi}$, соответствующих 5, 25, 50, 75 и 95 % от диапазона измерений и выбирают максимальное значение ($i=1, \dots, 5$).

Для модулей аналогового ввода контроллера, погрешность которых нормирована в приведенной форме, необходимо определить значение тока, электрического сопротивления, ТЭДС, соответствующего номинальному значению $X_{номi}$. Расчет значения тока $I_{номi}$, мА, соответствующего номинальному значению $X_{номi}$ ФВ, проводят по формуле (6):

$$I_{номi} = \frac{D_{сигнала} \cdot X_{номi}}{D_{ФВ}}, \quad (6)$$

где $D_{сигнала}$ – разница между верхним и нижним пределами диапазона входного сигнала ((4-20) мА), мА;

$X_{номi}$ – номинальное значение ФВ, в единицах измерений ФВ;

Примечание – Если диапазон сигнала равен (4-20) мА, то к вычисленному по формуле (5) значению $I_{номi}$ необходимо прибавить 4 мА.

$D_{ФВ}$ – разница между верхним и нижним пределами диапазона измерений ФВ, в единицах измерений ФВ. Числовые значения ФВ приведены в таблице Б.1 приложения Б настоящей ПИ.

3) Границы основной приведенной погрешности ИК давления $\gamma_{ИК_осн}$, %, определяют следующим образом:

а) переводят погрешность компонентов ИК из приведенной формы в относительную форму по формуле (5);

б) относительную погрешность ИК вычисляют по формуле (4) в соответствии с ГОСТ 8.508 в точках $X_{номi}$, соответствующих 5, 25, 50, 75 и 95 % от диапазона измерений;

в) переводят значения погрешности ИК, соответствующие пяти точкам диапазона, из относительной формы в приведенную по формуле (7):

$$\gamma_i = \frac{\delta_{ИК_осн} \cdot X_{номi}}{X_B - X_H}. \quad (7)$$

Из пяти полученных выбирают максимальное значение и приписывают погрешности ИК.

Примеры расчета основной погрешности ИК приведены в приложении Б настоящей МП.

Рассчитанное (фактическое) значение погрешности ИК ИУС заносят в таблицу по форме таблицы А.1 приложения А настоящей МП. Значения погрешностей не должны

превышать границ допусаемых погрешностей, приведенных в таблице А.1 приложения А настоящей МП.

9 Оформление результатов поверки

9.1 Результаты поверки оформляют протоколом по форме, приведенной в приложении В настоящей МП.

9.2 При положительных результатах поверки ИУС (первичной и периодической) оформляют свидетельство о поверке по форме Приложения 1 к Порядку проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке, утвержденному приказом Минпромторга России от 2 июля 2015 г. № 1815. Состав и метрологические характеристики измерительных каналов ИУС приводят в Приложении к Свидетельству о поверке.

Примечание – Каждая страница Приложения к Свидетельству о поверке должна быть заверена подписью поверителя и оттиском знака поверки (клейма).

9.3 При положительных результатах первичной поверки (после ремонта или замены компонентов ИУС на однотипные поверенные), проведенной в объеме проверки в части вносимых изменений, оформляют новое свидетельство о поверке ИУС при сохранении без изменений даты очередной поверки.

9.4 Отрицательные результаты поверки оформляются в соответствии с Приложением 2 к Порядку проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке, утвержденному приказом Минпромторга России от 2 июля 2015 г. № 1815. Измерительные каналы ИУС, прошедшие поверку с отрицательным результатом, не допускаются к использованию.

Приложение А
(обязательное)
Метрологические характеристики ИК ИУС

Таблица А.1

№ ИК	Наименование ИК ИУС	Диапазон измерений физической величины, ед. измерений	СИ, входящие в состав ИК ИУС			Основная погрешность ИК	
			Наименование, тип СИ, заводской №	Пределы допускаемой основной погрешности компонента ИК	Номер в Гос. реестре СИ	Фактическая погрешность	Границы допускаемой основной погрешности
1	Расход кислорода на плавку ярус 1	от 0 до 500 м ³ /мин	Преобразователь давления измерительный SITRANS P DSIII мод. 7MF4433-1DA02-1AA1-Z № 9166889	$\gamma \leq \pm(0,0029 \cdot r + 0,071) \%$	30883-05		$\gamma = \pm 1,7 \%$
			Модуль ввода аналоговых сигналов SM 331 мод.: 6ES7 331 7KF02 0AB0 контроллера программируемого Simatic S7-400 (далее – Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0) № SC-DNW84646	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
2	Расход кислорода на плавку ярус 2	от 0 до 500 м ³ /мин	Преобразователь давления измерительный SITRANS P DSIII мод. 7MF4433-1DA02-1AA1-Z № 9583147	$\gamma \leq \pm(0,0029 \cdot r + 0,071) \%$	30883-05		$\gamma = \pm 1,7 \%$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-DNW84646	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
3	Давление кислорода на плавку ярус 1	от 0 до 25 кгс/см ²	Преобразователь давления измерительный SITRANS P DSIII мод. 7MF4033-1EA00-HB6-Z № 9160978	$\gamma \leq \pm(0,0029 \cdot r + 0,071) \%$	30883-05		$\gamma = \pm 0,7 \%$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-DNW84646	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
4	Давление кислорода на плавку ярус 2	от 0 до 25 кгс/см ²	Преобразователь давления измерительный SITRANS P DSIII мод.: 7MF4033-1EA00-HB6-Z № 9160977	$\gamma \leq \pm(0,0029 \cdot r + 0,071) \%$	30883-05		$\gamma = \pm 0,7 \%$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-DNW84646	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		

Таблица А.1

№ ИК	Наименование ИК ИУС	Диапазон измерений физической величины, ед. измерений	СИ, входящие в состав ИК ИУС			Основная погрешность ИК	
			Наименование, тип СИ, заводской №	Пределы допускаемой основной погрешности компонента ИК	Номер в Гос. реестре СИ	Фактическая погрешность	Границы допускаемой основной погрешности
5	Расход технической воды на фурму стенд 1	от 0 до 160 м ³ /ч	Преобразователь давления измерительный SITRANS P DSIII мод. 7MF4433-1FA02-1AA1-Z № 9583160	$\gamma \leq \pm(0,0029 \cdot r + 0,071) \%$	30883-05		$\gamma = \pm 2,2 \%$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-DNW84646	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
6	Расход технической воды на фурму стенд 2	от 0 до 160 м ³ /ч	Преобразователь давления измерительный SITRANS P DSIII мод. 7MF4433-1FA02-1AA1-Z № 9583164	$\gamma \leq \pm(0,0029 \cdot r + 0,071) \%$	30883-05		$\gamma = \pm 2,2 \%$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-DNW84646	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
7	Давление технической воды на фурму стенд 1	от 0 до 10 кгс/см ²	Преобразователь давления измерительный SITRANS P Z мод. 7MF1564-3CA00-1AA1 № W1197208	$\gamma = \pm 0,25 \%$	30883-05		$\gamma = \pm 0,6 \%$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-DNW84646	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
8	Давление технической воды на фурму стенд 2	от 0 до 10 кгс/см ²	Преобразователь давления измерительный SITRANS P Z мод. 7MF1564-3CA00-1AA1 № W1197212	$\gamma = \pm 0,25 \%$	30883-05		$\gamma = \pm 0,6 \%$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-DNW84646	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
9	Расход кислорода на сушку	от 0 до 250 м ³ /мин	Преобразователь давления измерительный SITRANS P DSIII мод. 7MF4433-1GA02-1AA1-Z № 9583179	$\gamma \leq \pm(0,0029 \cdot r + 0,071) \%$	30883-05		$\gamma = \pm 2,1 \%$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-DNW83132	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		

Таблица А.1

№ ИК	Наименование ИК ИУС	Диапазон измерений физической величины, ед. измерений	СИ, входящие в состав ИК ИУС			Основная погрешность ИК	
			Наименование, тип СИ, заводской №	Пределы допускаемой основной погрешности компонента ИК	Номер в Гос. реестре СИ	Фактическая погрешность	Границы допускаемой основной погрешности
10	Расход азота	от 0 до 500 м ³ /мин	Преобразователь давления измерительный SITRANS P DSIII мод. 7MF4433-1FA02-1AA1-Z № 9583171	$\gamma_{\leq \pm(0,0029 \cdot r + 0,071)} \%$	30883-05		$\gamma = \pm 1,1 \%$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-DNW83132	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
11	Давление азота	от 0 до 16 кгс/см ²	Преобразователь давления измерительный SITRANS P Z мод. 7MF1563-3CB00-1AA1 № U5466917	$\gamma = \pm 0,25 \%$	30883-05		$\gamma = \pm 0,6 \%$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-DNW83132	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
12	Давление кислорода на сушку	от 0 до 25 кгс/см ²	Преобразователь давления измерительный SITRANS P DSIII мод. 7MF4033-1EA00-HB6-Z № 9160979	$\gamma_{\leq \pm(0,0029 \cdot r + 0,071)} \%$	30883-05		$\gamma = \pm 0,7 \%$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-DNW83132	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
13	Температура кислорода на плавку	от минус 50 до 50 °С	Термометр сопротивления медный TCMT мод. TCMT 101-Y10-100M № 4328.11002	$\Delta = \pm(0,3 + 0,005 t) \text{ } ^\circ\text{C}$	36766-09		$\Delta = \pm(0,8 + 0,005 t) \text{ } ^\circ\text{C}$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 SC-DDTH4330	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
14	Температура кислорода на сушку	от минус 50 до 50 °С	Термометр сопротивления медный TCMT мод. TCMT 101-Y10-100M № 4328.11003	$\Delta = \pm(0,3 + 0,005 t) \text{ } ^\circ\text{C}$	36766-09		$\Delta = \pm(0,8 + 0,005 t) \text{ } ^\circ\text{C}$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 S C-DDTH4330	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
15	Температура стали	от 1000 до 1800 °С	Преобразователь термоэлектрический ТПР-91К	$\Delta = \pm 2 \text{ } ^\circ\text{C}$	12940-09		$\Delta = \pm 4 \text{ } ^\circ\text{C}$
			Прибор для измерения температуры жидких металлов Digitemp-E № 132564	$\Delta = \pm 2 \text{ } ^\circ\text{C}$	52701-13		

Система измерительно-управляющая конвертера № 2 кислородно-конвертерного цеха № 1 АО «ЕВРАЗ ЗСМК». Методика поверки

Таблица А.1

№ ИК	Наименование ИК ИУС	Диапазон измерений физической величины, ед. измерений	СИ, входящие в состав ИК ИУС			Основная погрешность ИК	
			Наименование, тип СИ, заводской №	Пределы допускаемой основной погрешности компонента ИК	Номер в Гос. реестре СИ	Фактическая погрешность	Границы допускаемой основной погрешности
16	Температура чугуна	от 1000 до 1800 °С	Преобразователь термоэлектрический ТПР-91	$\Delta = \pm 2 \text{ } ^\circ\text{C}$	12940-09		$\Delta = \pm 4 \text{ } ^\circ\text{C}$
			Прибор для измерения температуры жидких металлов Digitemp-E № 080827	$\Delta = \pm 2 \text{ } ^\circ\text{C}$	52701-13		
17	Температура кладки конвертера	от 0 до 1000 °С	Преобразователь термоэлектрический кабельный ТХАв – 2388-01 № 5873	$\Delta = \pm 2,5 \text{ } ^\circ\text{C}$ от 0 до 333 °С $\Delta = \pm (0,0075 \cdot t) \text{ } ^\circ\text{C}$ свыше 333 °С	20285-10		$\Delta = \pm 10 \text{ } ^\circ\text{C}$ от 0 до 333 °С $\Delta = \pm (7 + 0,0075 \cdot t) \text{ } ^\circ\text{C}$ свыше 333 °С
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-DDTH4321	$\gamma = \pm 0,7 \%$	15772-06		
18	Температура технической воды на фурму стенд 1	от 0 до 100 °С	Термометр сопротивления медный ТСМТ мод. ТСМТ 101-У10-100М № 4328.11000	$\Delta = \pm (0,3 + 0,005 t) \text{ } ^\circ\text{C}$	36766-09		$\Delta = \pm (0,8 + 0,005 t) \text{ } ^\circ\text{C}$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-DDTH4335	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
19	Температура технической воды на фурму стенд 2	от 0 до 100 °С	Термометр сопротивления медный ТСМТ мод. ТСМТ 101-У10-100М № 4328.11001	$\Delta = \pm (0,3 + 0,005 t) \text{ } ^\circ\text{C}$	36766-09		$\Delta = \pm (0,8 + 0,005 t) \text{ } ^\circ\text{C}$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-DDTH4335	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
20	Давление питательной воды нитка 1	от 0 до 100 кгс/см ²	Преобразователь давления измерительный SITRANS P DSIII мод. 7MF4033-1FA50-1AD6-Z № 8169004	$\gamma \leq \pm (0,0029 \cdot r + 0,071) \%$	30883-05		$\gamma = \pm 0,7 \%$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-E2T80551	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
21	Давление питательной воды нитка 2	от 0 до 100 кгс/см ²	Преобразователь давления измерительный SITRANS P DSIII мод. 7MF4033-1FA50-1AD6-Z № 8169010	$\gamma \leq \pm (0,0029 \cdot r + 0,071) \%$	30883-05		$\gamma = \pm 0,5 \%$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-E2T80551	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		

Таблица А.1

№ ИК	Наименование ИК ИУС	Диапазон измерений физической величины, ед. измерений	СИ, входящие в состав ИК ИУС			Основная погрешность ИК	
			Наименование, тип СИ, заводской №	Пределы допускаемой основной погрешности компонента ИК	Номер в Гос. реестре СИ	Фактическая погрешность	Границы допускаемой основной погрешности
22	Температура питательной воды	от минус 50 до 150 °С	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом мод. ТСМУ Метран 274-02-(100М) № 2186755	$\gamma = \pm 0,25 \%$	21968-11		$\Delta = \pm 1,6 \text{ } ^\circ\text{C}$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-E2T80551	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
23	Расход циркуляционной воды на фронтной экран кессона	от 0 до 320 м ³ /ч	Преобразователь давления измерительный SITRANS P DSIII мод. 7MF4433-1FA02-1AA1-Z № 9495686	$\gamma \leq \pm (0,0029 \cdot r + 0,071) \%$	30883-05		$\gamma = \pm 2,2 \%$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-E2T80582	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
24	Расход циркуляционной воды на задний экран кессона	от 0 до 320 м ³ /ч	Преобразователь давления измерительный SITRANS P DSIII мод. 7MF4433-1FA02-1AA1-Z № 9583161	$\gamma \leq \pm (0,0029 \cdot r + 0,071) \%$	30883-05		$\gamma = \pm 2,2 \%$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-E2T80582	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
25	Расход циркуляционной воды на левый экран кессона	от 0 до 320 м ³ /ч	Преобразователь давления измерительный SITRANS P DSIII мод. 7MF4433-1FA02-1AA1-Z № 9583151	$\gamma \leq \pm (0,0029 \cdot r + 0,071) \%$	30883-05		$\gamma = \pm 2,2 \%$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-E2T80582	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
26	Расход циркуляционной воды на правый экран кессона	от 0 до 320 м ³ /ч	Преобразователь давления измерительный SITRANS P DSIII мод. 7MF4433-1FA02-1AA1-Z № 9587347	$\gamma \leq \pm (0,0029 \cdot r + 0,071) \%$	30883-05		$\gamma = \pm 2,2 \%$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-E2T80582	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		

Таблица А.1

№ ИК	Наименование ИК ИУС	Диапазон измерений физической величины, ед. измерений	СИ, входящие в состав ИК ИУС			Основная погрешность ИК	
			Наименование, тип СИ, заводской №	Пределы допускаемой основной погрешности компонента ИК	Номер в Гос. реестре СИ	Фактическая погрешность	Границы допускаемой основной погрешности
27	Расход питательной воды в период продувки	от 0 до 400 м ³ /ч	Преобразователь давления измерительный SITRANS P DSIII мод. 7MF4433-1FA02-1AA1-Z № 9583172	$\gamma_{\leq \pm(0,0029 \cdot r + 0,071)} \%$	30883-05		$\gamma = \pm 2,1 \%$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-E2T80474	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
28	Расход питательной воды на дренаже котла	от 0 до 400 м ³ /ч	Преобразователь давления измерительный SITRANS P DSIII мод. 7MF4433-1FA02-1AA1-Z № 9175789	$\gamma_{\leq \pm(0,0029 \cdot r + 0,071)} \%$	45743-10		$\gamma = \pm 2,1 \%$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-E2T80474	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
29	Расход питательной воды в межпродувочный период	от 0 до 100 м ³ /ч	Преобразователь давления измерительный SITRANS P DSIII мод. 7MF4433-1FA02-1AA1-Z № 9175811	$\gamma_{\leq \pm(0,0029 \cdot r + 0,071)} \%$	45743-10		$\gamma = \pm 2,0 \%$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-E2T80474	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
30	Давление воды на уплотнение циркуляционных насосов	от 0 до 100 кгс/см ²	Преобразователь давления измерительный SITRANS P DSIII мод. 7MF4033-1FA50-1AD6-Z № 9175825	$\gamma_{\leq \pm(0,0029 \cdot r + 0,071)} \%$	45743-10		$\gamma = \pm 0,6 \%$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-E2T80551	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
31	Давление на подводе питательной воды после узла питания	от 0 до 100 кгс/см ²	Преобразователь давления измерительный SITRANS P DSIII мод. 7MF4033-1FA50-1AD6-Z № 9175813	$\gamma_{\leq \pm(0,0029 \cdot r + 0,071)} \%$	45743-10		$\gamma = \pm 0,6 \%$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-E2T80551	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		

Таблица А.1

№ ИК	Наименование ИК ИУС	Диапазон измерений физической величины, ед. измерений	СИ, входящие в состав ИК ИУС			Основная погрешность ИК	
			Наименование, тип СИ, заводской №	Пределы допускаемой основной погрешности компонента ИК	Номер в Гос. реестре СИ	Фактическая погрешность	Границы допускаемой основной погрешности
32	Расход технической воды на водоохлаждаемую панель укрытия конвертера	от 0 до 500 м ³ /ч	Преобразователь давления измерительный SITRANS P DSIII мод. 7MF4433-1FA02-1AA1-Z № 9587329	$\gamma \leq \pm(0,0029 \cdot r + 0,071) \%$	30883-05		$\gamma = \pm 2,1 \%$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-U7P92756	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
33	Давление технической воды на водоохлаждаемую панель укрытия конвертера	от 0 до 10 кгс/см ²	Преобразователь давления измерительный SITRANS P Z мод. 7MF1563-3CA00-1AA1 № 4647036	$\gamma = \pm 0,25 \%$	30883-05		$\gamma = \pm 0,6 \%$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-U7P92756	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
34	Расход технической воды на экран кессона сыпучих	от 0 до 50 м ³ /ч	Преобразователь давления измерительный SITRANS P DSIII мод. 7MF4433-1FA02-1AA1-Z № 9587326	$\gamma \leq \pm(0,0029 \cdot r + 0,071) \%$	30883-05		$\gamma = \pm 2,2 \%$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-E2T80536	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
35	Расход технической воды на защитный экран кессона	от 0 до 80 м ³ /ч	Преобразователь давления измерительный SITRANS P DSIII мод. 7MF4433-1FA02-1AA1-Z № 9583166	$\gamma \leq \pm(0,0029 \cdot r + 0,071) \%$	30883-05		$\gamma = \pm 2,1 \%$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-E2T80536	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
36	Расход технической воды на экран фурменного кессона	от 0 до 50 м ³ /ч	Преобразователь давления измерительный SITRANS P DSIII мод. 7MF4433-1FA02-1AA1-Z № 9583175	$\gamma \leq \pm(0,0029 \cdot r + 0,071) \%$	30883-05		$\gamma = \pm 2,2 \%$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-E2T80536	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		

Таблица А.1

№ ИК	Наименование ИК ИУС	Диапазон измерений физической величины, ед. измерений	СИ, входящие в состав ИК ИУС			Основная погрешность ИК	
			Наименование, тип СИ, заводской №	Пределы допускаемой основной погрешности компонента ИК	Номер в Гос. реестре СИ	Фактическая погрешность	Границы допускаемой основной погрешности
37	Давление воздуха на фурменный кессон и кессон сыпучих	от 0 до 10 кгс/см ²	Преобразователь давления измерительный SITRANS P Z мод.7MF1563-3CA00-1AA1 № U5468833	$\gamma = \pm 0,25 \%$	30883-05		$\gamma = \pm 0,6 \%$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-E2T80536	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
38	Давление воздуха на течку извести и течку ферросплавов	от 0 до 10 кгс/см ²	Преобразователь давления измерительный SITRANS P Z мод.7MF1563-3CA00-1AA1 № U5468824	$\gamma = \pm 0,25 \%$	30883-05		$\gamma = \pm 0,6 \%$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-E2T80536	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
39	Температура технической воды на выходе из кессона сыпучих	от 0 до 100 °С	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом мод. ТСМУ Метран 274-02-(100М) № 2186742	$\gamma = \pm 0,25 \%$	21968-11		$\Delta = \pm 1,1 \text{ } ^\circ\text{C}$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-E2T80536	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
40	Давление оборотной воды перед газоочисткой	от 0 до 10 кгс/см ²	Преобразователь давления измерительный SITRANS P Z мод.7MF1563-3CA00-1AA1 № U5468806	$\gamma = \pm 0,25 \%$	30883-05		$\gamma = \pm 0,6 \%$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-E2T80474	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
41	Расход оборотной воды на узел предварительного охлаждения	от 0 до 320 м ³ /ч	Преобразователь давления измерительный SITRANS P DSIII мод. 7MF4433-1EA02-1AA1-Z № 9587348	$\gamma \leq \pm (0,0029 \cdot r + 0,071) \%$	30883-05		$\gamma = \pm 2,1 \%$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-E2T80474	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		

Таблица А.1

№ ИК	Наименование ИК ИУС	Диапазон измерений физической величины, ед. измерений	СИ, входящие в состав ИК ИУС			Основная погрешность ИК	
			Наименование, тип СИ, заводской №	Пределы допускаемой основной погрешности компонента ИК	Номер в Гос. реестре СИ	Фактическая погрешность	Границы допускаемой основной погрешности
42	Расход оборотной воды на орошаемый газоход	от 0 до 400 м ³ /ч	Преобразователь давления измерительный SITRANS P DSIII мод. 7MF4433-1EA02-1AA1-Z № 9583178	$\gamma \leq \pm(0,0029 \cdot r + 0,071) \%$	30883-05		$\gamma = \pm 2,1 \%$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-E2T80474	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
43	Расход оборотной воды на трубе Вентури	от 0 до 200 м ³ /ч	Преобразователь давления измерительный SITRANS P DSIII мод. 7MF4433-1EA02-1AA1-Z № 9587344	$\gamma \leq \pm(0,0029 \cdot r + 0,071) \%$	30883-05		$\gamma = \pm 2,1 \%$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-E2T80474	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
44	Давление технической воды на нож гидрозатвора	от 0 до 10 кгс/см ²	Преобразователь давления измерительный SITRANS P Z мод. 7MF1563-3CA00-1AA1 № U6470523	$\gamma = \pm 0,25 \%$	30883-05		$\gamma = \pm 0,6 \%$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-E2T80531	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
45	Температура технической воды на выходе из фурменного кессона	от 0 до 100 °С	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом мод. TCMY Метран 274-02-(100M) № 2186743	$\gamma = \pm 0,25 \%$	21968-11		$\Delta = \pm 1,1 \text{ } ^\circ\text{C}$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-E2T80531	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
46	Расход технической воды на дополнительную панель	от 0 до 160 м ³ /ч	Преобразователь давления измерительный SITRANS P DSIII мод. 7MF4433-3DA02-1AA1-Z № 9175812	$\gamma \leq \pm(0,0029 \cdot r + 0,071) \%$	45743-10		$\gamma = \pm 2,1 \%$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-E2T80563	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		

Таблица А.1

№ ИК	Наименование ИК ИУС	Диапазон измерений физической величины, ед. измерений	СИ, входящие в состав ИК ИУС			Основная погрешность ИК	
			Наименование, тип СИ, заводской №	Пределы допускаемой основной погрешности компонента ИК	Номер в Гос. реестре СИ	Фактическая погрешность	Границы допускаемой основной погрешности
47	Разрежение дымовых газов в опускном газоходе	от 0 до 100 кгс/м ²	Преобразователь давления измерительный SITRANS P DSIII мод. 7MF4433-1BA02-1AA1-Z № 9583138	$\gamma \leq \pm(0,0029 \cdot r + 0,071) \%$	30883-05		$\gamma = \pm 0,6 \%$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-E2T80531	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
48	Разрежение дымовых газов перед орошаемым газоходом	от 0 до 250 кгс/м ²	Преобразователь давления измерительный SITRANS P DSIII мод. 7MF4433-1CA02-1AA1-Z № 9498054	$\gamma \leq \pm(0,0029 \cdot r + 0,071) \%$	30883-05		$\gamma = \pm 0,6 \%$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-E2T80531	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
49	Разрежение дымовых газов перед трубой Вентури	от 0 до 250 кгс/м ²	Преобразователь давления измерительный SITRANS P DSIII мод. 7MF4433-1CA02-1AA1-Z № 9583174	$\gamma \leq \pm(0,0029 \cdot r + 0,071) \%$	30883-05		$\gamma = \pm 0,6 \%$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-E2T80531	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
50	Разрежение дымовых газов после трубы Вентури	от 0 до 1600 кгс/м ²	Преобразователь давления измерительный SITRANS P DSIII мод. 7MF4433-1DA02-1AA1-Z № 9583148	$\gamma \leq \pm(0,0029 \cdot r + 0,071) \%$	30883-05		$\gamma = \pm 0,6 \%$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-E2T80531	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
51	Расход технической воды на нож гидрозатвора	от 0 до 20 м ³ /ч	Преобразователь давления измерительный SITRANS P DSIII мод. 7MF4433-1FA02-1AA1-Z № 9583169	$\gamma \leq \pm(0,0029 \cdot r + 0,071) \%$	30883-05		$\gamma = \pm 2,1 \%$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-E2T80474	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		

Таблица А.1

№ ИК	Наименование ИК ИУС	Диапазон измерений физической величины, ед. измерений	СИ, входящие в состав ИК ИУС			Основная погрешность ИК	
			Наименование, тип СИ, заводской №	Пределы допускаемой основной погрешности компонента ИК	Номер в Гос. реестре СИ	Фактическая погрешность	Границы допускаемой основной погрешности
52	Температура оборотной воды перед газоочисткой	от 0 до 100 °С	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом мод. ТСМУ Метран 274-02-(100М) № 2186754	$\gamma = \pm 0,25 \%$	21968-11		$\Delta = \pm 1,1 \text{ } ^\circ\text{C}$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-E2T80536	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
53	Разность давлений газов на трубе Вентури	от 0 до 1600 кгс/м ²	Преобразователь давления измерительный SITRANS P DSIII мод. 7MF4433-1DA02-1AA1-Z № 9567336	$\gamma \leq \pm (0,0029 \cdot r + 0,071) \%$	30883-05		$\gamma = \pm 0,6 \%$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-E2T80563	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
54	Давление воды на трубе Вентури	от 0 до 10 кгс/см ²	Преобразователь давления измерительный SITRANS P DSIII мод. 7MF4033-1DA00-1AD6-Z № 9175818	$\gamma \leq \pm (0,0029 \cdot r + 0,071) \%$	45743-10		$\gamma = \pm 0,6 \%$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-E2T80563	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
55	Температура воды на сливе из водоохлаждаемой панели укрытия конвертера	от 0 до 100 °С	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом мод. ТСМУ Метран 274-02-(100М) № 2186756	$\gamma = \pm 0,25 \%$	21968-11		$\Delta = \pm 1,1 \text{ } ^\circ\text{C}$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-E2T80531	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
56	Температура технической воды на гидросмыв гидрозатвора орошаемого газохода	от 0 до 100 °С	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом мод. ТСМУ Метран 274-02-(100М) № 3419	$\gamma = \pm 0,25 \%$	21968-11		$\Delta = \pm 1,1 \text{ } ^\circ\text{C}$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-E2T80467	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		

Таблица А.1

№ ИК	Наименование ИК ИУС	Диапазон измерений физической величины, ед. измерений	СИ, входящие в состав ИК ИУС			Основная погрешность ИК	
			Наименование, тип СИ, заводской №	Пределы допускаемой основной погрешности компонента ИК	Номер в Гос. реестре СИ	Фактическая погрешность	Границы допускаемой основной погрешности
57	Температура оборотной воды из бака гидрозатвора узла предварительного охлаждения	от 0 до 100 °С	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом мод. ТСМУ Метран 274-02-(100М) № 3418	$\gamma = \pm 0,25 \%$	21968-11		$\Delta = \pm 1,1 \text{ } ^\circ\text{C}$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-E2T80563	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
58	Температура дымовых газов перед трубой Вентури	от 0 до 100 °С	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом мод. ТСМУ Метран 274-02-(100М) № 2186758	$\gamma = \pm 0,25 \%$	21968-11		$\Delta = \pm 1,1 \text{ } ^\circ\text{C}$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-E2T80467	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
59	Температура оборотной воды из бака гидрозатвора орошаемого газохода	от 0 до 100 °С	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом мод. ТСМУ Метран 274-02-(100М) № 2186748	$\gamma = \pm 0,25 \%$	21968-11		$\Delta = \pm 1,1 \text{ } ^\circ\text{C}$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-E2T80563	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
60	Температура оборотной воды из бака гидрозатвора после трубы Вентури	от 0 до 100 °С	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом мод. ТСМУ Метран 274-02-(100М) № 2186746	$\gamma = \pm 0,25 \%$	21968-11		$\Delta = \pm 1,1 \text{ } ^\circ\text{C}$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-E2T80563	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
61	Температура стенок бункера предварительного охлаждения т. 1	от 0 до 400 °С	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом мод. УТП 106-041 № 6467	$\gamma = \pm 1 \%$ от 0 до 150 °С $\gamma = \pm 0,5 \%$ свыше 150 °С	47757-11		$\Delta = \pm 8 \text{ } ^\circ\text{C}$ от 0 до 150 °С $\Delta = \pm 5 \text{ } ^\circ\text{C}$ свыше 150 °С
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-DDTH4384	$\gamma = \pm 0,7 \%$	15772-06		

Таблица А.1

№ ИК	Наименование ИК ИУС	Диапазон измерений физической величины, ед. измерений	СИ, входящие в состав ИК ИУС			Основная погрешность ИК	
			Наименование, тип СИ, заводской №	Пределы допускаемой основной погрешности компонента ИК	Номер в Гос. реестре СИ	Фактическая погрешность	Границы допускаемой основной погрешности
62	Температура стенок бункера предварительного охлаждения т. 2	от 0 до 400 °С	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом мод. УТП 106-041 № 6468	$\gamma = \pm 1 \%$ от 0 до 150 °С $\gamma = \pm 0,5 \%$ свыше 150 °С	47757-11		$\Delta = \pm 8 \text{ }^\circ\text{C}$ от 0 до 150 °С $\Delta = \pm 5 \text{ }^\circ\text{C}$ свыше 150 °С
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-DDTH4384	$\gamma = \pm 0,7 \%$	15772-06		
63	Температура стенок бункера предварительного охлаждения т. 3	от 0 до 400 °С	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом мод. УТП 106-041 № 6469	$\gamma = \pm 1 \%$ от 0 до 150 °С $\gamma = \pm 0,5 \%$ свыше 150 °С	47757-11		$\Delta = \pm 8 \text{ }^\circ\text{C}$ от 0 до 150 °С $\Delta = \pm 5 \text{ }^\circ\text{C}$ свыше 150 °С
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-DDTH4384	$\gamma = \pm 0,7 \%$	15772-06		
64	Температура стенок бункера предварительного охлаждения т. 4	от 0 до 400 °С	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом мод. УТП 106-041 № 6470	$\gamma = \pm 1 \%$ от 0 до 150 °С $\gamma = \pm 0,5 \%$ свыше 150 °С	47757-11		$\Delta = \pm 8 \text{ }^\circ\text{C}$ от 0 до 150 °С $\Delta = \pm 5 \text{ }^\circ\text{C}$ свыше 150 °С
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-DDTH4384	$\gamma = \pm 0,7 \%$	15772-06		
65	Температура стенок бункера предварительного охлаждения т. 5	от 0 до 400 °С	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом мод. УТП 106-041 № 6471	$\gamma = \pm 1 \%$ от 0 до 150 °С $\gamma = \pm 0,5 \%$ свыше 150 °С	47757-11		$\Delta = \pm 8 \text{ }^\circ\text{C}$ от 0 до 150 °С $\Delta = \pm 5 \text{ }^\circ\text{C}$ свыше 150 °С
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-DDTH4384	$\gamma = \pm 0,7 \%$	15772-06		
66	Температура стенок бункера предварительного охлаждения т. 6	от 0 до 400 °С	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом мод. УТП 106-041 № 6472	$\gamma = \pm 1 \%$ от 0 до 150 °С $\gamma = \pm 0,5 \%$ свыше 150 °С	47757-11		$\Delta = \pm 8 \text{ }^\circ\text{C}$ от 0 до 150 °С $\Delta = \pm 5 \text{ }^\circ\text{C}$ свыше 150 °С
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-DDTH4384	$\gamma = \pm 0,7 \%$	15772-06		

Таблица А.1

№ ИК	Наименование ИК ИУС	Диапазон измерений физической величины, ед. измерений	СИ, входящие в состав ИК ИУС			Основная погрешность ИК	
			Наименование, тип СИ, заводской №	Пределы допускаемой основной погрешности компонента ИК	Номер в Гос. реестре СИ	Фактическая погрешность	Границы допускаемой основной погрешности
67	Температура стенок бункера предварительного охлаждения т. 7	от 0 до 400 °С	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом мод. УТП 106-041 № 6473	$\gamma = \pm 1 \%$ от 0 до 150 °С $\gamma = \pm 0,5 \%$ свыше 150 °С	47757-11		$\Delta = \pm 8 \text{ } ^\circ\text{C}$ от 0 до 150 °С $\Delta = \pm 5 \text{ } ^\circ\text{C}$ свыше 150 °С
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-DDTH4384	$\gamma = \pm 0,7 \%$	15772-06		
68	Температура стенок бункера предварительного охлаждения т. 8	от 0 до 400 °С	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом мод. УТП 106-041 № 6474	$\gamma = \pm 1 \%$ от 0 до 150 °С $\gamma = \pm 0,5 \%$ свыше 150 °С	47757-11		$\Delta = \pm 8 \text{ } ^\circ\text{C}$ от 0 до 150 °С $\Delta = \pm 5 \text{ } ^\circ\text{C}$ свыше 150 °С
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-DDTH4384	$\gamma = \pm 0,7 \%$	15772-06		
69	Температура стенок бункера предварительного охлаждения т.9	от 0 до 400 °С	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом мод. УТП 106-041 № 6475	$\gamma = \pm 1 \%$ от 0 до 150 °С $\gamma = \pm 0,5 \%$ свыше 150 °С	47757-11		$\Delta = \pm 8 \text{ } ^\circ\text{C}$ от 0 до 150 °С $\Delta = \pm 5 \text{ } ^\circ\text{C}$ свыше 150 °С
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-DDTH4362	$\gamma = \pm 0,7 \%$	15772-06		
70	Температура стенок бункера предварительного охлаждения т. 10	от 0 до 400 °С	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом мод. УТП 106-041 № 6476	$\gamma = \pm 1 \%$ от 0 до 150 °С $\gamma = \pm 0,5 \%$ свыше 150 °С	47757-11		$\Delta = \pm 8 \text{ } ^\circ\text{C}$ от 0 до 150 °С $\Delta = \pm 5 \text{ } ^\circ\text{C}$ свыше 150 °С
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-DDTH4362	$\gamma = \pm 0,7 \%$	15772-06		
71	Температура стенок бункера предварительного охлаждения т. 11	от 0 до 400 °С	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом мод. УТП 106-041 № 6477	$\gamma = \pm 1 \%$ от 0 до 150 °С $\gamma = \pm 0,5 \%$ свыше 150 °С	47757-11		$\Delta = \pm 8 \text{ } ^\circ\text{C}$ от 0 до 150 °С $\Delta = \pm 5 \text{ } ^\circ\text{C}$ свыше 150 °С
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-DDTH4362	$\gamma = \pm 0,7 \%$	15772-06		

Таблица А.1

№ ИК	Наименование ИК ИУС	Диапазон измерений физической величины, ед. измерений	СИ, входящие в состав ИК ИУС			Основная погрешность ИК	
			Наименование, тип СИ, заводской №	Пределы допускаемой основной погрешности компонента ИК	Номер в Гос. реестре СИ	Фактическая погрешность	Границы допускаемой основной погрешности
72	Температура стенок бункера предварительного охлаждения т. 12	от 0 до 400 °С	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом мод. УТП 106-041 № 6478	$\gamma = \pm 1 \%$ от 0 до 150 °С $\gamma = \pm 0,5 \%$ свыше 150 °С	47757-11		$\Delta = \pm 8 \text{ } ^\circ\text{C}$ от 0 до 150 °С $\Delta = \pm 5 \text{ } ^\circ\text{C}$ свыше 150 °С
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-DDTH4362	$\gamma = \pm 0,7 \%$	15772-06		
73	Температура дымовых газов в опускном газоходе	от 0 до 1000 °С	Преобразователь термоэлектрический кабельный ТХАв – 2388- 05 № 5877	$\Delta = \pm 2,5 \text{ } ^\circ\text{C}$ от 0 до 333 °С $\Delta = \pm (0,0075 \cdot t) \text{ } ^\circ\text{C}$ свыше 333 °С	20285-10		$\Delta = \pm 10 \text{ } ^\circ\text{C}$ от 0 до 333 °С $\Delta = \pm (7 + 0,0075 \cdot t) \text{ } ^\circ\text{C}$ свыше 333 °С
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-DDTH4362	$\gamma = \pm 0,7 \%$	15772-06		
74	Температура дымовых газов перед орошаемым газоходом	от 0 до 600 °С	Преобразователь термоэлектрический кабельный ТХАв – 2388- 05 № 5864	$\Delta = \pm 2,5 \text{ } ^\circ\text{C}$ от 0 до 333 °С $\Delta = \pm (0,0075 \cdot t) \text{ } ^\circ\text{C}$ свыше 333 °С	20285-10		$\Delta = \pm 7 \text{ } ^\circ\text{C}$ от 0 до 333 °С $\Delta = \pm (4 + 0,0075 \cdot t) \text{ } ^\circ\text{C}$ свыше 333 °С
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-DDTH4362	$\gamma = \pm 0,7 \%$	15772-06		
75	Температура технической воды на гидросмыв гидрозатвора после трубы Вентури	от 0 до 100 °С	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом мод. ТСМУ Метран 274-02-(100М) № 2186749	$\gamma = \pm 0,25 \%$	21968-11		$\Delta = \pm 1,1 \text{ } ^\circ\text{C}$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-DDTH4388	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
76	Температура технической воды на гидросмыв гидрозатвора узла предварительного охлаждения	от 0 до 100 °С	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом мод. ТСМУ Метран 274-02-(100М) № 2186747	$\gamma = \pm 0,25 \%$	21968-11		$\Delta = \pm 1,1 \text{ } ^\circ\text{C}$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-E2T80551	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		

Таблица А.1

№ ИК	Наименование ИК ИУС	Диапазон измерений физической величины, ед. измерений	СИ, входящие в состав ИК ИУС			Основная погрешность ИК	
			Наименование, тип СИ, заводской №	Пределы допускаемой основной погрешности компонента ИК	Номер в Гос. реестре СИ	Фактическая погрешность	Границы допускаемой основной погрешности
77	Температура технической воды на выходе из защитного экрана (башмак)	от 0 до 100 °С	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом мод. ТСМУ Метран 274-02-(100М) № 2186750	$\gamma = \pm 0,25 \%$	21968-11		$\Delta = \pm 1,1 \text{ } ^\circ\text{C}$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-DDTH4388	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
78	Расход циркуляционной воды на ширму 1 опускного газохода т. 1	от 0 до 125 м ³ /ч	Преобразователь давления измерительный SITRANS P DSIII мод. 7MF4433-1FA02-1AD6-Z № 9175806	$\gamma \leq \pm (0,0029 \cdot r + 0,071) \%$	45743-10		$\gamma = \pm 2,1 \%$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-DDTH4388	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
79	Расход циркуляционной воды на ширму 1 опускного газохода т. 2	от 0 до 125 м ³ /ч	Преобразователь давления измерительный SITRANS P DSIII мод. 7MF4433-1FA02-1AD6-Z № 9175809	$\gamma \leq \pm (0,0029 \cdot r + 0,071) \%$	45743-10		$\gamma = \pm 2,1 \%$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-DDTH4388	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
80	Расход циркуляционной воды на ширму 2 опускного газохода т. 1	от 0 до 125 м ³ /ч	Преобразователь давления измерительный SITRANS P DSIII мод. 7MF4433-1FA02-1AD6-Z № 9175803	$\gamma \leq \pm (0,0029 \cdot r + 0,071) \%$	45743-10		$\gamma = \pm 2,1 \%$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-DDTH4388	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
81	Расход циркуляционной воды на ширму 2 опускного газохода т. 2	от 0 до 125 м ³ /ч	Преобразователь давления измерительный SITRANS P DSIII мод. 7MF4433-1FA02-1AD6-Z № 9175794	$\gamma \leq \pm (0,0029 \cdot r + 0,071) \%$	45743-10		$\gamma = \pm 2,1 \%$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-DDTH4388	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		

Таблица А.1

№ ИК	Наименование ИК ИУС	Диапазон измерений физической величины, ед. измерений	СИ, входящие в состав ИК ИУС			Основная погрешность ИК	
			Наименование, тип СИ, заводской №	Пределы допускаемой основной погрешности компонента ИК	Номер в Гос. реестре СИ	Фактическая погрешность	Границы допускаемой основной погрешности
82	Расход циркуляционной воды на ширму 3 опускного газохода т. 1	от 0 до 125 м ³ /ч	Преобразователь давления измерительный SITRANS P DSIII мод. 7MF4433-1FA02-1AD6-Z № 9175793	$\gamma \leq \pm(0,0029 \cdot r + 0,071) \%$	45743-10		$\gamma = \pm 2,1 \%$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-DNWF4680	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
83	Расход циркуляционной воды на ширму 3 опускного газохода т. 2	от 0 до 125 м ³ /ч	Преобразователь давления измерительный SITRANS P DSIII мод. 7MF4433-1FA02-1AD6-Z № 9175800	$\gamma \leq \pm(0,0029 \cdot r + 0,071) \%$	45743-10		$\gamma = \pm 2,1 \%$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-DNWF4680	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
84	Расход циркуляционной воды на ширму 4 опускного газохода т. 1	от 0 до 125 м ³ /ч	Преобразователь давления измерительный SITRANS P DSIII мод. 7MF4433-1FA02-1AD6-Z № 9175805	$\gamma \leq \pm(0,0029 \cdot r + 0,071) \%$	45743-10		$\gamma = \pm 2,1 \%$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-DNWF4680	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
85	Расход циркуляционной воды на ширму 4 опускного газохода т. 2	от 0 до 125 м ³ /ч	Преобразователь давления измерительный SITRANS P DSIII мод. 7MF4433-1FA02-1AD6-Z № 9175788	$\gamma \leq \pm(0,0029 \cdot r + 0,071) \%$	45743-10		$\gamma = \pm 2,1 \%$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-DNWF4680	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
86	Расход циркуляционной воды на ширму 5 опускного газохода т. 1	от 0 до 125 м ³ /ч	Преобразователь давления измерительный SITRANS P DSIII мод. 7MF4433-1FA02-1AD6-Z № 9175791	$\gamma \leq \pm(0,0029 \cdot r + 0,071) \%$	45743-10		$\gamma = \pm 2,1 \%$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-DDTH4343	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		

Таблица А.1

№ ИК	Наименование ИК ИУС	Диапазон измерений физической величины, ед. измерений	СИ, входящие в состав ИК ИУС			Основная погрешность ИК	
			Наименование, тип СИ, заводской №	Пределы допускаемой основной погрешности компонента ИК	Номер в Гос. реестре СИ	Фактическая погрешность	Границы допускаемой основной погрешности
87	Расход циркуляционной воды на ширму 5 опускающего газохода т. 2	от 0 до 125 м ³ /ч	Преобразователь давления измерительный SITRANS P DSIII мод. 7MF4433-1FA02-1AD6-Z № 9175796	$\gamma \leq \pm(0,0029 \cdot r + 0,071) \%$	45743-10		$\gamma = \pm 2,1 \%$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-DDTH4343	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
88	Расход циркуляционной воды на фронтальной экран опускающего газохода	от 0 до 320 м ³ /ч	Преобразователь давления измерительный SITRANS P DSIII мод. 7MF4433-1FA02-1AD6-Z № 9175799	$\gamma \leq \pm(0,0029 \cdot r + 0,071) \%$	45743-10		$\gamma = \pm 2,2 \%$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-DNWF4680	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
89	Расход циркуляционной воды на левый экран опускающего газохода	от 0 до 320 м ³ /ч	Преобразователь давления измерительный SITRANS P DSIII мод. 7MF4433-1FA02-1AD6-Z № 9175798	$\gamma \leq \pm(0,0029 \cdot r + 0,071) \%$	45743-10		$\gamma = \pm 2,2 \%$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-DNWF4680	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
90	Расход циркуляционной воды на задний экран опускающего газохода	от 0 до 320 м ³ /ч	Преобразователь давления измерительный SITRANS P DSIII мод. 7MF4433-1FA02-1AD6-Z № 9175804	$\gamma \leq \pm(0,0029 \cdot r + 0,071) \%$	45743-10		$\gamma = \pm 2,2 \%$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-DNWF4680	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
91	Расход циркуляционной воды на правый экран опускающего газохода	от 0 до 320 м ³ /ч	Преобразователь давления измерительный SITRANS P DSIII мод. 7MF4433-1FA02-1AD6-Z № 9175795	$\gamma \leq \pm(0,0029 \cdot r + 0,071) \%$	45743-10		$\gamma = \pm 2,2 \%$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-DNWF4680	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		

Таблица А.1

№ ИК	Наименование ИК ИУС	Диапазон измерений физической величины, ед. измерений	СИ, входящие в состав ИК ИУС			Основная погрешность ИК	
			Наименование, тип СИ, заводской №	Пределы допускаемой основной погрешности компонента ИК	Номер в Гос. реестре СИ	Фактическая погрешность	Границы допускаемой основной погрешности
92	Расход циркуляционной воды на левый экран подъемного газохода	от 0 до 320 м ³ /ч	Преобразователь давления измерительный SITRANS P DSIII мод. 7MF4433-1FA02-1AD6-Z № 9175790	$\gamma \leq \pm(0,0029 \cdot r + 0,071) \%$	45743-10		$\gamma = \pm 2,2 \%$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-DDTH4343	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
93	Расход циркуляционной воды на правый экран подъемного газохода	от 0 до 320 м ³ /ч	Преобразователь давления измерительный SITRANS P DSIII мод. 7MF4433-1FA02-1AD6-Z № 9175802	$\gamma \leq \pm(0,0029 \cdot r + 0,071) \%$	45743-10		$\gamma = \pm 2,2 \%$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-DDTH4343	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
94	Расход циркуляционной воды на задний экран подъемного газохода	от 0 до 320 м ³ /ч	Преобразователь давления измерительный SITRANS P DSIII мод. 7MF4433-1FA02-1AD6-Z № 9175801	$\gamma \leq \pm(0,0029 \cdot r + 0,071) \%$	45743-10		$\gamma = \pm 2,2 \%$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-DDTH4343	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
95	Расход циркуляционной воды на фронтальной экран подъемного газохода	от 0 до 320 м ³ /ч	Преобразователь давления измерительный SITRANS P DSIII мод. 7MF4433-1FA02-1AD6-Z № 9175808	$\gamma \leq \pm(0,0029 \cdot r + 0,071) \%$	45743-10		$\gamma = \pm 2,2 \%$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB № SC-DDTH4343	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
96	Расход пара после барабана	от 0 до 320 т/ч	Преобразователь давления измерительный SITRANS P DSIII мод. 7MF4433-1FA02-1AD6-Z № 9583167	$\gamma \leq \pm(0,0029 \cdot r + 0,071) \%$	30883-05		$\gamma = \pm 2,2 \%$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB № SC-E2T80510	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		

Таблица А.1

№ ИК	Наименование ИК ИУС	Диапазон измерений физической величины, ед. измерений	СИ, входящие в состав ИК ИУС			Основная погрешность ИК	
			Наименование, тип СИ, заводской №	Пределы допускаемой основной погрешности компонента ИК	Номер в Гос. реестре СИ	Фактическая погрешность	Границы допускаемой основной погрешности
97	Давление пара в барабане	от 0 до 60 кгс/см ²	Преобразователь давления измерительный SITRANS P DSIII мод. 7MF4033-1EA50-1AD6-Z № 9200318	$\gamma \leq \pm(0,0029 \cdot r + 0,071) \%$	45743-10		$\gamma = \pm 0,6 \%$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB № SC-E2T80510	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
98	Давление пара на разогрев барабана	от 0 до 40 кгс/см ²	Преобразователь давления измерительный SITRANS P DSIII мод. 7MF4033-1EA50-1AD6-Z № 9175821	$\gamma \leq \pm(0,0029 \cdot r + 0,071) \%$	45743-10		$\gamma = \pm 0,6 \%$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB № SC-E2T80510	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
99	Расход циркуляционной воды на фронтальной экран переходного газохода	от 0 до 160 м ³ /ч	Преобразователь давления измерительный SITRANS P DSIII мод. 7MF4433-1FA02-1AD6-Z № 9175792	$\gamma \leq \pm(0,0029 \cdot r + 0,071) \%$	45743-10		$\gamma = \pm 2,1 \%$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-DNWF82787	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
100	Расход циркуляционной воды на задний экран переходного газохода	от 0 до 160 м ³ /ч	Преобразователь давления измерительный SITRANS P DSIII мод. 7MF4433-1FA02-1AA1-Z № 9175810	$\gamma \leq \pm(0,0029 \cdot r + 0,071) \%$	45743-10		$\gamma = \pm 2,1 \%$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-DNWF4917	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
101	Расход циркуляционной воды на защитный экран подъемного газохода	от 0 до 50 м ³ /ч	Преобразователь давления измерительный SITRANS P DSIII мод. 7MF4433-1GA02-1AA1-Z № 9175787	$\gamma \leq \pm(0,0029 \cdot r + 0,071) \%$	45743-10		$\gamma = \pm 2,3 \%$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-DNWF4917	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		

Система измерительно-управляющая конвертера № 2 кислородно-конвертерного цеха № 1 АО «ЕВРАЗ ЗСМК». Методика поверки

Таблица А.1

№ ИК	Наименование ИК ИУС	Диапазон измерений физической величины, ед. измерений	СИ, входящие в состав ИК ИУС			Основная погрешность ИК	
			Наименование, тип СИ, заводской №	Пределы допускаемой основной погрешности компонента ИК	Номер в Гос. реестре СИ	Фактическая погрешность	Границы допускаемой основной погрешности
102	Расход циркуляционной воды на защитный экран и крышку подъемного газохода	от 0 до 125 м ³ /ч	Преобразователь давления измерительный SITRANS P DSIII мод. 7MF4433-1FA02-1AA1-Z № 9175797	$\gamma \leq \pm(0,0029 \cdot r + 0,071) \%$	30883-05		$\gamma = \pm 2,1 \%$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-DNWF4917	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
103	Расход воды на непрерывную продувку	от 0 до 32 м ³ /ч	Преобразователь давления измерительный SITRANS P DSIII мод. 7MF4433-1GA02-1AA1-Z № 9583159	$\gamma \leq \pm(0,0029 \cdot r + 0,071) \%$	30883-05		$\gamma = \pm 2,3 \%$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 SC-E2T80467	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
104	Уровень воды в барабане котла т. 1	от минус 500 до 500 мм	Преобразователь давления измерительный SITRANS P DSIII мод. 7MF4433-1DA02-1AA1-Z № 9583141	$\gamma \leq \pm(0,0029 \cdot r + 0,071) \%$	30883-05		$\gamma = \pm 0,7 \%$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-E2T80510	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
105	Уровень воды в барабане котла т. 2	от минус 500 до 500 мм	Преобразователь давления измерительный SITRANS P DSIII мод. 7MF4433-1DA02-1AA1-Z № 9583139	$\gamma \leq \pm(0,0029 \cdot r + 0,071) \%$	30883-05		$\gamma = \pm 0,7 \%$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-DNWF82787	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
106	Уровень воды в барабане котла т. 3	от минус 500 до 500 мм	Преобразователь давления измерительный SITRANS P DSIII мод. 7MF4433-1DA02-1AA1-Z № 9587363	$\gamma \leq \pm(0,0029 \cdot r + 0,071) \%$	30883-05		$\gamma = \pm 0,7 \%$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-DNWF4917	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		

Таблица А.1

№ ИК	Наименование ИК ИУС	Диапазон измерений физической величины, ед. измерений	СИ, входящие в состав ИК ИУС			Основная погрешность ИК	
			Наименование, тип СИ, заводской №	Пределы допускаемой основной погрешности компонента ИК	Номер в Гос. реестре СИ	Фактическая погрешность	Границы допускаемой основной погрешности
107	Разрежение дымовых газов в переходном газоходе	от минус 50 до 50 кгс/м ²	Преобразователь давления измерительный SITRANS P DSIII мод. 7MF4433-3CA02-1AA1-Z № 9583137	$\gamma \leq \pm(0,0029 \cdot t + 0,071) \%$	30883-05		$\gamma = \pm 0,7 \%$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-E2T80510	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
108	Разрежение дымовых газов после газоочистки	от 0 до 1600 кгс/м ²	Преобразователь давления измерительный SITRANS P DSIII мод. 7MF4433-3DA02-1AA1-Z № 9583140	$\gamma \leq \pm(0,0029 \cdot t + 0,071) \%$	30883-05		$\gamma = \pm 0,6 \%$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-E2T80510	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
109	Температура пара	от 0 до 400 °С	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом мод. УТП 106-041 № 6485	$\gamma = \pm 1 \%$ от 0 до 150 °С $\gamma = \pm 0,5 \%$ свыше 150 °С	47757-11		$\Delta = \pm 8 \text{ } ^\circ\text{C}$ от 0 до 150 °С $\Delta = \pm 5 \text{ } ^\circ\text{C}$ свыше 150 °С
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-DNW82787	$\gamma = \pm 0,7 \%$	15772-06		
110	Температура пара на разогрев барабана	от 0 до 400 °С	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом мод. УТП 106-041 № 6486	$\gamma = \pm 1 \%$ от 0 до 150 °С $\gamma = \pm 0,5 \%$ свыше 150 °С	47757-11		$\Delta = \pm 8 \text{ } ^\circ\text{C}$ от 0 до 150 °С $\Delta = \pm 5 \text{ } ^\circ\text{C}$ свыше 150 °С
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-DNW82787	$\gamma = \pm 0,7 \%$	15772-06		
111	Температура в барабане внизу т. 1	от 0 до 400 °С	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом мод. УТП 106-041 № 6479	$\gamma = \pm 1 \%$ от 0 до 150 °С $\gamma = \pm 0,5 \%$ свыше 150 °С	47757-11		$\Delta = \pm 8 \text{ } ^\circ\text{C}$ от 0 до 150 °С $\Delta = \pm 5 \text{ } ^\circ\text{C}$ свыше 150 °С
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-DNW82787	$\gamma = \pm 0,7 \%$	15772-06		

Таблица А.1

№ ИК	Наименование ИК ИУС	Диапазон измерений физической величины, ед. измерений	СИ, входящие в состав ИК ИУС			Основная погрешность ИК	
			Наименование, тип СИ, заводской №	Пределы допускаемой основной погрешности компонента ИК	Номер в Гос. реестре СИ	Фактическая погрешность	Границы допускаемой основной погрешности
112	Температура в барабане внизу т. 2	от 0 до 400 °С	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом мод. УТП 106-041 № 6481	$\gamma = \pm 1 \%$ от 0 до 150 °С $\gamma = \pm 0,5 \%$ свыше 150 °С	47757-11		$\Delta = \pm 8 \text{ } ^\circ\text{C}$ от 0 до 150 °С $\Delta = \pm 5 \text{ } ^\circ\text{C}$ свыше 150 °С
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-DNWF82787	$\gamma = \pm 0,7 \%$	15772-06		
113	Температура в барабане внизу т. 3	от 0 до 400 °С	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом мод. УТП 106-041 № 6483	$\gamma = \pm 1 \%$ от 0 до 150 °С $\gamma = \pm 0,5 \%$ свыше 150 °С	47757-11		$\Delta = \pm 8 \text{ } ^\circ\text{C}$ от 0 до 150 °С $\Delta = \pm 5 \text{ } ^\circ\text{C}$ свыше 150 °С
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-DNWF4917	$\gamma = \pm 0,7 \%$	15772-06		
114	Температура в барабане сверху т. 1	от 0 до 400 °С	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом мод. УТП 106-041 № 6480	$\gamma = \pm 1 \%$ от 0 до 150 °С $\gamma = \pm 0,5 \%$ свыше 150 °С	47757-11		$\Delta = \pm 8 \text{ } ^\circ\text{C}$ от 0 до 150 °С $\Delta = \pm 5 \text{ } ^\circ\text{C}$ свыше 150 °С
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-DNWF4917	$\gamma = \pm 0,7 \%$	15772-06		
115	Температура в барабане сверху т. 2	от 0 до 400 °С	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом мод. УТП 106-041 № 6482	$\gamma = \pm 1 \%$ от 0 до 150 °С $\gamma = \pm 0,5 \%$ свыше 150 °С	47757-11		$\Delta = \pm 8 \text{ } ^\circ\text{C}$ от 0 до 150 °С $\Delta = \pm 5 \text{ } ^\circ\text{C}$ свыше 150 °С
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-DNWF4917	$\gamma = \pm 0,7 \%$	15772-06		
116	Температура в барабане сверху т. 3	от 0 до 400 °С	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом мод. УТП 106-041 № 6484	$\gamma = \pm 1 \%$ от 0 до 150 °С $\gamma = \pm 0,5 \%$ свыше 150 °С	47757-11		$\Delta = \pm 8 \text{ } ^\circ\text{C}$ от 0 до 150 °С $\Delta = \pm 5 \text{ } ^\circ\text{C}$ свыше 150 °С
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-DNWF4917	$\gamma = \pm 0,7 \%$	15772-06		

Таблица А.1

№ ИК	Наименование ИК ИУС	Диапазон измерений физической величины, ед. измерений	СИ, входящие в состав ИК ИУС			Основная погрешность ИК	
			Наименование, тип СИ, заводской №	Пределы допускаемой основной погрешности компонента ИК	Номер в Гос. реестре СИ	Фактическая погрешность	Границы допускаемой основной погрешности
117	Температура дымовых газов в переходном газоходе	от 0 до 1000 °С	Преобразователь термоэлектрический кабельный ТХАв – 2388- 05 № 5881	$\Delta = \pm 2,5 \text{ } ^\circ\text{C}$ от 0 до 333 °С $\Delta = \pm (0,0075 \cdot t) \text{ } ^\circ\text{C}$ свыше 333 °С	20285-10		$\Delta = \pm 10 \text{ } ^\circ\text{C}$ от 0 до 333 °С $\Delta = \pm (7 + 0,0075 \cdot t) \text{ } ^\circ\text{C}$ свыше 333 °С
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-DNW82787	$\gamma = \pm 0,7 \%$	15772-06		
118	Температура дымовых газов после газоочистки	от 0 до 100 °С	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом мод. ТСМУ Метран 274-02-(100М) № 2186759	$\gamma = \pm 0,25 \%$	21968-11		$\Delta = \pm 1,1 \text{ } ^\circ\text{C}$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-E2T80467	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
119	Давление воды после циркуляционного насоса НЦ 1	от 0 до 60 кгс/см ²	Преобразователь давления измерительный SITRANS P DSIII мод. 7MF4033-1EA50-1AD6-Z № 9175815	$\gamma \leq \pm (0,0029 \cdot t + 0,071) \%$	45743-10		$\gamma = \pm 0,6 \%$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB № SC-DDTH4396	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
120	Давление воды после циркуляционного насоса НЦ 2	от 0 до 60 кгс/см ²	Преобразователь давления измерительный SITRANS P DSIII мод. 7MF4033-1EA50-1AD6-Z № 9175816	$\gamma \leq \pm (0,0029 \cdot t + 0,071) \%$	45743-10		$\gamma = \pm 0,6 \%$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB № SC-DDTH4396	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
121	Давление воды после циркуляционного насоса НЦ 3	от 0 до 60 кгс/см ²	Преобразователь давления измерительный SITRANS P DSIII мод. 7MF4033-1EA50-1AD6-Z № 9175817	$\gamma \leq \pm (0,0029 \cdot t + 0,071) \%$	45743-10		$\gamma = \pm 0,6 \%$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB № SC-DDTH4396	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		

Таблица А.1

№ ИК	Наименование ИК ИУС	Диапазон измерений физической величины, ед. измерений	СИ, входящие в состав ИК ИУС			Основная погрешность ИК	
			Наименование, тип СИ, заводской №	Пределы допускаемой основной погрешности компонента ИК	Номер в Гос. реестре СИ	Фактическая погрешность	Границы допускаемой основной погрешности
122	Давление воды после циркуляционного насоса НЦ 4	от 0 до 60 кгс/см ²	Преобразователь давления измерительный SITRANS P DSIII мод. 7MF4033-1EA50-1AD6-Z № 9175819	$\gamma \leq \pm(0,0029 \cdot r + 0,071) \%$	45743-10		$\gamma = \pm 0,6 \%$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB № SC-DDTH4396	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
123	Давление воды после циркуляционного насоса НЦ 5	от 0 до 60 кгс/см ²	Преобразователь давления измерительный SITRANS P DSIII мод. 7MF4033-1EA50-1AD6-Z № 9175824	$\gamma \leq \pm(0,0029 \cdot r + 0,071) \%$	45743-10		$\gamma = \pm 0,6 \%$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB № SC-DDTH4396	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
124	Давление воды после циркуляционного насоса НЦ 6	от 0 до 60 кгс/см ²	Преобразователь давления измерительный SITRANS P DSIII мод. 7MF4033-1EA50-1AD6-Z № 9175823	$\gamma \leq \pm(0,0029 \cdot r + 0,071) \%$	45743-10		$\gamma = \pm 0,6 \%$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB № SC-DDTH4396	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
125	Давление воды после циркуляционного насоса НЦ 7	от 0 до 60 кгс/см ²	Преобразователь давления измерительный SITRANS P DSIII мод. 7MF4033-1EA50-1AD6-Z № 9175826	$\gamma \leq \pm(0,0029 \cdot r + 0,071) \%$	45743-10		$\gamma = \pm 0,6 \%$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB № SC-U7P91558	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
126	Давление воды после циркуляционного насоса НЦ 8	от 0 до 60 кгс/см ²	Преобразователь давления измерительный SITRANS P DSIII мод. 7MF4033-1EA50-1AD6-Z № 9175827	$\gamma \leq \pm(0,0029 \cdot r + 0,071) \%$	45743-10		$\gamma = \pm 0,6 \%$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB № SC-U7P91558	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		

Таблица А.1

№ ИК	Наименование ИК ИУС	Диапазон измерений физической величины, ед. измерений	СИ, входящие в состав ИК ИУС			Основная погрешность ИК	
			Наименование, тип СИ, заводской №	Пределы допускаемой основной погрешности компонента ИК	Номер в Гос. реестре СИ	Фактическая погрешность	Границы допускаемой основной погрешности
127	Температура подшипника циркуляционного насоса НЦ 1, т. 1	от 0 до 150 °С	Термопреобразователь универсальный мод. ТПУ 0304/М1 № 12-9454	$\gamma = \pm 0,3 \%$	50519-12		$\Delta = \pm 1,5 \text{ } ^\circ\text{C}$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB № SC-U7P91558	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
128	Температура подшипника циркуляционного насоса НЦ 1, т. 2	от 0 до 150 °С	Термопреобразователь универсальный мод. ТПУ 0304/М1 № 12-9455	$\gamma = \pm 0,3 \%$	50519-12		$\Delta = \pm 1,5 \text{ } ^\circ\text{C}$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB № SC-U7P91558	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
129	Температура подшипника циркуляционного насоса НЦ 2, т. 1	от 0 до 150 °С	Термопреобразователь универсальный мод. ТПУ 0304/М1 № 12-9456	$\gamma = \pm 0,3 \%$	50519-12		$\Delta = \pm 1,5 \text{ } ^\circ\text{C}$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB № SC-U7P91558	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
130	Температура подшипника циркуляционного насоса НЦ 2, т. 2	от 0 до 150 °С	Термопреобразователь универсальный мод. ТПУ 0304/М1 № 12-9457	$\gamma = \pm 0,3 \%$	50519-12		$\Delta = \pm 1,5 \text{ } ^\circ\text{C}$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB № SC-U7P91558	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
131	Температура подшипника циркуляционного насоса НЦ 3, т. 1	от 0 до 150 °С	Термопреобразователь универсальный мод. ТПУ 0304/М1 № 12-9458	$\gamma = \pm 0,3 \%$	50519-12		$\Delta = \pm 1,5 \text{ } ^\circ\text{C}$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB № SC-U7P91639	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
132	Температура подшипника циркуляционного насоса НЦ 3, т. 2	от 0 до 150 °С	Термопреобразователь универсальный мод. ТПУ 0304/М1 № 12-9459	$\gamma = \pm 0,3 \%$	50519-12		$\Delta = \pm 1,5 \text{ } ^\circ\text{C}$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB № SC-U7P91639	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		

Таблица А.1

№ ИК	Наименование ИК ИУС	Диапазон измерений физической величины, ед. измерений	СИ, входящие в состав ИК ИУС			Основная погрешность ИК	
			Наименование, тип СИ, заводской №	Пределы допускаемой основной погрешности компонента ИК	Номер в Гос. реестре СИ	Фактическая погрешность	Границы допускаемой основной погрешности
133	Температура подшипника циркуляционного насоса НЦ 4, т. 1	от 0 до 150 °С	Термопреобразователь универсальный мод. ТПУ 0304/М1 № 12-9460	$\gamma = \pm 0,3 \%$	50519-12		$\Delta = \pm 1,5 \text{ } ^\circ\text{C}$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB № SC-U7P91639	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
134	Температура подшипника циркуляционного насоса НЦ 4, т. 2	от 0 до 150 °С	Термопреобразователь универсальный мод. ТПУ 0304/М1 № 12-9461	$\gamma = \pm 0,3 \%$	50519-12		$\Delta = \pm 1,5 \text{ } ^\circ\text{C}$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB № SC-U7P91639	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
135	Температура подшипника циркуляционного насоса НЦ 5, т. 1	от 0 до 150 °С	Термопреобразователь универсальный мод. ТПУ 0304/М1 № 12-9462	$\gamma = \pm 0,3 \%$	50519-12		$\Delta = \pm 1,5 \text{ } ^\circ\text{C}$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB № SC-U7P91639	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
136	Температура подшипника циркуляционного насоса НЦ 5, т. 2	от 0 до 150 °С	Термопреобразователь универсальный мод. ТПУ 0304/М1 № 12-9463	$\gamma = \pm 0,3 \%$	50519-12		$\Delta = \pm 1,5 \text{ } ^\circ\text{C}$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB № SC-U7P91639	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
137	Температура подшипника циркуляционного насоса НЦ 6, т. 1	от 0 до 150 °С	Термопреобразователь универсальный мод. ТПУ 0304/М1 № 12-9464	$\gamma = \pm 0,3 \%$	50519-12		$\Delta = \pm 1,5 \text{ } ^\circ\text{C}$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB № SC-DNW82787	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		

Таблица А.1

№ ИК	Наименование ИК ИУС	Диапазон измерений физической величины, ед. измерений	СИ, входящие в состав ИК ИУС			Основная погрешность ИК	
			Наименование, тип СИ, заводской №	Пределы допускаемой основной погрешности компонента ИК	Номер в Гос. реестре СИ	Фактическая погрешность	Границы допускаемой основной погрешности
138	Температура подшипника циркуляционного насоса НЦ 6, т. 2	от 0 до 150 °С	Термопреобразователь универсальный мод. ТПУ 0304/М1 № 12-9465	$\gamma = \pm 0,3 \%$	50519-12		$\Delta = \pm 1,5 \text{ } ^\circ\text{C}$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB № SC-DNW82787	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
139	Температура подшипника циркуляционного насоса НЦ 7, т. 1	от 0 до 150 °С	Термопреобразователь универсальный мод. ТПУ 0304/М1 № 12-9466	$\gamma = \pm 0,3 \%$	50519-12		$\Delta = \pm 1,5 \text{ } ^\circ\text{C}$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB № SC-DNW82787	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
140	Температура подшипника циркуляционного насоса НЦ 7, т. 2	от 0 до 150 °С	Термопреобразователь универсальный мод. ТПУ 0304/М1 № 12-9467	$\gamma = \pm 0,3 \%$	50519-12		$\Delta = \pm 1,5 \text{ } ^\circ\text{C}$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB № SC-DNW82787	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
141	Температура подшипника циркуляционного насоса НЦ 8, т. 1	от 0 до 150 °С	Термопреобразователь универсальный мод. ТПУ 0304/М1 № 12-9468	$\gamma = \pm 0,3 \%$	50519-12		$\Delta = \pm 1,5 \text{ } ^\circ\text{C}$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB № SC-DNW82787	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
142	Температура подшипника циркуляционного насоса НЦ 8, т. 2	от 0 до 150 °С	Термопреобразователь универсальный мод. ТПУ 0304/М1 № 12-9469	$\gamma = \pm 0,3 \%$	50519-12		$\Delta = \pm 1,5 \text{ } ^\circ\text{C}$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB № SC-DNW82787	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		

Таблица А.1

№ ИК	Наименование ИК ИУС	Диапазон измерений физической величины, ед. измерений	СИ, входящие в состав ИК ИУС			Основная погрешность ИК	
			Наименование, тип СИ, заводской №	Пределы допускаемой основной погрешности компонента ИК	Номер в Гос. реестре СИ	Фактическая погрешность	Границы допускаемой основной погрешности
143	Разрежение дымовых газов перед дымососом	от 0 до 2000 кгс/м ²	Преобразователь давления измерительный SITRANS P DSIII мод. 7MF4433-3DA02-1AA1-Z № 9583146	$\gamma_{\leq \pm(0,0029 \cdot r + 0,071)} \%$	30883-05		$\gamma = \pm 0,6 \%$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-E2T80599	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
144	Давление дымовых газов на свече	от 0 до 100 кгс/м ²	Преобразователь давления измерительный SITRANS P DSIII мод. 7MF4433-3BA02-1AA1-Z № 9000501	$\gamma_{\leq \pm(0,0029 \cdot r + 0,071)} \%$	30883-05		$\gamma = \pm 0,6 \%$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-E2T80599	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
145	Давление технической воды на охлаждение двигателя дымососа	от 0 до 6 кгс/см ²	Преобразователь давления измерительный SITRANS P DSIII мод. 7MF4033-1DA50-1AD6-Z № 9175828	$\gamma_{\leq \pm(0,0029 \cdot r + 0,071)} \%$	30883-05		$\gamma = \pm 0,7 \%$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-E2T80599	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
146	Температура дымовых газов перед дымососом	от 0 до 100 °С	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом мод. ТСМУ Метран 274-02-(100М) № 2186760	$\gamma = \pm 0,25 \%$	21968-11		$\Delta = \pm 1,1 \text{ } ^\circ\text{C}$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-E2T80587	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
147	Температура подшипника 1 дымососа	от 0 до 100 °С	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом мод. ТСМУ Метран 274-02-(100М) № 2186741	$\gamma = \pm 0,25 \%$	21968-11		$\Delta = \pm 1,1 \text{ } ^\circ\text{C}$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-E2T80588	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		

Таблица А.1

№ ИК	Наименование ИК ИУС	Диапазон измерений физической величины, ед. измерений	СИ, входящие в состав ИК ИУС			Основная погрешность ИК	
			Наименование, тип СИ, заводской №	Пределы допускаемой основной погрешности компонента ИК	Номер в Гос. реестре СИ	Фактическая погрешность	Границы допускаемой основной погрешности
148	Температура подшипника 2 дымососа	от 0 до 100 °С	Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом мод. ТСМУ Метран 274-02-(100М) № 2186740	$\gamma = \pm 0,25 \%$	21968-11		$\Delta = \pm 1,1 \text{ } ^\circ\text{C}$
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-E2T80588	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
149	Объемная доля СО в помещении эксгаустера	от 0 до 200 мг/м ³	Датчик-газоанализатор мод. ДАХ-М-05-СО-200	$\Delta = \pm 5 \text{ мг/м}^3$ от 0 до 20 мг/м ³ $\delta = \pm 25 \%$ от 20 до 200 мг/м ³	44423-10		$\Delta = \pm 5 \text{ мг/м}^3$ от 0 до 20 мг/м ³ $\delta = \pm 30 \%$ от 0 до 200 мг/м ³
			Модуль 6ES7 331 7KF02 0AB0 № SC-E2T80585	$\gamma = \pm 0,5 \%$	15772-06		
<p>Примечания:</p> <p>1) В таблице приняты следующие обозначения: Δ – абсолютная погрешность; δ – относительная погрешность; γ – приведенная погрешность; t = max диапазон измерения / установленный диапазон измерения; t – измеренная температура, °С</p>							

Приложение Б
(обязательное)

Примеры расчета основной погрешности измерительных каналов ИУС

Б.1 Пример расчета основной погрешности ИК температуры

Диапазон измерений температуры: от 0 до 150 °С.

Состав ИК:

– первичный измерительный преобразователь: термопреобразователь сопротивления ТСМ 9201, НСХ 50М, пределы основной абсолютной погрешности измерений (в соответствии с Описанием типа СИ, Гос.реестр № 14237-94) $\Delta_{ПИП} = \pm(0,25 + 0,0035 \cdot t)$ °С, где t – значение измеряемой температуры, °С;

– контроллер программируемый Simatic S7-300, модуль ввода аналоговых сигналов SM 331 модель 6ES7 331 7KF02-0AB0, пределы основной приведенной погрешности (в соответствии с Описанием типа СИ, Гос.реестр № 15772-02) $\gamma = \pm 0,5$ %.

Границы основной абсолютной погрешности ИК температуры $\Delta_{ИК_{осн}}$, °С, определяют исходя из состава ИК ИС по формуле (1) настоящей МП:

$$\Delta_{ИК_{осн}} = \Delta_{ПИП} + \Delta_K$$

А) Погрешность первичного измерительного преобразователя:

$$\Delta_{ПИП} = \pm(0,25 + 0,0035 \cdot t) \text{ °С.}$$

Б) Погрешность модуля контроллера необходимо перевести в абсолютную форму погрешности измерений температуры по формуле:

$$\Delta_K = \frac{\gamma}{100} \cdot (T_{\max} - T_{\min}),$$

Вычисляем:

$$\Delta_K = \frac{0,5}{100} \cdot (150 - 0) = 0,75 \text{ °С.}$$

В) Вычисляют погрешность ИК температуры:

$$\Delta_{ИК_{осн}} = 0,25 + 0,0035 \cdot t + 0,75 = (1,0 + 0,0035 \cdot t) \text{ °С.}$$

Б.2 Пример расчета основной погрешности ИК давления

Диапазон измерений давления от 0 до 16 МПа.

Состав ИК:

– первичный измерительный преобразователь: датчик давления Метран-100-ДИ-1170, пределы основной приведенной погрешности измерений (в соответствии с Описанием типа СИ, Гос.реестр № 22235-03) $\gamma_{ДД} = \pm 0,5$ %;

– контроллер программируемый Simatic S7-300, модуль ввода аналоговых сигналов SM 331 модель 6ES7 331 7KF02-0AB0, пределы основной приведенной погрешности (в соответствии с Описанием типа СИ, Гос.реестр № 15772-02) $\gamma = \pm 0,5$ %.

Границы основной относительной погрешности ИК $\delta_{ИК_{осн}}$, % определяют, исходя из состава ИК ИС по формуле (3). Определяют погрешности компонентов:

А) Погрешность датчика давления Метран-100-ДИ-1170 необходимо перевести в относительную форму по формуле (4).

В соответствии с ГОСТ 8.508 относительную погрешность вычисляют в точках $X_{ном i}$, соответствующих 5, 25, 50, 75 и 95 % от диапазона измерений.

$$X_n = 0 \text{ МПа, } X_5 = 16 \text{ МПа, } X_{ном 1} = 0,8 \text{ МПа}$$

Вычисляем:

$$\delta_{ДД1} = 0,5 \cdot \frac{16-0}{0,8} = 10 \%$$

Результаты расчетов $\delta_{ДДi}$ приведены в таблице Б.1.

Б) Погрешность модуля контроллера необходимо перевести в относительную форму по формуле (4). Расчет значения тока $I_{НОМ}$, МА, соответствующего номинальному значению $X_{НОМ1}$, в точках соответствующих 5, 25, 50, 75 и 95 % от диапазона измерений ФВ, проводят по формуле (5):

$$I_{НОМ} = \frac{D_{сигнала} \cdot X_{НОМ}}{D_{ФВ}} + 4,$$

где $D_{сигнала}$, $D_{ФВ} = 16$ МПа, $X_{НОМ} = 0,8$ МПа

Вычисляем:

$$I_{НОМ1} = \frac{16 \cdot 0,8}{16} + 4 = 4,8 \text{ МА.}$$

Результаты расчетов $I_{НОМi}$ приведены в таблице Б.1.

Определяют погрешность модуля контроллера в относительной форме:

$$\delta_M = \gamma_M \cdot \frac{X_{в.м} - X_{н.м}}{I_{НОМ}},$$

где $X_{н.м} = 0$ МА, $X_{в.м} = 20$ МА, $I_{НОМ1} = 4,8$ МА

Вычисляем:

$$\delta_{M1} = 0,5 \cdot \frac{20-0}{4,8} = 2,08 \%$$

Результаты расчетов δ_{Mi} приведены в таблице Б.1.

В) Вычисляют границы основной относительной погрешности ИК давления $\delta_{ИК_осн}$ по формуле

$$\delta_{ИК_осн1} = 1,2 \cdot \sqrt{(10)^2 + (2,08)^2} = 12,26 \%$$

Результаты расчетов $\delta_{ИК_осни}$ приведены в таблице Б.1.

Г) Переводят значение погрешности ИК, из относительной формы в приведенную по формуле (7)

$$\gamma_{ИК_осн1} = \frac{12,26 \cdot 0,8}{16-0} = 0,61 \%$$

Результаты расчетов $\gamma_{ИК_осни}$ приведены в таблице Б.1.

Таблица Б.1

i	$X_{НОМ}$, МПа	$\delta_{ДД}$, %	$I_{НОМ}$, МА	δ_M , %	$\delta_{ИК_осн}$, %	$\gamma_{ИК_осн}$, %
1	0,8	10	4,8	2,08	12,26	0,61
2	4	2	8	1,25	2,83	0,71
3	8	1	12	0,83	1,56	0,78
4	12	0,67	16	0,62	1,1	0,82
5	15,2	0,53	19,2	0,52	0,89	0,84

Из полученных результатов выбирают максимальное значение, результат расчета округляют до 0,9 %.

$$\gamma_{ИК_осн} = 0,9 \%$$

Приложение В
(обязательное)

Образец оформления протокола поверки

ПРОТОКОЛ ПОВЕРКИ

№ _____ от « _____ » _____ 20 ____ г.

Средство измерений (СИ) _____
наименование, тип

заводской номер (номера) _____

принадлежащее _____
наименование юридического (физического) лица

поверено в соответствии с _____
наименование и номер документа на методику поверки

с применением эталонов: _____
наименование, заводской номер, разряд, класс или погрешность

при следующих значениях влияющих факторов: _____

- температура окружающего воздуха _____ °С;
- атмосферное давление _____ мм рт.ст.;
- относительная влажность _____ %;
- напряжение питания _____ В;
- частота _____ Гц.

Результаты операций поверки:

1 Рассмотрение документации _____

2 Внешний осмотр _____

3 Проверка сопротивления защитного заземления _____

4 Проверка условий эксплуатации компонентов ИУС _____

5 Опробование _____

6 Проверка идентификационных данных ПО _____

7 Проверка защиты от несанкционированного доступа _____

8 Определение погрешности синхронизации и измерений времени _____

9 Проверка метрологических характеристик измерительных каналов ИУС

Результаты проверки метрологических характеристик измерительных каналов ИУС
представлены в таблице по форме таблицы А.1 приложения А настоящей МП.

Заключение СИ (не) соответствует метрологическим требованиям _____

Руководитель отдела (группы) _____
подпись инициалы, фамилия

Поверитель _____
подпись инициалы, фамилия

Перечень ссылочных нормативных документов

Приказ Минпромторга России от 02.07.2015 № 1815 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке»

ГОСТ 8.508-84 ГСИ. Метрологические характеристики средств измерений и точностные характеристики средств автоматизации ГСП. Общие методы оценки и контроля

ГОСТ 18404.0-78 Кабели управления. Общие технические условия

ГОСТ 26411-85 Кабели контрольные. Общие технические условия

ГОСТ Р МЭК 870-5-1-95 Устройства и системы телемеханики. Часть 5. Протоколы передачи. Раздел 1. Форматы передаваемых кадров

РМГ 62-2003 ГСИ. Обеспечение эффективности измерений при управлении технологическими процессами. Оценивание погрешности измерений при ограниченной исходной информации

МИ 2439-97 ГСИ. Метрологические характеристики измерительных систем. Номенклатура. Принципы регламентации, определения и контроля

МИ 2539-99 ГСИ. Измерительные каналы контроллеров, измерительно-вычислительных, управляющих, программно-технических комплексов. Методика поверки